Regionstyrelsens arbetsutskott

§25

Beslut om hyreskontrakt för Driftnämnd Ambulans, diagnostik och hälsas nya lokaler i Kungsbacka

RS201478

Beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar att:

- ge Regionfastigheter i uppdrag att teckna avtal med Maxemal Fastigheter Kolla 2 AB gällande en förhyrning av extern lokal med adress Månstensvägen 10 i Kungsbacka. Hyresgäst för Region Halland är Driftnämnd Ambulans, diagnostik och hälsa.

Ärendet

Driftnämnd Ambulans, diagnostik och hälsa har inkommit med ett lokalbehov till Regionfastigheter. Behovet grundar sig i ett förändrat lokalbehov för syncentralen, hörselhabiliteringen och hörselmottagningen. En behovsanalys har konstaterat att lokalbehovet ej kan tillgodoses i en lokal inom det interna fastighetsbeståndet. Regionfastigheter har funnit en lösning där Maxemal Fastigheter Kolla 2 AB anpassar en lokal åt ADH där ADH ställer sig positiva till förslaget. Lokalen ligger på Månstensvägen 10 i Kungsbacka. Idag bedrivs verksamheterna på paviljongen på Kungsbacka sjukhus.

Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar att:

- ge Regionfastigheter i uppdrag att teckna avtal med Maxemal Fastigheter Kolla 2 AB gällande en förhyrning av extern lokal med adress Månstensvägen 10 i Kungsbacka. Hyresgäst för Region Halland är Driftnämnd Ambulans, diagnostik och hälsa.

Beslutsunderlag

- Förslag till hyreskontrakt för ADH:S nya lokaler i Kungsbacka
- Hyreskontrakt Syn- och Hörselmottagningen Kungsbacka

Expedieras till

Driftsnämnd Ambulans, diagnostik och hälsa

Regionstyrelsens arbetsutskott

Paragrafen är justerad

Ordförandes sign	Justerares sign	Utdragsbestyrkande

Regionkontoret
Ekonomi
Johan Femling
Fastighetsförvaltare

Beslutsförslag

Datum	**Diarienummer**
2025-02-13	RS201478

Regionstyrelsen

Förslag till hyreskontrakt för ADH:S nya lokaler i Kungsbacka

Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar att:

- ge Regionfastigheter i uppdrag att teckna avtal med Maxemal Fastigheter Kolla 2 AB gällande en förhyrning av extern lokal med adress Månstensvägen 10 i Kungsbacka. Hyresgäst för Region Halland är Driftnämnd Ambulans, diagnostik och hälsa.

Sammanfattning

ADH har inkommit med ett lokalbehov till Regionfastigheter.
Behovet grundar sig i ett förändrat lokalbehov för syncentralen, hörselhabiliteringen och hörselmottagningen.
En behovsanalys har konstaterat att lokalbehovet ej kan tillgodoses i en lokal inom det interna fastighetsbeståndet.
Regionfastigheter har funnit en lösning där Maxemal Fastigheter Kolla 2 AB anpassar en lokal åt ADH där ADH ställer sig positiva till förslaget.
Lokalen ligger på Månstensvägen 10 i Kungsbacka.
Idag bedrivs verksamheterna på paviljongen på Kungsbacka sjukhus.

Bakgrund

De finns ett tidsbegränsat bygglov för paviljongen som går ut 2028-02-19 och går ej att förlänga. Paviljongen ska vara borttagen och marken återställd innan detta datum.
Verksamheten ser utöver detta också ett behov av utökad verksamhetsvolym

över tid, bättre anpassade arbetsflöden tillsammans med ökade krav på vårdhygien och patientsäkerhet som ej kan säkerställas i befintliga lokaler.

Barnkonsekvens- och jämställdhetsanalys

Analysstöd på intranätet

Verksamheten bedömer att ärendet inte genererar några konsekvenser utifrån ett barnkonsekvens- och jämställdhetsanalys

Ekonomiska konsekvenser av beslutet

Hyreskontraktet genererar följande ekonomiska konsekvenser:

Avtalstid: 12 år
Lokalhyra: 6,6 mnkr/år inklusive lokalanpassning

Förvaltning

Ekonomidirektör	Katarina Lindh
Per Karlsson	Fastighetschef

Bilaga:

Hyreskontrakt 01-105-Kolla 2-1

Styrelsens/nämndens beslut delges

Driftsnämnd Ambulans, diagnostik och hälsa

HYRESKONTRAKT
FÖR LOKAL

Nr 01-105-Kolla 2-1

☒ **Kryss i ruta innebär att den därefter följande texten gäller.**

Hyresvärd	Maxemal Fastigheter Kolla 2 AB Norra Körnåsvägen 22 429 31 KULLAVIK	Telefon 0708-123999	Organisationsnr 559192-4161
Hyresgäst(er)	Region Halland Box 310 737 26 Fagersta	Telefon	Personnr/orgnr 232100-0115
		Telefon	Personnr/orgnr
Lokalens adress m m	Kommun	Fastighetsbeteckning Kolla 5:151	
	Gata Månstensvägen 10 434 52 Kungsbacka	Trappor	Objekt nr Kolla 2
	Aviseringsadress		
Lokalens skick och användning	Lokalen med tillhörande utrymmen uthyrs, om inte annat anges, i befintligt skick att användas till: Kontor och verksamhet		

Lokalens storlek och omfattning

Butiksarea i plan	m²	Kontorsarea i plan	m²	plan	m²	Lagerarea i plan	m²	Övrig area plan	m²	Totalt ca m²
			1534						115	1649
		3	1164					Cyke	32	
		4	370					Trap	83	

Angivna areor

☐ har ☒ har inte inför avtalets tecknande gemensamt mätts upp.

Om i avtalet angiven area avviker från uppmätt area medför avvikelsen inte rätt för hyresgästen till återbetalning respektive hyresvärden rätt till högre hyra.

Bilaga 1

☒ Omfattningen av de förhyrda lokalerna har markerats å bifogade ritning(ar).

☒ Tillfart för bil för i- och urlastning	☒ Plats för skylt	☐ Plats för skyltskåp/ automat	☐ Parkeringsplats(er) för bil(ar)	☐ Garageplats(er) för bil(ar)	☐

Inredning m m

Lokalen uthyrs

☐ utan särskild för verksamheten avsedd inredning ☒ med särskild för verksamheten avsedd inredning enl bilaga

Bilaga 2

Vid hyresförhållandets upphörande skall hyresgästen, om inte annan överenskommelse träffats, bortföra honom tillhörig egendom och återställa lokalerna i godtagbart skick.
Parterna är eniga om att senast sista dagen av hyresförhållandet gemensamt genomföra besiktning av lokalerna.
Om till följd av hyresgästens åtgärder — vidtagna med eller utan hyresvärdens medgivande — lokalen vid avflyttningen innehåller material, som inte särskilt överenskommits att hyresvärden svarar för, skall hyresgästen avlägsna materialet eller ersätta hyresvärden dennes kostnader för kvittblivning såsom förekommande avfallsskatt, transport och avgift för deponering eller motsvarande.

Ledningar för telefoni

☐ Hyresgästen bekostar erforderlig dragning av ledningar för telefoni från den anslutningspunkt operatören anger till de ställen i lokalen som hyresgästen i samråd med hyresvärden väljer.

☐ Hyresvärden bekostar motsvarande ledningsdragning fram till lokalen. Ledningsdragning inom lokalen utförs och bekostas av hyresgästen men skall ske i samråd med hyresvärden.

Ledningar för data kommunikation

☐ Hyresgästen bekostar erforderlig dragning av ledningar för datakommunikation från den anslutningspunkt operatören anger till de ställen i lokalen som hyresgästen i samråd med hyresvärden väljer.

☐ Hyresvärden bekostar motsvarande ledningsdragning fram till lokalen. Ledningsdragning inom lokalen utförs och bekostas av hyresgästen men skall ske i samråd med hyresvärden.

Hyrestid

Från och med den 2025-05-01 | Till och med den 2037-04-30

Uppsägningstid/ Förlängningstid

Uppsägning av detta kontrakt skall ske skriftligen minst 12 månader före den avtalade hyrestidens utgång

i annat fall är kontraktet förlängt med 60 månader för varje gång.

Värme och varmvatten

Erforderlig uppvärmning av lokalen ombesörjes av ☒ hyresvärden ☐ hyresgästen

Varmvatten tillhandahålles ☒ hela året ☐ inte alls ☐

Denna blankett är utskriven med REAL Fastighetssystemet.

Sign	Sign

HYRESKONTRAKT
FÖR LOKAL

Nr 01-105-Kolla 2-1

☒ **Kryss i ruta innebär att den därefter följande texten gäller.**

Hyra	Kronor 4 740 875 per år utgörande ☐ total hyra ☒ hyra exkl nedan markerade tillägg
Index-klausul	☒ Ändring av ovan angiven hyra sker i enlighet med bifogade indexklausul — Bilaga 3
Kostnad för värme och varmvatten	☒ Bränsle/Värmetillägg utgår i enlighet med bifogade klausul Avsiktsförklaring 250131 — Bilaga 4
VA-kostnad för	☒ Va-tillägg utgår i enlighet med bifogade klausul Avsiktsförklaring 250131 — Bilaga 4
Kyla/Ventilation	☒ Kostnader för drift av särskild kyl- och ventilations-anläggning ersätts i enlighet med bifogde klausul Avsiktsförklaring 250131 — Bilaga 4
El	☐ ingår i hyran ☒ hyresgästen har eget abonnemang Avsiktsförklaring
Trapp-städning	☐ ingår i hyran ☒ ombesörjs och bekostas av hyresgästen
Emballage och sophämtning	I den omfattning det åligger hyresvärden att dels tillhandahålla utrymme för lagring av sopor/emballage dels ordna borttransport av sådant avfall, åligger det hyresgästen att sortera och placera avfall i avsett kärl på avsedd plats liksom att utan kompensation medverka till den ytterligare källsortering som hyresvärden kan komma att besluta. Emballage- och sophämtning ☐ ingår i hyran ☒ ombesörjs och bekostas av hyresgästen (dock åligger det hyresvärden att tillhandahålla sopkärl och erforderligt soputrymme) ☐ ingår i hyran beträffande nedan markerade avfallsfraktioner. Det åligger hyresgästen att själv svara för och bekosta uppsamling, sortering, lagring och transport av hos hyresgästen förekommande avfallsfraktioner som inte markerats nedan. ☐ hushållsavfall ☐ lysrör ☐ hårda plastförpackningar ☐ grovsopor ☐ metallförpackningar ☐ farligt avfall enligt förordning (1996:971) om farligt avfall ☐ komposterbart avfall ☐ ofärgade glasförpackningar ☐ ..... ☐ tidningspapper ☐ färgade glasförpackningar ☐ ..... ☐ batterier ☐ pappförpackningar ☐
Snöröjning och sandning	☒ ingår i hyran ☐ ombesörjs och bekostas av hyresgästen ☐ enl bil — Bilaga
Fastighetsskatt	☐ ingår i hyran ☒ ersättning härför erläggs enligt särskild överenskommelse — Bilaga 5
Mervärdesskatt (moms)	☐ Fastighetsägaren/hyresvärden är skattskyldig till moms för uthyrning av lokalen. Hyresgästen skall utöver hyran erlägga vid varje tillfälle gällande moms. ☐ Om fastighetsägaren/hyresvärden efter beslut av skattemyndigheten blir skattskyldig till moms för uthyrning av lokalen skall hyresgästen utöver hyran erlägga vid varje tillfälle gällande moms. Momsen som erläggs samtidigt med hyran beräknas på angivet hyresbelopp jämte, enligt vid varje tidpunkt gällande regler för moms på hyra, på i förekommande fall enligt hyreskontraktet utgående tillägg och andra ersättningar. Om hyresvärden till följd av hyresgästens självständiga agerande — såsom upplåtelse av lokalen i andra hand (även upplåtelse till eget bolag), eller överlåtelse — blir återbetalningsskyldig för moms enligt bestämmelserna i mervärdesskattelagen skall hyresgästen fullt ut ersätta hyresvärden med det återbetalda beloppet. Hyresgästen skall vidare utge ersättning för den kostnadsökning som följer av hyresvärdens förlorade avdragsrätt för ingående moms på driftskostnaderna som uppstår genom hyresgästens agerande.
Hyrans betalning	Hyran erläggs utan anfordran i förskott senast sista vardagen före varje ☒ kalenderkvartals början genom insättning på — Bankgiro nr 151-4421 — PlusGiro nr
Ränta Betalnings-påminnelse	Vid försenad hyresbetalning skall hyresgästen erlägga dels ränta enligt räntelagen, dels ersättning för skriftlig betalningspåminnelse enligt lagen om ersättning för inkassokostnader m m. Ersättning för påminnelse utgår med belopp som vid varje tillfälle gäller enligt förordningen om ersättning för inkassokostnader m m.

Denna blankett är utskriven med REAL Fastighetssystemet.

Sign	Sign

HYRESKONTRAKT
FÖR LOKAL

Nr 01-105-Kolla 2-1

☒ **Kryss i ruta innebär att den därefter följande texten gäller.**

Oförutsedda kostnader	Skulle efter avtalets tecknande oförutsedda kostnadsökningar uppkomma för fastigheten på grund av a) införande eller höjning av särskild för fastigheten utgående skatt, avgift eller pålaga varom riksdag, regering, kommun eller myndighet kan komma att besluta b) generella ombyggnadsåtgärder eller liknande på fastigheten som ej enbart avser lokalen och som hyresvärden åläggs att utföra till följd av beslut av riksdag, regering, kommun eller myndighet skall hyresgästen med verkan från inträdd kostnadsökning erlägga ersättning till hyresvärden för på lokalen belöpande andel av den totala årliga kostnadsökningen för fastigheten. Lokalens andel är 40 procent. Har andelen ej angivits utgörs denna av hyresgästens hyra (exkl eventuell moms) i förhållande till i fastigheten utgående lokalhyror (exkl eventuell moms) vid tiden för kostnadsökningen. För ej uthyrd lokal görs därvid en uppskattning av marknadshyran för lokalen. Med skatt enligt a) ovan avses ej moms och fastighetsskatt i den mån ersättning härför erläggs i enlighet med överenskommelse. Med oförutsedda kostnader menas sådana kostnader som vid avtalets ingående inte beslutats av de under a) och b) angivna instanserna. Ersättningen erläggs enligt ovanstående regler om hyrans betalning.
Underhåll m m	☐ Hyresvärden skall utföra och bekosta erforderligt underhåll av lokalerna och av honom tillhandahållen inredning — Dock att hyresgästen svarar för — Bilaga
	☒ Hyresgästen skall utföra och bekosta erforderligt underhåll av ytskikt på golv, väggar och tak jämte av inredning tillhandahållen av hyresvärden. — Hyresgästens underhållsskyldighet omfattar därutöver — Bilaga Om hyresgästen åsidosätter sin underhållsskyldighet och ej inom skälig tid vidtar rättelse efter skriftlig anmodan äger hyresvärden rätt att fullgöra skyldigheten på hyresgästens bekostnad.
	☐ Fördelningen av underhållsansvaret framgår av särskild bilaga — Bilaga
Skötsel och drift	Om inte annat överenskommits åligger det hyresvärden att i förekommande fall ombesörja skötsel, drift och underhåll av allmänna och gemensamma utrymmen. Hyresgästen äger ej rätt att utan hyresvärdens skriftliga godkännande, i lokalen eller eljest inom fastigheten, utföra inrednings- och/eller installations- eller ändringsarbeten som direkt berör bärande byggnadsdelar eller för fastighetens funktion viktiga installationer såsom VA-, el, ventilationssystem etc, tillhöriga hyresvärden. Sprinklerhuvuden och anordningar för ventilation får inte av hyresgästen byggas in i inredning så att effekten av sådana anordningar försämras. Det åligger hyresgästen att vid utförande av inredningsarbeten se till att funktionen hos radiatorer och andra uppvärmningsanordningar i allt väsentligt behålls.
Revisions-besiktningar	Om vid av myndighet påkallad revisionsbesiktning av el- och sprinkleranordningar konstateras fel och brister i hyresgästen tillhörig installation, åligger det hyresgästen att på egen bekostnad inom av myndigheten föreskriven tid utföra begärda åtgärder. Om hyresgästen inom nämnda tid ej åtgärdat fel och brister äger hyresvärden rätt att på hyresgästens bekostnad utföra sådana åtgärder som myndigheten föreskrivit.
Tillgänglighet till vissa utrymmen	Utrymmen som fastighetsskötare och personal från Energiverket, VA-verket, Telia AB eller motsvarande måste ha tillgång till, skall vad ankommer på hyresgästen hållas lätt tillgängliga genom att inte blockera tillträdet till sådana utrymmen med skåp, backar, varor och dylikt.
Byggvaru-deklarationer	Om hyresgästen i enlighet med bestämmelser i detta avtal eller eljest utför underhålls-, förbättrings- eller ändringsarbeten avseende lokalen skall han för hyresvärden i god tid före arbetets utförande förete byggvarudeklarationer — i den mån sådana finns utarbetade — för de produkter och material som skall tillföras lokalen.
PBL-avgifter	Om hyresgästen utan erforderligt bygglov vidtar ändringar i lokalerna och hyresvärden till följd härav enligt reglerna i PBL tvingas utge byggnadsavgift eller tilläggsavgift skall hyresgästen till hyresvärden utge motsvarande belopp.
Nedsättning av hyra	Hyresgästen har inte rätt till nedsättning i hyran för tid då hyresvärden låter utföra arbete för att sätta lägenheten i avtalat skick eller annat arbete som särskilt anges i avtalet.
	☒ Hyresgästens rätt till nedsättning av hyran när hyresvärden utför sedvanligt underhåll av de förhyrda lokalerna eller fastigheten i övrigt regleras i bilaga. — Bilaga 6
Myndighetskrav m m	Det åligger ☐ hyresvärden ☒ hyresgästen att på eget ansvar och egen bekostnad svara för de åtgärder, som av försäkringsbolag eller byggnadsnämnd, miljö- och hälsoskyddsnämnd, brandmyndighet eller annan myndighet efter tillträdesdagen kan komma att krävas för lokalens nyttjande för avsedd användning. Hyresgästen skall samråda med hyresvärden innan åtgärder vidtas.

Denna blankett är utskriven med REAL Fastighetssystemet.

Sign	Sign

HYRESKONTRAKT
FÖR LOKAL

Nr 01-105-Kolla 2-1

☒ **Kryss i ruta innebär att den därefter följande texten gäller.**

Skyltar, markiser, fönster, dörrar etc	Hyresgästen äger efter samråd med hyresvärden rätt att uppsätta för verksamheten sedvanlig skylt, under förutsättning, att hyresvärden ej har befogad anledning att vägra och att hyresgästen inhämtat erforderliga tillstånd av berörda myndigheter. Vid avflyttning åligger det hyresgästen att återställa husfasaden i godtagbart skick. Vid mera omfattande fastighetsunderhåll såsom fasadrenovering åligger det hyresgästen att på egen bekostnad och utan ersättning nedmontera och åter uppmontera skyltar, markiser och antenner. Hyresvärden förbinder sig att inte uppsätta automater och skyltskåp å ytterväggarna till de av hyresgästen förhyrda lokalerna utan hyresgästens medgivande samt medger hyresgästen optionsrätt att uppsätta automater och skyltskåp å ifrågavarande väggar.
	☐ Hyresvärden ☒ Hyresgästen svarar för skador på grund av åverkan på ☐ fönster ☐ skyltfönster ☒ entrédörrar ☒ skyltar ☐
	☐ Hyresgästen är skyldig att teckna och vidmakthålla glasförsäkring beträffande samtliga till lokalerna hörande skyltfönster och entrédörrar.
Låsanordningar	Det åligger ☐ Hyresvärden ☒ Hyresgästen att utrusta lokalerna med sådana lås- och stöldskyddsanordningar som krävs för hyresgästens affärs- eller företagsförsäkring.
Force majeure	Hyresvärden fritager sig från skyldighet att fullgöra sin del av avtalet och från skyldighet att erlägga skadestånd om hans åtaganden inte alls eller endast till onormalt hög kostnad kan fullgöras på grund av krig eller upplopp, på grund av sådan arbetsinställelse, blockad, eldsvåda, explosion eller ingrepp av offentlig myndighet som hyresvärden inte råder över och inte heller kunnat förutse.
Säkerhet	Förutsättning för detta avtals giltighet är att säkerhet i form av ☐ Borgen ☐ Bankgaranti ☐ lämnas senast den Bilaga
Särskilda bestämmelser	Bashyra och yta är uppskattad för detta utkast av hyreskontrakt. Yta mäts upp efter färdigställande och bashyra ändras enligt "Avsiktsförklaring 250131". Gränsdragningslista och RFP gäller efter överenskommelse. Alla överenskommelser i "Avsiktsförklaring 250131" kvarstår som grund för detta hyreskontrakt. Cykelrum inreds enligt överenskommelse. Bilaga
Underskrift	Detta kontrakt, som inte utan särskilt medgivande får inskrivas, har upprättats i två likalydande exemplar, av vilka parterna tagit var sitt. Tidigare avtal mellan parterna avseende denna lokal upphör att gälla fr o m detta avtals ikraftträdande.
Underskrift	Ort/datum: KULLAVIK Hyresvärd: Maxemal Fastigheter Kolla 2 AB Ort/datum: KULLAVIK Hyresgäst: Region Halland Personnr/orgnr: 232100-0115 Hyresgäst: Personnr/orgnr:
Överens-kommelse om avflyttning	På grund av denna dag träffad överenskommelse upphör kontraktet att gälla fr o m den till vilken dag hyresgästen förbinder sig att avflytta. Ort/datum Ort/datum Hyresvärd Hyresgäst
Överlåtelse	Ovanstående hyreskontrakt överlåtes fr o m den på Frånträdande hyresgäst Tillträdande hyresgäst Personnr/orgnr
Ovanstående-överlåtelse godkännes	Ort/datum Hyresvärd

Denna blankett är utskriven med REAL Fastighetssystemet.

Sign	Sign

HYRESKONTRAKT
FÖR LOKAL

Nr 6
BILAGA

Parterna har enats om följande nedsättning av hyran vid sedvanligt underhåll
(☒ kryss i ruta innebär att den därefter följande texten gäller).

☐ Nedsättning av hyran för hinder eller men i nyttjanderätten till följd av att hyresvärden låter utföra sedvanligt underhåll av de förhyrda lokalerna eller fastigheten. I övrigt utgår i enlighet med hyreslagens regler.

☒ Hyresgästen har inte rätt till nedsättning av hyran för hinder eller men i nyttjanderätten till följd av att hyresvärden låter utföra sedvanligt underhåll av de förhyrda lokalerna eller fastigheten i övrigt. Det åligger dock hyresvärden att i god tid underrätta hyresgästen om arbetets art och omfattning samt när och under vilken tid arbetet skall utföras.

☐ Parterna är överens om att rätten till nedsättning av hyran när hyresvärden utför sedvanligt underhåll av de förhyrda lokalerna eller fastigheten i övrigt skall regleras enligt följande

☐

Underskrift	Ort/datum KULLAVIK	Ort/datum KULLAVIK	
	Hyresvärd	Hyresgäst Region Halland	Personnr/orgnr 232100-0115
	Maxemal Fastigheter Kolla 2 AB	Hyresgäst	Personnr/orgnr

Denna blankett är utskriven med REAL Fastighetssystemet.

BETECKNINGAR, FÖRKLARINGAR
SE RITNIN

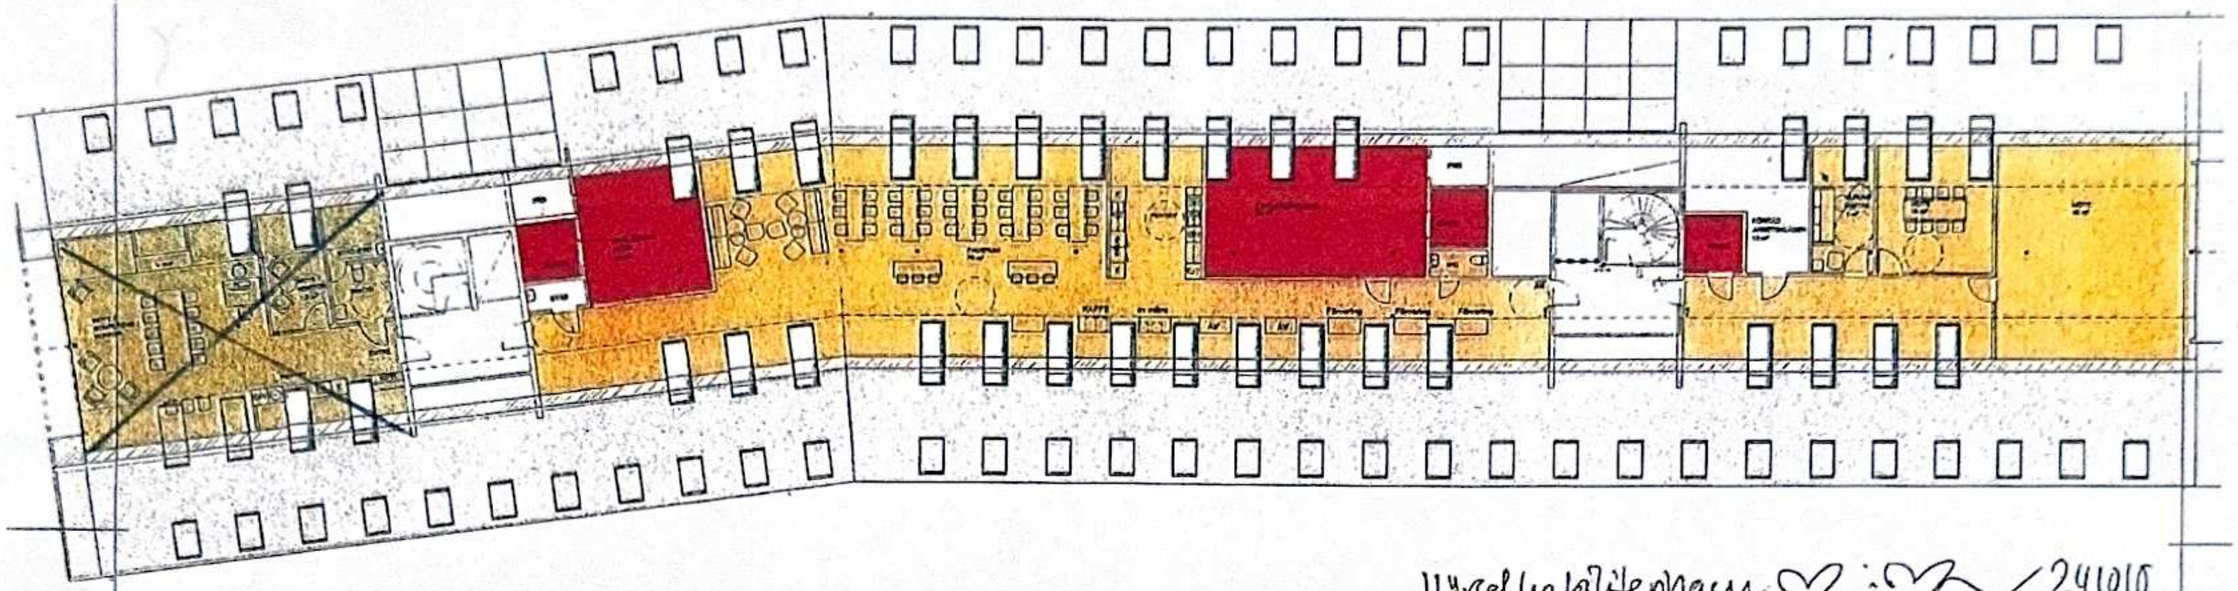

Hörselhabiliteringen 241010

Syncentralen 241010

Hörselmottagningen,

PLAN 4

FÖRELÄGGANDE

maxemal FASTIGHETER

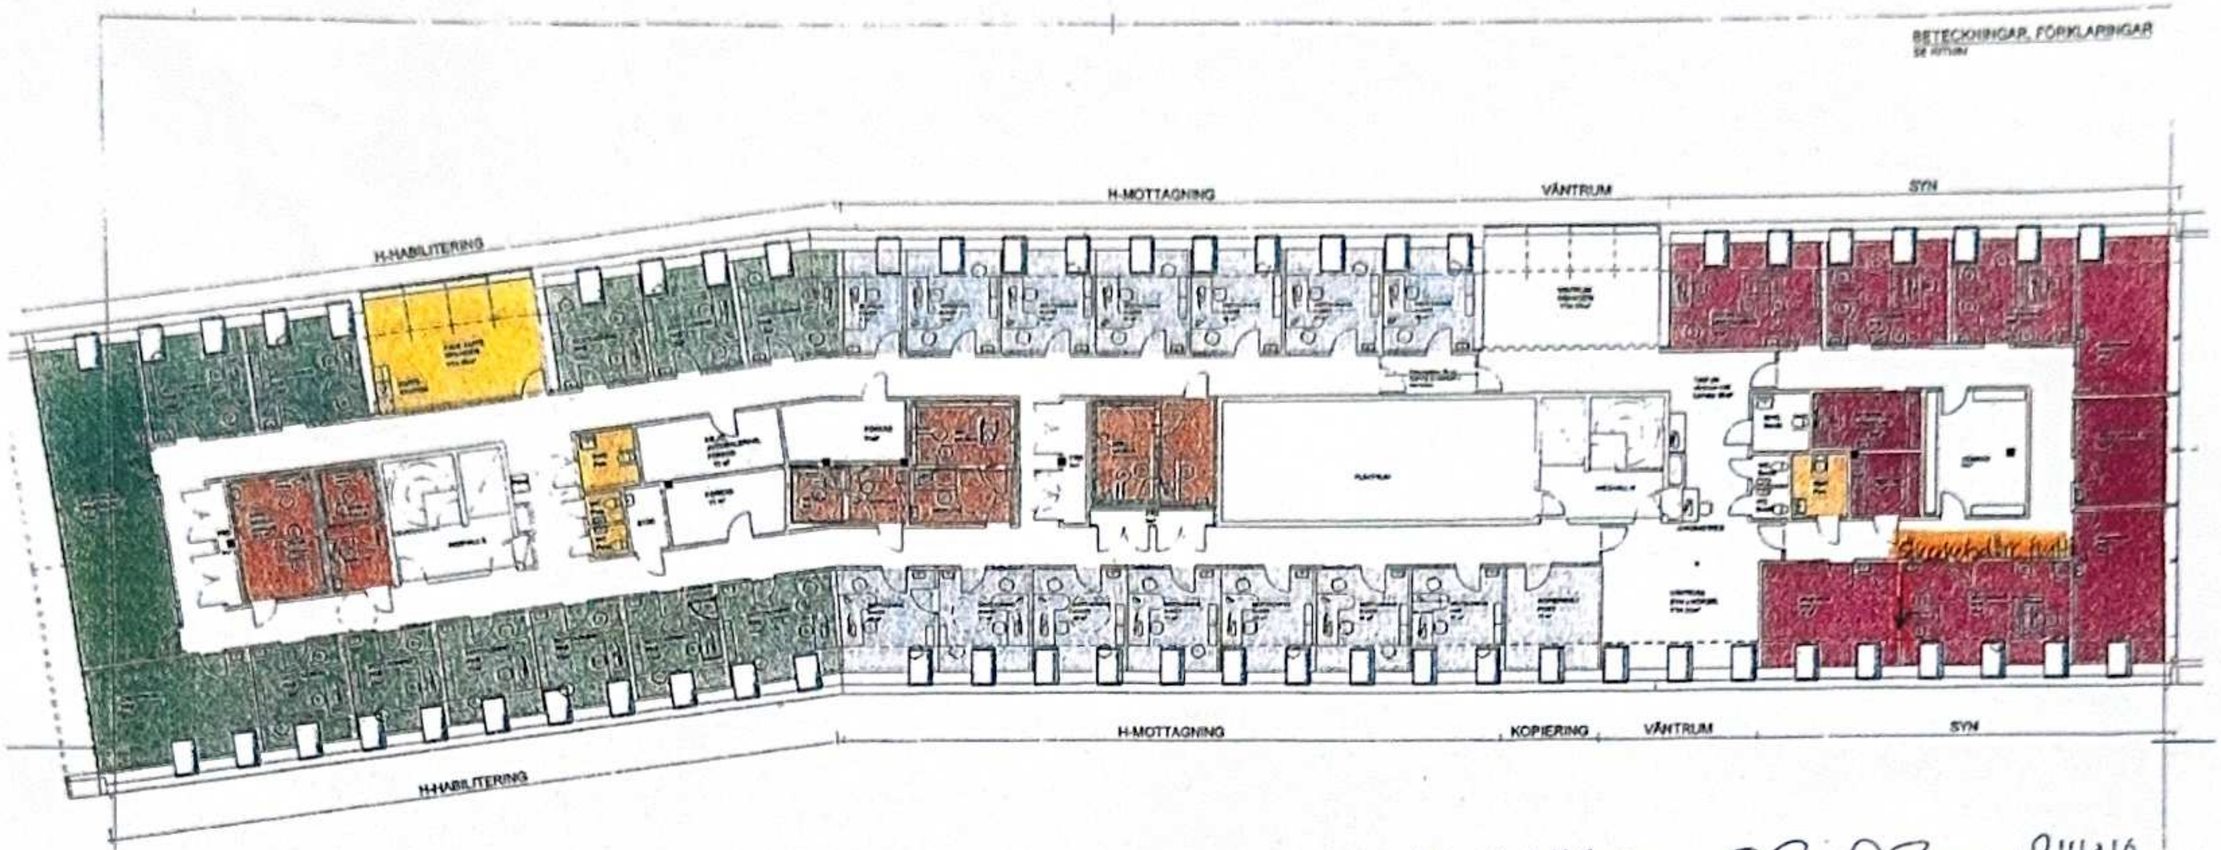

Hörselhabiliteringen 241010

Syncentralen Ceilin Wennerström 241010

Hörselmottagningen, Alen Muharemovic

PLAN 3

FÖRSLAGSRITNING

maxemal

INDEXKLAUSUL
för lokal

Bilaga nr

Avser	Hyreskontrakt nr 01-105-Kolla 2-1	I fastigheten Kolla 5:151
Hyresvärd	Maxemal Fastigheter Kolla 2 AB Norra Körnåsvägen 22 429 31 KULLAVIK	
Hyresgäst	Region Halland Box 310 737 26 Fagersta	
Klausul	Av det i kontraktet angivna hyresbeloppet – kronor 4 740 875 skall 100% % eller 4 740 875 kronor utgöra bashyra. Under hyrestiden skall med hänsyn till förändringarna i konsumentprisindex (totalindex med 1980 som basår) tillägg till hyresbeloppet utgå med en viss procent å bashyran enligt nedanstående grunder. • För hyresavtal som börjar löpa någon gång under tiden 1/1 – 30/6 anses bashyran anpassad till indextalet för oktober månad året innan. • För hyresavtal som börjar löpa någon gång under tiden 1/7 – 31/12 anses bashyran i stället anpassad till indextalet för oktober månad under samma tid. • Indextalet för den oktobermånad till vilken bashyran enligt ovan anses anpassad utgör bastal såvida inte annat avtalats enligt följande genom angivande av år. Annat överenskommet bastal, nämligen indextalet för oktober månad år 2024 Skulle indextalet någon påföljande oktobermånad ha stigit i förhållande till bastalet, skall tillägg utgå med det procenttal varmed indextalet ändrats i förhållande till bastalet. I fortsättningen skall tillägg utgå i förhållande till indexändringarna, varvid hyresförändringen beräknas på basis av den procentuella förändringen mellan bastalet och indextalet för respektive oktobermånad. Utgående hyra skall dock aldrig sättas lägre än det i kontraktet angivna hyresbeloppet. Hyresändringen sker alltid fr o m 1 januari efter det att oktoberindex föranlett omräkning.	

Underskrift			
	Ort/datum KULLAVIK	Ort/datum KULLAVIK	
	Hyresvärd	Hyresgäst Region Halland	Org.nummer 232100-0115
	Maxemal Fastigheter Kolla 2 AB	Hyresgäst	Org.nummer

Hyresvärdens egen notering om bastal:	Dock skall vid vart tillfälle utgående hyra uppräknas med ett minimum 2,5%

Denna blankett är utskriven med REAL Fastighetssystemet.

FASTIGHETSSKATTEKLAUSUL
för lokal

Bilaga nr

☒ **Kryss i ruta innebär att den därefter följande texten gäller.**

Avser	Hyreskontrakt nr 01-105-Kolla 2-1	i fastigheten Kolla 5:151
Hyresvärd	Maxemal Fastigheter Kolla 2 AB Norra Körnåsvägen 22 429 31 KULLAVIK	
Hyresgäst	Region Halland Box 310 737 26 Fagersta	

Klausul

I den mån de delar av fastigheten som utgörs av lokaler blir/är skattepliktig till fastighetsskatt skall hyresgästen samtidigt med hyran till hyresvärden erlägga ersättning härför enligt markerat alternativ.

☐ Ersättning för på lokalen belöpande andel av fastighetsskatt ingår i det i avtalet angivna hyresbeloppet och utgör vid avtalets tecknande kr per år.

Lokalens andel av fastighetsskatten för lokaler skall anses vara procent. Hyresgästen skall erlägga ersättning för sin andel av, efter avtalets tecknande, inträffade ändringar (oavsett skälet härtill) av fastighetsskatten för lokaler i den mån skatten överstiger den i hyran ingående ersättningen för fastighetsskatten.

Skulle fastighetsskatten minska/upphöra så att hyresgästens andel av ersättningen understiger den ersättning som enligt ovan ingår i den i avtalet angivna hyran skall hyran likväl utgå med minst ursprungligt belopp. Sålunda medför i avtalet förekommande andra klausuler (t ex index) att det totala hyresbeloppet hyresgästen betalar är/kan vara högre än den i avtalet angivna hyressumman.

☒ Hyresgästen skall utöver i avtalet angivet hyresbelopp årligen erlägga ersättning för sin andel av vid varje tillfälle utgående fastighetsskatt för lokaler. Hyresgästens andel skall anses vara procent.
Enligt de regler som gäller vid avtalets tecknande utgör ersättningen vid hyrestidens
början kr per år.

Hyresgästens ovan angivna andel som skall vara oförändrad under hyrestiden har beräknats enligt följande:

Den hyrda lokalen utgör 40% av den totala lokalytan som är 4 123kvadratmeter.

Underskrift

Ort/datum KULLAVIK	Ort/datum KULLAVIK	
Hyresvärd	Hyresgäst Region Halland	Personnr 232100-0115
Maxemal Fastigheter Kolla 2 AB	Hyresgäst	Personnr

Denna blankett är utskriven med REAL Fastighetssystemet.

FASTIGHETSÄGARNA

GRÄNSDRAGNINGSLISTA FÖR LOKAL

FÖRDELNING AV UNDERHÅLLS- OCH UTBYTESANSVAR

Bilaga nr 0

Avser

Hyreskontrakt nr	Fastighetsbeteckning
1515-5100-02	Kolla 5:151

Hyresvärd

Namn	Personnr/orgnr
Maxemal Fastigheter Kolla 2 AB	559192-4161

Hyresgäst

Namn	Personnr/orgnr
Region Halland	232100-0115

Framgår det inte av gränsdragningslistan eller annan överenskommelse vem som har underhålls- eller utbytesansvar gäller följande.

1. Fastighetsägaren/hyresvärden ansvarar för allt som enligt jordabalkens bestämmelser kan hänföras till fastighets- eller byggnadstillbehör.
2. Hyresgästen ansvarar för all lös egendom. Hyresgästen ansvarar också för allt som denne anskaffar för sin verksamhet eller bygger in i lokalerna under pågående kontraktstid, även om egendomen är att betrakta som fastighets- eller byggnadstillbehör.

Hur gränsdragningslistan ska fyllas i

1 . Gränsdragningslistan rör bara objekt som ingår i upplåtelsen enligt hyresavtalet.
2 . Markera underhålls- och utbytesansvar med X vid varje punkt nedan. Var noggrann med att gå igenom hela gränsdragningslistan. Markera även om utrustning saknas, genom anteckning eller strykning av punkten. Detta är viktigt för att undvika framtida tvister mellan parterna.
3 . Parterna kan, till ledning för ett ställningstagande när en viss utrustning bör bytas, göra en anmärkning om den förväntade återstående användningstiden med hänsyn till t.ex. teknisk eller ekonomisk livslängd.
4 . Om ett särskilt underhållsansvar krävs för viss utrustning, exempelvis att serviceavtal ska tecknas, bör en anmärkning göras om detta.
5 . Om en part har underhållsansvar men kostnaden ska bäras av den andra parten, bör en anmärkning göras om detta.

Definitioner

1 . Underhåll

Åtgärder vilka syftar till att löpande upprätthålla funktionen hos ett objekt så att objektet uppnår normal livslängd. Den funktion som ska upprätthållas är den för objektet avsedda med hänsyn till objektets skick vid hyresförhållandets början, objektets ålder och prestanda. Åtagandet omfattar planerad skötsel av objektet såväl som reparation och byte av engångsartiklar och förslitningsdetaljer. Åtgärder ska utföras fackmässigt.

2 . Utbyte

Med utbyte avses att byta ut ett nedan markerat objekt i sin helhet. Utbyte ska ske när livslängden uppnåtts, när underhåll inte längre kan utföras eller inte längre kan utföras till en skälig kostnad.

ALLMÄNT

		Underhållsansvar		Utbytesansvar		Anmärkning
		Hv	Hg	Hv	Hg	
Lokalen, utvändigt	Entré- och andra dörrar som leder till eller från lokalen	X		X		Yttre överkan HG
	Dörröppnare och dörrstängare	X		X		Yttre överkan HG
	Skyltar, skyltskåp		X		X	
	Fönster och karmar	X		X		
	Markiser		X		X	
	Lastintag/-kaj					N/A
	Belysningsarmaturer	X		X		
	Skyltbelysning		X		X	
Lokalen, invändigt	Ytskikt väggar		X		X	
	Ytskikt tak		X		X	
	Ytskikt golv		X		X	
	Innerdörr, inklusive beslag, dörrstängare		X		X	
	Dörröppnare och dörrstängare		X		X	
	Fönster och karmar	X		X		

Denna gränsdragningslista, Fastighetsägarna Sveriges formulär nr. 102, är framtagen 2014 i samråd med Svensk Handel och Visita. Reviderat 2018 och 2022 då även i samråd med Sveriges Allmännytta. Eftertryck förbjuds.

Sign

Sign

FASTIGHETSÄGARNA

GRÄNSDRAGNINGSLISTA FÖR LOKAL

FÖRDELNING AV UNDERHÅLLS- OCH UTBYTESANSVAR

Bilaga nr 0

ALLMÄNT forts.

		Underhållsansvar Hv	Underhållsansvar Hg	Utbytesansvar Hv	Utbytesansvar Hg	Anmärkning
Lokalen, invändigt forts.	Glaspartier i lokalen	☒	☐	☒	☐	rengöring HG
	Skyltar	☐	☒	☐	☒	
	Rulljalusier	☐	☐	☐	☐	N/A
	Fast belysning	☐	☒	☒	☐	
	Särskilt anpassad belysning för verksamheten	☐	☒	☐	☒	
		☐	☐	☐	☐	
		☐	☐	☐	☐	
Våtrum	Sanitetsporslin	☒	☐	☒	☐	rengöring HG
	Duschar	☒	☐	☒	☐	rengöring HG
	Ytskikt golv	☒	☐	☒	☐	rengöring HG
	Ytskikt väggar	☒	☐	☒	☐	rengöring HG
	Ytskikt tak	☒	☐	☒	☐	rengöring HG
		☐	☐	☐	☐	
		☐	☐	☐	☐	
Toalett	Sanitetsporslin	☒	☐	☒	☐	rengöring HG
	Ytskikt golv	☒	☐	☒	☐	rengöring HG
	Ytskikt väggar	☒	☐	☒	☐	rengöring HG
	Ytskikt tak	☒	☐	☒	☐	rengöring HG
		☐	☐	☐	☐	
		☐	☐	☐	☐	
Pentry	Maskiner i kök och pentry	☐	☒	☒	☐	
	Microvågsugn	☐	☒	☐	☒	
		☐	☐	☐	☐	
Inredning som hyresvärden särskilt tillhandahåller för verksamheten		☐	☒	☐	☒	Exempelvis extra kyl/frys
		☐	☐	☐	☐	
		☐	☐	☐	☐	
		☐	☐	☐	☐	
		☐	☐	☐	☐	
INSTALLATIONER Värme	Luftvärme	☒	☐	☒	☐	
	Värmecentraler	☒	☐	☒	☐	
	Värmeväxlare	☒	☐	☒	☐	
	Värmeåtervinningssystem	☒	☐	☒	☐	
	Övriga värmeanläggningar	☒	☐	☒	☐	

Denna gränsdragningslista, Fastighetsägarna Sveriges formulär nr. 102, är framtagen 2014 i samråd med Svensk Handel och Visita. Reviderat 2018 och 2022 då även i samråd med Sveriges Allmännytta. Eftertryck förbjuds.

Sign

Sign

FASTIGHETSÄGARNA

GRÄNSDRAGNINGSLISTA FÖR LOKAL

FÖRDELNING AV UNDERHÅLLS- OCH UTBYTESANSVAR

Bilaga nr 0

INSTALLATIONER forts.		Underhållsansvar Hv	Underhållsansvar Hg	Utbytesansvar Hv	Utbytesansvar Hg	Anmärkning
Värme forts.	Mätare	X		X		
Vatten, avlopp	Varmvattenberedare	X		X		
	Utslagsbackar	X		X		
	Mätare	X		X		
	Golvbrunnar	X		X		Rengöring vattenlås HG
El	Elmätare	X		X		
	Elcentraler	X		X		
	Eluttag och dosor	X		X		
Kyla och ventilation	Särskilt kylaggregat	X		X		
	Till- och frånluftsdon	X		X		
	Kylaggregat till data- och/eller serverrum					N/A
	Kylaggregat till förvarings- och avfallsrum					N/A
	Andra fläktanordningar	X		X		
	Mätare					
Lås och säkerhet, i lokalen	Lås		X		X	
	Larm		X		X	
	Monitorer och detektorer		X		X	
	Övervakningskameror		X		X	
Lås och säkerhet, skalskydd	Dörrlås till entréer och andra dörrar som leder till eller från lokalen		X	X		HG:s lokal, ej yttre skalskydd
	Övervakningskameror		X		X	
	Monitorer och detektorer		X		X	

Denna gränsdragningslista, Fastighetsägarna Sveriges formulär nr. 102, är framtagen 2014 i samråd med Svensk Handel och Visita. Reviderat 2018 och 2022 då även i samråd med Sveriges Allmännytta. Eftertryck förbjuds.

Sign

Sign

INSTALLATIONER forts.

Hissar och rulltrappor

	Underhållsansvar Hv	Underhållsansvar Hg	Utbytesansvar Hv	Utbytesansvar Hg	Anmärkning
Personhissar	☒	☐	☒	☐	
Gods-/varuhissar	☐	☐	☐	☐	N/A
Rulltrappor	☐	☐	☐	☐	N/A
Andra flyttanordningar	☐	☐	☐	☐	N/A
	☐	☐	☐	☐	
	☐	☐	☐	☐	

Tele- och datakommunikation

Ledning för telefoni	☐	☐	☐	☐	N/A
Ledning för data	☐	☒	☐	☒	
Ledning för bredband	☒	☐	☒	☐	Till anslutningspunkt
Ledning för kabeltv	☐	☐	☐	☐	N/A
Anordningar för trådlös tv	☐	☐	☐	☐	N/A
	☐	☐	☐	☐	
	☐	☐	☐	☐	

Särskilda underhållsavtal

Underhållsavtal med extern leverantör fordras för följande utrustning/installation:	Avtal tecknas av Hv	Avtal tecknas av Hg	Anmärkning
Rulltrappor	☐	☐	N/A
Personhiss	☒	☐	
Varuhiss	☐	☐	N/A
Kylaggregat	☐	☐	N/A
Fjärrkyla	☐	☐	N/A
Ventilation	☒	☐	
	☐	☐	
	☐	☐	

Underskrift

Ort/datum	Ort/datum
Hyresvärdens namn Maxemal Fastigheter Kolla 2 AB	Hyresgästens namn Region Halland
Namnteckning (firmatecknare/ombud) ☐ Firmatecknare ☐ Ombud enligt fullmakt	Namnteckning (firmatecknare/ombud) ☐ Firmatecknare ☐ Ombud enligt fullmakt
Namnförtydligande	Namnförtydligande

☐ Gränsdragningslistan har undertecknats med elektronisk underskrift. Datum för undertecknande framgår av den elektroniska underskriften. Parterna har erhållit en digital kopia av gränsdragningslistan med tillhörande signaturcertifikat.

Denna gränsdragningslista, Fastighetsägarna Sveriges formulär nr. 102, är framtagen 2014 i samråd med Svensk Handel och Visita. Reviderat 2018 och 2022 då även i samråd med Sveriges Allmännytta. Eftertryck förbjuds.

DENNA AVSIKTSFÖRKLARING har denna dag träffats mellan:

(1) **Maxemal Fastigheter Kolla 2 AB**, org.nr 559192-4161 ("**Maxemal**"); och

(2) **Region Halland genom Regionfastigheter**, org.nr 222000-1420 ("**Regionen**").

Maxemal och Regionen är nedan var för sig benämnda "**Part**" och gemensamt "**Parterna**"

1 BAKGRUND

1.1 Maxemal har nyligen inlett ett exploateringsprojekt inom fastigheten Kolla 5:151 på Månstensvägen i Kungsbacka kommun, varigenom Maxemal kommer att uppföra en ny byggnad i fyra våningsplan för centrum- och kontorsändamål ("**Byggnaden**"). I bottenvåningen kommer det etableras en gymverksamhet. Byggnaden beräknas vara färdigställd och klar för inflyttning under andra kvartalet 2025

1.2 Efter en inledande dialog Parterna emellan har Regionen visat intresse av att etablera verksamhet med syn- och hörselmottagning jämte tillhörande kontor och personalutrymmen i lokaler inom Byggnaden.

1.3 Parterna har mot bakgrund av ovanstående enats om att i enlighet med villkoren i denna avsiktsförklaring, i god anda diskutera och föra förhandlingar i syfte att ingå ett hyreskontrakt ("**Hyreskontraktet**") enligt vilket Regionen av Maxemal ska förhyra lokaler på plan tre och del av plan fyra i Byggnaden ("**Hyresobjektet**").

2 FÖRHANDLINGAR AVSEENDE HYRESKONTRAKT

2.1 Diskussionerna och förhandlingarna avseende Hyreskontraktet ska ske utifrån nedanstående mellan Parterna överenskomna principiella utgångspunkter:

(a) Hyresobjektet ska som utgångspunkt ha en layout enligt bilagda planritningar markerade ytorna, bilaga 2.1(a);

(b) Hyresobjektet omfattar en total area om cirka 1 617 kvm LOA;

(c) Regionen har lämnat underlag, bilaga 2.1c), för att ta fram ritningar och tekniska underlag avseende Hyresobjektets interiöra utformning och funktion inklusive rumsbeskrivning, baserat på Regionens funktionskravsbeskrivning. Med utgångspunkt i av Regionen presenterade krav ska Parterna genomföra ett programhandlingsarbete under ledning av Maxemals organisation och därvid enas om utformningen av Hyresobjektet, innefattande lokalernas planlösning, interiöra utformning, funktion och tekniska installationer;

(d) Bashyran (kallhyra) enligt Hyreskontraktet ska vara marknadsanpassad, varvid marknadshyran ska fastställas av Parterna med beaktande av Hyresobjektets standard och funktion samt en gemensam analys av hyresnivåerna på orten vid tidpunkten för tecknande av Hyreskontraktet. Parternas uppfattning är att en marknadsanpassad bashyra (kallhyra) för närvarande uppgår till cirka [2800 - 2950] kronor (ex moms) per kvadratmeter;

(e) Bashyran ska uppjusteras årligen med hänsyn till förändringar i KPI men dock med index på minst 2,5%;

Signerat 2025-02-03 06:53:55 UTC
OneFlow ID 9407723 Sida 4/24

(f) Parterna är överens om att Hyresgästen ska betala del av hyresgästanpassningen med ett belopp om 15 000 000kr beräknat som en annuitet med 6,5% ränta under hyrestiden. Betalningen erläggs kvartalsvis i samband med hyran. Kvartalskostnad för annuiteten inklusive ränta är 452 469kr. Om hyresförhållandet upphör innan investeringen till fullo är betald så ska Hyresgästen betala nuvärdet av resterande annuiteter i sin helhet i samband med den sista hyresbetalningen, dock senast vid avflyttning.

(g) Regionen ska utöver bashyran bekosta Hyresobjektets andel av fastighetskatt samt betala sedvanliga tillägg för värme, el, varmvatten, va, ventilation, kyla och hantering av hyresgästrelaterat avfall;

(h) hyrestiden enligt Hyreskontraktet ska löpa under 12 år med en förlängningsklausul om fem år;

(i) Regionen ska installera och bekosta all för hyresgästens verksamhet specifik inredning, produktionsutrustning och installationer tex ljudbox eller likande utrustning som demonteras i befintlig lokal och flyttas till byggnaden;

(j) i anslutning till Hyresobjektet ska Regionen tillförsäkras tillgång till cirka […] parkeringsplatser, vilka ska tillhandahållas Regionens personal och besökare;

(k) Regionen ska lämna erforderlig säkerhet för hyresgästens rätta fullgörelse av förpliktelserna enligt Hyreskontraktet;

(l) Parternas ambition är att Regionen ska kunna flytta in och starta verksamhet i Hyresobjektet under andra kvartalet 2025; samt

(m) Regionen ska, under förutsättning att bygglov beviljas, äga rätt att sätta upp en skylt för marknadsföring på Hyresobjektets fasad mot Onsalavägen.

(n) Rumsfunktionsprogram kommer Regionen att upprätta, då kan slutlig projektering av lokalerna utföras;

(o) Maxemal har inga större invändningar på Regionens gränsdragingslista av fördelning av åtaganden mellan HV och HG;

(p) Maxemal har tillsammans med Regionen tagit fram olika lösningar med Hörselboxar, dessa bekostar och ansvar Regionen för;

(q) I bashyran ingår idag kända förutsättningar, om nya förutsättningar kommer fram så anpassas nivån på kostanden för hyresgästanpassningen i motsvarande omfattning;

3 AVSIKTSFÖRKLARING

3.1 Parterna är överens om att denna avsiktsförklaring, med undantag för punkterna 3–7, inte är juridiskt bindande utan endast ger uttryck för Parternas avsikt att ingå Hyreskontraktet.

3.2 Om denna avsiktsförklaring inte skulle leda till ingående av Hyreskontraktet ska Parterna dela lika (50/50) på förstudie- och projekteringskostnaderna enligt p. 2.1c).

3.3 Vardera Part ska i övrigt bära sina egna kostnader som uppkommer till följd av denna avsiktsförklaring. Ingen av Parterna har således rätt till ersättning, utöver vad följer av p. 3.2, för skada eller förlust om denna avsiktsförklaring inte skulle leda till ingående av Hyreskontraktet.

Signerat 2025-02-03 06:53:55 UTC
OneFlow ID 9340712398 Sida 15 / 24

4 EXKLUSIVITET

Maxemal förbinder sig att under tiden till och med den 31 mars 2025 inte diskutera eller ingå förhandlingar med annan part avseende eventuell upplåtelse av Hyresobjektet.

5 ÄNDRINGAR OCH TILLÄGG

Ändringar av eller tillägg till denna avsiktsförklaring ska göras skriftligen och undertecknas av Parterna.

6 ÖVERLÅTELSE

Part får inte helt eller delvis överlåta sina rättigheter och/eller skyldigheter enligt denna avsiktsförklaring utan den andra Partens skriftliga godkännande.

7 TVISTELÖSNING

Tvist mellan Parterna i anledning av denna avsiktsförklaring ska slutligt avgöras genom skiljedom enligt Regler för Förenklat Skiljeförfarande för Västsvenska Handelskammarens Skiljedomsinstitut. Skiljeförfarandet ska äga rum i Göteborg. Språket för skiljeförfarandet ska vara svenska.

Parterna har undertecknat denna avsiktsförklaring med digital signatur i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 910/2014 (eIDAS) genom Mobilt BankID. Datum för undertecknande framgår av den digitala signaturen. Parterna har erhållit en digital kopia av avsiktsförklaringen med tillhörande e-signaturverifikat.

Följande firmatecknare undertecknar detta Avtal:

MAXEMAL FASTIGHETER KOLLA 2 AB	**REGION HALLAND**
_____	_____
Fredrik Jacobson	

Deltagare

LINDA KLAWITTER Sverige

Signerat med Svenskt BankID

2025-02-03 06:53:55 UTC

Undertecknare

Datum

Namn returnerat från Svenskt BankID: LINDA KLAWITTER
Personnummer returnerat från Svenskt BankID: 198011065524

Linda Klawitter
linda.klawitter@regionhalland.se

Leveranskanal: E-post
IP-adress: 193.183.16.24

FREDRIK JACOBSON Sverige

Signerat med Svenskt BankID

2025-02-01 10:15:16 UTC

Undertecknare

Datum

Namn returnerat från Svenskt BankID: Ulf Yngve Fredrik Jacobson
Personnummer returnerat från Svenskt BankID: 197409264970

Fredrik Jacobson
fredrik@maxemal.se

Leveranskanal: E-post
IP-adress: 94.191.152.212

06660 ADH/HFS/Kommunikation (Syncentral,Hörselhabilitering,Hörselmottagning.HSK Hörselhab 06660 HSK

Upprättat av:	Version:	Status:	
Marie Bengtsson	0.5	För godkännande	
Upprättat datum: 2024-11-11	Versionsdatum: 2025-01-23	Godkänt av:	Godkänt datum: 250127
Verksamhetsbeskrivning			
Anmärkning: Projektet utförs i nybyggnation OBS ! höga ljudkrav på mottagningsrum mellan rum och mott korridor. I rum 3193 0ch 3194 (Mätbur) ska det ej installeras tvättställ o tvättplatstutrustning Fått ok från hygien med detta. låst cykelparkering och två laddstolpar, bil ska finnas för verksamheten			
Kommentar:			

Innehållsförteckning

3001 Entré . . . 3
3101 Väntrum . . . 5
3140 D Korridor Allmän . . . 7
3140B Korridor Allmän . . . 9
3140C Korridor Allmän . . . 11
3148 Mottagningsrum . . . 13
3149 Mottagningsrum . . . 15
3150 Mottagningsrum . . . 17
3152 Mottagningsrum . . . 19
3153 Mottagningsrum . . . 21
3160 Grupprum . . . 23
3161 Grupprum . . . 25
3162 Mottagningsrum . . . 27
3163 Mottagningsrum . . . 29
3164 Mottagningsrum . . . 31
3165 Mottagningsrum . . . 33
3166 Mottagningsrum . . . 35
3167 Samtalsrum . . . 37
3180 A, 3180 B Korridor Allmän . . . 39
3187 Förråd . . . 41
3188 Städrum övrigt . . . 43
3189, 3190 WC Allmän/Personal . . . 45
3191 RWC . . . 47
3192 Expedition 1 pers . . . 49
3193 Mottagningsrum . . . 51
3194 Mottagningsrum . . . 53
3195 Förråd . . . 55
3196 Avemballering . . . 57

© Copyright Region Jönköpings län, upplåten till PTS Forum. All obehörig kopiering förbjuden.

RFP-rapport (inkl.ändringar)

Projektnamn: ADH/HFS/Kommunikation (Syncentral,Hörselhabilitering,Hörselmottagning.HSK **Dokument skapat:** 2025-01-23
Omfattning: Hörselhab 06660 HSK **Version:** 0.5
Status: För godkännande **Skede:** Programarbete

Region Halland

Utrymmeslogg					
	Utrymme	Preliminära rumsnummer	Fastställda rumsnummer	R-nummer	Ändrat datum
●	Förråd			R-361	2025-01-14 10:22
●	Förråd			R-574	2025-01-14 10:34
■	Data/Tele			R-636	2025-01-21 13:40
●	Data/Tele			R-636	2025-01-23 16:26

Övriga ändringar, se respektive RFP-utrymme

Utrymmen i RFP-enheten				
Benämning	Preliminära rumsnummer	Fastställda rumsnummer	R-nummer	Antal
Entré		3001	R-350	1 st
Väntrum	3101	3101	R-347	1 st
Korridor Allmän	3140 D	3140 D	R-579	1 st
Korridor Allmän		3140B	R-629	1 st
Korridor Allmän		3140C	R-630	1 st
Mottagningsrum	3148	3148	R-529	1 st
Mottagningsrum	3149	3149	R-530	1 st
Mottagningsrum	3150	3150	R-531	1 st
Mottagningsrum	3152	3152	R-532	1 st
Mottagningsrum	3153	3153	R-533	1 st
Grupprum	3160	3160	R-583	1 st
Grupprum	3161	3161	R-528	1 st
Mottagningsrum	3162	3162	R-534	1 st
Mottagningsrum	3163	3163	R-537	1 st
Mottagningsrum	3164	3164	R-538	1 st
Mottagningsrum	3165	3165	R-539	1 st
Mottagningsrum	3166	3166	R-540	1 st
Samtalsrum	3167	3167	R-615	1 st
Korridor Allmän	3180 A, 3180 B	3180 A, 3180 B	R-575, R-576	2 st
Förråd	3187	3187	R-535	1 st
Städrum övrigt	3188	3188	R-582	1 st
WC Allmän/Personal	3189, 3190	3189, 3190	R-543, R-544	2 st
RWC	3191	3191	R-620	1 st
Expedition 1 pers	3192	3192	R-588	1 st
Mottagningsrum	3193	3193	R-483	1 st
Mottagningsrum	3194	3194	R-542	1 st
Förråd	3195	3195	R-580	1 st
Avemballering	3196	3196	R-581	1 st

■ Tillagd ▲ Ändrad ● Borttagen *Rapporten visar ändringar gjorda mellan 2024-12-23 och 2025-01-23, för ytterligare detaljer se händelseloggen.*

PTS © Copyright Region Jönköpings län, upplåten till PTS Forum. All obehörig kopiering av denna ritning är förbjuden.

3001 Entré

Hisshall

Preliminära rumsnummer:
Fastställda rumsnummer: 3001

Benämning förkortning:	Programarea (NTA):	Ritad area (NTA):	Användningstider:
ENTR	0	0	8-17
Personantal (dimensionerande):	Personantal (kommentar/intervall):		Funktionskod:
0			034

Beskrivning för utrymmet:
Ingång till verksamhet.

Anmärkning för utrymmet:

Kommentar:
Ev kunna fördela ingångar barn o vuxna

Funktionsytor:

Inredning/utrustning					
	Gräns.	Kod	Inredning/utrustning	Befintligt antal	Antal
	F	387-5	Dörröppnare armbågskontakt		2 st
▲	F	387-20	Dörrautomatik *Mjukstängande, tysta.*		Ospec
	F	388-11	Påkörningsskydd		Ospec
	F	388-16	Hörnskydd		Ospec
	F	631-1	Vägguttag dubbelt, 230 V, 10A-16A *Städuttag*		Ospec
	F	632-0	Belysning		Ospec
	V-Vb	641-3	Kortläsare för kort och kod *För SITHS kort på båda dörrarna mot korridor 3140D.*		2 st

Funktionskrav			Värde
	D61-9	Dörrar. *Entrédörrar 2stycken mot korridor 3140D, båda dörrarna skall ha kortläsare för SITHS Kort.*	Speciella krav mm
	F11-2	Komfortklass	Centralt reglerad kyla
	F31-5	Min temperaturkrav	21 °C
	G33-3	Min luftflöden l/s m²	1 l/s m²
	H11-1	Belysningskrav. Enligt branschrekommendationer.	
	H12-1	Synkrav. Synkrav enligt branchrekommendationer för denna typ av rum	Normala
	H13-1	Allmän belysning	
	H16-1	Belysningsstyrka. Belysningsstyrka enligt branschrekommendation för denna typ av rum.	Normal
■	H32-5	Färgtemperatur 4000K	Neutral färgtemperatur
	H81-7	Belysningsstyrning - tid. Styrning via tidfunktion	Tid
	I11-13	Ljudkrav. Enligt Akustikriktlinje	
	I12-1	Stegljudsnivå. Inga särskilda krav	Inga särskilda krav dB
	I13-5	Rumsakustik. Krav på kort efterklangstid	0,6s
	I14-3	Buller från installationer. Rum med låga krav på ljudnivåer. Allmänna utrymmen.	45 dB(A)
	I15-1	Trafikbuller. Inga särskilda krav	Inga särskilda krav dB
	J33-1	Dagsljus	Inga krav
	K23-1	Kraft belysning. Övrig Last	ÖL 100%
	K24-1	Kraftuttag 230V. Övrig Last.	ÖL 100%

■ Tillagd ▲ Ändrad ● Borttagen *Rapporten visar ändringar gjorda mellan 2024-12-23 och 2025-01-23, för ytterligare detaljer se händelseloggen.*

PTS © Copyright Region Jönköpings län, upplåten till PTS Forum. All obehörig kopiering förbjuden.

Utrymme: Entré **Fastställda rumsnummer** 3001

K28-6	Anslutning av apparater / utrustningar. Elanslutning av övriga apparater och utrustningar upptagna under rubriken "inredning/utrustning".	
K29-4	Medicinska utrymmen. Enligt SS 436 40 00 kap. 710	Utreds
K51-1	Datakommunikationsnät	normala
K51-5	Datakommunikationsnät	Speciella
N13-4	Nödbelysning	Speciella krav
N31-2	Hygienklass	1
N61-3	Låsning. Med elektriskt lås menas kort eller bricka-styrning *SITHS*	Elektriskt lås

Ytskikt

Gräns.	Kod	Ytskikt
F	201-0	Golv
F	201-24	Golv Torkmatta med ledstråkseffekt
F	203-3	Vägg. Målad, glansvärde 20

© Copyright Region Jönköpings län, upplåten till PTS Forum. All obehörig kopiering av innehållet förbjuden.

3101 Väntrum

Preliminära rumsnummer: 3101
Fastställda rumsnummer: 3101

Benämning förkortning:	Programarea (NTA):	Ritad area (NTA):	Användningstider:
VÄNT	31	31	8-17
Personantal (dimensionerande):	Personantal (kommentar/intervall):		Funktionskod:
15	5-15		188

Beskrivning för utrymmet:
Rum avsett för väntande patienter. Ytan beräknad på 10 pers. Ytan justeras med 1,4 kvm/person.

Anmärkning för utrymmet:

Kommentar:
Syn o Hab delar på väntrum

Funktionsytor:

Lägg till nätverk/datauttag?

Inredning/utrustning

Gräns.	Kod	Inredning/utrustning	Befintligt antal	Antal
F	631-6	Vägguttag placeras över fönster, styrs via strömbrytare		1 st
F	631-13	Vägguttag brunnar, 230 V, 10A-16A *2 st per vägg.*		6 st
F	632-0	Belysning		Ospec
F	647-1	Display för kösignal		1 st
F	647-2	Biljettautomat för kösignal Ta bort		1 st
F	648-3	Ur. Analogt ur som visar timmar, minuter samt svepande sekundvisare. *Gärna placering över dörr*		1 st
V	403-37	Bord lågt		2 st
V	410-6	Tidskriftshylla tidskrift		1 st
V	421-3	Karmstol		2 st
V	421-4	Stol		8 st
V	433-22	Bildskärm/ monitor vägg		1 st
V-Vb	645-2	Anropsapparater. Patientanrop med uttagsjack.		2 st
V-Vb	645-7	Anrops och återställningsapparat med närvaromarkeringsfunktion och display. Med tryckknappar för anrop och närvaro/återställning med alfa-nummerisk display för presentation av anrop. Placeras vid dörr.		1 st

Funktionskrav		Värde
F11-2	Komfortklass	Centralt reglerad kyla
F31-5	Min temperaturkrav	21 °C
G33-11	Min luftflöden l/s m²	8 l/s m²
G41-1	Tryckförhållanden till andra rum	Balanserat
H11-1	Belysningskrav. Enligt branschrekommendationer.	
H32-5	Färgtemperatur 4000K	Neutral färgtemperatur
H81-15	Belysningsstyrning Frånvarodämpning. *Samstyrs med korridor.*	ca 20 - 90%
I11-13	Ljudkrav. Enligt Akustikriktlinje	
J33-1	Dagsljus	Inga krav
K23-1	Kraft belysning. Övrig Last *Verksamhet kan endast höja, ej sänka*	ÖL 100%
K24-1	Kraftuttag 230V. Övrig Last.	ÖL 100%

Tillagd Ändrad Borttagen *Rapporten visar ändringar gjorda mellan 2024-12-23 och 2025-01-23, för ytterligare detaljer se händelseloggen.*

PTS © Copyright Region Jönköpings län, upplåten till PTS Forum. All obehörig kopiering förbjuden.

Utrymme: Väntrum **Fastställda rumsnummer** 3101

K28-6	Anslutning av apparater / utrustningar. Elanslutning av övriga apparater och utrustningar upptagna under rubriken "inredning/utrustning".	
K29-5	Medicinska utrymmen. Enligt SS 436 40 00 kap. 710	Oklassificerat utrymme
K51-7	Flerfunktionsnät. Kommunikation med övriga apparater och utrustningar upptagna under rubriken "inredning/utrustning". Exempelvis tv, spoldesinfektor m.fl.	
N31-2	Hygienklass	1
N61-1	Låsning	Inga uttalade krav

Ytskikt

Gräns.	Kod	Ytskikt
F	201-16	Golv Matta uppvikt mot vägg
F	203-3	Vägg. Målad, glansvärde 20
F	204-0	Stänkskydd
F	205-7	Tak. Ljudabsorberande, nedpendlat undertak.

© Copyright Region Jönköpings län, upplåten till PTS Forum. All obehörig kopiering av innehållet är förbjuden.

3140 D Korridor Allmän

Preliminära rumsnummer: 3140 D
Fastställda rumsnummer: 3140 D

Benämning förkortning:	Programarea (NTA):	Ritad area (NTA):	Användningstider:
KORR	0	0	
Personantal (dimensionerande):	Personantal (kommentar/intervall):		Funktionskod:
0			071

Beskrivning för utrymmet:
Korridor för allmän yta.

Anmärkning för utrymmet:

Kommentar:

Funktionsytor:

Inredning/utrustning

Gräns.	Kod	Inredning/utrustning	Befintligt antal	Antal
F	387-20	Dörrautomatik		Ospec
F	388-11	Påkörningsskydd		Ospec
F	388-16	Hörnskydd		1 st
F	631-13	Vägguttag brunnar, 230 V, 10A-16A *Städuttag - 1 per cc 12m.*		Ospec
F	632-0	Belysning		Ospec

Funktionskrav

		Värde
D61-28	Dörrar Fritt passagemått vid 90°	1800 mm
F11-2	Komfortklass	Centralt reglerad kyla
F31-5	Min temperaturkrav	21 °C
G33-21	Min luftflöden l/s m²	0,7 l/s m²
H11-1	Belysningskrav. Enligt branschrekommendationer.	
■ H32-5	Färgtemperatur 4000K	Neutral färgtemperatur
H81-15	Belysningsstyrning Frånvarodämpning.	ca 20 - 90%
I11-13	Ljudkrav. Enligt Akustikriktlinje	
J33-1	Dagsljus	Inga krav
K23-1	Kraft belysning. Övrig Last	ÖL 100%
K24-1	Kraftuttag 230V. Övrig Last.	ÖL 100%
K28-6	Anslutning av apparater / utrustningar. Elanslutning av övriga apparater och utrustningar upptagna under rubriken "inredning/utrustning".	
K29-5	Medicinska utrymmen. Enligt SS 436 40 00 kap. 710	Oklassificerat utrymme
K51-7	Flerfunktionsnät. Kommunikation med övriga apparater och utrustningar upptagna under rubriken "inredning/utrustning". Exempelvis tv, spoldesinfektor m.fl.	
N13-4	Nödbelysning	Speciella krav
N31-2	Hygienklass	1
N61-4	Låsning	Speciella krav

Ytskikt

Gräns.	Kod	Ytskikt
F	201-16	Golv Matta uppvikt mot vägg

■ Tillagd ▲ Ändrad ● Borttagen *Rapporten visar ändringar gjorda mellan 2024-12-23 och 2025-01-23, för ytterligare detaljer se händelseloggen.*

PTS © Copyright Region Jönköpings län, upplåten till PTS Forum. All obehörig kopiering förbjuden.

F	203-3	Vägg. Målad, glansvärde 20
F	205-7	Tak. Ljudabsorberande, nedpendlat undertak.

© Copyright Region Jönköpings län, upplåten till PTS Forum. All obehörig kopiering av denna ritning är förbjuden.

3140B Korridor Allmän

Preliminära rumsnummer:
Fastställda rumsnummer: 3140B

Benämning förkortning:	Programarea (NTA):	Ritad area (NTA):	Användningstider:
KORR	0	0	
Personantal (dimensionerande):	Personantal (kommentar/intervall):		Funktionskod:
0			071

Beskrivning för utrymmet:
Korridor för allmän yta.

Anmärkning för utrymmet:

Kommentar:

Funktionsytor:

Inredning/utrustning

Gräns.	Kod	Inredning/utrustning	Befintligt antal	Antal
F	387-20	Dörrautomatik		Ospec
F	388-11	Påkörningsskydd		Ospec
F	388-16	Hörnskydd		1 st
F	631-13	Vägguttag brunnar, 230 V, 10A-16A *Städuttag - 1 per cc 12m.*		Ospec
F	632-0	Belysning		Ospec

Funktionskrav

		Värde
D61-28	Dörrar Fritt passagemått vid 90°	1800 mm
F11-2	Komfortklass	Centralt reglerad kyla
F31-5	Min temperaturkrav	21 °C
G33-21	Min luftflöden l/s m²	0,7 l/s m²
H11-1	Belysningskrav. Enligt branschrekommendationer.	
H32-5	Färgtemperatur 4000K	Neutral färgtemperatur
H81-15	Belysningsstyrning Frånvarodämpning.	ca 20 - 90%
I11-13	Ljudkrav. Enligt Akustikriktlinje	
J33-1	Dagsljus	Inga krav
K23-1	Kraft belysning. Övrig Last	ÖL 100%
K24-1	Kraftuttag 230V. Övrig Last.	ÖL 100%
K28-6	Anslutning av apparater / utrustningar. Elanslutning av övriga apparater och utrustningar upptagna under rubriken "inredning/utrustning".	
K29-5	Medicinska utrymmen. Enligt SS 436 40 00 kap. 710	Oklassificerat utrymme
K51-7	Flerfunktionsnät. Kommunikation med övriga apparater och utrustningar upptagna under rubriken "inredning/utrustning". Exempelvis tv, spoldesinfektor m.fl.	
N13-4	Nödbelysning	Speciella krav
N31-2	Hygienklass	1
N61-4	Låsning	Speciella krav

Ytskikt

Gräns.	Kod	Ytskikt
F	201-16	Golv Matta uppvikt mot vägg

Tillagd Ändrad Borttagen *Rapporten visar ändringar gjorda mellan 2024-12-23 och 2025-01-23, för ytterligare detaljer se händelseloggen.*

PTS © Copyright Region Jönköpings län, upplåten till PTS Forum. All obehörig kopiering förbjuden.

F	203-3	Vägg. Målad, glansvärde 20
F	205-7	Tak. Ljudabsorberande, nedpendlat undertak.

© Copyright Region Jönköpings län, upplåten till PTS Forum. All obehörig avkopiering är förbjuden.

3140C Korridor Allmän

Preliminära rumsnummer:
Fastställda rumsnummer: 3140C

Benämning förkortning:	Programarea (NTA):	Ritad area (NTA):	Användningstider:
KORR	0	0	
Personantal (dimensionerande):	Personantal (kommentar/intervall):		Funktionskod:
0			071

Beskrivning för utrymmet:
Korridor för allmän yta.

Anmärkning för utrymmet:

Kommentar:

Funktionsytor:

Inredning/utrustning

Gräns.	Kod	Inredning/utrustning	Befintligt antal	Antal
F	387-20	Dörrautomatik		Ospec
F	388-11	Påkörningsskydd		Ospec
F	388-16	Hörnskydd		1 st
F	631-13	Vägguttag brunnar, 230 V, 10A-16A *Städuttag - 1 per cc 12m.*		Ospec
F	632-0	Belysning		Ospec

Funktionskrav

		Värde
D61-28	Dörrar Fritt passagemått vid 90°	1800 mm
F11-2	Komfortklass	Centralt reglerad kyla
F31-5	Min temperaturkrav	21 °C
G33-21	Min luftflöden l/s m²	0,7 l/s m²
H11-1	Belysningskrav. Enligt branschrekommendationer.	
■ H32-5	Färgtemperatur 4000K	Neutral färgtemperatur
H81-15	Belysningsstyrning Frånvarodämpning.	ca 20 - 90%
I11-13	Ljudkrav. Enligt Akustikriktlinje	
J33-1	Dagsljus	Inga krav
K23-1	Kraft belysning. Övrig Last	ÖL 100%
K24-1	Kraftuttag 230V. Övrig Last.	ÖL 100%
K28-6	Anslutning av apparater / utrustningar. Elanslutning av övriga apparater och utrustningar upptagna under rubriken "inredning/utrustning".	
K29-5	Medicinska utrymmen. Enligt SS 436 40 00 kap. 710	Oklassificerat utrymme
K51-7	Flerfunktionsnät. Kommunikation med övriga apparater och utrustningar upptagna under rubriken "inredning/utrustning". Exempelvis tv, spoldesinfektor m.fl.	
N13-4	Nödbelysning	Speciella krav
N31-2	Hygienklass	1
N61-4	Låsning	Speciella krav

Ytskikt

Gräns.	Kod	Ytskikt
F	201-16	Golv Matta uppvikt mot vägg

■ Tillagd ▲ Ändrad ● Borttagen *Rapporten visar ändringar gjorda mellan 2024-12-23 och 2025-01-23, för ytterligare detaljer se händelseloggen.*

PTS © Copyright Region Jönköpings län, upplåten till PTS Forum. All obehörig kopiering förbjuden.

Utrymme: Korridor Allmän **Fastställda rumsnummer** 3140C

F	203-3	Vägg. Målad, glansvärde 20
F	205-7	Tak. Ljudabsorberande, nedpendlat undertak.

PTS © Copyright Region Jönköpings län, upplåten till PTS Forum. All obehörig kopiering förbjuden.

3148 Mottagningsrum

Läkarrum

Preliminära rumsnummer: 3148
Fastställda rumsnummer: 3148

Benämning förkortning:	Programarea (NTA):	Ritad area (NTA):	Användningstider:
MOTT	12	0	8-17
Personantal (dimensionerande):	Personantal (kommentar/intervall):		Funktionskod:
▲ 8	▲ 2-8		096

Beskrivning för utrymmet:
Rum som är inrättat för samtal Ytan beräknad på 4 pers. Ytan ökas med 1,3 kvm/person därutöver.

Anmärkning för utrymmet:

Kommentar:
(Läkarstol)

Funktionsytor:

Inredning/utrustning					
	Gräns.	Kod	Inredning/utrustning	Befintligt antal	Antal
	F	301-3	Tvättplatsutrustning		1 st
		382-18	Hållare för tvål/handdesinfektion med distansfäste		2 st
		382-21	Hållare för pappershanddukar/papper		1 st
		383-5	Papperskorg trådkorg		1 st
		385-0	Spegel		1 st
▲	F	331-0	Högskåp *Minst 120x80, med dörrar /lådor låsbart.*		2 st
	F	381-3	Kroklist 2x2 krokar		1 st
	F	521-4	Tvättställ stort utan bräddavlopp B=600 D=450		1 st
	F	523-5	Tvättställsblandare bänkmonterad, förlängd spak		1 st
	F	611-2	Elkanal väggkanalsystem, vertikalt placerad vid dörr		1 st
	F	631-13	Vägguttag brunnar, 230 V, 10A-16A *2 st vid besöksbord, 2 st övrigt fördelade i rummet.*		14 st
	F	632-0	Belysning *Infälld*		Ospec
■	F	650-1	Datauttag - Enkelt RJ45 uttag för data, telefoni		2 st
	V	389-1	Skylt ledigt/upptaget		1 st
▲	V	400-16	Skrivbord rakt, höj- och sänkbart *160x80*		1 st
	V	421-0	Stol *Stapelbara för besökare*		3 st
	V	421-1	Arbetsstol		1 st
	V	421-6	Sadelstol		1 st
	V	480-14	Gardin komplett inkl skena och beslag per fönster *Enligt hygienaspekter*		1 st
▲	V-MT	420-7	Behandlingsstol öron *Snurrbar, Specialstol med liggläge.*		1 st

Funktionskrav		Värde
D61-18	Dörrar Fritt passagemått vid 90°	840 mm
F11-2	Komfortklass	Centralt reglerad kyla
F31-5	Min temperaturkrav	21 °C
■ G35-4	Min luftflöden l/s person	10 l/s person
G41-1	Tryckförhållanden till andra rum	Balanserat

■ Tillagd ▲ Ändrad ● Borttagen *Rapporten visar ändringar gjorda mellan 2024-12-23 och 2025-01-23, för ytterligare detaljer se händelseloggen.*

PTS © Copyright Region Jönköpings län, upplåten till PTS Forum. All obehörig kopiering förbjuden.

Utrymme: Mottagningsrum **Fastställda rumsnummer** 3148

	H11-1	Belysningskrav. Enligt branschrekommendationer.	
■	H32-5	Färgtemperatur 4000K	Neutral färgtemperatur
	H81-3	Belysningsstyrning - dimmer. Ljusreglering - manuell styrning via dimmer	Dimmer
	H81-5	Belysningsstyrning - frånvarostyrd. Manuell tändning med frånvarostyrd släckning	Frånvaro
	I11-13	Ljudkrav. Enligt Akustikriktlinje	
	J33-1	Dagsljus	Inga krav
	K23-1	Kraft belysning. Övrig Last	ÖL 100%
	K24-1	Kraftuttag 230V. Övrig Last.	ÖL 100%
	K28-6	Anslutning av apparater / utrustningar. Elanslutning av övriga apparater och utrustningar upptagna under rubriken "inredning/utrustning".	
	K29-5	Medicinska utrymmen. Enligt SS 436 40 00 kap. 710	Oklassificerat utrymme
	K51-7	Flerfunktionsnät. Kommunikation med övriga apparater och utrustningar upptagna under rubriken "inredning/utrustning". Exempelvis tv, spoldesinfektor m.fl.	
	N31-3	Hygienklass	2
	N61-2	Låsning	Mekaniskt lås

Ytskikt

Gräns.	Kod	Ytskikt
F	201-16	Golv Matta uppvikt mot vägg
F	203-3	Vägg. Målad, glansvärde 20
F	205-7	Tak. Ljudabsorberande, nedpendlat undertak.

● Borttagna krav

Kod	*Benämning*	*Kravtyp*	*Datum*	*Tid*	*Ändrat av*
G33-5	Min luftflöden l/s m²	Funktionskrav	2025-01-22	18:01	Marie-Ann Jönsson
400-3	Skrivbord	Inredning	2025-01-20	12:54	Marie-Ann Jönsson

■ Tillagd ▲ Ändrad ● Borttagen *Rapporten visar ändringar gjorda mellan 2024-12-23 och 2025-01-23, för ytterligare detaljer se händelseloggen.*

© Copyright Region Jönköpings län, upplåten till PTS Forum. All obehörig kopiering förbjuden.

Utrymme: Mottagningsrum **Fastställda rumsnummer** 3149

3149 Mottagningsrum

Audionomrum/teckenspråk.Alexander

Preliminära rumsnummer: 3149
Fastställda rumsnummer: 3149

Benämning förkortning:	Programarea (NTA):	Ritad area (NTA):	Användningstider:
MOTT	12	12	8-17
Personantal (dimensionerande):	Personantal (kommentar/intervall):		Funktionskod:
▲ 8	▲ 1-8		096

Beskrivning för utrymmet:
Rum som är inrättat för samtal Ytan beräknad på 4 pers. Ytan ökas med 1,3 kvm/person därutöver.

Anmärkning för utrymmet:

Kommentar:

Funktionsytor:

Inredning/utrustning					
	Gräns.	Kod	Inredning/utrustning	Befintligt antal	Antal
	F	301-3	Tvättplatsutrustning		1 st
		382-18	Hållare för tvål/handdesinfektion med distansfäste		2 st
		382-21	Hållare för pappershanddukar/papper		1 st
		383-5	Papperskorg trådkorg		1 st
		385-0	Spegel		1 st
	F	381-3	Kroklist 2x2 krokar		1 st
	F	521-4	Tvättställ stort utan bräddavlopp B=600 D=450		1 st
	F	523-5	Tvättställsblandare bänkmonterad, förlängd spak		1 st
	F	611-2	Elkanal väggkanalsystem, vertikalt placerad vid dörr		1 st
	F	631-13	Vägguttag brunnar, 230 V, 10A-16A *2 st vid besöksbord, 2 st övrigt fördelade i rummet.*		14 st
	F	632-0	Belysning *Infälld*		Ospec
■	F	650-1	Datauttag - Enkelt RJ45 uttag för data, telefoni		2 st
	V	389-1	Skylt ledigt/upptaget	1 st	0 st
▲	V	400-3	Skrivbord höj och sänkbart *140x80 Köp ett bord.*	1 st	1 st
▲	V	403-0	Bord *Besöksbord rektangulärt (ljudämpande) 140x80, höjd 73*		1 st
■	V	411-0	Skåp *Jalusiskåp högre 203x80, djup 43*		1 st
▲	V	421-0	Stol *Besöksstolar gråa befintliga,*		2 st
■	V	421-1	Arbetsstol	1 st	0 st

Funktionskrav			Värde
	D61-18	Dörrar Fritt passagemått vid 90°	840 mm
	F11-2	Komfortklass	Centralt reglerad kyla
	F31-5	Min temperaturkrav	21 °C
■	G35-4	Min luftflöden l/s person	10 l/s person
	G41-1	Tryckförhållanden till andra rum	Balanserat
	H11-1	Belysningskrav. Enligt branschrekommendationer.	
■	H32-5	Färgtemperatur 4000K	Neutral färgtemperatur

■ Tillagd ▲ Ändrad ● Borttagen *Rapporten visar ändringar gjorda mellan 2024-12-23 och 2025-01-23, för ytterligare detaljer se händelseloggen.*

PTS © Copyright Region Jönköpings län, upplåten till PTS Forum. All obehörig kopiering förbjuden.

Utrymme: Mottagningsrum **Fastställda rumsnummer** 3149

H81-3	Belysningsstyrning - dimmer. Ljusreglering - manuell styrning via dimmer	Dimmer
H81-5	Belysningsstyrning - frånvarostyrd. Manuell tändning med frånvarostyrd släckning	Frånvaro
I11-13	Ljudkrav. Enligt Akustikriktlinje	
J33-1	Dagsljus	Inga krav
K23-1	Kraft belysning. Övrig Last	ÖL 100%
K24-1	Kraftuttag 230V. Övrig Last.	ÖL 100%
K28-6	Anslutning av apparater / utrustningar. Elanslutning av övriga apparater och utrustningar upptagna under rubriken "inredning/utrustning".	
K29-5	Medicinska utrymmen. Enligt SS 436 40 00 kap. 710	Oklassificerat utrymme
K51-7	Flerfunktionsnät. Kommunikation med övriga apparater och utrustningar upptagna under rubriken "inredning/utrustning". Exempelvis tv, spoldesinfektor m.fl.	
N31-3	Hygienklass	2
N61-2	Låsning	Mekaniskt lås

Ytskikt

Gräns.	Kod	Ytskikt
F	201-16	Golv Matta uppvikt mot vägg
F	203-3	Vägg. Målad, glansvärde 20
F	205-7	Tak. Ljudabsorberande, nedpendlat undertak.

Borttagna krav

Kod	*Benämning*	*Kravtyp*	*Datum*	*Tid*	*Ändrat av*
G33-5	Min luftflöden l/s m²	Funktionskrav	2025-01-22	18:01	Marie-Ann Jönsson

© Copyright Region Jönköpings län, upplåten till PTS Forum. All obehörig kopiering förbjuden.

3150 Mottagningsrum

Audionomrum, chef o resande

Preliminära rumsnummer: 3150
Fastställda rumsnummer: 3150

Benämning förkortning:	Programarea (NTA):	Ritad area (NTA):	Användningstider:
MOTT	11	11	8-17
Personantal (dimensionerande):	Personantal (kommentar/intervall):		Funktionskod:
2	1-2		096

Beskrivning för utrymmet:
Rum som är inrättat för samtal Ytan beräknad på 4 pers. Ytan ökas med 1,3 kvm/person därutöver.

Anmärkning för utrymmet:

Kommentar:

Funktionsytor:

Inredning/utrustning					
	Gräns.	Kod	Inredning/utrustning	Befintligt antal	Antal
	F	301-3	Tvättplatsutrustning		1 st
		382-18	Hållare för tvål/handdesinfektion med distansfäste		2 st
		382-21	Hållare för pappershanddukar/papper		1 st
		383-5	Papperskorg trådkorg		1 st
		385-0	Spegel		1 st
	F	381-3	Kroklist 2x2 krokar		1 st
	F	521-4	Tvättställ stort utan bräddavlopp B=600 D=450		1 st
	F	523-5	Tvättställsblandare bänkmonterad, förlängd spak		1 st
	F	611-2	Elkanal väggkanalsystem, vertikalt placerad vid dörr		1 st
	F	631-13	Vägguttag brunnar, 230 V, 10A-16A *2 st vid besöksbord, 2 st övrigt fördelade i rummet.*		14 st
	F	632-0	Belysning *Infälld*		Ospec
■	F	650-1	Datauttag - Enkelt RJ45 uttag för data, telefoni		2 st
■	V	335-0	Hurts	1 st	1 st
■	V	403-0	Bord *Svängt. Överblivet från Linda.*		1 st
▲	V	411-0	Skåp *Befintligt Emma/ Tove.*	2 st	2 st
	V	421-1	Arbetsstol		1 st
■	V	421-3	Karmstol *Från Lindas rum.*	2 st	2 st
	V	480-14	Gardin komplett inkl skena och beslag per fönster *Enligt hygienaspekter*		1 st

Funktionskrav		Värde
D61-18	Dörrar Fritt passagemått vid 90°	840 mm
F11-2	Komfortklass	Centralt reglerad kyla
F31-5	Min temperaturkrav	21 °C
G33-5	Min luftflöden l/s m²	2,5 l/s m²
G41-1	Tryckförhållanden till andra rum	Balanserat
H11-1	Belysningskrav. Enligt branschrekommendationer.	
■ H32-5	Färgtemperatur 4000K	Neutral färgtemperatur

■ Tillagd ▲ Ändrad ● Borttagen *Rapporten visar ändringar gjorda mellan 2024-12-23 och 2025-01-23, för ytterligare detaljer se händelseloggen.*

PTS © Copyright Region Jönköpings län, upplåten till PTS Forum. All obehörig kopiering förbjuden.

Utrymme: Mottagningsrum **Fastställda rumsnummer** 3150

H81-3	Belysningsstyrning - dimmer. Ljusreglering - manuell styrning via dimmer	Dimmer
H81-5	Belysningsstyrning - frånvarostyrd. Manuell tändning med frånvarostyrd släckning	Frånvaro
I11-13	Ljudkrav. Enligt Akustikriktlinje	
J33-1	Dagsljus	Inga krav
K23-1	Kraft belysning. Övrig Last	ÖL 100%
K24-1	Kraftuttag 230V. Övrig Last.	ÖL 100%
K28-6	Anslutning av apparater / utrustningar. Elanslutning av övriga apparater och utrustningar upptagna under rubriken "inredning/utrustning".	
K29-5	Medicinska utrymmen. Enligt SS 436 40 00 kap. 710	Oklassificerat utrymme
K51-7	Flerfunktionsnät. Kommunikation med övriga apparater och utrustningar upptagna under rubriken "inredning/utrustning". Exempelvis tv, spoldesinfektor m.fl.	
N31-3	Hygienklass	2
N61-2	Låsning	Mekaniskt lås

Ytskikt

Gräns.	Kod	Ytskikt
F	201-16	Golv Matta uppvikt mot vägg
F	203-3	Vägg. Målad, glansvärde 20
F	205-7	Tak. Ljudabsorberande, nedpendlat undertak.

Borttagna krav

Kod	*Benämning*	*Kravtyp*	*Datum*	*Tid*	*Ändrat av*
389-1	Skylt	Inredning	2025-01-20	13:25	Marie-Ann Jönsson

© Copyright Region Jönköpings län, upplåten till PTS Forum. All obehörig kopiering av ritning är förbjuden.

3152 Mottagningsrum

Specialpedagog, Linda

Preliminära rumsnummer: 3152
Fastställda rumsnummer: 3152

Benämning förkortning:	Programarea (NTA):	Ritad area (NTA):	Användningstider:
MOTT	14	14	8-17
Personantal (dimensionerande):	Personantal (kommentar/intervall):		Funktionskod:
▲ 8	▲ 1-8		096

Beskrivning för utrymmet:
Rum som är inrättat för samtal Ytan beräknad på 4 pers. Ytan ökas med 1,3 kvm/person därutöver.

Anmärkning för utrymmet:

Kommentar:

Funktionsytor:

Inredning/utrustning					
	Gräns.	Kod	Inredning/utrustning	Befintligt antal	Antal
	F	301-3	Tvättplatsutrustning		1 st
		382-18	Hållare för tvål/handdesinfektion med distansfäste		2 st
		382-21	Hållare för pappershanddukar/papper		1 st
		383-5	Papperskorg trådkorg		1 st
		385-0	Spegel		1 st
	F	331-0	Högskåp *120x80,dörrar,lådor , låsbart*		2 st
	F	381-3	Kroklist 2x2 krokar		1 st
	F	521-4	Tvättställ stort utan bräddavlopp B=600 D=450		1 st
	F	523-5	Tvättställsblandare bänkmonterad, förlängd spak		1 st
	F	611-2	Elkanal väggkanalsystem, vertikalt placerad vid dörr		1 st
	F	631-13	Vägguttag brunnar, 230 V, 10A-16A *2 st vid besöksbord, 2 st övrigt fördelade i rummet.*		14 st
	F	632-0	Belysning *infälld*		Ospec
■	F	632-16	Arbetsplatsbelysning Upp och nerljus *Placeras över skrivbord och patentbord.*		2 st
■	F	650-1	Datauttag - Enkelt RJ45 uttag för data, telefoni		2 st
	V	389-1	Skylt ledigt/upptaget	1 st	0 st
▲	V	400-3	Skrivbord höj och sänkbart *140x80, 120x60 (Patienrbord) Flyttas ut från vägg vid behov.*		2 st
▲	V	421-0	Stol *Stapelbara, besöksstol*		3 st
■	V	421-1	Arbetsstol		1 st
	V	480-14	Gardin komplett inkl skena och beslag per fönster *Enligt hygienaspekter*		1 st

Funktionskrav		Värde
D61-18	Dörrar Fritt passagemått vid 90°	840 mm
F11-2	Komfortklass	Centralt reglerad kyla
F31-5	Min temperaturkrav	21 °C
■ G35-4	Min luftflöden l/s person	10 l/s person
G41-1	Tryckförhållanden till andra rum	Balanserat
H11-1	Belysningskrav. Enligt branschrekommendationer.	

■ Tillagd ▲ Ändrad ● Borttagen *Rapporten visar ändringar gjorda mellan 2024-12-23 och 2025-01-23, för ytterligare detaljer se händelseloggen.*

PTS © Copyright Region Jönköpings län, upplåten till PTS Forum. All obehörig kopiering förbjuden.

Utrymme: Mottagningsrum **Fastställda rumsnummer** 3152

■	H32-5	Färgtemperatur 4000K	Neutral färgtemperatur
	H81-3	Belysningsstyrning - dimmer. Ljusreglering - manuell styrning via dimmer	Dimmer
	H81-5	Belysningsstyrning - frånvarostyrd. Manuell tändning med frånvarostyrd släckning	Frånvaro
	I11-13	Ljudkrav. Enligt Akustikriktlinje	
	J33-1	Dagsljus	Inga krav
	K23-1	Kraft belysning. Övrig Last	ÖL 100%
	K24-1	Kraftuttag 230V. Övrig Last.	ÖL 100%
	K28-6	Anslutning av apparater / utrustningar. Elanslutning av övriga apparater och utrustningar upptagna under rubriken "inredning/utrustning".	
	K29-5	Medicinska utrymmen. Enligt SS 436 40 00 kap. 710	Oklassificerat utrymme
	K51-7	Flerfunktionsnät. Kommunikation med övriga apparater och utrustningar upptagna under rubriken "inredning/utrustning". Exempelvis tv, spoldesinfektor m.fl.	
	N31-3	Hygienklass	2
	N61-2	Låsning	Mekaniskt lås

Ytskikt

Gräns.	Kod	Ytskikt
F	201-16	Golv Matta uppvikt mot vägg
F	203-3	Vägg. Målad, glansvärde 20
F	205-7	Tak. Ljudabsorberande, nedpendlat undertak.

● Borttagna krav

Kod	*Benämning*	*Kravtyp*	*Datum*	*Tid*	*Ändrat av*
G33-5	Min luftflöden l/s m²	Funktionskrav	2025-01-22	18:01	Marie-Ann Jönsson
411-0	Skåp	Inredning	2025-01-20	13:30	Marie-Ann Jönsson

■ Tillagd ▲ Ändrad ● Borttagen *Rapporten visar ändringar gjorda mellan 2024-12-23 och 2025-01-23, för ytterligare detaljer se händelseloggen.*

© Copyright Region Jönköpings län, upplåten till PTS Forum. All obehörig kopiering förbjuden.

3153 Mottagningsrum

Logoped, Jodefin

Preliminära rumsnummer: 3153
Fastställda rumsnummer: 3153

Benämning förkortning:	Programarea (NTA):	Ritad area (NTA):	Användningstider:
MOTT	14	14	8-17
Personantal (dimensionerande):	Personantal (kommentar/intervall):		Funktionskod:
▲ 8	▲ 1-8		096

Beskrivning för utrymmet:
Rum som är inrättat för samtal Ytan beräknad på 4 pers. Ytan ökas med 1,3 kvm/person därutöver.

Anmärkning för utrymmet:

Kommentar:

Funktionsytor:

Inredning/utrustning					
	Gräns.	Kod	Inredning/utrustning	Befintligt antal	Antal
	F	301-3	Tvättplatsutrustning		1 st
		382-18	Hållare för tvål/handdesinfektion med distansfäste		2 st
		382-21	Hållare för pappershanddukar/papper		1 st
		383-5	Papperskorg trådkorg		1 st
		385-0	Spegel		1 st
▲	F	327-0	Väggskåp *Höjd 155, bred 80, låsbart med lådor Liknande befintligt.*		2 st
	F	381-3	Kroklist 2x2 krokar		1 st
	F	521-4	Tvättställ stort utan bräddavlopp B=600 D=450		1 st
	F	523-5	Tvättställsblandare bänkmonterad, förlängd spak		1 st
	F	611-2	Elkanal väggkanalsystem, vertikalt placerad vid dörr		1 st
	F	631-13	Vägguttag brunnar, 230 V, 10A-16A *2 st vid besöksbord, 2 st övrigt fördelade i rummet.*		14 st
	F	632-0	Belysning *Infälld*		Ospec
■	F	650-1	Datauttag - Enkelt RJ45 uttag för data, telefoni		2 st
	V	389-1	Skylt ledigt/upptaget	1 st	0 st
▲	V	400-3	Skrivbord höj och sänkbart *140x80 från Lucas.*		1 st
▲	V	421-0	Stol *Besöksstolar utan armstöd, 3 smala röda stapelbara*		3 st
■	V	421-1	Arbetsstol		1 st

Funktionskrav			Värde
	D61-18	Dörrar Fritt passagemått vid 90°	840 mm
	F11-2	Komfortklass	Centralt reglerad kyla
	F31-5	Min temperaturkrav	21 °C
■	G35-4	Min luftflöden l/s person	10 l/s person
	G41-1	Tryckförhållanden till andra rum	Balanserat
	H11-1	Belysningskrav. Enligt branschrekommendationer.	
■	H32-5	Färgtemperatur 4000K	Neutral färgtemperatur
	H81-3	Belysningsstyrning - dimmer. Ljusreglering - manuell styrning via dimmer	Dimmer

■ Tillagd ▲ Ändrad ● Borttagen *Rapporten visar ändringar gjorda mellan 2024-12-23 och 2025-01-23, för ytterligare detaljer se händelseloggen.*

© Copyright Region Jönköpings län, upplåten till PTS Forum. All obehörig kopiering förbjuden.

H81-5	Belysningsstyrning - frånvarostyrd. Manuell tändning med frånvarostyrd släckning	Frånvaro
I11-13	Ljudkrav. Enligt Akustikriktlinje	
J33-1	Dagsljus	Inga krav
K23-1	Kraft belysning. Övrig Last	ÖL 100%
K24-1	Kraftuttag 230V. Övrig Last.	ÖL 100%
K28-6	Anslutning av apparater / utrustningar. Elanslutning av övriga apparater och utrustningar upptagna under rubriken "inredning/utrustning".	
K29-5	Medicinska utrymmen. Enligt SS 436 40 00 kap. 710	Oklassificerat utrymme
K51-7	Flerfunktionsnät. Kommunikation med övriga apparater och utrustningar upptagna under rubriken "inredning/utrustning". Exempelvis tv, spoldesinfektor m.fl.	
N31-3	Hygienklass	2
N61-2	Låsning	Mekaniskt lås

Ytskikt

Gräns.	Kod	Ytskikt
F	201-16	Golv Matta uppvikt mot vägg
F	203-3	Vägg. Målad, glansvärde 20
F	205-7	Tak. Ljudabsorberande, nedpendlat undertak.

Borttagna krav

Kod	*Benämning*	*Kravtyp*	*Datum*	*Tid*	*Ändrat av*
G33-5	Min luftflöden l/s m²	Funktionskrav	2025-01-22	18:01	Marie-Ann Jönsson

© Copyright Region Jönköpings län, upplåten till PTS Forum. All obehörig avvändning förbjuden.

3160 Grupprum

Gemensamt grupprum plan 3

Preliminära rumsnummer: 3160
Fastställda rumsnummer: 3160

Benämning förkortning:	Programarea (NTA):	Ritad area (NTA):	Användningstider:
GRP RUM	43	43	8-17
Personantal (dimensionerande):	Personantal (kommentar/intervall):		Funktionskod:
20	8-20		061

Beskrivning för utrymmet:

Rum som är avsett för grupper om 10 personer. Ytan justeras med 2,0 kvm/person.

Anmärkning för utrymmet:

▲
Hörslinga skall byggas in i rummet.
Hörslingor skall installeras innan golvmatta läggs, motfallsslingor. Kolla att båda slingorna kan vara igång samtidigt, även den från rum 4105.

Kommentar:

Med handfat , 2 ?? i framtiden utbildning/grupper 2 delningsbara bord, TV-skärm , konferensutrustning, hörselslinga ska byggas in i rummet

Funktionsytor:

Inredning/utrustning

	Gräns.	Kod	Inredning/utrustning	Befintligt antal	Antal
	F	301-3	Tvättplatsutrustning		1 st
		382-18	Hållare för tvål/handdesinfektion med distansfäste		2 st
		382-21	Hållare för pappershanddukar/papper		1 st
		383-5	Papperskorg trådkorg		1 st
		385-0	Spegel		1 st
▲	F	331-0	Högskåp *Låsbart*		1 st
	F	381-6	Kroklist 4 krokar		1 st
	F	480-5	Persienn *Fönstervägg. persienn mellan glas*		1 st
	F	521-4	Tvättställ stort utan bräddavlopp B=600 D=450		1 st
	F	523-5	Tvättställsblandare bänkmonterad, förlängd spak		1 st
	F	611-1	Elkanal väggkanalsystem, horisontalt eller veritikalt		Ospec
	F	611-2	Elkanal väggkanalsystem, vertikalt placerad vid dörr		1 st
	F	631-13	Vägguttag brunnar, 230 V, 10A-16A		20 st
	F	632-0	Belysning *Infälld*		Ospec
	F	650-19	Datauttag RJ45 *I kanal/mediaskåp.*		6 st
■	F	652-9	Teleslinga slingförstärkare		1 st
	F	653-2	Uttag - Programingång VGA För video eller VGA/XGA bildkälla		1 st
	V	389-1	Skylt ledigt/upptaget	2 st	2 st
▲	V	402-3	Konferensbord L=3200 B=1200 *Delningsbart*		2 st
▲	V	411-36	Mediaskåp *låsbart*		1 st
	V	421-3	Karmstol *Stapelbara, armstöd*		20 st
	V	430-1	Whiteboard	1 st	0 st
	V	440-45	Video och bildhanteringssystem		1 st

■ Tillagd ▲ Ändrad ● Borttagen *Rapporten visar ändringar gjorda mellan 2024-12-23 och 2025-01-23, för ytterligare detaljer se händelseloggen.*

PTS © Copyright Region Jönköpings län, upplåten till PTS Forum. All obehörig användning förbjuden.

Utrymme: Grupprum **Fastställda rumsnummer** 3160

V	480-14	Gardin komplett inkl skena och beslag per fönster *Enligt hygienaspekter*		1 st
V-IT	432-24	Bildskärm	1 st	0 st

Funktionskrav		Värde
D61-18	Dörrar Fritt passagemått vid 90°	840 mm
F11-2	Komfortklass	Centralt reglerad kyla
F31-5	Min temperaturkrav	21 °C
G39-3	Min luftflöde + forcering	0,35 l/s m² + forcering 10 l/pers
G41-1	Tryckförhållanden till andra rum	Balanserat
H11-1	Belysningskrav. Enligt branschrekommendationer.	
H32-5	Färgtemperatur 4000K	Neutral färgtemperatur
H81-3	Belysningsstyrning - dimmer. Ljusreglering - manuell styrning via dimmer	Dimmer
H81-5	Belysningsstyrning - frånvarostyrd. Manuell tändning med frånvarostyrd släckning	Frånvaro
I11-13	Ljudkrav. Enligt Akustikriktlinje	
J33-1	Dagsljus	Inga krav
K23-1	Kraft belysning. Övrig Last	ÖL 100%
K24-1	Kraftuttag 230V. Övrig Last.	ÖL 100%
K28-6	Anslutning av apparater / utrustningar. Elanslutning av övriga apparater och utrustningar upptagna under rubriken "inredning/utrustning".	
K29-5	Medicinska utrymmen. Enligt SS 436 40 00 kap. 710	Oklassificerat utrymme
K51-7	Flerfunktionsnät. Kommunikation med övriga apparater och utrustningar upptagna under rubriken "inredning/utrustning". Exempelvis tv, spoldesinfektor m.fl.	
N31-3	Hygienklass	2
N61-2	Låsning	Mekaniskt lås

Ytskikt		
Gräns.	Kod	Ytskikt
F	201-16	Golv Matta uppvikt mot vägg
F	203-3	Vägg. Målad, glansvärde 20
F	205-7	Tak. Ljudabsorberande, nedpendlat undertak.

Tillagd Ändrad Borttagen *Rapporten visar ändringar gjorda mellan 2024-12-23 och 2025-01-23, för ytterligare detaljer se händelseloggen.*

© Copyright Region Jönköpings län, upplåten till PTS Forum. All obehörig kopiering förbjuden.

3161 Grupprum

Preliminära rumsnummer: 3161
Fastställda rumsnummer: 3161

Benämning förkortning:	Programarea (NTA):	Ritad area (NTA):	Användningstider:
GRP RUM	20	20	8-17
Personantal (dimensionerande):	**Personantal (kommentar/intervall):**		**Funktionskod:**
8	6-8		061

Beskrivning för utrymmet:
Rum som är avsett för grupper om 10 personer. Ytan justeras med 2,0 kvm/person.

Anmärkning för utrymmet:

Kommentar:
Runt bord m fåtöljer, plats för lekmatta, låsbara skåp, utrustas med konferensutrustning

Funktionsytor:

Inredning/utrustning

	Gräns.	Kod	Inredning/utrustning	Befintligt antal	Antal
	F	301-3	Tvättplatsutrustning		1 st
		382-18	Hållare för tvål/handdesinfektion med distansfäste		2 st
		382-21	Hållare för pappershanddukar/papper		1 st
		383-5	Papperskorg trådkorg		1 st
		385-0	Spegel		1 st
	F	381-3	Kroklist 2x2 krokar		1 st
	F	480-5	Persienn		1 st
	F	521-4	Tvättställ stort utan bräddavlopp B=600 D=450		1 st
	F	523-5	Tvättställsblandare bänkmonterad, förlängd spak		1 st
	F	611-1	Elkanal väggkanalsystem, horisontalt eller veritikalt		Ospec
	F	611-2	Elkanal väggkanalsystem, vertikalt placerad vid dörr		1 st
	F	631-13	Vägguttag brunnar, 230 V, 10A-16A		14 st
	F	632-0	Belysning		Ospec
	F	650-19	Datauttag RJ45 *I kanal/mediaskåp.*		2 st
	V	389-1	Skylt ledigt/upptaget		1 st
	V	402-3	Konferensbord L=3200 B=1200 *Runt bord lägre bord för 6- 8/pers*		1 st
■	V	403-4	Soffbord runt		1 st
▲	V	411-36	Mediaskåp *Låsbart*		1 st
▲	V	421-12	Karmfåtölj *Eller soffa.*		6 st
	V	430-1	Whiteboard		1 st
■	V	440-45	Video och bildhanteringssystem		1 st
	V	480-14	Gardin komplett inkl skena och beslag per fönster		1 st
▲	V	482-0	Barnmöbler *med plats för leksaker. Lekmatta.*		1 st
	V-IT	432-11	PC-enhet		1 st
	V-IT	432-24	Bildskärm		1 st

Funktionskrav		Värde
D61-18	Dörrar Fritt passagemått vid 90°	840 mm

■ Tillagd ▲ Ändrad ● Borttagen *Rapporten visar ändringar gjorda mellan 2024-12-23 och 2025-01-23, för ytterligare detaljer se händelseloggen.*

PTS © Copyright Region Jönköpings län, upplåten till PTS Forum. All obehörig användning förbjuden.

Utrymme: Grupprum **Fastställda rumsnummer** 3161

	F11-2	Komfortklass	Centralt reglerad kyla
	F31-5	Min temperaturkrav	21 °C
	G39-3	Min luftflöde + forcering	0,35 l/s m² + forcering 10 l/pers
	G41-1	Tryckförhållanden till andra rum	Balanserat
	H11-1	Belysningskrav. Enligt branschrekommendationer.	
■	H32-5	Färgtemperatur 4000K	Neutral färgtemperatur
	H81-3	Belysningsstyrning - dimmer. Ljusreglering - manuell styrning via dimmer	Dimmer
	H81-5	Belysningsstyrning - frånvarostyrd. Manuell tändning med frånvarostyrd släckning	Frånvaro
	I11-13	Ljudkrav. Enligt Akustikriktlinje	
	J33-1	Dagsljus	Inga krav
	K23-1	Kraft belysning. Övrig Last	ÖL 100%
	K24-1	Kraftuttag 230V. Övrig Last.	ÖL 100%
	K28-6	Anslutning av apparater / utrustningar. Elanslutning av övriga apparater och utrustningar upptagna under rubriken "inredning/utrustning".	
	K29-5	Medicinska utrymmen. Enligt SS 436 40 00 kap. 710	Oklassificerat utrymme
	K51-7	Flerfunktionsnät. Kommunikation med övriga apparater och utrustningar upptagna under rubriken "inredning/utrustning". Exempelvis tv, spoldesinfektor m.fl.	
	N31-3	Hygienklass	2
	N61-2	Låsning	Mekaniskt lås

Ytskikt

Gräns.	Kod	Ytskikt
F	201-16	Golv Matta uppvikt mot vägg
F	203-3	Vägg. Målad, glansvärde 20
F	205-7	Tak. Ljudabsorberande, nedpendlat undertak.

● Borttagna krav

Kod	*Benämning*	*Kravtyp*	*Datum*	*Tid*	*Ändrat av*
324-0	Bänkskåp	Inredning	2025-01-14	14:48	Marie-Ann Jönsson
433-10	Videokonferansutrustning	Inredning	2025-01-20	13:52	Marie-Ann Jönsson

© Copyright Region Jönköpings län, upplåten till PTS Forum. All obehörig kopiering förbjuden.

3162 Mottagningsrum

Audionom Tove

Preliminära rumsnummer: 3162
Fastställda rumsnummer: 3162

Benämning förkortning:	Programarea (NTA):	Ritad area (NTA):	Användningstider:
MOTT	11	11	8-17
Personantal (dimensionerande):	Personantal (kommentar/intervall):		Funktionskod:
▲ 8	▲ 1-8		096

Beskrivning för utrymmet:
Rum som är inrättat för samtal Ytan beräknad på 4 pers. Ytan ökas med 1,3 kvm/person därutöver.

Anmärkning för utrymmet:

Kommentar:
Samma möblering som audionomerna, djupare bord (,litet bord 70 cm, 2 stolar)

Funktionsytor:

Inredning/utrustning					
	Gräns.	Kod	Inredning/utrustning	Befintligt antal	Antal
	F	301-3	Tvättplatsutrustning		1 st
		382-18	Hållare för tvål/handdesinfektion med distansfäste		2 st
		382-21	Hållare för pappershanddukar/papper		1 st
		383-5	Papperskorg trådkorg		1 st
		385-0	Spegel		1 st
	F	327-0	Väggskåp *Med lådor, höjd 165*	1 st	2 st
	F	381-3	Kroklist 2x2 krokar		1 st
	F	521-4	Tvättställ stort utan bräddavlopp B=600 D=450		1 st
	F	523-5	Tvättställsblandare bänkmonterad, förlängd spak		1 st
	F	611-2	Elkanal väggkanalsystem, vertikalt placerad vid dörr		1 st
	F	631-13	Vägguttag brunnar, 230 V, 10A-16A *2 st vid besöksbord, 2 st övrigt fördelade i rummet.*		14 st
	F	632-0	Belysning *infälld*		Ospec
■	F	650-1	Datauttag - Enkelt RJ45 uttag för data, telefoni		2 st
▲	V	385-0	Spegel *Vägghängd spegel för både barn o vuxna*		1 st
	V	389-1	Skylt ledigt/upptaget	1 st	0 st
▲	V	400-3	Skrivbord höj och sänkbart *140x80 : detta köpas in 120x60, rundade hörn på en kortsida. 2 bord köps in.*	1 st	2 st
▲	V	411-0	Skåp *Skåp med dubbeldörrar B 800 H1650 D450 mm. Behåll 2. 2 80x80 med hyllor, lådor, skjutdörrar, låsbart*	3 st	4 st
	V	421-0	Stol *Patientstol, snurrbar m låsbara hjul*		1 st
▲	V	421-1	Arbetsstol *ergonomisk, utan nackstöd*		1 st
■	V	440-46	Förstorningslampa *Lampa på arm med förstoring*		1 st

Funktionskrav		Värde
D61-18	Dörrar Fritt passagemått vid 90°	840 mm
F11-2	Komfortklass	Centralt reglerad kyla
F31-5	Min temperaturkrav	21 °C

■ Tillagd ▲ Ändrad ● Borttagen *Rapporten visar ändringar gjorda mellan 2024-12-23 och 2025-01-23, för ytterligare detaljer se händelseloggen.*

PTS © Copyright Region Jönköpings län, upplåten till PTS Forum. All obehörig kopiering förbjuden.

Utrymme: Mottagningsrum **Fastställda rumsnummer** 3162

■	G35-4	Min luftflöden l/s person	10 l/s person
	G41-1	Tryckförhållanden till andra rum	Balanserat
	H11-1	Belysningskrav. Enligt branschrekommendationer.	
■	H32-5	Färgtemperatur 4000K	Neutral färgtemperatur
	H81-3	Belysningsstyrning - dimmer. Ljusreglering - manuell styrning via dimmer	Dimmer
	H81-5	Belysningsstyrning - frånvarostyrd. Manuell tändning med frånvarostyrd släckning	Frånvaro
	I11-13	Ljudkrav. Enligt Akustikriktlinje	
	J33-1	Dagsljus	Inga krav
	K23-1	Kraft belysning. Övrig Last	ÖL 100%
	K24-1	Kraftuttag 230V. Övrig Last.	ÖL 100%
	K28-6	Anslutning av apparater / utrustningar. Elanslutning av övriga apparater och utrustningar upptagna under rubriken "inredning/utrustning".	
	K29-5	Medicinska utrymmen. Enligt SS 436 40 00 kap. 710	Oklassificerat utrymme
	K51-7	Flerfunktionsnät. Kommunikation med övriga apparater och utrustningar upptagna under rubriken "inredning/utrustning". Exempelvis tv, spoldesinfektor m.fl.	
	N31-3	Hygienklass	2
	N61-2	Låsning	Mekaniskt lås

Ytskikt

Gräns.	Kod	Ytskikt
F	201-16	Golv Matta uppvikt mot vägg
F	203-3	Vägg. Målad, glansvärde 20
F	205-7	Tak. Ljudabsorberande, nedpendlat undertak.

● Borttagna krav

Kod	*Benämning*	*Kravtyp*	*Datum*	*Tid*	*Ändrat av*
G33-5	Min luftflöden l/s m²	Funktionskrav	2025-01-22	18:01	Marie-Ann Jönsson

© Copyright Region Jönköpings län, upplåten till PTS Forum. All obehörig kopiering förbjuden.

3163 Mottagningsrum

Audionom /Barn/Katarina/Emma

Preliminära rumsnummer: 3163
Fastställda rumsnummer: 3163

Benämning förkortning:	Programarea (NTA):	Ritad area (NTA):	Användningstider:
MOTT	12	0	8-17
Personantal (dimensionerande):	Personantal (kommentar/intervall):		Funktionskod:
▲ 8	▲ 1-8		096

Beskrivning för utrymmet:
Rum som är inrättat för samtal Ytan beräknad på 4 pers. Ytan ökas med 1,3 kvm/person därutöver.

Anmärkning för utrymmet:

Kommentar:

Funktionsytor:

Inredning/utrustning

	Gräns.	Kod	Inredning/utrustning	Befintligt antal	Antal
	F	301-3	Tvättplatsutrustning		1 st
		382-18	Hållare för tvål/handdesinfektion med distansfäste		2 st
		382-21	Hållare för pappershanddukar/papper		1 st
		383-5	Papperskorg trådkorg		1 st
		385-0	Spegel		1 st
■	F	330-0	Högskåp *165X80, djupa lådor, låsbart , dörrar/jalusi.*		2 st
▲	F	331-0	Högskåp *Jalusi högre H 200 B 80 D 45 Ej säkert att vi tar med.*		1 st
	F	381-3	Kroklist 2x2 krokar		1 st
	F	521-4	Tvättställ stort utan bräddavlopp B=600 D=450		1 st
	F	523-5	Tvättställsblandare bänkmonterad, förlängd spak		1 st
	F	611-2	Elkanal väggkanalsystem, vertikalt placerad vid dörr		1 st
	F	631-13	Vägguttag brunnar, 230 V, 10A-16A		14 st
	F	632-0	Belysning *Infälld*		Ospec
	F	650-1	Datauttag - Enkelt RJ45 uttag för data, telefoni		4 st
	V	389-1	Skylt ledigt/upptaget	1 st	0 st
	V	400-3	Skrivbord höj och sänkbart *140x80 120x60 rundade hörn*		2 st
▲	V	421-0	Stol *Besöksstolar*	3 st	4 st
■	V	421-1	Arbetsstol	1 st	0 st

Funktionskrav		Värde
D61-18	Dörrar Fritt passagemått vid 90°	840 mm
F11-2	Komfortklass	Centralt reglerad kyla
F31-5	Min temperaturkrav	21 °C
■ G35-4	Min luftflöden l/s person	10 l/s person
G41-1	Tryckförhållanden till andra rum	Balanserat
H11-1	Belysningskrav. Enligt branschrekommendationer.	
■ H32-5	Färgtemperatur 4000K	Neutral färgtemperatur

■ Tillagd ▲ Ändrad ● Borttagen *Rapporten visar ändringar gjorda mellan 2024-12-23 och 2025-01-23, för ytterligare detaljer se händelseloggen.*

PTS © Copyright Region Jönköpings län, upplåten till PTS Forum. All obehörig kopiering förbjuden.

Utrymme: Mottagningsrum **Fastställda rumsnummer** 3163

H81-3	Belysningsstyrning - dimmer. Ljusreglering - manuell styrning via dimmer	Dimmer
H81-5	Belysningsstyrning - frånvarostyrd. Manuell tändning med frånvarostyrd släckning	Frånvaro
I11-13	Ljudkrav. Enligt Akustikriktlinje	
J33-1	Dagsljus	Inga krav
K23-1	Kraft belysning. Övrig Last	ÖL 100%
K24-1	Kraftuttag 230V. Övrig Last.	ÖL 100%
K28-6	Anslutning av apparater / utrustningar. Elanslutning av övriga apparater och utrustningar upptagna under rubriken "inredning/utrustning".	
K29-5	Medicinska utrymmen. Enligt SS 436 40 00 kap. 710	Oklassificerat utrymme
K51-7	Flerfunktionsnät. Kommunikation med övriga apparater och utrustningar upptagna under rubriken "inredning/utrustning". Exempelvis tv, spoldesinfektor m.fl.	
N31-3	Hygienklass	2
N61-2	Låsning	Mekaniskt lås

Ytskikt

Gräns.	Kod	Ytskikt
F	201-16	Golv Matta uppvikt mot vägg
F	203-3	Vägg. Målad, glansvärde 20
F	205-7	Tak. Ljudabsorberande, nedpendlat undertak.

Borttagna krav

Kod	*Benämning*	*Kravtyp*	*Datum*	*Tid*	*Ändrat av*
G33-5	Min luftflöden l/s m²	Funktionskrav	2025-01-22	18:01	Marie-Ann Jönsson
327-0	Väggskåp	Inredning	2025-01-20	15:50	Marie-Ann Jönsson
403-0	Bord	Inredning	2025-01-20	15:52	Marie-Ann Jönsson
411-0	Skåp	Inredning	2025-01-20	15:52	Marie-Ann Jönsson
421-0	Stol	Inredning	2025-01-14	11:16	Marie Bengtsson

© Copyright Region Jönköpings län, upplåten till PTS Forum. All obehörig kopiering av innehållet är förbjuden.

3164 Mottagningsrum

Audionom

Preliminära rumsnummer: 3164
Fastställda rumsnummer: 3164

Benämning förkortning:	Programarea (NTA):	Ritad area (NTA):	Användningstider:
MOTT	11	11	8-17
Personantal (dimensionerande):	Personantal (kommentar/intervall):		Funktionskod:
▲ 8	▲ 1-8		096

Beskrivning för utrymmet:
Rum som är inrättat för samtal Ytan beräknad på 4 pers. Ytan ökas med 1,3 kvm/person därutöver.

Anmärkning för utrymmet:

Kommentar:

Funktionsytor:

Inredning/utrustning					
	Gräns.	Kod	Inredning/utrustning	Befintligt antal	Antal
	F	301-3	Tvättplatsutrustning		1 st
		382-18	Hållare för tvål/handdesinfektion med distansfäste		2 st
		382-21	Hållare för pappershanddukar/papper		1 st
		383-5	Papperskorg trådkorg		1 st
		385-0	Spegel		1 st
■	F	330-0	Högskåp *165x80 Djupa lådor, låsbart dörrar/jalusi.*		2 st
	F	381-3	Kroklist 2x2 krokar		1 st
	F	521-4	Tvättställ stort utan bräddavlopp B=600 D=450		1 st
	F	523-5	Tvättställsblandare bänkmonterad, förlängd spak		1 st
	F	611-2	Elkanal väggkanalsystem, vertikalt placerad vid dörr		1 st
	F	631-13	Vägguttag brunnar, 230 V, 10A-16A *2 st vid besöksbord, 2 st övrigt fördelade i rummet.*		14 st
	F	632-0	Belysning *Infälld*		Ospec
	F	650-1	Datauttag - Enkelt RJ45 uttag för data, telefoni		4 st
	V	389-1	Skylt ledigt/upptaget		1 st
▲	V	400-3	Skrivbord höj och sänkbart *140x80 = Befintligt. 120x60 rundade hörn på kortsidan Köps in*	1 st	1 st
▲	V	421-0	Stol *Låsbara hjul (Behandlingsstol)*		1 st
	V	421-1	Arbetsstol		1 st

Funktionskrav			Värde
	D61-18	Dörrar Fritt passagemått vid 90°	840 mm
	F11-2	Komfortklass	Centralt reglerad kyla
	F31-5	Min temperaturkrav	21 °C
■	G35-4	Min luftflöden l/s person	10 l/s person
	G41-1	Tryckförhållanden till andra rum	Balanserat
	H11-1	Belysningskrav. Enligt branschrekommendationer.	
■	H32-5	Färgtemperatur 4000K	Neutral färgtemperatur
	H81-3	Belysningsstyrning - dimmer. Ljusreglering - manuell styrning via dimmer	Dimmer

■ Tillagd ▲ Ändrad ● Borttagen *Rapporten visar ändringar gjorda mellan 2024-12-23 och 2025-01-23, för ytterligare detaljer se händelseloggen.*

PTS © Copyright Region Jönköpings län, upplåten till PTS Forum. All obehörig kopiering förbjuden.

H81-5	Belysningsstyrning - frånvarostyrd. Manuell tändning med frånvarostyrd släckning	Frånvaro
I11-13	Ljudkrav. Enligt Akustikriktlinje	
J33-1	Dagsljus	Inga krav
K23-1	Kraft belysning. Övrig Last	ÖL 100%
K24-1	Kraftuttag 230V. Övrig Last.	ÖL 100%
K28-6	Anslutning av apparater / utrustningar. Elanslutning av övriga apparater och utrustningar upptagna under rubriken "inredning/utrustning".	
K29-5	Medicinska utrymmen. Enligt SS 436 40 00 kap. 710	Oklassificerat utrymme
K51-7	Flerfunktionsnät. Kommunikation med övriga apparater och utrustningar upptagna under rubriken "inredning/utrustning". Exempelvis tv, spoldesinfektor m.fl.	
N31-3	Hygienklass	2
N61-2	Låsning	Mekaniskt lås

Ytskikt

Gräns.	Kod	Ytskikt
F	201-16	Golv Matta uppvikt mot vägg
F	203-3	Vägg. Målad, glansvärde 20
F	205-7	Tak. Ljudabsorberande, nedpendlat undertak.

Borttagna krav

Kod	*Benämning*	*Kravtyp*	*Datum*	*Tid*	*Ändrat av*
G33-5	Min luftflöden l/s m²	Funktionskrav	2025-01-22	18:01	Marie-Ann Jönsson
327-0	Väggskåp	Inredning	2025-01-20	15:58	Marie-Ann Jönsson
420-7	Behandlingsstol	Inredning	2025-01-20	16:02	Marie-Ann Jönsson

Tillagd Ändrad Borttagen *Rapporten visar ändringar gjorda mellan 2024-12-23 och 2025-01-23, för ytterligare detaljer se händelseloggen.*

PTS © Copyright Region Jönköpings län, upplåten till PTS Forum. All obehörig kopiering förbjuden.

3165 Mottagningsrum

Audionom, lucas

Preliminära rumsnummer: 3165
Fastställda rumsnummer: 3165

Benämning förkortning:	Programarea (NTA):	Ritad area (NTA):	Användningstider:
MOTT	14	14	8-17
Personantal (dimensionerande):	Personantal (kommentar/intervall):		Funktionskod:
▲ 8	▲ 1-8		096

Beskrivning för utrymmet:
Rum som är inrättat för samtal Ytan beräknad på 4 pers. Ytan ökas med 1,3 kvm/person därutöver.

Anmärkning för utrymmet:

Kommentar:

Funktionsytor:

Inredning/utrustning					
	Gräns.	Kod	Inredning/utrustning	Befintligt antal	Antal
	F	301-3	Tvättplatsutrustning		1 st
		382-18	Hållare för tvål/handdesinfektion med distansfäste		2 st
		382-21	Hållare för pappershanddukar/papper		1 st
		383-5	Papperskorg trådkorg		1 st
		385-0	Spegel		1 st
■	F	330-0	Högskåp	2 st	2 st
	F	381-3	Kroklist 2x2 krokar		1 st
	F	521-4	Tvättställ stort utan bräddavlopp B=600 D=450		1 st
	F	523-5	Tvättställsblandare bänkmonterad, förlängd spak		1 st
	F	611-2	Elkanal väggkanalsystem, vertikalt placerad vid dörr		1 st
	F	631-13	Vägguttag brunnar, 230 V, 10A-16A *2 st vid besöksbord, 2 st övrigt fördelade i rummet.*		17 st
	F	632-0	Belysning *Infälld*		Ospec
	F	650-1	Datauttag - Enkelt RJ45 uttag för data, telefoni		4 st
	V	389-1	Skylt ledigt/upptaget	1 st	0 st
▲	V	400-3	Skrivbord höj och sänkbart *160x80 rundade hörn*		1 st
▲	V	403-0	Bord *120x60 rundade hörn höj och sänkbart.*		1 st
	V	421-0	Stol *Patientstol, snurrbar m Låsbara hjul*		1 st
▲	V	421-1	Arbetsstol *Med nackstöd*		1 st
■	V	421-3	Karmstol *Besökstolar.*	3 st	3 st

Funktionskrav			Värde
	D61-18	Dörrar Fritt passagemått vid 90°	840 mm
	F11-2	Komfortklass	Centralt reglerad kyla
	F31-5	Min temperaturkrav	21 °C
■	G35-4	Min luftflöden l/s person	10 l/s person
	G41-1	Tryckförhållanden till andra rum	Balanserat
	H11-1	Belysningskrav. Enligt branschrekommendationer.	

■ Tillagd ▲ Ändrad ● Borttagen *Rapporten visar ändringar gjorda mellan 2024-12-23 och 2025-01-23, för ytterligare detaljer se händelseloggen.*

PTS © Copyright Region Jönköpings län, upplåten till PTS Forum. All obehörig kopiering förbjuden.

Utrymme: Mottagningsrum **Fastställda rumsnummer** 3165

■	H32-5	Färgtemperatur 4000K	Neutral färgtemperatur
	H81-3	Belysningsstyrning - dimmer. Ljusreglering - manuell styrning via dimmer	Dimmer
	H81-5	Belysningsstyrning - frånvarostyrd. Manuell tändning med frånvarostyrd släckning	Frånvaro
	I11-13	Ljudkrav. Enligt Akustikriktlinje	
	J33-1	Dagsljus	Inga krav
	K23-1	Kraft belysning. Övrig Last	ÖL 100%
	K24-1	Kraftuttag 230V. Övrig Last.	ÖL 100%
	K28-6	Anslutning av apparater / utrustningar. Elanslutning av övriga apparater och utrustningar upptagna under rubriken "inredning/utrustning".	
	K29-5	Medicinska utrymmen. Enligt SS 436 40 00 kap. 710	Oklassificerat utrymme
	K51-7	Flerfunktionsnät. Kommunikation med övriga apparater och utrustningar upptagna under rubriken "inredning/utrustning". Exempelvis tv, spoldesinfektor m.fl.	
	N31-3	Hygienklass	2
	N61-2	Låsning	Mekaniskt lås

Ytskikt

Gräns.	Kod	Ytskikt
F	201-16	Golv Matta uppvikt mot vägg
F	203-3	Vägg. Målad, glansvärde 20
F	205-7	Tak. Ljudabsorberande, nedpendlat undertak.

● Borttagna krav

Kod	*Benämning*	*Kravtyp*	*Datum*	*Tid*	*Ändrat av*
G33-5	Min luftflöden l/s m²	Funktionskrav	2025-01-22	18:01	Marie-Ann Jönsson

■ Tillagd ▲ Ändrad ● Borttagen *Rapporten visar ändringar gjorda mellan 2024-12-23 och 2025-01-23, för ytterligare detaljer se händelseloggen.*

© Copyright Region Jönköpings län, upplåten till PTS Forum. All obehörig kopiering förbjuden.

3166 Mottagningsrum

Sekreterare

Preliminära rumsnummer: 3166
Fastställda rumsnummer: 3166

Benämning förkortning:	Programarea (NTA):	Ritad area (NTA):	Användningstider:
MOTT	11	11	8-17
Personantal (dimensionerande):	Personantal (kommentar/intervall):		Funktionskod:
4	1-4		096

Beskrivning för utrymmet:
Rum som är inrättat för samtal Ytan beräknad på 4 pers. Ytan ökas med 1,3 kvm/person därutöver.

Anmärkning för utrymmet:

Kommentar:
Säkerhetsdörr intill rum 3167

Funktionsytor:

Inredning/utrustning					
	Gräns.	Kod	Inredning/utrustning	Befintligt antal	Antal
	F	301-3	Tvättplatsutrustning		1 st
		382-18	Hållare för tvål/handdesinfektion med distansfäste		2 st
		382-21	Hållare för pappershanddukar/papper		1 st
		383-5	Papperskorg trådkorg		1 st
		385-0	Spegel		1 st
	F	327-0	Väggskåp *Låsbart m lådor*		2 st
■	F	330-0	Högskåp *Mycket förvaring- pärmar.*		2 st
	F	381-3	Kroklist 2x2 krokar		1 st
	F	521-4	Tvättställ stort utan bräddavlopp B=600 D=450		1 st
	F	523-5	Tvättställsblandare bänkmonterad, förlängd spak		1 st
	F	611-2	Elkanal väggkanalsystem, vertikalt placerad vid dörr		1 st
	F	631-13	Vägguttag brunnar, 230 V, 10A-16A *2 st vid besöksbord, 2 st övrigt fördelade i rummet.*		14 st
	F	632-0	Belysning *Infälld*		Ospec
	F	650-1	Datauttag - Enkelt RJ45 uttag för data, telefoni		4 st
	V	389-1	Skylt ledigt/upptaget	1 st	0 st
▲	V	400-0	Skrivbord *L-format 200x80-Emmas*	1 st	1 st
■	V	410-0	Förvaring/hylla *Låg hylla.*		1 st
▲	V	421-1	Arbetsstol *Med ergonomiskt nackstöd.*		1 st

Funktionskrav		Värde
D61-18	Dörrar Fritt passagemått vid 90°	840 mm
F11-2	Komfortklass	Centralt reglerad kyla
F31-5	Min temperaturkrav	21 °C
G33-5	Min luftflöden l/s m²	2,5 l/s m²
G41-1	Tryckförhållanden till andra rum	Balanserat
H11-1	Belysningskrav. Enligt branschrekommendationer.	
■ H32-5	Färgtemperatur 4000K	Neutral färgtemperatur

■ Tillagd ▲ Ändrad ● Borttagen *Rapporten visar ändringar gjorda mellan 2024-12-23 och 2025-01-23, för ytterligare detaljer se händelseloggen.*

PTS © Copyright Region Jönköpings län, upplåten till PTS Forum. All obehörig kopiering av denna ritning är förbjuden.

Utrymme: Mottagningsrum **Fastställda rumsnummer** 3166

H81-3	Belysningsstyrning - dimmer. Ljusreglering - manuell styrning via dimmer	Dimmer
H81-5	Belysningsstyrning - frånvarostyrd. Manuell tändning med frånvarostyrd släckning	Frånvaro
I11-13	Ljudkrav. Enligt Akustikriktlinje	
J33-1	Dagsljus	Inga krav
K23-1	Kraft belysning. Övrig Last	ÖL 100%
K24-1	Kraftuttag 230V. Övrig Last.	ÖL 100%
K28-6	Anslutning av apparater / utrustningar. Elanslutning av övriga apparater och utrustningar upptagna under rubriken "inredning/utrustning".	
K29-5	Medicinska utrymmen. Enligt SS 436 40 00 kap. 710	Oklassificerat utrymme
K51-7	Flerfunktionsnät. Kommunikation med övriga apparater och utrustningar upptagna under rubriken "inredning/utrustning". Exempelvis tv, spoldesinfektor m.fl.	
N31-3	Hygienklass	2
N61-2	Låsning	Mekaniskt lås

Ytskikt

Gräns.	Kod	Ytskikt
F	201-16	Golv Matta uppvikt mot vägg
F	203-3	Vägg. Målad, glansvärde 20
F	205-7	Tak. Ljudabsorberande, nedpendlat undertak.

Borttagna krav

Kod	*Benämning*	*Kravtyp*	*Datum*	*Tid*	*Ändrat av*
400-9	Avlastningsbord	Inredning	2025-01-20	16:18	Marie-Ann Jönsson

Tillagd Ändrad Borttagen *Rapporten visar ändringar gjorda mellan 2024-12-23 och 2025-01-23, för ytterligare detaljer se händelseloggen.*

© Copyright Region Jönköpings län, upplåten till PTS Forum. All obehörig kopiering förbjuden.

3167 Samtalsrum

Kuratorn

Preliminära rumsnummer: 3167
Fastställda rumsnummer: 3167

Benämning förkortning:	Programarea (NTA):	Ritad area (NTA):	Användningstider:
▲ SAMTAL	14	0	8-17
Personantal (dimensionerande):	**Personantal (kommentar/intervall):**		**Funktionskod:**
4	1-4		096

Beskrivning för utrymmet:
Rum som är inrättat för samtal Ytan beräknad på 4 pers. Ytan ökas med 1,3 kvm/person därutöver.

Anmärkning för utrymmet:

Kommentar:
Säkerhetsdörr öppnas in till 3166

Funktionsytor:

Inredning/utrustning					
	Gräns.	Kod	Inredning/utrustning	Befintligt antal	Antal
	F	301-3	Tvättplatsutrustning		1 st
		382-12	Hållare för torkpapper, stor		1 st
		382-18	Hållare för tvål/handdesinfektion med distansfäste		2 st
		383-5	Papperskorg trådkorg		1 st
		385-0	Spegel		1 st
	F	327-0	Väggskåp *Låsbart m lådor 127x80*		1 st
	F	381-3	Kroklist 2x2 krokar		1 st
	F	521-4	Tvättställ stort utan bräddavlopp B=600 D=450		1 st
	F	523-5	Tvättställsblandare bänkmonterad, förlängd spak		1 st
	F	611-2	Elkanal väggkanalsystem, vertikalt placerad vid dörr		1 st
	F	631-13	Vägguttag brunnar, 230 V, 10A-16A *2 st vid besöksbord, 2 st övrigt fördelade i rummet.*		14 st
	F	632-0	Belysning *Infälld*		Ospec
	F	650-1	Datauttag - Enkelt RJ45 uttag för data, telefoni		4 st
	V	389-1	Skylt ledigt/upptaget		1 st
	V	400-16	Skrivbord rakt, höj- och sänkbart *140x80*		1 st
▲	V	403-5	Soffbord rektangulärt *60x50 ?*		1 st
■	V	421-1	Arbetsstol	2 st	2 st
	V	421-12	Karmfåtölj		2 st
	V	422-3	Soffa 2 sits *liten*		1 st

Funktionskrav		Värde
D61-18	Dörrar Fritt passagemått vid 90°	840 mm
F11-2	Komfortklass	Centralt reglerad kyla
F31-5	Min temperaturkrav	21 °C
■ G35-4	Min luftflöden l/s person	10 l/s person
G41-1	Tryckförhållanden till andra rum	Balanserat
H11-1	Belysningskrav. Enligt branschrekommendationer.	

■ Tillagd ▲ Ändrad ● Borttagen *Rapporten visar ändringar gjorda mellan 2024-12-23 och 2025-01-23, för ytterligare detaljer se händelseloggen.*

PTS © Copyright Region Jönköpings län, upplåten till PTS Forum. All obehörig kopiering av innehållet är förbjuden.

Utrymme: Samtalsrum **Fastställda rumsnummer** 3167

■	H32-5	Färgtemperatur 4000K	Neutral färgtemperatur
	H81-3	Belysningsstyrning - dimmer. Ljusreglering - manuell styrning via dimmer	Dimmer
	H81-5	Belysningsstyrning - frånvarostyrd. Manuell tändning med frånvarostyrd släckning	Frånvaro
	I11-13	Ljudkrav. Enligt Akustikriktlinje	
	J33-1	Dagsljus	Inga krav
	K23-1	Kraft belysning. Övrig Last	ÖL 100%
	K24-1	Kraftuttag 230V. Övrig Last.	ÖL 100%
	K28-6	Anslutning av apparater / utrustningar. Elanslutning av övriga apparater och utrustningar upptagna under rubriken "inredning/utrustning".	
	K29-5	Medicinska utrymmen. Enligt SS 436 40 00 kap. 710	Oklassificerat utrymme
	K51-7	Flerfunktionsnät. Kommunikation med övriga apparater och utrustningar upptagna under rubriken "inredning/utrustning". Exempelvis tv, spoldesinfektor m.fl.	
	N31-3	Hygienklass	2
	N61-2	Låsning	Mekaniskt lås

Ytskikt

Gräns.	Kod	Ytskikt
F	201-16	Golv Matta uppvikt mot vägg
F	203-3	Vägg. Målad, glansvärde 20
F	205-7	Tak. Ljudabsorberande, nedpendlat undertak.

● Borttagna krav

Kod	*Benämning*	*Kravtyp*	*Datum*	*Tid*	*Ändrat av*
G33-5	Min luftflöden l/s m²	Funktionskrav	2025-01-15	12:40	Marie-Ann Jönsson
411-0	Skåp	Inredning	2025-01-20	16:29	Marie-Ann Jönsson

PTS © Copyright Region Jönköpings län, upplåten till PTS Forum. All obehörig kopiering förbjuden.

3180 A, […] Korridor Allmän

Preliminära rumsnummer: 3180 A, 3180 B
Fastställda rumsnummer: 3180 A, 3180 B

Benämning förkortning:	Programarea (NTA):	Ritad area (NTA):	Användningstider:
KORR	0	0	
Personantal (dimensionerande):	Personantal (kommentar/intervall):		Funktionskod:
0			071
Beskrivning för utrymmet:			
Korridor för allmän yta.			
Anmärkning för utrymmet:			
Kommentar:			
Funktionsytor:			

Utrymmen i utrymmesgruppen				
R-nummer	Preliminärt rumsnummer	Fastställt rumsnummer	Kommentar	
R-575	3180 A	3180 A		
R-576	3180 B	3180 B	Placera kopiering här	Lägg till nätverksuttag/datauttag för skrivare!

Inredning/utrustning				
Gräns.	Kod	Inredning/utrustning	Befintligt antal	Antal
F	387-20	Dörrautomatik		Ospec
F	388-11	Påkörningsskydd		Ospec
F	388-16	Hörnskydd		1 st
F	631-13	Vägguttag brunnar, 230 V, 10A-16A *Städuttag - 1 per cc 12m.*		Ospec
F	632-0	Belysning		Ospec

Funktionskrav		Värde
D61-28	Dörrar Fritt passagemått vid 90°	1800 mm
F11-2	Komfortklass	Centralt reglerad kyla
F31-5	Min temperaturkrav	21 °C
G33-21	Min luftflöden l/s m²	0,7 l/s m²
H11-1	Belysningskrav. Enligt branschrekommendationer.	
H32-5	Färgtemperatur 4000K	Neutral färgtemperatur
H81-15	Belysningsstyrning Frånvarodämpning.	ca 20 - 90%
I11-13	Ljudkrav. Enligt Akustikriktlinje	
J33-1	Dagsljus	Inga krav
K23-1	Kraft belysning. Övrig Last	ÖL 100%
K24-1	Kraftuttag 230V. Övrig Last.	ÖL 100%
K28-6	Anslutning av apparater / utrustningar. Elanslutning av övriga apparater och utrustningar upptagna under rubriken "inredning/utrustning".	
K29-5	Medicinska utrymmen. Enligt SS 436 40 00 kap. 710	Oklassificerat utrymme
K51-7	Flerfunktionsnät. Kommunikation med övriga apparater och utrustningar upptagna under rubriken "inredning/utrustning". Exempelvis tv, spoldesinfektor m.fl.	
N13-4	Nödbelysning	Speciella krav
N31-2	Hygienklass	1

Tillagd Ändrad Borttagen *Rapporten visar ändringar gjorda mellan 2024-12-23 och 2025-01-23, för ytterligare detaljer se händelseloggen.*

© Copyright Region Jönköpings län, upplåten till PTS Forum. All obehörig kopiering av material förbjuden.

Utrymme: Korridor Allmän **Fastställda rumsnummer** 3180 A, 3180 B

N61-4	Låsning	Speciella krav

Ytskikt

Gräns.	Kod	Ytskikt
F	201-16	Golv Matta uppvikt mot vägg
F	203-3	Vägg. Målad, glansvärde 20
F	205-7	Tak. Ljudabsorberande, nedpendlat undertak.

© Copyright Region Jönköpings län, upplåten till PTS Forum. All obehörig kopiering förbjuden.

3187 Förråd

Materialförvaring, hjälpmedel

Preliminära rumsnummer: 3187
Fastställda rumsnummer: 3187

Benämning förkortning:	Programarea (NTA):	Ritad area (NTA):	Användningstider:
FRD	11	0	8-17
Personantal (dimensionerande):	Personantal (kommentar/intervall):		Funktionskod:
0			049

Beskrivning för utrymmet:
Rum som är avsett för förvaring.

Anmärkning för utrymmet:

Kommentar:
Kräver många eluttag, öppna hyllor en vägg skåp med dörr på en vägg, kunna ladda hörhjälpmedel här.

Funktionsytor:

Inredning/utrustning					
	Gräns.	Kod	Inredning/utrustning	Befintligt antal	Antal
■	F	331-0	Högskåp *Samma som Alem önskar ha i sitt audiomrum.Där man kan ladda hörapparater, med eluttag, brandsäkert med fack*		3 st
	F	382-13	Hållare för handdesinfektion		1 st
	F	631-13	Vägguttag brunnar, 230 V, 10A-16A		2 st
	F	632-0	Belysning		Ospec
	F	650-19	Datauttag RJ45		1 st
■	V	400-0	Skrivbord *Litet, B 70 D 50 H 70*		1 st
■	V	411-0	Skåp *Dubbeldörrar H 203 D 46 B 80.*		5 st
■	V	411-28	Skåp förvaring *Skåp jalusi B 80 H 143 D 45.*		1 st
	V-Vb	641-1	Kodlås med knappsats		1 st

Funktionskrav		Värde
D61-20	Dörrar Fritt passagemått vid 90°	1040 mm
F11-1	Komfortklass	Inga krav på maxtemperatur
F31-4	Min temperaturkrav	20 °C
G31-1	Min luftflöden l/s	10 l/s
G41-5	Tryckförhållanden till andra rum. Endast frånluft	F-
H11-1	Belysningskrav. Enligt branschrekommendationer.	
■ H32-5	Färgtemperatur 4000K	Neutral färgtemperatur
H81-4	Belysningsstyrning - närvarostyrning. Automatisk tändning/släckning vid närvaro i rum	Närvarostyrning
I11-13	Ljudkrav. Enligt Akustikriktlinje	
J33-1	Dagsljus	Inga krav
K23-1	Kraft belysning. Övrig Last	ÖL 100%
K24-1	Kraftuttag 230V. Övrig Last.	ÖL 100%
K28-6	Anslutning av apparater / utrustningar. Elanslutning av övriga apparater och utrustningar upptagna under rubriken "inredning/utrustning".	

■ Tillagd ▲ Ändrad ● Borttagen *Rapporten visar ändringar gjorda mellan 2024-12-23 och 2025-01-23, för ytterligare detaljer se händelseloggen.*

PTS © Copyright Region Jönköpings län, upplåten till PTS Forum. All obehörig kopiering av denna ritning förbjuden.

Utrymme: Förråd **Fastställda rumsnummer** 3187

K29-5	Medicinska utrymmen. Enligt SS 436 40 00 kap. 710	Oklassificerat utrymme
K51-7	Flerfunktionsnät. Kommunikation med övriga apparater och utrustningar upptagna under rubriken "inredning/utrustning". Exempelvis tv, spoldesinfektor m.fl.	
N31-2	Hygienklass	1
N61-3	Låsning. Med elektriskt lås menas kort eller bricka-styrning *Kodlås*	Elektriskt lås

Ytskikt

Gräns.	Kod	Ytskikt
F	201-16	Golv Matta uppvikt mot vägg
F	203-3	Vägg. Målad, glansvärde 20
F	205-7	Tak. Ljudabsorberande, nedpendlat undertak.

Borttagna krav

Kod	*Benämning*	*Kravtyp*	*Datum*	*Tid*	*Ändrat av*
F11-2	Komfortklass	Funktionskrav	2025-01-22	18:09	Marie-Ann Jönsson
366-7	Hyllsektion	Inredning	2025-01-14	10:52	Marie-Ann Jönsson
403-4	Soffbord	Inredning	2025-01-20	16:31	Marie-Ann Jönsson
421-3	Karmstol	Inredning	2025-01-20	16:31	Marie-Ann Jönsson
432-12	Handscanner	Inredning	2025-01-14	11:15	Marie-Ann Jönsson

Tillagd Ändrad Borttagen *Rapporten visar ändringar gjorda mellan 2024-12-23 och 2025-01-23, för ytterligare detaljer se händelseloggen.*

© Copyright Region Jönköpings län, upplåten till PTS Forum. All obehörig kopiering förbjuden.

3188 Städrum övrigt

Preliminära rumsnummer: 3188
Fastställda rumsnummer: 3188

Benämning förkortning:	Programarea (NTA):	Ritad area (NTA):	Användningstider:
STÄD	6	0	
Personantal (dimensionerande):	Personantal (kommentar/intervall):		Funktionskod:
0			147

Beskrivning för utrymmet:
Rum som är avsett för förvaring av utrustning och förbrukningsvaror för lokalvård.

Anmärkning för utrymmet:
Om det är en verksamhet som ligger på flera plan, bör det ses över om det ska finnas städrum på varje plan
Detta städrum ska användas för mottagningar/ avdelningar som inte ligger anslutna till sjukhusen, ex VC, tandvård, externa lokaler mm

Kommentar:

Funktionsytor:

Inredning/utrustning

Gräns.	Kod	Inredning/utrustning	Befintligt antal	Antal
F	301-3	Tvättplatsutrustning		1 st
	382-18	Hållare för tvål/handdesinfektion med distansfäste		2 st
	382-21	Hållare för pappershanddukar/papper		1 st
	383-5	Papperskorg trådkorg		1 st
	385-0	Spegel		1 st
F	363-2	Hyllsektion 3 hyllplan på konsol D=300 (mm) *Finns plats för bänkskiva? Har städ behov av bänkskiva?*		1 st
F	364-4	Hyllsektion 2 hyllplan på konsol D=450 (mm) *Trådhyllplan för att kunna lägga vissa delar på tork*		1 st
F	382-1	Hållare för borste/skrapa		1 st
F	382-38	Hållare för engångshandskar/förkläden 4 paket		1 st
F	521-3	Tvättställ litet utan bräddavlopp		1 st
F	521-4	Tvättställ stort utan bräddavlopp B=600 D=450		1 st
F	523-1	Tvättställsblandare bänkmonterad *Vattenstrålen ska ej träffa silen utan porslinet först (risk ur hygiensynpunkt)*		1 st
F	523-13	Blandare vid utslagsback väggmonterad		1 st
F	528-5	Golvbrunn normal *mått 300-450 mm. Stäms av med städ om krav på golvbrunn hos denna verksamhet*		1 st
F	537-5	Utslagsback Med uppfällbart galler och stänkplåt		1 st
F	545-6	Anslutningar Vatten Avlopp tvättmaskin *Om städ är i behov av tvättmaskin på sikt*		1 st
F	631-13	Vägguttag brunnar, 230 V, 10A-16A		2 st
F	632-0	Belysning		Ospec
F	637-12	Anslutning El tvättmaskin *om städ är i behov av tvättmaskin på sikt*		1 st
V	411-23	Skåp ventilerade *Plåtskåp, vid 10 liter brandfarliga vätskor*		1 st
V	460-16	Städvagn standard		1 st
V	460-27	Skurmaskin golv *Inte alltid detta behövs, mottagning på sjukhus behöver inte skurmaskin. Övriga vårdlokaler bör utredas i projekt om de ska ha detta*		1 st
V-Vb	376-1	Tvättmaskin hushåll *Stäms av med städ om de ska ha in tvättmaskin här*		1 st

PTS © Copyright Region Jönköpings län, upplåten till PTS Forum. All obehörig kopiering förbjuden.

RFP-rapport (inkl.ändringar)

Projektnamn: ADH/HFS/Kommunikation (Syncentral,Hörselhabilitering,Hörselmottagning.HSK **Dokument skapat:** 2025-01-23
Omfattning: Hörselhab 06660 HSK **Version:** 0.5
Status: För godkännande **Skede:** Programarbete

Region Halland

Utrymme: Städrum övrigt **Fastställda rumsnummer** 3188

Funktionskrav		Värde
D61-18	Dörrar Fritt passagemått vid 90°	840 mm
F31-4	Min temperaturkrav	20 °C
G31-2	Min luftflöden l/s	15 l/s
G41-5	Tryckförhållanden till andra rum. Endast frånluft	F-
H11-1	Belysningskrav. Enligt branschrekommendationer.	
H32-5	Färgtemperatur 4000K	Neutral färgtemperatur
H81-4	Belysningsstyrning - närvarostyrning. Automatisk tändning/släckning vid närvaro i rum	Närvarostyrning
I11-13	Ljudkrav. Enligt Akustikriktlinje	
J33-1	Dagsljus	Inga krav
K23-1	Kraft belysning. Övrig Last	ÖL 100%
K24-1	Kraftuttag 230V. Övrig Last.	ÖL 100%
K28-6	Anslutning av apparater / utrustningar. Elanslutning av övriga apparater och utrustningar upptagna under rubriken "inredning/utrustning".	
K29-5	Medicinska utrymmen. Enligt SS 436 40 00 kap. 710	Oklassificerat utrymme
N31-3	Hygienklass	2
N61-2	Låsning	Mekaniskt lås

Ytskikt		
Gräns.	Kod	Ytskikt
F	201-16	Golv Matta uppvikt mot vägg
F	203-3	Vägg. Målad, glansvärde 20
F	204-5	Stänkskydd Rostfritt
F	205-7	Tak. Ljudabsorberande, nedpendlat undertak.

Borttagna krav

Kod	*Benämning*	*Kravtyp*	*Datum*	*Tid*	*Ändrat av*
F11-2	Komfortklass	Funktionskrav	2025-01-22	18:09	Marie-Ann Jönsson

Tillagd Ändrad Borttagen *Rapporten visar ändringar gjorda mellan 2024-12-23 och 2025-01-23, för ytterligare detaljer se händelseloggen.*

© Copyright Region Jönköpings län, upplåten till PTS Forum. All obehörig kopiering av innehållet är förbjuden.

3189, […] WC Allmän/Personal

Preliminära rumsnummer: 3189, 3190
Fastställda rumsnummer: 3189, 3190

Benämning förkortning:	Programarea (NTA):	Ritad area (NTA):	Användningstider:
WC	2	0	
Personantal (dimensionerande):	Personantal (kommentar/intervall):		Funktionskod:
0			173

Beskrivning för utrymmet:
Avser wc i entré samt personal utrymmen

Anmärkning för utrymmet:

Kommentar:

Funktionsytor:

Utrymmen i utrymmesgruppen			
R-nummer	Preliminärt rumsnummer	Fastställt rumsnummer	Kommentar
R-543	3189	3189	Personal
R-544	3190	3190	Personal

Inredning/utrustning				
Gräns.	Kod	Inredning/utrustning	Befintligt antal	Antal
F	301-3	Tvättplatsutrustning		1 st
	382-12	Hållare för torkpapper, stor		1 st
	382-18	Hållare för tvål/handdesinfektion med distansfäste		2 st
	383-5	Papperskorg trådkorg		1 st
	385-0	Spegel		1 st
F	302-2	Toalettplatsutrustning WC, WC/Dusch		1 st
	382-16	Hållare för toalettpapper		1 st
	382-17	Hållare för toalettpapper, reservpappershållare		1 st
	382-23	Toalettborstställ		1 st
	383-3	Korg för sanitetspåsar inkl lock		1 st
F	381-1	Kroklist 1 krok		1 st
F	521-3	Tvättställ litet utan bräddavlopp		1 st
F	522-3	WC-stol väggmontage		1 st
F	523-1	Tvättställsblandare bänkmonterad *Vattenstrålen ska ej träffa silen utan porslinet först (risk ur hygiensynpunkt)*		1 st
F	630-0	Strömställare		Ospec

Funktionskrav		Värde
D61-17	Dörrar Fritt passagemått vid 90°	740 mm
F31-5	Min temperaturkrav	21 °C
G31-3	Min luftflöden l/s	20 l/s
G41-5	Tryckförhållanden till andra rum. Endast frånluft *ljuddämpat ÖD*	F-
H11-1	Belysningskrav. Enligt branschrekommendationer.	
H32-5	Färgtemperatur 4000K	Neutral färgtemperatur

Tillagd Ändrad Borttagen *Rapporten visar ändringar gjorda mellan 2024-12-23 och 2025-01-23, för ytterligare detaljer se händelseloggen.*

PTS © Copyright Region Jönköpings län, upplåten till PTS Forum. All obehörig kopiering förbjuden.

Utrymme: WC Allmän/Personal **Fastställda rumsnummer** 3189, 3190

H81-4	Belysningsstyrning - närvarostyrning. Automatisk tändning/släckning vid närvaro i rum	Närvarostyrning
I11-13	Ljudkrav. Enligt Akustikriktlinje	
J33-1	Dagsljus	Inga krav
K23-1	Kraft belysning. Övrig Last	ÖL 100%
K29-5	Medicinska utrymmen. Enligt SS 436 40 00 kap. 710	Oklassificerat utrymme
N31-3	Hygienklass	2
N61-3	Låsning. Med elektriskt lås menas kort eller bricka-styrning *om personaltoalett i allmänna ytor*	Elektriskt lås
N61-8	Låsning	WC-behör

Ytskikt

Gräns.	Kod	Ytskikt
F	201-16	Golv Matta uppvikt mot vägg
F	203-3	Vägg. Målad, glansvärde 20
F	204-0	Stänkskydd
F	205-7	Tak. Ljudabsorberande, nedpendlat undertak.

Borttagna krav

Kod	*Benämning*	*Kravtyp*	*Datum*	*Tid*	*Ändrat av*
F11-2	Komfortklass	Funktionskrav	2025-01-22	18:09	Marie-Ann Jönsson

© Copyright Region Jönköpings län, upplåten till PTS Forum. All obehörig kopiering av innehållet är förbjuden.

3191 RWC

RWC skötbord

Preliminära rumsnummer: 3191
Fastställda rumsnummer: 3191

Benämning förkortning:	Programarea (NTA):	Ritad area (NTA):	Användningstider:
RWC	5	0	
Personantal (dimensionerande):	Personantal (kommentar/intervall):		Funktionskod:
0			124
Beskrivning för utrymmet:			
Rullstolsanpassat rum med toalettstol och tvättställ.			
Anmärkning för utrymmet:			
Kommentar:			
Funktionsytor:			

Inredning/utrustning

Gräns.	Kod	Inredning/utrustning	Befintligt antal	Antal
F	301-3	Tvättplatsutrustning		1 st
	382-12	Hållare för torkpapper, stor		1 st
	382-18	Hållare för tvål/handdesinfektion med distansfäste		2 st
	383-5	Papperskorg trådkorg		1 st
	385-0	Spegel		1 st
F	302-3	Toalettplatsutrustning RWC, RWC/Dusch		1 st
	382-16	Hållare för toalettpapper		1 st
	382-17	Hållare för toalettpapper, reservpappershållare		1 st
	382-23	Toalettborstställ		1 st
	383-3	Korg för sanitetspåsar inkl lock		1 st
	384-4	Toalettarmstöd väggmodell (med stödben) inkl dubbla toalettpappershållare		2 st
F	362-16	Hyllplan vid tvättställ B=200 D=100 (mm)		1 st
F	362-20	Hylla fällbar B=350 D=400 (mm) *Placeras i närheten av toastol, i wc höjd för stomipåsar. Bra om fällbar*		1 st
F	381-3	Kroklist 2x2 krokar		1 st
F	384-3	Draghandtag B=800 (mm)		1 st
F	521-5	Tvättställ stort med integrerad distanshylla, utan bräddavlopp B=600 D=600		1 st
F	522-0	WC-stol		1 st
F	523-5	Tvättställsblandare bänkmonterad, förlängd spak *Vattenstrålen ska ej träffa silen utan porslinet först (risk ur hygiensynpunkt)*		1 st
F	632-0	Belysning *Minst 2 stycken*		Ospec
V	385-3	Spegel B=450 H=900 (mm)		1 st
V-Vb	645-1	Anropsapparater. Patientanrop. *Se skiss för placering*		2 st
V-Vb	645-2	Anropsapparater. Patientanrop med uttagsjack. *Vid WC.*		1 st
V-Vb	645-12	Återställningsapparat. Återställning av anropssignal, entrésignal, gaslarm mfl. *Utgår när återställning finns i angränsande rum. Alternativt alternativt 645-7*		1 st

Funktionskrav	Värde

© Copyright Region Jönköpings län, upplåten till PTS Forum. All obehörig kopiering förbjuden.

Utrymme: RWC **Fastställda rumsnummer** 3191

	D61-18	Dörrar Fritt passagemått vid 90°	840 mm
	F11-1	Komfortklass	Inga krav på maxtemperatur
	F31-5	Min temperaturkrav	21 °C
	G31-3	Min luftflöden l/s	20 l/s
	G41-5	Tryckförhållanden till andra rum. Endast frånluft *ljuddämpat ÖD*	F-
	H11-1	Belysningskrav. Enligt branschrekommendationer.	
■	H32-5	Färgtemperatur 4000K	Neutral färgtemperatur
	H81-4	Belysningsstyrning - närvarostyrning. Automatisk tändning/släckning vid närvaro i rum	Närvarostyrning
	I11-13	Ljudkrav. Enligt Akustikriktlinje	
	J33-1	Dagsljus	Inga krav
	K23-12	Kraft belysning kraftförsörjning skall utföras redundant mot samma typ av rum	
	K28-6	Anslutning av apparater / utrustningar. Elanslutning av övriga apparater och utrustningar upptagna under rubriken "inredning/utrustning".	
	K29-5	Medicinska utrymmen. Enligt SS 436 40 00 kap. 710	Oklassificerat utrymme
	N31-3	Hygienklass	2
	N61-7	Låsning	RWC-behör

Ytskikt

Gräns.	Kod	Ytskikt
F	201-16	Golv Matta uppvikt mot vägg
F	203-3	Vägg. Målad, glansvärde 20
F	204-0	Stänkskydd
F	205-7	Tak. Ljudabsorberande, nedpendlat undertak.

● Borttagna krav

Kod	*Benämning*	*Kravtyp*	*Datum*	*Tid*	*Ändrat av*
F11-2	Komfortklass	Funktionskrav	2025-01-22	18:09	Marie-Ann Jönsson

■ Tillagd ▲ Ändrad ● Borttagen *Rapporten visar ändringar gjorda mellan 2024-12-23 och 2025-01-23, för ytterligare detaljer se händelseloggen.*

© Copyright Region Jönköpings län, upplåten till PTS Forum. All obehörig kopiering förbjuden.

3192 Expedition 1 pers

Mätplats

Preliminära rumsnummer: 3192
Fastställda rumsnummer: 3192

Benämning förkortning:	Programarea (NTA):	Ritad area (NTA):	Användningstider:
EXP 1P	7	0	8-17
Personantal (dimensionerande):	Personantal (kommentar/intervall):		Funktionskod:
1			036

Beskrivning för utrymmet:
Rum som är avsett för administrativt arbete.

Anmärkning för utrymmet:

Kommentar:
I närhet av mätburar 3193 och 3194

Funktionsytor:

Inredning/utrustning					
	Gräns.	Kod	Inredning/utrustning	Befintligt antal	Antal
	F	301-3	Tvättplatsutrustning		1 st
		382-12	Hållare för torkpapper, stor		1 st
		382-18	Hållare för tvål/handdesinfektion med distansfäste		2 st
		383-5	Papperskorg trådkorg		1 st
		385-0	Spegel		1 st
■	F	331-0	Högskåp		1 st
	F	381-2	Kroklist 2 krokar		1 st
	F	521-4	Tvättställ stort utan bräddavlopp B=600 D=450		1 st
	F	523-5	Tvättställsblandare bänkmonterad, förlängd spak		1 st
	F	611-2	Elkanal väggkanalsystem, vertikalt placerad vid dörr		1 st
	F	611-4	Elkanal väggkanalsystem vid arbetsplats		1 st
	F	631-13	Vägguttag brunnar, 230 V, 10A-16A		20 st
	F	632-0	Belysning *Infälld*		Ospec
	F	650-19	Datauttag RJ45 *Vid arbetsplats.*		4 st
	V	389-1	Skylt ledigt/upptaget		1 st
▲	V	400-16	Skrivbord rakt, höj- och sänkbart *LITET.*		1 st
	V	421-1	Arbetsstol		1 st
	V-IT	432-11	PC-enhet		1 st

Funktionskrav		Värde
D61-18	Dörrar Fritt passagemått vid 90°	840 mm
F11-2	Komfortklass	Centralt reglerad kyla
F31-5	Min temperaturkrav	21 °C
G35-6	Min luftflöden l/s person	15 l/s person
G41-1	Tryckförhållanden till andra rum	Balanserat
H11-1	Belysningskrav. Enligt branschrekommendationer.	
■ H32-5	Färgtemperatur 4000K	Neutral färgtemperatur

■ Tillagd ▲ Ändrad ● Borttagen *Rapporten visar ändringar gjorda mellan 2024-12-23 och 2025-01-23, för ytterligare detaljer se händelseloggen.*

PTS © Copyright Region Jönköpings län, upplåten till PTS Forum. All obehörig avvändning förbjuden.

H81-3	Belysningsstyrning - dimmer. Ljusreglering - manuell styrning via dimmer	Dimmer
H81-5	Belysningsstyrning - frånvarostyrd. Manuell tändning med frånvarostyrd släckning	Frånvaro
I11-13	Ljudkrav. Enligt Akustikriktlinje	
J33-2	Dagsljus	Krav föreligger
K23-1	Kraft belysning. Övrig Last	ÖL 100%
K24-1	Kraftuttag 230V. Övrig Last.	ÖL 100%
K28-6	Anslutning av apparater / utrustningar. Elanslutning av övriga apparater och utrustningar upptagna under rubriken "inredning/utrustning".	
K29-5	Medicinska utrymmen. Enligt SS 436 40 00 kap. 710	Oklassificerat utrymme
K51-7	Flerfunktionsnät. Kommunikation med övriga apparater och utrustningar upptagna under rubriken "inredning/utrustning". Exempelvis tv, spoldesinfektor m.fl.	
N31-3	Hygienklass	2
N61-2	Låsning	Mekaniskt lås

Ytskikt

Gräns.	Kod	Ytskikt
F	201-16	Golv Matta uppvikt mot vägg
F	203-3	Vägg. Målad, glansvärde 20
F	205-7	Tak. Ljudabsorberande, nedpendlat undertak.

Borttagna krav

Kod	*Benämning*	*Kravtyp*	*Datum*	*Tid*	*Ändrat av*
410-20	Bokhylla - 4 hyllplan	Inredning	2025-01-20	16:36	Marie-Ann Jönsson

© Copyright Region Jönköpings län, upplåten till PTS Forum. All obehörig kopiering förbjuden.

3193 Mottagningsrum

Mätbur

Preliminära rumsnummer: 3193
Fastställda rumsnummer: 3193

Benämning förkortning:	Programarea (NTA):	Ritad area (NTA):	Användningstider:
MOTT	15,5	15,5	8-17
Personantal (dimensionerande):	Personantal (kommentar/intervall):		Funktionskod:
6	2-6		096

Beskrivning för utrymmet:
Rum som är inrättat för samtal Ytan beräknad på 4 pers. Ytan ökas med 1,3 kvm/person därutöver.

Anmärkning för utrymmet:

Kommentar:
Mätbur 2x2, fritt om buren 13-15 cm, nedsänkt i golv 75 mm, el för stickpropp, ej sprinklers, lägg ej undertaket innan buren är på plats. knapp för forcerad ventilation

Funktionsytor:

Inredning/utrustning

Gräns.	Kod	Inredning/utrustning	Befintligt antal	Antal
F	611-2	Elkanal väggkanalsystem, vertikalt placerad vid dörr		1 st
F	631-13	Vägguttag brunnar, 230 V, 10A-16A *Specialuttag som till hörselburen*		6 st
F	632-0	Belysning		Ospec
F	650-1	Datauttag - Enkelt RJ45 uttag för data, telefoni *???*		1 st
V	421-12	Karmfåtölj		1 st

Funktionskrav			Värde
	D61-18	Dörrar Fritt passagemått vid 90°	840 mm
	F11-2	Komfortklass	Centralt reglerad kyla
	F31-5	Min temperaturkrav	21 °C
■	G35-4	Min luftflöden l/s person	10 l/s person
	G41-1	Tryckförhållanden till andra rum	Balanserat
	H11-1	Belysningskrav. Enligt branschrekommendationer.	
■	H32-5	Färgtemperatur 4000K	Neutral färgtemperatur
	H81-3	Belysningsstyrning - dimmer. Ljusreglering - manuell styrning via dimmer	Dimmer
	H81-5	Belysningsstyrning - frånvarostyrd. Manuell tändning med frånvarostyrd släckning	Frånvaro
■	I11-7	Ljudisolering	speciell R'w
	J33-1	Dagsljus	Inga krav
	K23-1	Kraft belysning. Övrig Last	ÖL 100%
	K24-1	Kraftuttag 230V. Övrig Last.	ÖL 100%
	K28-6	Anslutning av apparater / utrustningar. Elanslutning av övriga apparater och utrustningar upptagna under rubriken "inredning/utrustning".	
	K29-5	Medicinska utrymmen. Enligt SS 436 40 00 kap. 710	Oklassificerat utrymme
	K51-7	Flerfunktionsnät. Kommunikation med övriga apparater och utrustningar upptagna under rubriken "inredning/utrustning". Exempelvis tv, spoldesinfektor m.fl.	
	N31-2	Hygienklass	1
	N61-2	Låsning	Mekaniskt lås

■ Tillagd ▲ Ändrad ● Borttagen *Rapporten visar ändringar gjorda mellan 2024-12-23 och 2025-01-23, för ytterligare detaljer se händelseloggen.*

PTS © Copyright Region Jönköpings län, upplåten till PTS Forum. All obehörig avvändning förbjuden.

Utrymme: Mottagningsrum **Fastställda rumsnummer** 3193

Ytskikt

Gräns.	Kod	Ytskikt
F	201-16	Golv Matta uppvikt mot vägg
F	203-3	Vägg. Målad, glansvärde 20
F	205-7	Tak. Ljudabsorberande, nedpendlat undertak.

Borttagna krav

Kod	*Benämning*	*Kravtyp*	*Datum*	*Tid*	*Ändrat av*
G33-5	Min luftflöden l/s m²	Funktionskrav	2025-01-22	18:01	Marie-Ann Jönsson
I11-13	Ljudkrav.	Funktionskrav	2025-01-20	16:39	Marie-Ann Jönsson

Tillagd Ändrad Borttagen *Rapporten visar ändringar gjorda mellan 2024-12-23 och 2025-01-23, för ytterligare detaljer se händelseloggen.*

© Copyright Region Jönköpings län, upplåten till PTS Forum. All obehörig kopiering är förbjuden.

3194 Mottagningsrum

MÄTBUR/BARN

Preliminära rumsnummer: 3194
Fastställda rumsnummer: 3194

Benämning förkortning:	Programarea (NTA):	Ritad area (NTA):	Användningstider:
MOTT	15,5	0	8-17
Personantal (dimensionerande):	Personantal (kommentar/intervall):		Funktionskod:
6	2-6		096

Beskrivning för utrymmet:
Rum som är inrättat för samtal Ytan beräknad på 4 pers. Ytan ökas med 1,3 kvm/person därutöver.

Anmärkning för utrymmet:

Kommentar:
Bord 160x80 måste få plats, Platsbyggas ett barnmätrum för hörselmätningar. Behov av knapp för forcerad ventilation. säkerställa ljudnivån för ventilationen, dämpningsmuff/styrdon

Funktionsytor:

Inredning/utrustning

	Gräns.	Kod	Inredning/utrustning	Befintligt antal	Antal
	F	611-2	Elkanal väggkanalsystem, vertikalt placerad vid dörr		1 st
	F	631-13	Vägguttag brunnar, 230 V, 10A-16A *2 st vid besöksbord, 2 st övrigt fördelade i rummet.*		20 st
	F	632-0	Belysning *Infälld, får ej påverka ljudklassning av rummet*		Ospec
	F	650-1	Datauttag - Enkelt RJ45 uttag för data, telefoni		4 st
	V	389-1	Skylt ledigt/upptaget		1 st
▲	V	400-3	Skrivbord höj och sänkbart *Storlek 160x80 OBS- Specialbord.*		1 st
	V	400-9	Avlastningsbord	1 st	0 st
▲	V	421-0	Stol *Patientstol, svart. Med låsbara hjul.*	1 st	1 st
■	V	421-1	Arbetsstol		1 st
▲	V	421-3	Karmstol *Besöksstolar.*	2 st	2 st
■	V	421-6	Sadelstol	1 st	1 st

Funktionskrav			Värde
	D61-18	Dörrar Fritt passagemått vid 90°	840 mm
	F11-2	Komfortklass	Centralt reglerad kyla
	F31-5	Min temperaturkrav	21 °C
■	G35-4	Min luftflöden l/s person	10 l/s person
	G41-1	Tryckförhållanden till andra rum	Balanserat
	H11-1	Belysningskrav. Enligt branschrekommendationer.	
■	H32-5	Färgtemperatur 4000K	Neutral färgtemperatur
	H81-3	Belysningsstyrning - dimmer. Ljusreglering - manuell styrning via dimmer	Dimmer
	H81-5	Belysningsstyrning - frånvarostyrd. Manuell tändning med frånvarostyrd släckning	Frånvaro
■	I11-7	Ljudisolering	speciell R'w
	J33-1	Dagsljus	Inga krav
	K23-1	Kraft belysning. Övrig Last	ÖL 100%
	K24-1	Kraftuttag 230V. Övrig Last.	ÖL 100%

■ Tillagd ▲ Ändrad ● Borttagen *Rapporten visar ändringar gjorda mellan 2024-12-23 och 2025-01-23, för ytterligare detaljer se händelseloggen.*

PTS © Copyright Region Jönköpings län, upplåten till PTS Forum. All obehörig avkopiering förbjuden.

Utrymme: Mottagningsrum **Fastställda rumsnummer** 3194

K28-6	Anslutning av apparater / utrustningar. Elanslutning av övriga apparater och utrustningar upptagna under rubriken "inredning/utrustning".	
K29-5	Medicinska utrymmen. Enligt SS 436 40 00 kap. 710	Oklassificerat utrymme
K51-7	Flerfunktionsnät. Kommunikation med övriga apparater och utrustningar upptagna under rubriken "inredning/utrustning". Exempelvis tv, spoldesinfektor m.fl.	
N31-3	Hygienklass	2
N61-2	Låsning	Mekaniskt lås

Ytskikt

Gräns.	Kod	Ytskikt
F	201-16	Golv Matta uppvikt mot vägg
F	203-3	Vägg. Målad, glansvärde 20
F	205-7	Tak. Ljudabsorberande, nedpendlat undertak.

Borttagna krav

Kod	*Benämning*	*Kravtyp*	*Datum*	*Tid*	*Ändrat av*
G33-5	Min luftflöden l/s m²	Funktionskrav	2025-01-22	18:01	Marie-Ann Jönsson
I11-13	Ljudkrav.	Funktionskrav	2025-01-20	16:47	Marie-Ann Jönsson
301-3	Tvättplatsutrustning	Inredning	2025-01-20	16:41	Marie-Ann Jönsson
403-14	Bord	Inredning	2025-01-14	14:24	Marie-Ann Jönsson
521-4	Tvättställ	Inredning	2025-01-20	16:41	Marie-Ann Jönsson
523-5	Tvättställsblandare	Inredning	2025-01-20	16:41	Marie-Ann Jönsson

PTS © Copyright Region Jönköpings län, upplåten till PTS Forum. All obehörig avvändning förbjuden.

3195 Förråd

Preliminära rumsnummer: 3195
Fastställda rumsnummer: 3195

Benämning förkortning:	Programarea (NTA):	Ritad area (NTA):	Användningstider:
FRD	4	0	
Personantal (dimensionerande):	Personantal (kommentar/intervall):		Funktionskod:
0			049

Beskrivning för utrymmet:
Rum som är avsett för förvaring.

Anmärkning för utrymmet:
▲ Lägg ev. till flera hyllor eller skåp.

Kommentar:
Närheten av Mätrum barn rum 3194

Funktionsytor:

Inredning/utrustning				
Gräns.	Kod	Inredning/utrustning	Befintligt antal	Antal
F	366-7	Hyllsektion 2+4 hyllplan D=600 (mm)		1 st
F	382-13	Hållare för handdesinfektion		1 st
F	631-13	Vägguttag brunnar, 230 V, 10A-16A		2 st
F	632-0	Belysning		Ospec
F	650-19	Datauttag RJ45		1 st

Funktionskrav		Värde
D61-20	Dörrar Fritt passagemått vid 90°	1040 mm
F11-1	Komfortklass	Inga krav på maxtemperatur
F31-4	Min temperaturkrav	20 °C
G31-1	Min luftflöden l/s	10 l/s
G41-5	Tryckförhållanden till andra rum. Endast frånluft	F-
H11-1	Belysningskrav. Enligt branschrekommendationer.	
■ H32-5	Färgtemperatur 4000K	Neutral färgtemperatur
H81-4	Belysningsstyrning - närvarostyrning. Automatisk tändning/släckning vid närvaro i rum	Närvarostyrning
I11-13	Ljudkrav. Enligt Akustikriktlinje	
J33-1	Dagsljus	Inga krav
K23-1	Kraft belysning. Övrig Last	ÖL 100%
K24-1	Kraftuttag 230V. Övrig Last.	ÖL 100%
K28-6	Anslutning av apparater / utrustningar. Elanslutning av övriga apparater och utrustningar upptagna under rubriken "inredning/utrustning".	
K29-5	Medicinska utrymmen. Enligt SS 436 40 00 kap. 710	Oklassificerat utrymme
K51-7	Flerfunktionsnät. Kommunikation med övriga apparater och utrustningar upptagna under rubriken "inredning/utrustning". Exempelvis tv, spoldesinfektor m.fl.	
N31-2	Hygienklass	1
N61-2	Låsning	Mekaniskt lås

Ytskikt

■ Tillagd ▲ Ändrad ● Borttagen *Rapporten visar ändringar gjorda mellan 2024-12-23 och 2025-01-23, för ytterligare detaljer se händelseloggen.*

PTS © Copyright Region Jönköpings län, upplåten till PTS Forum. All obehörig kopiering förbjuden.

Projektnamn: ADH/HFS/Kommunikation (Syncentral,Hörselhabilitering,Hörselmottagning.HSK **Dokument skapat:** 2025-01-23
Omfattning: Hörselhab 06660 HSK **Version:** 0.5
Status: För godkännande **Skede:** Programarbete

Region Halland

Utrymme: Förråd **Fastställda rumsnummer** 3195

Gräns.	Kod	Ytskikt
F	201-16	Golv Matta uppvikt mot vägg
F	203-3	Vägg. Målad, glansvärde 20
F	205-7	Tak. Ljudabsorberande, nedpendlat undertak.

Borttagna krav

Kod	*Benämning*	*Kravtyp*	*Datum*	*Tid*	*Ändrat av*
F11-2	Komfortklass	Funktionskrav	2025-01-22	18:09	Marie-Ann Jönsson

Tillagd Ändrad Borttagen *Rapporten visar ändringar gjorda mellan 2024-12-23 och 2025-01-23, för ytterligare detaljer se händelseloggen.*

© Copyright Region Jönköpings län, upplåten till PTS Forum. All obehörig avvändning är förbjuden.

3196 Avemballering

Avemballering/Miljö

Preliminära rumsnummer: 3196
Fastställda rumsnummer: 3196

Benämning förkortning:	Programarea (NTA):	Ritad area (NTA):	Användningstider:
AVEMBALLERING	12	0	
Personantal (dimensionerande):	Personantal (kommentar/intervall):		Funktionskod:
0			009

Beskrivning för utrymmet:

Rum avsett för avemballering av ankommande gods. Omhändertagande av avemballerat förpackningsmaterial. Avser inte sterilt gods.

Anmärkning för utrymmet:

Kommentar:

Funktionsytor:

Inredning/utrustning				
Gräns.	Kod	Inredning/utrustning	Befintligt antal	Antal
F	301-4	Tvättplatsutrustning		1 st
	382-8	Hållare för flytande tvål		1 st
	382-12	Hållare för torkpapper, stor		1 st
	382-13	Hållare för handdesinfektion		1 st
	383-5	Papperskorg trådkorg		1 st
F	354-7	Bänkskiva konsol D=600 (mm)		1 st
F	387-20	Dörrautomatik		1 st
F	388-11	Påkörningsskydd		1 st
F	521-4	Tvättställ stort utan bräddavlopp B=600 D=450		1 st
F	523-5	Tvättställsblandare bänkmonterad, förlängd spak *Vattenstrålen ska ej träffa silen utan porslinet först (risk ur hygiensynpunkt)*		1 st
F	631-13	Vägguttag brunnar, 230 V, 10A-16A		8 st
F	632-0	Belysning		Ospec
V	430-1	Whiteboard		1 st
V	460-2	Sopsäckshållare 125L		1 st
V	460-19	Avfallsbehållare 370L		1 st
V	471-6	Trådvagn		1 st
V-Vb	641-1	Kodlås med knappsats		1 st
V-IT	432-12	Handscanner för spårbarhet		1 st

Funktionskrav		Värde
D61-21	Dörrar Fritt passagemått vid 90°	1140 mm
F11-2	Komfortklass	Centralt reglerad kyla
F31-5	Min temperaturkrav	21 °C
G33-3	Min luftflöden l/s m²	1 l/s m²
G41-3	Tryckförhållanden till andra rum. Till-och frånluft med tilluftsunderskott	FT-

Tillagd Ändrad Borttagen *Rapporten visar ändringar gjorda mellan 2024-12-23 och 2025-01-23, för ytterligare detaljer se händelseloggen.*

PTS © Copyright Region Jönköpings län, upplåten till PTS Forum. All obehörig kopiering förbjuden.

Utrymme: Avemballering **Fastställda rumsnummer** 3196

	H11-1	Belysningskrav. Enligt branschrekommendationer.	
■	H32-5	Färgtemperatur 4000K	Neutral färgtemperatur
	H81-4	Belysningsstyrning - närvarostyrning. Automatisk tändning/släckning vid närvaro i rum	Närvarostyrning
	I11-13	Ljudkrav. Enligt Akustikriktlinje	
	J33-1	Dagsljus	Inga krav
	K23-1	Kraft belysning. Övrig Last	ÖL 100%
	K24-1	Kraftuttag 230V. Övrig Last.	ÖL 100%
	K28-6	Anslutning av apparater / utrustningar. Elanslutning av övriga apparater och utrustningar upptagna under rubriken "inredning/utrustning".	
	K29-5	Medicinska utrymmen. Enligt SS 436 40 00 kap. 710	Oklassificerat utrymme
	K51-7	Flerfunktionsnät. Kommunikation med övriga apparater och utrustningar upptagna under rubriken "inredning/utrustning". Exempelvis tv, spoldesinfektor m.fl.	
	N31-3	Hygienklass	2
	N61-3	Låsning. Med elektriskt lås menas kort eller bricka-styrning *Kodlås*	Elektriskt lås

Ytskikt

Gräns.	Kod	Ytskikt
F	201-16	Golv Matta uppvikt mot vägg
F	203-5	Vägg. Målad
F	204-0	Stänkskydd
F	205-7	Tak. Ljudabsorberande, nedpendlat undertak.

© Copyright Region Jönköpings län, upplåten till PTS Forum. All obehörig avvändning förbjuden.

06660 ADH/HFS/Kommunikation (Syncentral,Hörselhabilitering,Hörselmottagning.HSK Hörselmott, 06660 HSK

Upprättat av:	Version:	Status:	
Marie Bengtsson	0.6	För godkännande	
Upprättat datum:	Versionsdatum:	Godkänt av:	Godkänt datum:
2024-10-18	2025-01-27	Alem Muharemović	2025-01-27

Verksamhetsbeskrivning

Anmärkning:

Projektet utförs i nybyggnation !

I alla mottagningsrum ska det placeras metallskåp för att kunna ladda hörapparater, på Hörselmottagningen

Audiologiska klinikens hörseltekniska mottagning USÖ • regionorebrolan.se

Länken visar hur en in/ut låning fungerar digitalt.

OBS ! höga ljudkrav på mottagningsrum mellan rum och mott korridor.

låst cykelparkering och två laddstolpar, bil ska finnas för verksamheten
Rum 3168 och 3169 är helt nya rum för verksamheten, finns ej någon befintlig utrustning att ta med.

Kommentar:

I dagsläget har Hörselmottagningen 11/pers anställda

Innehållsförteckning

3140A Korridor Allmän ... 3
3011 Entré ... 5
3103 WC Patient ... 7
3130 Korridor Allmän ... 9
3131 Väntrum ... 11
3140E Korridor Allmän ... 13
3141 Mottagningsrum ... 15
3142 Mottagningsrum ... 17
3143 Mottagningsrum ... 19
3144 Mottagningsrum ... 21
3145 Mottagningsrum ... 23
3146 Expedition/Samtal ... 25
3147 Expedition/Samtal ... 27
3168 Mottagningsrum ... 29
3169 Mottagningsrum ... 31
3170 Mottagningsrum ... 33
3171 Mottagningsrum ... 35
3172 Mottagningsrum ... 37
3173 Mottagningsrum ... 39
3174 Mottagningsrum ... 41
3175 Kopieringsrum ... 43
3181 Förråd ... 45
3182 Förråd ... 47
3183 Expedition/Samtal ... 49
3184 Mottagningsrum ... 51
3185 Expedition/Samtal ... 53
3186 Mottagningsrum ... 55
3197 Förråd ... 57
3198 Expedition/Samtal ... 59
3199 Mottagningsrum ... 61

Tillagd Ändrad Borttagen *Rapporten visar ändringar gjorda mellan 2024-12-27 och 2025-01-27, för ytterligare detaljer se händelseloggen.*

PTS © Copyright Region Jönköpings län, upplåten till PTS Forum. All obehörig användning är förbjuden.

Utrymmen i RFP-enheten				
Benämning	Preliminära rumsnummer	Fastställda rumsnummer	R-nummer	Antal
Korridor Allmän		3140A	R-621	1 st
Entré	3011	3011	R-383	1 st
WC Patient	3103	3103	R-605	1 st
Korridor Allmän		3130	R-626	1 st
Väntrum	3131	3131	R-500	1 st
Korridor Allmän		3140E	R-625	1 st
Mottagningsrum	3141	3141	R-592	1 st
Mottagningsrum	3142	3142	R-616	1 st
Mottagningsrum	3143	3143	R-595	1 st
Mottagningsrum	3144	3144	R-596	1 st
Mottagningsrum	3145	3145	R-597	1 st
Expedition/Samtal		3146	R-399	1 st
Expedition/Samtal	3147	3147	R-398	1 st
Mottagningsrum	3168	3168	R-598	1 st
Mottagningsrum	3169	3169	R-599	1 st
Mottagningsrum	3170	3170	R-594	1 st
Mottagningsrum	3171	3171	R-521	1 st
Mottagningsrum	3172	3172	R-600	1 st
Mottagningsrum	3173	3173	R-601	1 st
Mottagningsrum	3174	3174	R-602	1 st
Kopieringsrum	3175	3175	R-632	1 st
Förråd	3181	3181	R-610	1 st
Förråd	3182	3182	R-609	1 st
Expedition/Samtal	3183	3183	R-589	1 st
Mottagningsrum	3184	3184	R-485	1 st
Expedition/Samtal	3185	3185	R-590	1 st
Mottagningsrum	3186	3186	R-591	1 st
Förråd	3197	3197	R-633	1 st
Expedition/Samtal	3198	3198	R-607	1 st
Mottagningsrum	3199	3199	R-606	1 st

PTS © Copyright Region Jönköpings län, upplåten till PTS Forum. All obehörig användning är förbjuden.

Utrymme: Korridor Allmän **Fastställda rumsnummer** 3140A

3140A Korridor Allmän

Preliminära rumsnummer:
Fastställda rumsnummer: 3140A

Benämning förkortning:	Programarea (NTA):	Ritad area (NTA):	Användningstider:
KORR	0	0	

Personantal (dimensionerande):	Personantal (kommentar/intervall):	Funktionskod:
0		071

Beskrivning för utrymmet:

Korridor för allmän yta.

Anmärkning för utrymmet:

Kommentar:

Funktionsytor:

Inredning/utrustning

Gräns.	Kod	Inredning/utrustning	Befintligt antal	Antal
F	387-20	Dörrautomatik		Ospec
F	388-11	Påkörningsskydd		Ospec
F	388-16	Hörnskydd		1 st
F	631-13	Vägguttag brunnar, 230 V, 10A-16A *Städuttag - 1 per cc 12m.*		Ospec
F	632-0	Belysning		Ospec
V-Vb	641-2	Kortläsare för kort *SIHTS mot korridor 3130- SE ritning.*		1 st

Funktionskrav

		Värde
D61-28	Dörrar Fritt passagemått vid 90°	1800 mm
F11-2	Komfortklass	Centralt reglerad kyla
F31-5	Min temperaturkrav	21 °C
G33-21	Min luftflöden l/s m²	0,7 l/s m²
H11-1	Belysningskrav. Enligt branschrekommendationer.	
H32-5	Färgtemperatur 4000K	Neutral färgtemperatur
H81-15	Belysningsstyrning Frånvarodämpning.	ca 20 - 90%
I11-13	Ljudkrav. Enligt Akustikriktlinje	
J33-1	Dagsljus	Inga krav
K23-1	Kraft belysning. Övrig Last	ÖL 100%
K24-1	Kraftuttag 230V. Övrig Last.	ÖL 100%
K28-6	Anslutning av apparater / utrustningar. Elanslutning av övriga apparater och utrustningar upptagna under rubriken "inredning/utrustning".	
K29-5	Medicinska utrymmen. Enligt SS 436 40 00 kap. 710	Oklassificerat utrymme
K51-7	Flerfunktionsnät. Kommunikation med övriga apparater och utrustningar upptagna under rubriken "inredning/utrustning". Exempelvis tv, spoldesinfektor m.fl.	
N13-4	Nödbelysning	Speciella krav
N31-2	Hygienklass	1
N61-3	Låsning. Med elektriskt lås menas kort eller bricka-styrning *SITHS mot korridor 3130 Se ritning.*	Elektriskt lås

Ytskikt

Gräns.	Kod	Ytskikt

Tillagd ▲Ändrad ●Borttagen *Rapporten visar ändringar gjorda mellan 2024-12-27 och 2025-01-27, för ytterligare detaljer se händelseloggen.*

PTS © Copyright Region Jönköpings län, upplåten till PTS Forum. All obehörig användning är förbjuden.

Utrymme: Korridor Allmän **Fastställda rumsnummer** 3140A

F	201-16	Golv Matta uppvikt mot vägg
F	203-3	Vägg. Målad, glansvärde 20
F	205-7	Tak. Ljudabsorberande, nedpendlat undertak.

PTS © Copyright Region Jönköpings län, upplåten till PTS Forum. All obehörig användning är förbjuden.

Utrymme: Entré **Fastställda rumsnummer** 3011

3011 Entré

Hisshall Entre gemensam

Preliminära rumsnummer: 3011
Fastställda rumsnummer: 3011

Benämning förkortning:	Programarea (NTA):	Ritad area (NTA):	Användningstider:
ENTR	0	0	
Personantal (dimensionerande):	Personantal (kommentar/intervall):		Funktionskod:
0			034

Beskrivning för utrymmet:

Ingång till verksamhet.

Anmärkning för utrymmet:

Kommentar:

Funktionsytor:

Inredning/utrustning				
Gräns.	Kod	Inredning/utrustning	Befintligt antal	Antal
F	387-5	Dörröppnare armbågskontakt		1 st
F	387-20	Dörrautomatik		Ospec
F	388-11	Påkörningsskydd		Ospec
F	388-16	Hörnskydd		Ospec
F	631-1	Vägguttag dubbelt, 230 V, 10A-16A *Städuttag*		Ospec
F	632-0	Belysning		Ospec
V-Vb	641-2	Kortläsare för kort *SITHS vid dörr mot mot korridor 3140E SE ritning.*		1 st

Funktionskrav		Värde
D61-9	Dörrar. *Entrédörrar*	Speciella krav mm
F11-2	Komfortklass	Centralt reglerad kyla
F31-5	Min temperaturkrav	21 °C
G33-3	Min luftflöden l/s m²	1 l/s m²
H11-1	Belysningskrav. Enligt branschrekommendationer.	
H12-1	Synkrav. Synkrav enligt branchrekommendationer för denna typ av rum	Normala
H13-1	Allmän belysning	
H16-1	Belysningsstyrka. Belysningsstyrka enligt branschrekommendation för denna typ av rum.	Normal
H32-5	Färgtemperatur 4000K	Neutral färgtemperatur
H81-7	Belysningsstyrning - tid. Styrning via tidfunktion	Tid
I11-13	Ljudkrav. Enligt Akustikriktlinje	
I12-1	Stegljudsnivå. Inga särskilda krav	Inga särskilda krav dB
I13-5	Rumsakustik. Krav på kort efterklangstid	0,6s
I14-3	Buller från installationer. Rum med låga krav på ljudnivåer. Allmänna utrymmen.	45 dB(A)
I15-1	Trafikbuller. Inga särskilda krav	Inga särskilda krav dB
J33-1	Dagsljus	Inga krav
K23-1	Kraft belysning. Övrig Last *Verksamhet kan endast höja, ej sänka*	ÖL 100%
K24-1	Kraftuttag 230V. Övrig Last.	ÖL 100%

Tillagd Ändrad Borttagen *Rapporten visar ändringar gjorda mellan 2024-12-27 och 2025-01-27, för ytterligare detaljer se händelseloggen.*

PTS © Copyright Region Jönköpings län, upplåten till PTS Forum. All obehörig användning är förbjuden.

Utrymme: Entré **Fastställda rumsnummer** 3011

K28-6	Anslutning av apparater / utrustningar. Elanslutning av övriga apparater och utrustningar upptagna under rubriken "inredning/utrustning".	
K28-7	Dörrautomatik. Ansluts till VL (Viktig last)	100% VL
K29-4	Medicinska utrymmen. Enligt SS 436 40 00 kap. 710	Utreds
K51-1	Datakommunikationsnät	normala
K51-5	Datakommunikationsnät	Speciella
K52-5	Telefoninät	Speciella krav
N13-4	Nödbelysning	Speciella krav
N31-1	Hygienklass	0
N61-3	Låsning. Med elektriskt lås menas kort eller bricka-styrning *SITHS vid dörr mot mot korridor 3140E SE ritning.*	Elektriskt lås

Ytskikt

Gräns.	Kod	Ytskikt
F	201-0	Golv
F	201-24	Golv Torkmatta med ledstråkseffekt
F	203-3	Vägg. Målad, glansvärde 20

© Copyright Region Jönköpings län, upplåten till PTS Forum. All obehörig användning är förbjuden.

3103 WC Patient

WC/pat

Preliminära rumsnummer: 3103
Fastställda rumsnummer: 3103

Benämning förkortning:	Programarea (NTA):	Ritad area (NTA):	Användningstider:
WC PAT	2	0	

Personantal (dimensionerande):	Personantal (kommentar/intervall):	Funktionskod:
0		173

Beskrivning för utrymmet:

Rum med toalettstol och tvättställ.

Anmärkning för utrymmet:

Kommentar:

Delas m syn

Funktionsytor:

Inredning/utrustning

Gräns.	Kod	Inredning/utrustning	Befintligt antal	Antal
F	302-2	Toalettplatsutrustning WC, WC/Dusch		1 st
	382-16	Hållare för toalettpapper		1 st
	382-17	Hållare för toalettpapper, reservpappershållare		1 st
	382-23	Toalettborstställ		1 st
	383-3	Korg för sanitetspåsar inkl lock		1 st
F	381-1	Kroklist 1 krok		1 st
F	382-13	Hållare för handdesinfektion *Vid tvättställ, om patientutrymme.*		1 st
F	521-3	Tvättställ litet utan bräddavlopp		1 st
F	522-3	WC-stol väggmontage		1 st
F	523-1	Tvättställsblandare bänkmonterad *Vattenstrålen ska ej träffa silen utan porslinet först (risk ur hygiensynpunkt)*		1 st
F	632-0	Belysning		Ospec
V-Vb	645-1	Anropsapparater. Patientanrop. *Vid golv, om patientutrymme inom vårdavdelningar.*		1 st
V-Vb	645-2	Anropsapparater. Patientanrop med uttagsjack. *Vid WC, om patientutrymme inom vårdavdelningar.*		1 st
V-Vb	645-12	Återställningsapparat. Återställning av anropssignal, entrésignal, -gaslarm mfl. *Om patientutrymme inom vårdavdelningar.*		1 st

Funktionskrav		Värde
D61-17	Dörrar Fritt passagemått vid 90°	740 mm
F11-2	Komfortklass	Centralt reglerad kyla
F31-5	Min temperaturkrav	21 °C
G31-3	Min luftflöden l/s	20 l/s
G41-5	Tryckförhållanden till andra rum. Endast frånluft	F-
H11-1	Belysningskrav. Enligt branschrekommendationer.	
H32-5	Färgtemperatur 4000K	Neutral färgtemperatur
H81-4	Belysningsstyrning - närvarostyrning. Automatisk tändning/släckning vid närvaro i rum	Närvarostyrning
I11-13	Ljudkrav. Enligt Akustikriktlinje	

Tillagd Ändrad Borttagen *Rapporten visar ändringar gjorda mellan 2024-12-27 och 2025-01-27, för ytterligare detaljer se händelseloggen.*

PTS © Copyright Region Jönköpings län, upplåten till PTS Forum. All obehörig användning är förbjuden.

Utrymme: WC Patient **Fastställda rumsnummer** 3103

J33-1	Dagsljus	Inga krav
K23-12	Kraft belysning kraftförsörjning skall utföras redundant mot samma typ av rum	
K28-6	Anslutning av apparater / utrustningar. Elanslutning av övriga apparater och utrustningar upptagna under rubriken "inredning/utrustning".	
K29-5	Medicinska utrymmen. Enligt SS 436 40 00 kap. 710	Oklassificerat utrymme
N31-3	Hygienklass	2
N61-8	Låsning	WC-behör

Ytskikt

Gräns.	Kod	Ytskikt
F	201-16	Golv Matta uppvikt mot vägg
F	203-3	Vägg. Målad, glansvärde 20
F	204-0	Stänkskydd
F	205-7	Tak. Ljudabsorberande, nedpendlat undertak.

PTS © Copyright Region Jönköpings län, uppläten till PTS Forum. All obehörig användning är förbjuden.

3130 Korridor Allmän

Preliminära rumsnummer:
Fastställda rumsnummer: 3130

Benämning förkortning:	Programarea (NTA):	Ritad area (NTA):	Användningstider:
KORR	0	0	

Personantal (dimensionerande):	Personantal (kommentar/intervall):	Funktionskod:
0		071

Beskrivning för utrymmet:

Korridor för allmän yta.

Anmärkning för utrymmet:

Kommentar:

Funktionsytor:

Inredning/utrustning

Gräns.	Kod	Inredning/utrustning	Befintligt antal	Antal
F	387-20	Dörrautomatik		Ospec
F	388-11	Påkörningsskydd		Ospec
F	388-16	Hörnskydd		1 st
F	523-5	Tvättställsblandare bänkmonterad, förlängd spak		1 st
F	631-13	Vägguttag brunnar, 230 V, 10A-16A *Städuttag - 1 per cc 12m.*		Ospec
F	632-0	Belysning		Ospec
V-Vb	641-2	Kortläsare för kort *SITHS Vid dörr mot korridor 3140 A- SE Ritning.*		1 st

Funktionskrav		Värde
D61-28	Dörrar Fritt passagemått vid 90°	1800 mm
F11-2	Komfortklass	Centralt reglerad kyla
F31-5	Min temperaturkrav	21 °C
G33-21	Min luftflöden l/s m²	0,7 l/s m²
H11-1	Belysningskrav. Enligt branschrekommendationer.	
H32-5	Färgtemperatur 4000K	Neutral färgtemperatur
H81-15	Belysningsstyrning Frånvarodämpning.	ca 20 - 90%
I11-13	Ljudkrav. Enligt Akustikriktlinje	
J33-1	Dagsljus	Inga krav
K23-1	Kraft belysning. Övrig Last	ÖL 100%
K24-1	Kraftuttag 230V. Övrig Last.	ÖL 100%
K28-6	Anslutning av apparater / utrustningar. Elanslutning av övriga apparater och utrustningar upptagna under rubriken "inredning/utrustning".	
K29-5	Medicinska utrymmen. Enligt SS 436 40 00 kap. 710	Oklassificerat utrymme
K51-7	Flerfunktionsnät. Kommunikation med övriga apparater och utrustningar upptagna under rubriken "inredning/utrustning". Exempelvis tv, spoldesinfektor m.fl.	
N13-4	Nödbelysning	Speciella krav
N31-2	Hygienklass	1
N61-3	Låsning. Med elektriskt lås menas kort eller bricka-styrning *Kortläsare för S ITHS dörr mellan korridor 3130 och 3140,A - SE Ritning.*	Elektriskt lås

Tillagd ▲ Ändrad ● Borttagen *Rapporten visar ändringar gjorda mellan 2024-12-27 och 2025-01-27, för ytterligare detaljer se händelseloggen.*

PTS © Copyright Region Jönköpings län, uppläten till PTS Forum. All obehörig användning är förbjuden.

Utrymme: Korridor Allmän **Fastställda rumsnummer** 3130

Ytskikt		
Gräns.	Kod	Ytskikt
F	201-16	Golv Matta uppvikt mot vägg
F	203-3	Vägg. Målad, glansvärde 20
F	205-7	Tak. Ljudabsorberande, nedpendlat undertak.

PTS © Copyright Region Jönköpings län, upplåten till PTS Forum. All obehörig användning är förbjuden.

3131 Väntrum

Hörselmottagningen

Preliminära rumsnummer: 3131
Fastställda rumsnummer: 3131

Benämning förkortning:	Programarea (NTA):	Ritad area (NTA):	Användningstider:
VÄNT	37	0	8-17
Personantal (dimensionerande):	Personantal (kommentar/intervall):		Funktionskod:
15	5-15		188

Beskrivning för utrymmet:

Rum avsett för väntande patienter. Ytan beräknad på 10 pers. Ytan justeras med 1,4 kvm/person.

Anmärkning för utrymmet:

Kommentar:

Tillhör Hörselmott

Funktionsytor:

Inredning/utrustning

Gräns.	Kod	Inredning/utrustning	Befintligt antal	Antal
F	631-6	Vägguttag placeras över fönster, styrs via strömbrytare		1 st
F	631-13	Vägguttag brunnar, 230 V, 10A-16A *2 st per vägg.*		6 st
F	632-0	Belysning		Ospec
F	648-3	Ur. Analogt ur som visar timmar, minuter samt svepande sekundvisare. *Gärna placering över dörr*		1 st
V	403-37	Bord lågt		2 st
V	410-6	Tidskriftshylla tidskrift		1 st
V	421-3	Karmstol		2 st
V	421-4	Stol		8 st
V	433-22	Bildskärm/ monitor vägg		1 st
V-Vb	645-2	Anropsapparater. Patientanrop med uttagsjack.		2 st
V-Vb	645-7	Anrops och återställningsapparat med närvaromarkeringsfunktion och display. Med tryckknappar för anrop och närvaro/återställning med alfa-nummerisk display för presentation av anrop. Placeras vid dörr.		1 st

Funktionskrav		Värde
F11-2	Komfortklass	Centralt reglerad kyla
F31-5	Min temperaturkrav	21 °C
G33-11	Min luftflöden l/s m²	8 l/s m²
G41-1	Tryckförhållanden till andra rum	Balanserat
H11-1	Belysningskrav. Enligt branschrekommendationer.	
H32-5	Färgtemperatur 4000K	Neutral färgtemperatur
H81-15	Belysningsstyrning Frånvarodämpning. *Samstyrs med korridor.*	ca 20 - 90%
I11-13	Ljudkrav. Enligt Akustikriktlinje	
J33-1	Dagsljus	Inga krav
K23-1	Kraft belysning. Övrig Last	ÖL 100%
K24-1	Kraftuttag 230V. Övrig Last.	ÖL 100%

Tillagd Ändrad Borttagen *Rapporten visar ändringar gjorda mellan 2024-12-27 och 2025-01-27, för ytterligare detaljer se händelseloggen.*

PTS © Copyright Region Jönköpings län, uppläten till PTS Forum. All obehörig användning är förbjuden.

Utrymme: Väntrum **Fastställda rumsnummer** 3131

K28-6	Anslutning av apparater / utrustningar. Elanslutning av övriga apparater och utrustningar upptagna under rubriken "inredning/utrustning".	
K29-5	Medicinska utrymmen. Enligt SS 436 40 00 kap. 710	Oklassificerat utrymme
K51-7	Flerfunktionsnät. Kommunikation med övriga apparater och utrustningar upptagna under rubriken "inredning/utrustning". Exempelvis tv, spoldesinfektor m.fl.	
N31-2	Hygienklass	1
N61-1	Låsning	Inga uttalade krav

Ytskikt

Gräns.	Kod	Ytskikt
F	201-16	Golv Matta uppvikt mot vägg
F	203-3	Vägg. Målad, glansvärde 20
F	204-0	Stänkskydd
F	205-7	Tak. Ljudabsorberande, nedpendlat undertak.

Borttagna krav

Kod	*Benämning*	*Kravtyp*	*Datum*	*Tid*	*Ändrat av*
647-1	Display	Inredning	2025-01-23	13:02	Marie-Ann Jönsson
647-2	Biljettautomat	Inredning	2025-01-23	13:02	Marie-Ann Jönsson

Tillagd Ändrad Borttagen *Rapporten visar ändringar gjorda mellan 2024-12-27 och 2025-01-27, för ytterligare detaljer se händelseloggen.*

© Copyright Region Jönköpings län, uppläten till PTS Forum. All obehörig användning är förbjuden.

3140E Korridor Allmän

Preliminära rumsnummer:
Fastställda rumsnummer: 3140E

Benämning förkortning:	Programarea (NTA):	Ritad area (NTA):	Användningstider:
KORR	0	0	

Personantal (dimensionerande):	Personantal (kommentar/intervall):	Funktionskod:
0		071

Beskrivning för utrymmet:

Korridor för allmän yta.

Anmärkning för utrymmet:

Kommentar:

Funktionsytor:

Inredning/utrustning

Gräns.	Kod	Inredning/utrustning	Befintligt antal	Antal
F	387-20	Dörrautomatik		Ospec
F	388-11	Påkörningsskydd		Ospec
F	388-16	Hörnskydd		1 st
F	631-13	Vägguttag brunnar, 230 V, 10A-16A *Städuttag - 1 per cc 12m.*		Ospec
F	632-0	Belysning		Ospec
V-Vb	641-3	Kortläsare för kort och kod *SITHS mellan korridor 3140E och väntrum 3101. Samt vid dörr hisshall 3011 Se ritning.*		2 st

Funktionskrav		Värde
D61-28	Dörrar Fritt passagemått vid 90°	1800 mm
F11-2	Komfortklass	Centralt reglerad kyla
F31-5	Min temperaturkrav	21 °C
G33-21	Min luftflöden l/s m²	0,7 l/s m²
H11-1	Belysningskrav. Enligt branschrekommendationer.	
H32-5	Färgtemperatur 4000K	Neutral färgtemperatur
H81-15	Belysningsstyrning Frånvarodämpning.	ca 20 - 90%
I11-13	Ljudkrav. Enligt Akustikriktlinje	
J33-1	Dagsljus	Inga krav
K23-1	Kraft belysning. Övrig Last	ÖL 100%
K24-1	Kraftuttag 230V. Övrig Last.	ÖL 100%
K28-6	Anslutning av apparater / utrustningar. Elanslutning av övriga apparater och utrustningar upptagna under rubriken "inredning/utrustning".	
K29-5	Medicinska utrymmen. Enligt SS 436 40 00 kap. 710	Oklassificerat utrymme
K51-7	Flerfunktionsnät. Kommunikation med övriga apparater och utrustningar upptagna under rubriken "inredning/utrustning". Exempelvis tv, spoldesinfektor m.fl.	
N13-4	Nödbelysning	Speciella krav
N31-2	Hygienklass	1
N61-3	Låsning. Med elektriskt lås menas kort eller bricka-styrning *SITHS mellan korridor 3140E och väntrum 3101. Samt vid dörr hisshall 3011 Se ritning.*	Elektriskt lås

Tillagd Ändrad Borttagen *Rapporten visar ändringar gjorda mellan 2024-12-27 och 2025-01-27, för ytterligare detaljer se händelseloggen.*

PTS © Copyright Region Jönköpings län, upplåten till PTS Forum. All obehörig användning är förbjuden.

Utrymme: Korridor Allmän **Fastställda rumsnummer** 3140E

Ytskikt		
Gräns.	Kod	Ytskikt
F	201-16	Golv Matta uppvikt mot vägg
F	203-3	Vägg. Målad, glansvärde 20
F	205-7	Tak. Ljudabsorberande, nedpendlat undertak.

PTS © Copyright Region Jönköpings län, uppläten till PTS Forum. All obehörig användning är förbjuden.

3141 Mottagningsrum

Mottagningsrum, Shahrzad

Preliminära rumsnummer: 3141
Fastställda rumsnummer: 3141

Benämning förkortning:	Programarea (NTA):	Ritad area (NTA):	Användningstider:
MOTT	12	0	8-17
Personantal (dimensionerande):	**Personantal (kommentar/intervall):**		**Funktionskod:**
4	1-4		096

Beskrivning för utrymmet:

Rum som är inrättat för samtal Ytan beräknad på 4 pers. Ytan ökas med 1,3 kvm/person därutöver.

Anmärkning för utrymmet:

Kommentar:

Förberedelse för ev flyttning dörrparti i framtiden i detta rum

Funktionsytor:

Inredning/utrustning					
	Gräns.	Kod	Inredning/utrustning	Befintligt antal	Antal
	F	301-3	Tvättplatsutrustning		1 st
		382-12	Hållare för torkpapper, stor		1 st
		382-18	Hållare för tvål/handdesinfektion med distansfäste		2 st
		383-5	Papperskorg trådkorg		1 st
		385-0	Spegel		1 st
	F	381-3	Kroklist 2x2 krokar		1 st
	F	521-4	Tvättställ stort utan bräddavlopp B=600 D=450		1 st
	F	523-5	Tvättställsblandare bänkmonterad, förlängd spak		1 st
	F	611-2	Elkanal väggkanalsystem, vertikalt placerad vid dörr		1 st
	F	631-13	Vägguttag brunnar, 230 V, 10A-16A *2 st vid besöksbord, 2 st övrigt fördelade i rummet.*		16 st
	F	632-0	Belysning		Ospec
■	F	650-1	Datauttag - Enkelt RJ45 uttag för data, telefoni		2 st
	V	389-1	Skylt ledigt/upptaget		1 st
	V	400-3	Skrivbord höj och sänkbart *Rundade hörn*		1 st
■	V	403-0	Bord *Raka hörn.*		1 st
■	V	411-0	Skåp *Skåpskombination med jalusi.*		Ospec
▲	V	421-12	Karmfåtölj *För anhörig.*		2 st
■	V	430-1	Whiteboard		1 st
■	V	646-1	Ladd- och förvaringsfack Laddställ för personsökare / batterier		1 st
■	V-MT	420-7	Behandlingsstol öron *För patient.*		1 st

Funktionskrav		Värde
D61-18	Dörrar Fritt passagemått vid 90°	840 mm
F11-2	Komfortklass	Centralt reglerad kyla
F31-5	Min temperaturkrav	21 °C
G33-5	Min luftflöden l/s m²	2,5 l/s m²
G41-1	Tryckförhållanden till andra rum	Balanserat

■ Tillagd ▲ Ändrad ● Borttagen *Rapporten visar ändringar gjorda mellan 2024-12-27 och 2025-01-27, för ytterligare detaljer se händelseloggen.*

PTS © Copyright Region Jönköpings län, uppläten till PTS Forum. All obehörig användning är förbjuden.

Utrymme: Mottagningsrum **Fastställda rumsnummer** 3141

H11-1	Belysningskrav. Enligt branschrekommendationer.	
H32-5	Färgtemperatur 4000K	Neutral färgtemperatur
H81-3	Belysningsstyrning - dimmer. Ljusreglering - manuell styrning via dimmer	Dimmer
H81-5	Belysningsstyrning - frånvarostyrd. Manuell tändning med frånvarostyrd släckning	Frånvaro
I11-13	Ljudkrav. Enligt Akustikriktlinje	
J33-1	Dagsljus	Inga krav
K23-1	Kraft belysning. Övrig Last	ÖL 100%
K24-1	Kraftuttag 230V. Övrig Last.	ÖL 100%
K28-6	Anslutning av apparater / utrustningar. Elanslutning av övriga apparater och utrustningar upptagna under rubriken "inredning/utrustning".	
K29-5	Medicinska utrymmen. Enligt SS 436 40 00 kap. 710	Oklassificerat utrymme
K51-7	Flerfunktionsnät. Kommunikation med övriga apparater och utrustningar upptagna under rubriken "inredning/utrustning". Exempelvis tv, spoldesinfektor m.fl.	
N31-3	Hygienklass	2
N61-2	Låsning	Mekaniskt lås

Ytskikt

Gräns.	Kod	Ytskikt
F	201-16	Golv Matta uppvikt mot vägg
F	203-3	Vägg. Målad, glansvärde 20
F	205-7	Tak. Ljudabsorberande, nedpendlat undertak.

Tillagd Ändrad Borttagen *Rapporten visar ändringar gjorda mellan 2024-12-27 och 2025-01-27, för ytterligare detaljer se händelseloggen.*

PTS © Copyright Region Jönköpings län, upplåten till PTS Forum. All obehörig användning är förbjuden.

Utrymme: Mottagningsrum **Fastställda rumsnummer** 3142

3142 Mottagningsrum

Rosanna

Preliminära rumsnummer: 3142
Fastställda rumsnummer: 3142

Benämning förkortning:	Programarea (NTA):	Ritad area (NTA):	Användningstider:
MOTT	11	11	8-17
Personantal (dimensionerande):	Personantal (kommentar/intervall):		Funktionskod:
4	1-4		096

Beskrivning för utrymmet:

Rum med kombinerad funktion; expedition och undersökning.

Anmärkning för utrymmet:

Kommentar:

Funktionsytor:

Inredning/utrustning

	Gräns.	Kod	Inredning/utrustning	Befintligt antal	Antal
	F	301-3	Tvättplatsutrustning		1 st
		382-12	Hållare för torkpapper, stor		1 st
		382-18	Hållare för tvål/handdesinfektion med distansfäste		2 st
		383-5	Papperskorg trådkorg		1 st
		385-0	Spegel		1 st
	F	381-3	Kroklist 2x2 krokar		1 st
	F	387-18	Dörrtillslutare		1 st
	F	521-4	Tvättställ stort utan bräddavlopp B=600 D=450		1 st
	F	523-5	Tvättställsblandare bänkmonterad, förlängd spak *Vattenstrålen ska ej träffa silen utan porslinet först (risk ur hygiensynpunkt)*		1 st
	F	611-2	Elkanal väggkanalsystem, vertikalt placerad vid dörr		1 st
	F	611-4	Elkanal väggkanalsystem vid arbetsplats		1 st
	F	611-5	Elkanal, väggkanalsystem vid patientplats		1 st
	F	620-5	Jordfelsbrytare en per grupp, placeras i rum		Ospec
	F	631-13	Vägguttag brunnar, 230 V, 10A-16A *6 st brunnar vid arbetsplats, 8 st brunnar vid patientplats, 2 st brunnar vid bänk.*		16 st
	F	632-0	Belysning		Ospec
	F	643-3	Omkopplare för upptagetindikering placeras vid dörr, indikering utanför rummet		1 st
	F	648-3	Ur. Analogt ur som visar timmar, minuter samt svepande sekundvisare. *Gärna placering över dörr*		1 st
	F	650-19	Datauttag RJ45 *2 st vid arbetsplats, 1 st vid patientplats, 1 st vid bänk.*		4 st
	V	400-3	Skrivbord höj och sänkbart *160x80 120x60*		2 st
	V	411-0	Skåp *Skåpkombination Jalusi, Kinnarps 156 höjd, 80 bredd, 40 djup*		1 st
	V	421-0	Stol *Undersökningsstol /patient*		1 st
	V	421-1	Arbetsstol		1 st
▲	V	421-3	Karmstol *Anhörigstol*	2 st	1 st
	V	430-4	Anslagstavla		1 st
	V	432-0	Kontorsutrustning *IT-utrustning*	1 st	0 st

Tillagd ▲ Ändrad ● Borttagen *Rapporten visar ändringar gjorda mellan 2024-12-27 och 2025-01-27, för ytterligare detaljer se händelseloggen.*

PTS © Copyright Region Jönköpings län, upplåten till PTS Forum. All obehörig användning är förbjuden.

Utrymme: Mottagningsrum **Fastställda rumsnummer** 3142

	V	460-21	Sopsäckshållare 60L	1 st
	V	633-0	Undersökningslampa *Med arm och förstoringsglas*	1 st
■	V	633-7	Läs/undersökningslampa	1 st
	V	646-1	Ladd- och förvaringsfack Laddställ för personsökare / batterier *Metallskåp för laddning för ca 10 hörapparater, krävs eluttag*	1 st
	V-Vb	645-7	Anrops och återställningsapparat med närvaromarkeringsfunktion och display. Med tryckknappar för anrop och närvaro/återställning med alfa-nummerisk display för presentation av anrop. Placeras vid dörr.	1 st
	V-IT	432-11	PC-enhet	1 st

	Funktionskrav	Värde
	D61-18 Dörrar Fritt passagemått vid 90°	840 mm
	F11-2 Komfortklass	Centralt reglerad kyla
	F31-6 Min temperaturkrav	23 °C
	G33-5 Min luftflöden l/s m²	2,5 l/s m²
	G41-1 Tryckförhållanden till andra rum	Balanserat
	H11-1 Belysningskrav. Enligt branschrekommendationer.	
■	H32-5 Färgtemperatur 4000K	Neutral färgtemperatur
	H81-2 Belysningsstyrning - flera strömbrytare. Normala krav olika styrningar (manuell styrning).	Flera strömbrytare
	H81-3 Belysningsstyrning - dimmer. Ljusreglering - manuell styrning via dimmer	Dimmer
	I11-13 Ljudkrav. Enligt Akustikriktlinje	
	J33-2 Dagsljus	Krav föreligger
	K23-1 Kraft belysning. Övrig Last	ÖL 100%
	K24-1 Kraftuttag 230V. Övrig Last.	ÖL 100%
	K28-6 Anslutning av apparater / utrustningar. Elanslutning av övriga apparater och utrustningar upptagna under rubriken "inredning/utrustning".	
	K29-2 Medicinska utrymmen. Enligt SS 436 40 00 kap. 710	Grupp 1
	K51-7 Flerfunktionsnät. Kommunikation med övriga apparater och utrustningar upptagna under rubriken "inredning/utrustning". Exempelvis tv, spoldesinfektor m.fl.	
	N13-3 Nödbelysning för medicinskt klassade rum Enligt SS 436 40 00 kap. 710 *Utredning behövs. Utgår vid nyttjande av K29-1.*	
	N31-3 Hygienklass	2
	N61-1 Låsning	Inga uttalade krav

Ytskikt

Gräns.	Kod	Ytskikt
F	201-16	Golv Matta uppvikt mot vägg
F	203-3	Vägg. Målad, glansvärde 20
F	204-0	Stänkskydd
F	205-7	Tak. Ljudabsorberande, nedpendlat undertak.

● Borttagna krav

Kod	*Benämning*	*Kravtyp*	*Datum*	*Tid*	*Ändrat av*
632-12	Underskåpsarmatur	Inredning	2025-01-23	13:30	Marie-Ann Jönsson

■ Tillagd ▲ Ändrad ● Borttagen *Rapporten visar ändringar gjorda mellan 2024-12-27 och 2025-01-27, för ytterligare detaljer se händelseloggen.*

PTS © Copyright Region Jönköpings län, upplåten till PTS Forum. All obehörig användning är förbjuden.

Utrymme: Mottagningsrum **Fastställda rumsnummer** 3143

3143 Mottagningsrum

Mottagningsrum, Linda

Preliminära rumsnummer: 3143
Fastställda rumsnummer: 3143

Benämning förkortning:	Programarea (NTA):	Ritad area (NTA):	Användningstider:
MOTT	12	12	8-17
Personantal (dimensionerande):	Personantal (kommentar/intervall):		Funktionskod:
4	1-4		096

Beskrivning för utrymmet:

Rum som är inrättat för samtal Ytan beräknad på 4 pers. Ytan ökas med 1,3 kvm/person därutöver.

Anmärkning för utrymmet:

Kommentar:

Funktionsytor:

Inredning/utrustning

	Gräns.	Kod	Inredning/utrustning	Befintligt antal	Antal
	F	301-3	Tvättplatsutrustning		1 st
		382-12	Hållare för torkpapper, stor		1 st
		382-18	Hållare för tvål/handdesinfektion med distansfäste		2 st
		383-5	Papperskorg trådkorg		1 st
		385-0	Spegel		1 st
	F	381-3	Kroklist 2x2 krokar		1 st
	F	521-4	Tvättställ stort utan bräddavlopp B=600 D=450		1 st
	F	523-5	Tvättställsblandare bänkmonterad, förlängd spak		1 st
	F	611-2	Elkanal väggkanalsystem, vertikalt placerad vid dörr		1 st
	F	631-13	Vägguttag brunnar, 230 V, 10A-16A *2 st vid besöksbord, 2 st övrigt fördelade i rummet.*		14 st
	F	632-0	Belysning *Infälld*		Ospec
■	F	650-1	Datauttag - Enkelt RJ45 uttag för data, telefoni		2 st
	V	389-1	Skylt ledigt/upptaget		1 st
	V	400-3	Skrivbord höj och sänkbart *160x80 120x60Rundade hörn*		2 st
	V	411-0	Skåp *Skåpkombiination Jalusi Kinnarps 156 höjd, 80 bredd, 40 djup*		1 st
	V	421-1	Arbetsstol	1 st	0 st
	V	421-12	Karmfåtölj	2 st	0 st
	V	430-4	Anslagstavla		1 st
	V	432-0	Kontorsutrustning	1 st	0 st
	V	633-0	Undersökningslampa *Med arm och förstoringsglas*	1 st	0 st
	V	646-1	Ladd- och förvaringsfack Laddställ för personsökare / batterier *Metallskåp för laddning för ca10 hörselapparater, eluttag krävs*		1 st
	V-MT	420-0	Undersökning och behandling *Patientstol*		1 st

Funktionskrav		Värde
D61-18	Dörrar Fritt passagemått vid 90°	840 mm
F11-2	Komfortklass	Centralt reglerad kyla

■ Tillagd ▲ Ändrad ● Borttagen *Rapporten visar ändringar gjorda mellan 2024-12-27 och 2025-01-27, för ytterligare detaljer se händelseloggen.*

PTS © Copyright Region Jönköpings län, upplåten till PTS Forum. All obehörig användning är förbjuden.

Utrymme: Mottagningsrum **Fastställda rumsnummer** 3143

	F31-5	Min temperaturkrav	21 °C
	G33-5	Min luftflöden l/s m²	2,5 l/s m²
	G41-1	Tryckförhållanden till andra rum	Balanserat
	H11-1	Belysningskrav. Enligt branschrekommendationer.	
■	H32-5	Färgtemperatur 4000K	Neutral färgtemperatur
	H81-3	Belysningsstyrning - dimmer. Ljusreglering - manuell styrning via dimmer	Dimmer
	H81-5	Belysningsstyrning - frånvarostyrd. Manuell tändning med frånvarostyrd släckning	Frånvaro
	I11-13	Ljudkrav. Enligt Akustikriktlinje	
	J33-1	Dagsljus	Inga krav
	K23-1	Kraft belysning. Övrig Last	ÖL 100%
	K24-1	Kraftuttag 230V. Övrig Last.	ÖL 100%
	K28-6	Anslutning av apparater / utrustningar. Elanslutning av övriga apparater och utrustningar upptagna under rubriken "inredning/utrustning".	
	K29-5	Medicinska utrymmen. Enligt SS 436 40 00 kap. 710	Oklassificerat utrymme
	K51-7	Flerfunktionsnät. Kommunikation med övriga apparater och utrustningar upptagna under rubriken "inredning/utrustning". Exempelvis tv, spoldesinfektor m.fl.	
	N31-3	Hygienklass	2
	N61-2	Låsning	Mekaniskt lås

Ytskikt

Gräns.	Kod	Ytskikt
F	201-16	Golv Matta uppvikt mot vägg
F	203-3	Vägg. Målad, glansvärde 20
F	205-7	Tak. Ljudabsorberande, nedpendlat undertak.

PTS © Copyright Region Jönköpings län, uppläten till PTS Forum. All obehörig användning är förbjuden.

3144 Mottagningsrum

Mottagningsrum, laia

Preliminära rumsnummer: 3144
Fastställda rumsnummer: 3144

Benämning förkortning:	Programarea (NTA):	Ritad area (NTA):	Användningstider:
MOTT	12	0	8-17
Personantal (dimensionerande):	Personantal (kommentar/intervall):		Funktionskod:
4	1-4		096

Beskrivning för utrymmet:

Rum som är inrättat för samtal Ytan beräknad på 4 pers. Ytan ökas med 1,3 kvm/person därutöver.

Anmärkning för utrymmet:

Kommentar:

Funktionsytor:

Inredning/utrustning

	Gräns.	Kod	Inredning/utrustning	Befintligt antal	Antal
	F	301-3	Tvättplatsutrustning		1 st
		382-12	Hållare för torkpapper, stor		1 st
		382-18	Hållare för tvål/handdesinfektion med distansfäste		2 st
		383-5	Papperskorg trådkorg		1 st
		385-0	Spegel		1 st
	F	381-3	Kroklist 2x2 krokar		1 st
	F	521-4	Tvättställ stort utan bräddavlopp B=600 D=450		1 st
	F	523-5	Tvättställsblandare bänkmonterad, förlängd spak		1 st
	F	611-2	Elkanal väggkanalsystem, vertikalt placerad vid dörr		1 st
	F	631-13	Vägguttag brunnar, 230 V, 10A-16A *2 st vid besöksbord, 2 st övrigt fördelade i rummet.*		14 st
	F	632-0	Belysning		Ospec
■	F	650-1	Datauttag - Enkelt RJ45 uttag för data, telefoni		2 st
	V	389-1	Skylt ledigt/upptaget		1 st
	V	400-3	Skrivbord höj och sänkbart *160x80 120x60 Rundade hörn*		2 st
	V	411-0	Skåp *Skåpkombiination Jalusi Kinnarps 156 höjd, 80 bredd, 40 djup*		1 st
	V	421-0	Stol *Patient*		1 st
	V	421-1	Arbetsstol		1 st
▲	V	421-12	Karmfåtölj *Anhörigstol*	2 st	0 st
	V	430-4	Anslagstavla		1 st
	V	432-0	Kontorsutrustning	1 st	0 st
	V	633-0	Undersökningslampa *Med arm och förstoringsglas*	1 st	0 st
	V	646-1	Ladd- och förvaringsfack Laddställ för personsökare / batterier *Metallskåp för 10 st hörapparater, eluttag krävs*		1 st

Funktionskrav		Värde
D61-18	Dörrar Fritt passagemått vid 90°	840 mm
F11-2	Komfortklass	Centralt reglerad kyla

■ Tillagd ▲ Ändrad ● Borttagen *Rapporten visar ändringar gjorda mellan 2024-12-27 och 2025-01-27, för ytterligare detaljer se händelseloggen.*

PTS © Copyright Region Jönköpings län, upplåten till PTS Forum. All obehörig användning är förbjuden.

Utrymme: Mottagningsrum **Fastställda rumsnummer** 3144

	F31-5	Min temperaturkrav	21 °C
	G33-5	Min luftflöden l/s m²	2,5 l/s m²
	G41-1	Tryckförhållanden till andra rum	Balanserat
	H11-1	Belysningskrav. Enligt branschrekommendationer.	
■	H32-5	Färgtemperatur 4000K	Neutral färgtemperatur
	H81-3	Belysningsstyrning - dimmer. Ljusreglering - manuell styrning via dimmer	Dimmer
	H81-5	Belysningsstyrning - frånvarostyrd. Manuell tändning med frånvarostyrd släckning	Frånvaro
	I11-13	Ljudkrav. Enligt Akustikriktlinje	
	J33-1	Dagsljus	Inga krav
	K23-1	Kraft belysning. Övrig Last	ÖL 100%
	K24-1	Kraftuttag 230V. Övrig Last.	ÖL 100%
	K28-6	Anslutning av apparater / utrustningar. Elanslutning av övriga apparater och utrustningar upptagna under rubriken "inredning/utrustning".	
	K29-5	Medicinska utrymmen. Enligt SS 436 40 00 kap. 710	Oklassificerat utrymme
	K51-7	Flerfunktionsnät. Kommunikation med övriga apparater och utrustningar upptagna under rubriken "inredning/utrustning". Exempelvis tv, spoldesinfektor m.fl.	
	N31-3	Hygienklass	2
	N61-2	Låsning	Mekaniskt lås

Ytskikt

Gräns.	Kod	Ytskikt
F	201-16	Golv Matta uppvikt mot vägg
F	203-3	Vägg. Målad, glansvärde 20
F	205-7	Tak. Ljudabsorberande, nedpendlat undertak.

PTS © Copyright Region Jönköpings län, upplåten till PTS Forum. All obehörig användning är förbjuden.

Utrymme: Mottagningsrum **Fastställda rumsnummer** 3145

3145 Mottagningsrum

Mottagningsrum, Ted

Preliminära rumsnummer: 3145
Fastställda rumsnummer: 3145

Benämning förkortning:	Programarea (NTA):	Ritad area (NTA):	Användningstider:
MOTT	12	0	8-17
Personantal (dimensionerande):	Personantal (kommentar/intervall):		Funktionskod:
4	1-4		096

Beskrivning för utrymmet:

Rum som är inrättat för samtal Ytan beräknad på 4 pers. Ytan ökas med 1,3 kvm/person därutöver.

Anmärkning för utrymmet:

Kommentar:

Funktionsytor:

Inredning/utrustning

	Gräns.	Kod	Inredning/utrustning	Befintligt antal	Antal
	F	301-3	Tvättplatsutrustning		1 st
		382-12	Hållare för torkpapper, stor		1 st
		382-18	Hållare för tvål/handdesinfektion med distansfäste		2 st
		383-5	Papperskorg trådkorg		1 st
		385-0	Spegel		1 st
	F	381-3	Kroklist 2x2 krokar		1 st
	F	521-4	Tvättställ stort utan bräddavlopp B=600 D=450		1 st
	F	523-5	Tvättställsblandare bänkmonterad, förlängd spak		1 st
	F	611-2	Elkanal väggkanalsystem, vertikalt placerad vid dörr		1 st
	F	631-13	Vägguttag brunnar, 230 V, 10A-16A *2 st vid besöksbord, 2 st övrigt fördelade i rummet.*		14 st
	F	632-0	Belysning *Infälld*		Ospec
■	F	650-1	Datauttag - Enkelt RJ45 uttag för data, telefoni		2 st
	V	389-1	Skylt ledigt/upptaget		1 st
	V	400-3	Skrivbord höj och sänkbart *160x80 120x60 Rundade hörn*		2 st
	V	411-0	Skåp *Skåpkombiination Jalusi Kinnarps 156 höjd, 80 bredd, 40 djup*		1 st
	V	421-0	Stol *Patient*		1 st
	V	421-1	Arbetsstol	1 st	0 st
▲	V	421-12	Karmfåtölj *Anhörigstol*	2 st	0 st
	V	430-4	Anslagstavla		1 st
	V	432-0	Kontorsutrustning *IT-utrustning*	1 st	0 st
	V	633-0	Undersökningslampa *Med arm och förstoringsglas*	1 st	0 st
	V	646-1	Ladd- och förvaringsfack Laddställ för personsökare / batterier *Metallskåp för laddning av hörapparater ca 10 st, eluttag krävs*		1 st

Funktionskrav		Värde
D61-18	Dörrar Fritt passagemått vid 90°	840 mm
F11-2	Komfortklass	Centralt reglerad kyla

■ Tillagd ▲ Ändrad ● Borttagen *Rapporten visar ändringar gjorda mellan 2024-12-27 och 2025-01-27, för ytterligare detaljer se händelseloggen.*

PTS © Copyright Region Jönköpings län, upplåten till PTS Forum. All obehörig användning är förbjuden.

Utrymme: Mottagningsrum **Fastställda rumsnummer** 3145

	F31-5	Min temperaturkrav	21 °C
	G33-5	Min luftflöden l/s m²	2,5 l/s m²
	G41-1	Tryckförhållanden till andra rum	Balanserat
	H11-1	Belysningskrav. Enligt branschrekommendationer.	
■	H32-5	Färgtemperatur 4000K	Neutral färgtemperatur
	H81-3	Belysningsstyrning - dimmer. Ljusreglering - manuell styrning via dimmer	Dimmer
	H81-5	Belysningsstyrning - frånvarostyrd. Manuell tändning med frånvarostyrd släckning	Frånvaro
	I11-13	Ljudkrav. Enligt Akustikriktlinje	
	J33-1	Dagsljus	Inga krav
	K23-1	Kraft belysning. Övrig Last	ÖL 100%
	K24-1	Kraftuttag 230V. Övrig Last.	ÖL 100%
	K28-6	Anslutning av apparater / utrustningar. Elanslutning av övriga apparater och utrustningar upptagna under rubriken "inredning/utrustning".	
	K29-5	Medicinska utrymmen. Enligt SS 436 40 00 kap. 710	Oklassificerat utrymme
	K51-7	Flerfunktionsnät. Kommunikation med övriga apparater och utrustningar upptagna under rubriken "inredning/utrustning". Exempelvis tv, spoldesinfektor m.fl.	
	N31-3	Hygienklass	2
	N61-2	Låsning	Mekaniskt lås

Ytskikt

Gräns.	Kod	Ytskikt
F	201-16	Golv Matta uppvikt mot vägg
F	203-3	Vägg. Målad, glansvärde 20
F	205-7	Tak. Ljudabsorberande, nedpendlat undertak.

PTS © Copyright Region Jönköpings län, upplåten till PTS Forum. All obehörig användning är förbjuden.

3146 Expedition/Samtal

VERKSTAD M HANDFAT, Martin

Preliminära rumsnummer:
Fastställda rumsnummer: 3146

Benämning förkortning:	Programarea (NTA):	Ritad area (NTA):	Användningstider:
EXP	11	11	8-17
Personantal (dimensionerande):	Personantal (kommentar/intervall):		Funktionskod:
2	1-2		096

Beskrivning för utrymmet:

Undersökning, samtal och dokumentation i samband med mottagning. Anpassat främst för primärvård.

Anmärkning för utrymmet:

Kommentar:

Utrustas med tryckluft, kunna ta emot pat i detta rum. ta m bef arbetsbänk, mikroskåp placeras här

Funktionsytor:

Inredning/utrustning

Gräns.	Kod	Inredning/utrustning	Befintligt antal	Antal
F	301-3	Tvättplatsutrustning		1 st
	382-12	Hållare för torkpapper, stor		1 st
	382-18	Hållare för tvål/handdesinfektion med distansfäste		2 st
	383-5	Papperskorg trådkorg		1 st
	385-0	Spegel		1 st
F	324-0	Bänkskåp *Verkstadsbänk*	1 st	0 st
F	327-0	Väggskåp		1 st
F	354-0	Bänkskiva		1 st
F	381-3	Kroklist 2x2 krokar		1 st
F	382-38	Hållare för engångshandskar/förkläden 4 paket		1 st
F	480-5	Persienn *mellan glas*		1 st
F	521-4	Tvättställ stort utan bräddavlopp B=600 D=450		1 st
F	523-5	Tvättställsblandare bänkmonterad, förlängd spak *Vattenstrålen ska ej träffa silen utan porslinet först (risk ur hygiensynpunkt)*		1 st
F	611-2	Elkanal väggkanalsystem, vertikalt placerad vid dörr		1 st
F	611-4	Elkanal väggkanalsystem vid arbetsplats		1 st
F	611-5	Elkanal, väggkanalsystem vid patientplats		1 st
F	620-5	Jordfelsbrytare en per grupp, placeras i rum		Ospec
F	630-1	Strömställare strömbrytare		1 st
F	631-13	Vägguttag brunnar, 230 V, 10A-16A *2 vid bänkuppställning, 2 vid fönster, 6 vid arbetsplats, 4 vid brits. 1 st till synlåda*		14 st
F	632-0	Belysning *Allmän infälld*		Ospec
F	632-12	Underskåpsarmatur Bänkskåpsbelysning		1 st
F	648-3	Ur. Analogt ur som visar timmar, minuter samt svepande sekundvisare. *Gärna placering över dörr*		1 st
F	650-19	Datauttag RJ45 *2 st vid arbetsplats, 1 st vid patientplats, 1 st vid bänk.*		4 st
V	400-3	Skrivbord höj och sänkbart *160x80 120x60*		2 st

Tillagd Ändrad Borttagen *Rapporten visar ändringar gjorda mellan 2024-12-27 och 2025-01-27, för ytterligare detaljer se händelseloggen.*

PTS © Copyright Region Jönköpings län, upplåten till PTS Forum. All obehörig användning är förbjuden.

Utrymme: Expedition/Samtal **Fastställda rumsnummer** 3146

V	411-0	Skåp *Skåpkombiination Jalusi Kinnarps 156 höjd, 80 bredd, 40 djup*		1 st
V	421-0	Stol *Patient*		1 st
V	421-1	Arbetsstol		1 st
V	421-3	Karmstol	2 st	0 st
V	430-4	Anslagstavla		1 st
V	432-0	Kontorsutrustning *IT-utrustning*		1 st
V	460-21	Sopsäckshållare 60L		1 st
V	646-1	Ladd- och förvaringsfack Laddställ för personsökare / batterier *Metallskåp föddning av hörapparater, ca 10 st, eluttag krävs*		1 st
V-Vb	645-2	Anropsapparater. Patientanrop med uttagsjack. *Vid patientplats.*		1 st
V-Vb	645-7	Anrops och återställningsapparat med närvaromarkeringsfunktion och display. Med tryckknappar för anrop och närvaro/återställning med alfa-nummerisk display för presentation av anrop. Placeras vid dörr.		1 st

Funktionskrav		Värde
D61-11	Dörrar. Fri passage	840 mm
F11-2	Komfortklass	Centralt reglerad kyla
F31-6	Min temperaturkrav	23 °C
G33-5	Min luftflöden l/s m²	2,5 l/s m²
G41-1	Tryckförhållanden till andra rum	Balanserat
H11-1	Belysningskrav. Enligt branschrekommendationer.	
H32-5	Färgtemperatur 4000K	Neutral färgtemperatur
H81-2	Belysningsstyrning - flera strömbrytare. Normala krav olika styrningar (manuell styrning).	Flera strömbrytare
H81-3	Belysningsstyrning - dimmer. Ljusreglering - manuell styrning via dimmer	Dimmer
I10-1	Akustikkrav enligt Riktlinje Akustikkrav i vårdlokaler	
J33-2	Dagsljus	Krav föreligger
K23-1	Kraft belysning. Övrig Last	ÖL 100%
K24-1	Kraftuttag 230V. Övrig Last.	ÖL 100%
K28-6	Anslutning av apparater / utrustningar. Elanslutning av övriga apparater och utrustningar upptagna under rubriken "inredning/utrustning".	
K29-2	Medicinska utrymmen. Enligt SS 436 40 00 kap. 710	Grupp 1
K51-7	Flerfunktionsnät. Kommunikation med övriga apparater och utrustningar upptagna under rubriken "inredning/utrustning". Exempelvis tv, spoldesinfektor m.fl.	
N13-3	Nödbelysning för medicinskt klassade rum Enligt SS 436 40 00 kap. 710 *Utredning behövs. Utgår vid nyttjande av K29-1.*	
N31-3	Hygienklass	2
N61-1	Låsning	Inga uttalade krav

Ytskikt

Gräns.	Kod	Ytskikt
F	201-16	Golv Matta uppvikt mot vägg
F	203-3	Vägg. Målad, glansvärde 20
F	204-0	Stänkskydd
F	205-7	Tak. Ljudabsorberande, nedpendlat undertak.

Tillagd ▲ Ändrad ● Borttagen *Rapporten visar ändringar gjorda mellan 2024-12-27 och 2025-01-27, för ytterligare detaljer se händelseloggen.*

PTS © Copyright Region Jönköpings län, upplåten till PTS Forum. All obehörig användning är förbjuden.

3147 Expedition/Samtal

SLIPRUM M HANDFAT

Preliminära rumsnummer: 3147
Fastställda rumsnummer: 3147

Benämning förkortning:	Programarea (NTA):	Ritad area (NTA):	Användningstider:
EXP	8	8	8-17
Personantal (dimensionerande):	Personantal (kommentar/intervall):		Funktionskod:
2	1-2		096

Beskrivning för utrymmet:

Undersökning, samtal och dokumentation i samband med mottagning. Anpassat främst för primärvård.

Anmärkning för utrymmet:

Kommentar:

Dragskåp och handfat. Dragskåp placeras på höj/sänkbart bord, ok från VVS, ska var bra ljudisolerat

Funktionsytor:

Inredning/utrustning

Gräns.	Kod	Inredning/utrustning	Befintligt antal	Antal
F	301-3	Tvättplatsutrustning		1 st
	382-12	Hållare för torkpapper, stor		1 st
	382-18	Hållare för tvål/handdesinfektion med distansfäste		2 st
	383-5	Papperskorg trådkorg		1 st
	385-0	Spegel		1 st
F	324-0	Bänkskåp		1 st
F	327-0	Väggskåp		1 st
F	354-0	Bänkskiva		1 st
F	381-3	Kroklist 2x2 krokar		1 st
F	382-38	Hållare för engångshandskar/förkläden 4 paket		1 st
F	480-5	Persienn *mellan glas*		1 st
F	521-4	Tvättställ stort utan bräddavlopp B=600 D=450		1 st
F	523-5	Tvättställsblandare bänkmonterad, förlängd spak *Vattenstrålen ska ej träffa silen utan porslinet först (risk ur hygiensynpunkt)*		1 st
F	611-2	Elkanal väggkanalsystem, vertikalt placerad vid dörr		1 st
F	611-4	Elkanal väggkanalsystem vid arbetsplats		1 st
F	620-5	Jordfelsbrytare en per grupp, placeras i rum		Ospec
F	630-1	Strömställare strömbrytare		1 st
F	631-13	Vägguttag brunnar, 230 V, 10A-16A *2 vid bänkuppställning, 2 vid fönster, 6 vid arbetsplats, 4 vid brits. 1 st till synlåda*		14 st
F	632-0	Belysning *Allmän infälld*		Ospec
F	632-12	Underskåpsarmatur Bänkskåpsbelysning		1 st
F	648-3	Ur. Analogt ur som visar timmar, minuter samt svepande sekundvisare. *Gärna placering över dörr*		1 st
F	650-19	Datauttag RJ45 *2 st vid arbetsplats, 1 st vid patientplats, 1 st vid bänk.*		4 st
V	400-3	Skrivbord höj och sänkbart *160x80*		1 st
V	411-0	Skåp *Skåpkombiination Jalusi Kinnarps 156 höjd, 80 bredd, 40 djup*		1 st

PTS © Copyright Region Jönköpings län, upplåten till PTS Forum. All obehörig användning är förbjuden.

Utrymme: Expedition/Samtal **Fastställda rumsnummer** 3147

V	421-1	Arbetsstol *Höj o sänkbar*	1 st
V	460-21	Sopsäckshållare 60L	1 st
V-Vb	531-3	Dragskåp ventilerat skåp *Väggmonterat, höj och sänkbart, stämt av med VVS (Ronald) som ger ok för detta*	1 st
V-Vb	645-7	Anrops och återställningsapparat med närvaromarkeringsfunktion och display. Med tryckknappar för anrop och närvaro/återställning med alfa-nummerisk display för presentation av anrop. Placeras vid dörr.	1 st
V-IT	432-11	PC-enhet	1 st

Funktionskrav		Värde
D61-11	Dörrar. Fri passage	840 mm
F11-2	Komfortklass	Centralt reglerad kyla
F31-6	Min temperaturkrav	23 °C
G33-5	Min luftflöden l/s m²	2,5 l/s m²
G41-1	Tryckförhållanden till andra rum	Balanserat
H11-1	Belysningskrav. Enligt branschrekommendationer.	
H32-5	Färgtemperatur 4000K	Neutral färgtemperatur
H81-2	Belysningsstyrning - flera strömbrytare. Normala krav olika styrningar (manuell styrning).	Flera strömbrytare
H81-3	Belysningsstyrning - dimmer. Ljusreglering - manuell styrning via dimmer	Dimmer
I10-1	Akustikkrav enligt Riktlinje Akustikkrav i vårdlokaler	
J33-2	Dagsljus	Krav föreligger
K23-1	Kraft belysning. Övrig Last	ÖL 100%
K24-1	Kraftuttag 230V. Övrig Last.	ÖL 100%
K28-6	Anslutning av apparater / utrustningar. Elanslutning av övriga apparater och utrustningar upptagna under rubriken "inredning/utrustning".	
K29-2	Medicinska utrymmen. Enligt SS 436 40 00 kap. 710	Grupp 1
K51-7	Flerfunktionsnät. Kommunikation med övriga apparater och utrustningar upptagna under rubriken "inredning/utrustning". Exempelvis tv, spoldesinfektor m.fl.	
N13-3	Nödbelysning för medicinskt klassade rum Enligt SS 436 40 00 kap. 710 *Utredning behövs. Utgår vid nyttjande av K29-1.*	
N31-3	Hygienklass	2
N61-1	Låsning	Inga uttalade krav

Ytskikt		
Gräns.	Kod	Ytskikt
F	201-16	Golv Matta uppvikt mot vägg
F	203-3	Vägg. Målad, glansvärde 20
F	204-0	Stänkskydd
F	205-7	Tak. Ljudabsorberande, nedpendlat undertak.

PTS © Copyright Region Jönköpings län, upplåten till PTS Forum. All obehörig användning är förbjuden.

3168 Mottagningsrum

Mottagningsrum, Säkerhetsrum

Preliminära rumsnummer: 3168
Fastställda rumsnummer: 3168

Benämning förkortning:	Programarea (NTA):	Ritad area (NTA):	Användningstider:
MOTT	12	0	8-17
Personantal (dimensionerande):	Personantal (kommentar/intervall):		Funktionskod:
4	1-4		096

Beskrivning för utrymmet:

Rum som är inrättat för samtal Ytan beräknad på 4 pers. Ytan ökas med 1,3 kvm/person därutöver.

Anmärkning för utrymmet:

Kommentar:

▲ DETTA RUM ÄR HELT NYTT; FINNS EJ NGT BEF: ATT TA MEDSäkerhets tänk här , bästa isolerade dörr, Särskild ljudisolering i detta rum

Funktionsytor:

Inredning/utrustning

	Gräns.	Kod	Inredning/utrustning	Befintligt antal	Antal
	F	301-3	Tvättplatsutrustning		1 st
		382-12	Hållare för torkpapper, stor		1 st
		382-18	Hållare för tvål/handdesinfektion med distansfäste		2 st
		383-5	Papperskorg trådkorg		1 st
		385-0	Spegel		1 st
	F	381-3	Kroklist 2x2 krokar		1 st
	F	521-4	Tvättställ stort utan bräddavlopp B=600 D=450		1 st
	F	523-5	Tvättställsblandare bänkmonterad, förlängd spak		1 st
	F	611-2	Elkanal väggkanalsystem, vertikalt placerad vid dörr		1 st
	F	631-13	Vägguttag brunnar, 230 V, 10A-16A *2 st vid besöksbord, 2 st övrigt fördelade i rummet.*		14 st
	F	632-0	Belysning		Ospec
■	F	650-1	Datauttag - Enkelt RJ45 uttag för data, telefoni		2 st
	V	389-1	Skylt ledigt/upptaget		1 st
	V	400-3	Skrivbord höj och sänkbart	2 st	0 st
	V	411-0	Skåp	1 st	0 st
	V	421-0	Stol *Patientstol*	1 st	0 st
	V	421-1	Arbetsstol	1 st	0 st
▲	V	421-12	Karmfåtölj *Anhörigstol*	2 st	0 st
	V	430-4	Anslagstavla	1 st	0 st
	V	432-0	Kontorsutrustning	1 st	0 st
	V	633-0	Undersökningslampa	1 st	0 st
	V	646-1	Ladd- och förvaringsfack Laddställ för personsökare / batterier *Metallskåp ca 10 st eluttag krävs*		1 st

Funktionskrav		Värde
D61-18	Dörrar Fritt passagemått vid 90°	840 mm
F11-2	Komfortklass	Centralt reglerad kyla

■ Tillagd ▲ Ändrad ● Borttagen *Rapporten visar ändringar gjorda mellan 2024-12-27 och 2025-01-27, för ytterligare detaljer se händelseloggen.*

PTS © Copyright Region Jönköpings län, upplåten till PTS Forum. All obehörig användning är förbjuden.

Utrymme: Mottagningsrum **Fastställda rumsnummer** 3168

	F31-5	Min temperaturkrav	21 °C
	G33-5	Min luftflöden l/s m²	2,5 l/s m²
	G41-1	Tryckförhållanden till andra rum	Balanserat
	H11-1	Belysningskrav. Enligt branschrekommendationer.	
■	H32-5	Färgtemperatur 4000K	Neutral färgtemperatur
	H81-3	Belysningsstyrning - dimmer. Ljusreglering - manuell styrning via dimmer	Dimmer
	H81-5	Belysningsstyrning - frånvarostyrd. Manuell tändning med frånvarostyrd släckning	Frånvaro
	I11-13	Ljudkrav. Enligt Akustikriktlinje	
	J33-1	Dagsljus	Inga krav
	K23-1	Kraft belysning. Övrig Last	ÖL 100%
	K24-1	Kraftuttag 230V. Övrig Last.	ÖL 100%
	K28-6	Anslutning av apparater / utrustningar. Elanslutning av övriga apparater och utrustningar upptagna under rubriken "inredning/utrustning".	
	K29-5	Medicinska utrymmen. Enligt SS 436 40 00 kap. 710	Oklassificerat utrymme
	K51-7	Flerfunktionsnät. Kommunikation med övriga apparater och utrustningar upptagna under rubriken "inredning/utrustning". Exempelvis tv, spoldesinfektor m.fl.	
	N31-3	Hygienklass	2
	N61-2	Låsning	Mekaniskt lås

Ytskikt

Gräns.	Kod	Ytskikt
F	201-16	Golv Matta uppvikt mot vägg
F	203-3	Vägg. Målad, glansvärde 20
F	205-7	Tak. Ljudabsorberande, nedpendlat undertak.

PTS © Copyright Region Jönköpings län, upplåten till PTS Forum. All obehörig användning är förbjuden.

3169 Mottagningsrum

Mottagningsrum, Säkerhetsrum, Daniel

Preliminära rumsnummer: 3169
Fastställda rumsnummer: 3169

Benämning förkortning:	Programarea (NTA):	Ritad area (NTA):	Användningstider:
MOTT	11	0	8-17
Personantal (dimensionerande):	Personantal (kommentar/intervall):		Funktionskod:
4	1-4		096

Beskrivning för utrymmet:

Rum som är inrättat för samtal Ytan beräknad på 4 pers. Ytan ökas med 1,3 kvm/person därutöver.

Anmärkning för utrymmet:

Kommentar:

▲ DETTA RUM ÄR HELT NYTT; FINNS EJ NGT BEF: ATT TA MED,Säkerhets tänk här , bästa isolerade dörr, Särskild ljudisolering i detta rum

Funktionsytor:

Inredning/utrustning

	Gräns.	Kod	Inredning/utrustning	Befintligt antal	Antal
	F	301-3	Tvättplatsutrustning		1 st
		382-12	Hållare för torkpapper, stor		1 st
		382-18	Hållare för tvål/handdesinfektion med distansfäste		2 st
		383-5	Papperskorg trådkorg		1 st
		385-0	Spegel		1 st
	F	381-3	Kroklist 2x2 krokar		1 st
	F	521-4	Tvättställ stort utan bräddavlopp B=600 D=450		1 st
	F	523-5	Tvättställsblandare bänkmonterad, förlängd spak		1 st
	F	611-2	Elkanal väggkanalsystem, vertikalt placerad vid dörr		1 st
	F	631-13	Vägguttag brunnar, 230 V, 10A-16A *2 st vid besöksbord, 2 st övrigt fördelade i rummet.*		4 st
	F	632-0	Belysning		Ospec
■	F	650-1	Datauttag - Enkelt RJ45 uttag för data, telefoni		2 st
	V	389-1	Skylt ledigt/upptaget		1 st
	V	400-3	Skrivbord höj och sänkbart *160x80 120x60*		2 st
	V	411-0	Skåp *Skåpkombination Jalusi Kinnarps 156 höjd 80 bredd 40djup*		1 st
■	V	421-0	Stol *Patientstol*		1 st
	V	421-1	Arbetsstol		1 st
▲	V	421-12	Karmfåtölj *Anhörigstol*	2 st	0 st
	V	430-4	Anslagstavla		1 st
	V	432-0	Kontorsutrustning *IT-utrustning*	1 st	0 st
	V	480-14	Gardin komplett inkl skena och beslag per fönster		1 st
	V	633-0	Undersökningslampa *Arbetslampa med arm o förstoringsglas*		1 st
	V	646-1	Ladd- och förvaringsfack Laddställ för personsökare / batterier *För laddning av ca 10 eluttag, uttag på varje hyllplan*		1 st

Funktionskrav	Värde

■ Tillagd ▲ Ändrad ● Borttagen *Rapporten visar ändringar gjorda mellan 2024-12-27 och 2025-01-27, för ytterligare detaljer se händelseloggen.*

PTS © Copyright Region Jönköpings län, upplåten till PTS Forum. All obehörig användning är förbjuden.

Utrymme: Mottagningsrum **Fastställda rumsnummer** 3169

	D61-18	Dörrar Fritt passagemått vid 90°	840 mm
	F11-2	Komfortklass	Centralt reglerad kyla
	F31-5	Min temperaturkrav	21 °C
	G33-5	Min luftflöden l/s m²	2,5 l/s m²
	G41-1	Tryckförhållanden till andra rum	Balanserat
	H11-1	Belysningskrav. Enligt branschrekommendationer.	
■	H32-5	Färgtemperatur 4000K	Neutral färgtemperatur
	H81-3	Belysningsstyrning - dimmer. Ljusreglering - manuell styrning via dimmer	Dimmer
	H81-5	Belysningsstyrning - frånvarostyrd. Manuell tändning med frånvarostyrd släckning	Frånvaro
	I11-13	Ljudkrav. Enligt Akustikriktlinje	
	J33-1	Dagsljus	Inga krav
	K23-1	Kraft belysning. Övrig Last	ÖL 100%
	K24-1	Kraftuttag 230V. Övrig Last.	ÖL 100%
	K28-6	Anslutning av apparater / utrustningar. Elanslutning av övriga apparater och utrustningar upptagna under rubriken "inredning/utrustning".	
	K29-5	Medicinska utrymmen. Enligt SS 436 40 00 kap. 710	Oklassificerat utrymme
	K51-7	Flerfunktionsnät. Kommunikation med övriga apparater och utrustningar upptagna under rubriken "inredning/utrustning". Exempelvis tv, spoldesinfektor m.fl.	
	N31-3	Hygienklass	2
	N61-2	Låsning	Mekaniskt lås

Ytskikt

Gräns.	Kod	Ytskikt
F	201-16	Golv Matta uppvikt mot vägg
F	203-3	Vägg. Målad, glansvärde 20
F	205-7	Tak. Ljudabsorberande, nedpendlat undertak.

PTS © Copyright Region Jönköpings län, upplåten till PTS Forum. All obehörig användning är förbjuden.

3170 Mottagningsrum

Mottagningsrum

Preliminära rumsnummer: 3170
Fastställda rumsnummer: 3170

Benämning förkortning:	Programarea (NTA):	Ritad area (NTA):	Användningstider:
MOTT	12	0	8-17
Personantal (dimensionerande):	Personantal (kommentar/intervall):		Funktionskod:
4	1-4		096

Beskrivning för utrymmet:

Rum som är inrättat för samtal Ytan beräknad på 4 pers. Ytan ökas med 1,3 kvm/person därutöver.

Anmärkning för utrymmet:

Kommentar:

Funktionsytor:

Inredning/utrustning

	Gräns.	Kod	Inredning/utrustning	Befintligt antal	Antal
	F	301-3	Tvättplatsutrustning		1 st
		382-12	Hållare för torkpapper, stor		1 st
		382-18	Hållare för tvål/handdesinfektion med distansfäste		2 st
		383-5	Papperskorg trådkorg		1 st
		385-0	Spegel		1 st
	F	381-3	Kroklist 2x2 krokar		1 st
	F	521-4	Tvättställ stort utan bräddavlopp B=600 D=450		1 st
	F	523-5	Tvättställsblandare bänkmonterad, förlängd spak		1 st
	F	611-2	Elkanal väggkanalsystem, vertikalt placerad vid dörr		1 st
	F	631-13	Vägguttag brunnar, 230 V, 10A-16A *2 st vid besöksbord, 2 st övrigt fördelade i rummet.*		14 st
	F	632-0	Belysning		Ospec
■	F	650-1	Datauttag - Enkelt RJ45 uttag för data, telefoni		2 st
	V	389-1	Skylt ledigt/upptaget		1 st
	V	400-3	Skrivbord höj och sänkbart *160x80 120x60*		2 st
	V	411-0	Skåp *Skåpkombination Jalusi, Kinnarps 156 höjd, 80 bredd, 40 djup*		1 st
	V	421-0	Stol *Patientstol*		1 st
▲	V	421-1	Arbetsstol	1 st	1 st
▲	V	421-12	Karmfåtölj *Anhörigstol*	2 st	0 st
	V	430-4	Anslagstavla		1 st
	V	432-0	Kontorsutrustning	1 st	0 st
	V	633-0	Undersökningslampa *Med arm och förstoringsglas*		1 st
	V	646-1	Ladd- och förvaringsfack Laddställ för personsökare / batterier *Metallskåp för laddning för ca 10 st, eluttag krävs*		1 st

Funktionskrav		Värde
D61-18	Dörrar Fritt passagemått vid 90°	840 mm
F11-2	Komfortklass	Centralt reglerad kyla

■ Tillagd ▲ Ändrad ● Borttagen *Rapporten visar ändringar gjorda mellan 2024-12-27 och 2025-01-27, för ytterligare detaljer se händelseloggen.*

PTS © Copyright Region Jönköpings län, upplåten till PTS Forum. All obehörig användning är förbjuden.

Utrymme: Mottagningsrum **Fastställda rumsnummer** 3170

	F31-5	Min temperaturkrav	21 °C
	G33-5	Min luftflöden l/s m²	2,5 l/s m²
	G41-1	Tryckförhållanden till andra rum	Balanserat
	H11-1	Belysningskrav. Enligt branschrekommendationer.	
■	H32-5	Färgtemperatur 4000K	Neutral färgtemperatur
	H81-3	Belysningsstyrning - dimmer. Ljusreglering - manuell styrning via dimmer	Dimmer
	H81-5	Belysningsstyrning - frånvarostyrd. Manuell tändning med frånvarostyrd släckning	Frånvaro
	I11-13	Ljudkrav. Enligt Akustikriktlinje	
	J33-1	Dagsljus	Inga krav
	K23-1	Kraft belysning. Övrig Last	ÖL 100%
	K24-1	Kraftuttag 230V. Övrig Last.	ÖL 100%
	K28-6	Anslutning av apparater / utrustningar. Elanslutning av övriga apparater och utrustningar upptagna under rubriken "inredning/utrustning".	
	K29-5	Medicinska utrymmen. Enligt SS 436 40 00 kap. 710	Oklassificerat utrymme
	K51-7	Flerfunktionsnät. Kommunikation med övriga apparater och utrustningar upptagna under rubriken "inredning/utrustning". Exempelvis tv, spoldesinfektor m.fl.	
	N31-3	Hygienklass	2
	N61-2	Låsning	Mekaniskt lås

Ytskikt

Gräns.	Kod	Ytskikt
F	201-16	Golv Matta uppvikt mot vägg
F	203-3	Vägg. Målad, glansvärde 20
F	205-7	Tak. Ljudabsorberande, nedpendlat undertak.

PTS © Copyright Region Jönköpings län, upplåten till PTS Forum. All obehörig användning är förbjuden.

3171 Mottagningsrum

Mottagningsrum(Adelina)

Preliminära rumsnummer: 3171
Fastställda rumsnummer: 3171

Benämning förkortning:	Programarea (NTA):	Ritad area (NTA):	Användningstider:
MOTT	11	0	8-17
Personantal (dimensionerande):	Personantal (kommentar/intervall):		Funktionskod:
4	1-4		096

Beskrivning för utrymmet:

Rum som är inrättat för samtal Ytan beräknad på 4 pers. Ytan ökas med 1,3 kvm/person därutöver.

Anmärkning för utrymmet:

Kommentar:

Funktionsytor:

Inredning/utrustning

	Gräns.	Kod	Inredning/utrustning	Befintligt antal	Antal
	F	301-3	Tvättplatsutrustning		1 st
		382-12	Hållare för torkpapper, stor		1 st
		382-18	Hållare för tvål/handdesinfektion med distansfäste		2 st
		383-5	Papperskorg trådkorg		1 st
		385-0	Spegel		1 st
	F	381-3	Kroklist 2x2 krokar		1 st
	F	521-4	Tvättställ stort utan bräddavlopp B=600 D=450		1 st
	F	523-5	Tvättställsblandare bänkmonterad, förlängd spak		1 st
	F	611-2	Elkanal väggkanalsystem, vertikalt placerad vid dörr		1 st
	F	631-13	Vägguttag brunnar, 230 V, 10A-16A *2 st vid besöksbord, 2 st övrigt fördelade i rummet.*		14 st
	F	632-0	Belysning		Ospec
■	F	650-1	Datauttag - Enkelt RJ45 uttag för data, telefoni		2 st
	V	389-1	Skylt ledigt/upptaget		1 st
	V	400-3	Skrivbord höj och sänkbart *160x80 120x60*		2 st
	V	411-0	Skåp *Skåpskombination Jalusi Kinnarps 156 höjd, 80 bredd, 40 djup*		1 st
	V	421-1	Arbetsstol	1 st	0 st
▲	V	421-12	Karmfåtölj *Anhörigstol*	2 st	0 st
	V	430-4	Anslagstavla		1 st
	V	432-0	Kontorsutrustning *IT-utrustning*	1 st	0 st
	V	633-0	Undersökningslampa *Med arm och förstroringsglas*		1 st
	V	646-1	Ladd- och förvaringsfack Laddställ för personsökare / batterier *Metallskåp för laddning hörapparater 10 eluttag/en på varje hylla*		1 st

Funktionskrav		Värde
D61-18	Dörrar Fritt passagemått vid 90°	840 mm
F11-2	Komfortklass	Centralt reglerad kyla
F31-5	Min temperaturkrav	21 °C

■ Tillagd ▲ Ändrad ● Borttagen *Rapporten visar ändringar gjorda mellan 2024-12-27 och 2025-01-27, för ytterligare detaljer se händelseloggen.*

PTS © Copyright Region Jönköpings län, upplåten till PTS Forum. All obehörig användning är förbjuden.

Utrymme: Mottagningsrum **Fastställda rumsnummer** 3171

	G33-5	Min luftflöden l/s m²	2,5 l/s m²
	G41-1	Tryckförhållanden till andra rum	Balanserat
	H11-1	Belysningskrav. Enligt branschrekommendationer.	
■	H32-5	Färgtemperatur 4000K	Neutral färgtemperatur
	H81-3	Belysningsstyrning - dimmer. Ljusreglering - manuell styrning via dimmer	Dimmer
	H81-5	Belysningsstyrning - frånvarostyrd. Manuell tändning med frånvarostyrd släckning	Frånvaro
	I11-13	Ljudkrav. Enligt Akustikriktlinje	
	J33-1	Dagsljus	Inga krav
	K23-1	Kraft belysning. Övrig Last	ÖL 100%
	K24-1	Kraftuttag 230V. Övrig Last.	ÖL 100%
	K28-6	Anslutning av apparater / utrustningar. Elanslutning av övriga apparater och utrustningar upptagna under rubriken "inredning/utrustning".	
	K29-5	Medicinska utrymmen. Enligt SS 436 40 00 kap. 710	Oklassificerat utrymme
	K51-7	Flerfunktionsnät. Kommunikation med övriga apparater och utrustningar upptagna under rubriken "inredning/utrustning". Exempelvis tv, spoldesinfektor m.fl.	
	N31-3	Hygienklass	2
	N61-2	Låsning	Mekaniskt lås

Ytskikt

Gräns.	Kod	Ytskikt
F	201-16	Golv Matta uppvikt mot vägg
F	203-3	Vägg. Målad, glansvärde 20
F	205-7	Tak. Ljudabsorberande, nedpendlat undertak.

PTS © Copyright Region Jönköpings län, upplåten till PTS Forum. All obehörig användning är förbjuden.

3172 Mottagningsrum

Mottagningsrum (David)

Preliminära rumsnummer: 3172
Fastställda rumsnummer: 3172

Benämning förkortning:	Programarea (NTA):	Ritad area (NTA):	Användningstider:
MOTT	12	0	8-17
Personantal (dimensionerande):	Personantal (kommentar/intervall):		Funktionskod:
4	1-4		096

Beskrivning för utrymmet:

Rum som är inrättat för samtal Ytan beräknad på 4 pers. Ytan ökas med 1,3 kvm/person därutöver.

Anmärkning för utrymmet:

Kommentar:

Funktionsytor:

Inredning/utrustning					
	Gräns.	Kod	Inredning/utrustning	Befintligt antal	Antal
	F	301-3	Tvättplatsutrustning		1 st
		382-12	Hållare för torkpapper, stor		1 st
		382-18	Hållare för tvål/handdesinfektion med distansfäste		2 st
		383-5	Papperskorg trådkorg		1 st
		385-0	Spegel		1 st
	F	381-3	Kroklist 2x2 krokar		1 st
	F	521-4	Tvättställ stort utan bräddavlopp B=600 D=450		1 st
	F	523-5	Tvättställsblandare bänkmonterad, förlängd spak		1 st
	F	611-2	Elkanal väggkanalsystem, vertikalt placerad vid dörr		1 st
	F	631-13	Vägguttag brunnar, 230 V, 10A-16A		14 st
	F	632-0	Belysning		Ospec
■	F	650-1	Datauttag - Enkelt RJ45 uttag för data, telefoni		1 st
	V	389-1	Skylt ledigt/upptaget		1 st
	V	400-3	Skrivbord höj och sänkbart	2 st	0 st
	V	411-0	Skåp *Skåpkombination Jalusi Kinnarps 156 höjd, 80 bredd 40 djup*	1 st	0 st
	V	421-1	Arbetsstol	1 st	0 st
▲	V	421-12	Karmfåtölj *Anhörigstol*	2 st	0 st
	V	432-0	Kontorsutrustning *IT-utrustning*	1 st	0 st
	V	633-0	Undersökningslampa *Med arm och förstoringsglas*		1 st
	V	646-1	Ladd- och förvaringsfack Laddställ för personsökare / batterier *metallskåp/Laddning 10st eluttag, ladda hörapparater,uttag på varje hylla*		1 st

Funktionskrav		Värde
D61-18	Dörrar Fritt passagemått vid 90°	840 mm
F11-2	Komfortklass	Centralt reglerad kyla
F31-5	Min temperaturkrav	21 °C
G33-5	Min luftflöden l/s m²	2,5 l/s m²

■ Tillagd ▲ Ändrad ● Borttagen *Rapporten visar ändringar gjorda mellan 2024-12-27 och 2025-01-27, för ytterligare detaljer se händelseloggen.*

PTS © Copyright Region Jönköpings län, upplåten till PTS Forum. All obehörig användning är förbjuden.

Utrymme: Mottagningsrum **Fastställda rumsnummer** 3172

	G41-1	Tryckförhållanden till andra rum	Balanserat
	H11-1	Belysningskrav. Enligt branschrekommendationer.	
■	H32-5	Färgtemperatur 4000K	Neutral färgtemperatur
	H81-3	Belysningsstyrning - dimmer. Ljusreglering - manuell styrning via dimmer	Dimmer
	H81-5	Belysningsstyrning - frånvarostyrd. Manuell tändning med frånvarostyrd släckning	Frånvaro
	I11-13	Ljudkrav. Enligt Akustikriktlinje	
	J33-1	Dagsljus	Inga krav
	K23-1	Kraft belysning. Övrig Last	ÖL 100%
	K24-1	Kraftuttag 230V. Övrig Last.	ÖL 100%
	K28-6	Anslutning av apparater / utrustningar. Elanslutning av övriga apparater och utrustningar upptagna under rubriken "inredning/utrustning".	
	K29-5	Medicinska utrymmen. Enligt SS 436 40 00 kap. 710	Oklassificerat utrymme
	K51-7	Flerfunktionsnät. Kommunikation med övriga apparater och utrustningar upptagna under rubriken "inredning/utrustning". Exempelvis tv, spoldesinfektor m.fl.	
	N31-3	Hygienklass	2
	N61-2	Låsning	Mekaniskt lås

Ytskikt

Gräns.	Kod	Ytskikt
F	201-16	Golv Matta uppvikt mot vägg
F	203-3	Vägg. Målad, glansvärde 20
F	205-7	Tak. Ljudabsorberande, nedpendlat undertak.

PTS © Copyright Region Jönköpings län, uppläten till PTS Forum. All obehörig användning är förbjuden.

3173 Mottagningsrum

Mottagningsrum (Lisa)

Preliminära rumsnummer: 3173
Fastställda rumsnummer: 3173

Benämning förkortning:	Programarea (NTA):	Ritad area (NTA):	Användningstider:
MOTT	11	11	8-17
Personantal (dimensionerande):	Personantal (kommentar/intervall):		Funktionskod:
4	1-4		096

Beskrivning för utrymmet:

Rum som är inrättat för samtal Ytan beräknad på 4 pers. Ytan ökas med 1,3 kvm/person därutöver.

Anmärkning för utrymmet:

Kommentar:

Funktionsytor:

Inredning/utrustning

	Gräns.	Kod	Inredning/utrustning	Befintligt antal	Antal
	F	301-3	Tvättplatsutrustning		1 st
		382-12	Hållare för torkpapper, stor		1 st
		382-18	Hållare för tvål/handdesinfektion med distansfäste		2 st
		383-5	Papperskorg trådkorg		1 st
		385-0	Spegel		1 st
	F	381-3	Kroklist 2x2 krokar		1 st
	F	521-4	Tvättställ stort utan bräddavlopp B=600 D=450		1 st
	F	523-5	Tvättställsblandare bänkmonterad, förlängd spak		1 st
	F	611-2	Elkanal väggkanalsystem, vertikalt placerad vid dörr		1 st
	F	631-13	Vägguttag brunnar, 230 V, 10A-16A *2 st vid besöksbord, 2 st övrigt fördelade i rummet.*		14 st
	F	632-0	Belysning		Ospec
■	F	650-1	Datauttag - Enkelt RJ45 uttag för data, telefoni		2 st
	V	389-1	Skylt ledigt/upptaget		1 st
	V	400-3	Skrivbord höj och sänkbart	2 st	0 st
	V	411-0	Skåp	1 st	0 st
	V	421-0	Stol *Stol/patient*	1 st	0 st
	V	421-1	Arbetsstol	1 st	0 st
	V	421-3	Karmstol	2 st	0 st
▲	V	421-12	Karmfåtölj *Anhörigstol*		2 st
	V	430-4	Anslagstavla	1 st	0 st
	V	432-0	Kontorsutrustning *IT-utrustning*	1 st	0 st
	V	633-0	Undersökningslampa *Med arm och förstoringsglas*		1 st
	V	646-1	Ladd- och förvaringsfack Laddställ för personsökare / batterier *metallskåp/Laddning 10st eluttag, ladda hörapparater,uttag på varje hylla*		1 st

Funktionskrav		Värde
D61-18	Dörrar Fritt passagemått vid 90°	840 mm

■ Tillagd ▲ Ändrad ● Borttagen *Rapporten visar ändringar gjorda mellan 2024-12-27 och 2025-01-27, för ytterligare detaljer se händelseloggen.*

PTS © Copyright Region Jönköpings län, upplåten till PTS Forum. All obehörig användning är förbjuden.

Utrymme: Mottagningsrum **Fastställda rumsnummer** 3173

	F11-2	Komfortklass	Centralt reglerad kyla
	F31-5	Min temperaturkrav	21 °C
	G33-5	Min luftflöden l/s m²	2,5 l/s m²
	G41-1	Tryckförhållanden till andra rum	Balanserat
	H11-1	Belysningskrav. Enligt branschrekommendationer.	
■	H32-5	Färgtemperatur 4000K	Neutral färgtemperatur
	H81-3	Belysningsstyrning - dimmer. Ljusreglering - manuell styrning via dimmer	Dimmer
	H81-5	Belysningsstyrning - frånvarostyrd. Manuell tändning med frånvarostyrd släckning	Frånvaro
	I11-13	Ljudkrav. Enligt Akustikriktlinje	
	J33-1	Dagsljus	Inga krav
	K23-1	Kraft belysning. Övrig Last	ÖL 100%
	K24-1	Kraftuttag 230V. Övrig Last.	ÖL 100%
	K28-6	Anslutning av apparater / utrustningar. Elanslutning av övriga apparater och utrustningar upptagna under rubriken "inredning/utrustning".	
	K29-5	Medicinska utrymmen. Enligt SS 436 40 00 kap. 710	Oklassificerat utrymme
	K51-7	Flerfunktionsnät. Kommunikation med övriga apparater och utrustningar upptagna under rubriken "inredning/utrustning". Exempelvis tv, spoldesinfektor m.fl.	
	N31-3	Hygienklass	2
	N61-2	Låsning	Mekaniskt lås

Ytskikt

Gräns.	Kod	Ytskikt
F	201-16	Golv Matta uppvikt mot vägg
F	203-3	Vägg. Målad, glansvärde 20
F	205-7	Tak. Ljudabsorberande, nedpendlat undertak.

PTS © Copyright Region Jönköpings län, uppläten till PTS Forum. All obehörig användning är förbjuden.

3174 Mottagningsrum

Mottagningsrum (Marie)

Preliminära rumsnummer: 3174
Fastställda rumsnummer: 3174

Benämning förkortning:	Programarea (NTA):	Ritad area (NTA):	Användningstider:
MOTT	12	0	8-17
Personantal (dimensionerande):	Personantal (kommentar/intervall):		Funktionskod:
4	1-4		096

Beskrivning för utrymmet:

Rum som är inrättat för samtal Ytan beräknad på 4 pers. Ytan ökas med 1,3 kvm/person därutöver.

Anmärkning för utrymmet:

Kommentar:

Funktionsytor:

Inredning/utrustning

	Gräns.	Kod	Inredning/utrustning	Befintligt antal	Antal
	F	301-3	Tvättplatsutrustning		1 st
		382-12	Hållare för torkpapper, stor		1 st
		382-18	Hållare för tvål/handdesinfektion med distansfäste		2 st
		383-5	Papperskorg trådkorg		1 st
		385-0	Spegel		1 st
	F	381-3	Kroklist 2x2 krokar		1 st
	F	521-4	Tvättställ stort utan bräddavlopp B=600 D=450		1 st
	F	523-5	Tvättställsblandare bänkmonterad, förlängd spak		1 st
	F	611-2	Elkanal väggkanalsystem, vertikalt placerad vid dörr		1 st
	F	631-13	Vägguttag brunnar, 230 V, 10A-16A *2 st vid besöksbord, 2 st övrigt fördelade i rummet.*		14 st
	F	632-0	Belysning *infälld*		Ospec
■	F	650-1	Datauttag - Enkelt RJ45 uttag för data, telefoni		2 st
	V	389-1	Skylt ledigt/upptaget		1 st
	V	400-3	Skrivbord höj och sänkbart *160x80 120x60*		2 st
	V	411-0	Skåp *Skåpkombination Jalusi, Kinnarps 156 höjd, 80 bredd, 40 djup*		1 st
	V	421-1	Arbetsstol		1 st
▲	V	421-12	Karmfåtölj *Anhörigstol*		2 st
	V	430-4	Anslagstavla		1 st
	V	432-0	Kontorsutrustning *IT-utrustning*		1 st
	V	633-0	Undersökningslampa *Med arm och förstoringsglas*		1 st
	V	646-1	Ladd- och förvaringsfack Laddställ för personsökare / batterier *metallskåp/Laddning 10st eluttag, ladda hörapparater,uttag på varje hylla*		1 st

Funktionskrav		Värde
D61-18	Dörrar Fritt passagemått vid 90°	840 mm
F11-2	Komfortklass	Centralt reglerad kyla
F31-5	Min temperaturkrav	21 °C

■ Tillagd ▲ Ändrad ● Borttagen *Rapporten visar ändringar gjorda mellan 2024-12-27 och 2025-01-27, för ytterligare detaljer se händelseloggen.*

PTS © Copyright Region Jönköpings län, upplåten till PTS Forum. All obehörig användning är förbjuden.

Utrymme: Mottagningsrum **Fastställda rumsnummer** 3174

	G33-5	Min luftflöden l/s m²	2,5 l/s m²
	G41-1	Tryckförhållanden till andra rum	Balanserat
	H11-1	Belysningskrav. Enligt branschrekommendationer.	
■	H32-5	Färgtemperatur 4000K	Neutral färgtemperatur
	H81-3	Belysningsstyrning - dimmer. Ljusreglering - manuell styrning via dimmer	Dimmer
	H81-5	Belysningsstyrning - frånvarostyrd. Manuell tändning med frånvarostyrd släckning	Frånvaro
	I11-13	Ljudkrav. Enligt Akustikriktlinje	
	J33-1	Dagsljus	Inga krav
	K23-1	Kraft belysning. Övrig Last	ÖL 100%
	K24-1	Kraftuttag 230V. Övrig Last.	ÖL 100%
	K28-6	Anslutning av apparater / utrustningar. Elanslutning av övriga apparater och utrustningar upptagna under rubriken "inredning/utrustning".	
	K29-5	Medicinska utrymmen. Enligt SS 436 40 00 kap. 710	Oklassificerat utrymme
	K51-7	Flerfunktionsnät. Kommunikation med övriga apparater och utrustningar upptagna under rubriken "inredning/utrustning". Exempelvis tv, spoldesinfektor m.fl.	
	N31-3	Hygienklass	2
	N61-2	Låsning	Mekaniskt lås

Ytskikt

Gräns.	Kod	Ytskikt
F	201-16	Golv Matta uppvikt mot vägg
F	203-3	Vägg. Målad, glansvärde 20
F	205-7	Tak. Ljudabsorberande, nedpendlat undertak.

PTS © Copyright Region Jönköpings län, upplåten till PTS Forum. All obehörig användning är förbjuden.

Utrymme: Kopieringsrum **Fastställda rumsnummer** 3175

3175 Kopieringsrum

Preliminära rumsnummer: 3175
Fastställda rumsnummer: 3175

Benämning förkortning:	Programarea (NTA):	Ritad area (NTA):	Användningstider:
KOPIERING	11	0	

Personantal (dimensionerande):	Personantal (kommentar/intervall):	Funktionskod:
0		070

Beskrivning för utrymmet:

Rum avsett för utskrifter, kopiering m.m.

Anmärkning för utrymmet:

Kommentar:

Funktionsytor:

Inredning/utrustning

Gräns.	Kod	Inredning/utrustning	Befintligt antal	Antal
F	326-8	Lådskåp En liten och två stora lådor. B=600 D=600 H=870 (mm)		2 st
F	354-5	Bänkskiva på underrede D=600 (mm)		1 st
F	363-3	Hyllsektion 2 hyllplan på konsol D=300 (mm)		1 st
F	611-1	Elkanal väggkanalsystem, horisontalt eller veritikalt		1 st
F	631-13	Vägguttag brunnar, 230 V, 10A-16A *I elkanal.*		4 st
F	632-0	Belysning		Ospec
F	650-19	Datauttag RJ45 *I elkanal.*		2 st
V	432-21	Kopieringsmaskin multifunktion		1 st
V	460-28	Avfallsbehållare		1 st
V-Vb	641-1	Kodlås med knappsats		1 st

Funktionskrav		Värde
D61-18	Dörrar Fritt passagemått vid 90°	840 mm
F11-2	Komfortklass	Centralt reglerad kyla
F31-4	Min temperaturkrav	20 °C
G33-5	Min luftflöden l/s m²	2,5 l/s m²
G41-5	Tryckförhållanden till andra rum. Endast frånluft	F-
H11-1	Belysningskrav. Enligt branschrekommendationer.	
H32-5	Färgtemperatur 4000K	Neutral färgtemperatur
H81-4	Belysningsstyrning - närvarostyrning. Automatisk tändning/släckning vid närvaro i rum	Närvarostyrning
I11-13	Ljudkrav. Enligt Akustikriktlinje	
J33-1	Dagsljus	Inga krav
K23-1	Kraft belysning. Övrig Last	ÖL 100%
K24-1	Kraftuttag 230V. Övrig Last.	ÖL 100%
K28-6	Anslutning av apparater / utrustningar. Elanslutning av övriga apparater och utrustningar upptagna under rubriken "inredning/utrustning".	
K29-5	Medicinska utrymmen. Enligt SS 436 40 00 kap. 710	Oklassificerat utrymme
K51-7	Flerfunktionsnät. Kommunikation med övriga apparater och utrustningar upptagna under rubriken "inredning/utrustning". Exempelvis tv, spoldesinfektor m.fl.	
N31-1	Hygienklass	0

Tillagd ▲ Ändrad ● Borttagen *Rapporten visar ändringar gjorda mellan 2024-12-27 och 2025-01-27, för ytterligare detaljer se händelseloggen.*

PTS © Copyright Region Jönköpings län, upplåten till PTS Forum. All obehörig användning är förbjuden.

Utrymme: Kopieringsrum **Fastställda rumsnummer** 3175

N61-3 Låsning. Med elektriskt lås menas kort eller bricka-styrning *Kodlås* Elektriskt lås

Ytskikt		
Gräns.	Kod	Ytskikt
F	201-16	Golv Matta uppvikt mot vägg
F	203-3	Vägg. Målad, glansvärde 20
F	205-7	Tak. Ljudabsorberande, nedpendlat undertak.

PTS © Copyright Region Jönköpings län, upplåten till PTS Forum. All obehörig användning är förbjuden.

3181 Förråd

Preliminära rumsnummer: 3181
Fastställda rumsnummer: 3181

Benämning förkortning:	Programarea (NTA):	Ritad area (NTA):	Användningstider:
FRD	3	0	

Personantal (dimensionerande):	Personantal (kommentar/intervall):	Funktionskod:
0		049

Beskrivning för utrymmet:

Rum som är avsett för förvaring.

Anmärkning för utrymmet:

Kommentar:

Funktionsytor:

Inredning/utrustning

Gräns.	Kod	Inredning/utrustning	Befintligt antal	Antal
F	366-7	Hyllsektion 2+4 hyllplan D=600 (mm) *Enkelt hyllsystem utan lådor*		1 st
F	382-13	Hållare för handdesinfektion		1 st
F	631-13	Vägguttag brunnar, 230 V, 10A-16A		2 st
F	632-0	Belysning		Ospec
F	650-19	Datauttag RJ45		1 st

Funktionskrav

		Värde
D61-20	Dörrar Fritt passagemått vid 90°	1040 mm
F11-1	Komfortklass	Inga krav på maxtemperatur
F11-2	Komfortklass	Centralt reglerad kyla
F31-4	Min temperaturkrav	20 °C
G31-1	Min luftflöden l/s	10 l/s
G41-5	Tryckförhållanden till andra rum. Endast frånluft	F-
H11-1	Belysningskrav. Enligt branschrekommendationer.	
H32-5	Färgtemperatur 4000K	Neutral färgtemperatur
H81-4	Belysningsstyrning - närvarostyrning. Automatisk tändning/släckning vid närvaro i rum	Närvarostyrning
I11-13	Ljudkrav. Enligt Akustikriktlinje	
J33-1	Dagsljus	Inga krav
K23-1	Kraft belysning. Övrig Last	ÖL 100%
K24-1	Kraftuttag 230V. Övrig Last.	ÖL 100%
K28-6	Anslutning av apparater / utrustningar. Elanslutning av övriga apparater och utrustningar upptagna under rubriken "inredning/utrustning".	
K29-5	Medicinska utrymmen. Enligt SS 436 40 00 kap. 710	Oklassificerat utrymme
K51-7	Flerfunktionsnät. Kommunikation med övriga apparater och utrustningar upptagna under rubriken "inredning/utrustning". Exempelvis tv, spoldesinfektor m.fl.	
N31-2	Hygienklass	1
N61-2	Låsning	Mekaniskt lås

Ytskikt

Tillagd Ändrad Borttagen *Rapporten visar ändringar gjorda mellan 2024-12-27 och 2025-01-27, för ytterligare detaljer se händelseloggen.*

PTS © Copyright Region Jönköpings län, uppläten till PTS Forum. All obehörig användning är förbjuden.

Utrymme: Förråd **Fastställda rumsnummer** 3181

Gräns.	Kod	Ytskikt
F	201-16	Golv Matta uppvikt mot vägg
F	203-3	Vägg. Målad, glansvärde 20
F	205-7	Tak. Ljudabsorberande, nedpendlat undertak.

PTS © Copyright Region Jönköpings län, uppläten till PTS Forum. All obehörig användning är förbjuden.

3182 Förråd

Preliminära rumsnummer: 3182
Fastställda rumsnummer: 3182

Benämning förkortning:	Programarea (NTA):	Ritad area (NTA):	Användningstider:
FRD	4	0	

Personantal (dimensionerande):	Personantal (kommentar/intervall):	Funktionskod:
0		049

Beskrivning för utrymmet:

Rum som är avsett för förvaring.

Anmärkning för utrymmet:

Kommentar:

• Öppna hyllsystem med backsystem. • Här kommer vi förvara laddare och små hörapparattillbehör, så många olika typer av storlekar på lådor, många små lådor. • "Standard" gällande eluttag.

Funktionsytor:

Inredning/utrustning

Gräns.	Kod	Inredning/utrustning	Befintligt antal	Antal
F	366-7	Hyllsektion 2+4 hyllplan D=600 (mm) *Hyllsystem med backsystem, många olika typer av storlekar på lådor, många smålådor till hörapparater.*		1 st
F	382-13	Hållare för handdesinfektion		1 st
F	631-13	Vägguttag brunnar, 230 V, 10A-16A		2 st
F	632-0	Belysning		Ospec
F	650-19	Datauttag RJ45		1 st
V-IT	432-12	Handscanner för spårbarhet		1 st

Funktionskrav		Värde
D61-20	Dörrar Fritt passagemått vid 90°	1040 mm
F11-1	Komfortklass	Inga krav på maxtemperatur
F11-2	Komfortklass	Centralt reglerad kyla
F31-4	Min temperaturkrav	20 °C
G31-1	Min luftflöden l/s	10 l/s
G41-5	Tryckförhållanden till andra rum. Endast frånluft	F-
H11-1	Belysningskrav. Enligt branschrekommendationer.	
H32-5	Färgtemperatur 4000K	Neutral färgtemperatur
H81-4	Belysningsstyrning - närvarostyrning. Automatisk tändning/släckning vid närvaro i rum	Närvarostyrning
I11-13	Ljudkrav. Enligt Akustikriktlinje	
J33-1	Dagsljus	Inga krav
K23-1	Kraft belysning. Övrig Last	ÖL 100%
K24-1	Kraftuttag 230V. Övrig Last.	ÖL 100%
K28-6	Anslutning av apparater / utrustningar. Elanslutning av övriga apparater och utrustningar upptagna under rubriken "inredning/utrustning".	
K29-5	Medicinska utrymmen. Enligt SS 436 40 00 kap. 710	Oklassificerat utrymme
K51-7	Flerfunktionsnät. Kommunikation med övriga apparater och utrustningar upptagna under rubriken "inredning/utrustning". Exempelvis tv, spoldesinfektor m.fl.	

Tillagd Ändrad Borttagen *Rapporten visar ändringar gjorda mellan 2024-12-27 och 2025-01-27, för ytterligare detaljer se händelseloggen.*

PTS © Copyright Region Jönköpings län, uppläten till PTS Forum. All obehörig användning är förbjuden.

Utrymme: Förråd **Fastställda rumsnummer** 3182

N31-2	Hygienklass	1
N61-2	Låsning	Mekaniskt lås

Ytskikt

Gräns.	Kod	Ytskikt
F	201-16	Golv Matta uppvikt mot vägg
F	203-3	Vägg. Målad, glansvärde 20
F	205-7	Tak. Ljudabsorberande, nedpendlat undertak.

PTS © Copyright Region Jönköpings län, upplåten till PTS Forum. All obehörig användning är förbjuden.

3183 Expedition/Samtal

Mätplats /förrum

Preliminära rumsnummer: 3183
Fastställda rumsnummer: 3183

Benämning förkortning:	Programarea (NTA):	Ritad area (NTA):	Användningstider:
EXP	11	0	8-17
Personantal (dimensionerande):	Personantal (kommentar/intervall):		Funktionskod:
1	0-1		036

Beskrivning för utrymmet:

Rum som är avsett för administrativt arbete.

Anmärkning för utrymmet:

Kommentar:

Funktionsytor:

Inredning/utrustning

Gräns.	Kod	Inredning/utrustning	Befintligt antal	Antal
F	301-3	Tvättplatsutrustning		1 st
	382-12	Hållare för torkpapper, stor		1 st
	382-18	Hållare för tvål/handdesinfektion med distansfäste		2 st
	383-5	Papperskorg trådkorg		1 st
	385-0	Spegel		1 st
F	381-2	Kroklist 2 krokar		1 st
F	480-5	Persienn		1 st
F	521-4	Tvättställ stort utan bräddavlopp B=600 D=450		1 st
F	523-5	Tvättställsblandare bänkmonterad, förlängd spak		1 st
F	611-2	Elkanal väggkanalsystem, vertikalt placerad vid dörr		1 st
F	611-4	Elkanal väggkanalsystem vid arbetsplats		1 st
F	631-13	Vägguttag brunnar, 230 V, 10A-16A *6 st vid arbetsplats, 2 st övrigt.*		8 st
F	632-0	Belysning		Ospec
F	632-16	Arbetsplatsbelysning Upp och nerljus		1 st
F	650-19	Datauttag RJ45 *Vid arbetsplats.*		2 st
V	400-16	Skrivbord rakt, höj- och sänkbart		1 st
V	410-20	Bokhylla - 4 hyllplan med låsbar förvaring L=800 B=420 H=1700		1 st
V	421-1	Arbetsstol		1 st
V	421-3	Karmstol		1 st
V	480-14	Gardin komplett inkl skena och beslag per fönster		1 st
V-IT	432-11	PC-enhet		1 st

Funktionskrav		Värde
D61-18	Dörrar Fritt passagemått vid 90°	840 mm
F11-2	Komfortklass	Centralt reglerad kyla
F31-5	Min temperaturkrav	21 °C
G35-6	Min luftflöden l/s person	15 l/s person

Tillagd Ändrad Borttagen *Rapporten visar ändringar gjorda mellan 2024-12-27 och 2025-01-27, för ytterligare detaljer se händelseloggen.*

PTS © Copyright Region Jönköpings län, upplåten till PTS Forum. All obehörig användning är förbjuden.

Utrymme: Expedition/Samtal **Fastställda rumsnummer** 3183

	G41-1	Tryckförhållanden till andra rum	Balanserat
	H11-1	Belysningskrav. Enligt branschrekommendationer.	
■	H32-5	Färgtemperatur 4000K	Neutral färgtemperatur
	H81-3	Belysningsstyrning - dimmer. Ljusreglering - manuell styrning via dimmer	Dimmer
	H81-5	Belysningsstyrning - frånvarostyrd. Manuell tändning med frånvarostyrd släckning	Frånvaro
	I11-13	Ljudkrav. Enligt Akustikriktlinje	
	J33-2	Dagsljus	Krav föreligger
	K23-1	Kraft belysning. Övrig Last	ÖL 100%
	K24-1	Kraftuttag 230V. Övrig Last.	ÖL 100%
	K28-6	Anslutning av apparater / utrustningar. Elanslutning av övriga apparater och utrustningar upptagna under rubriken "inredning/utrustning".	
	K29-5	Medicinska utrymmen. Enligt SS 436 40 00 kap. 710	Oklassificerat utrymme
	K51-7	Flerfunktionsnät. Kommunikation med övriga apparater och utrustningar upptagna under rubriken "inredning/utrustning". Exempelvis tv, spoldesinfektor m.fl.	
	N31-3	Hygienklass	2
	N61-2	Låsning	Mekaniskt lås

Ytskikt

Gräns.	Kod	Ytskikt
F	201-16	Golv Matta uppvikt mot vägg
F	203-3	Vägg. Målad, glansvärde 20
F	205-7	Tak. Ljudabsorberande, nedpendlat undertak.

PTS © Copyright Region Jönköpings län, upplåten till PTS Forum. All obehörig användning är förbjuden.

Utrymme: Mottagningsrum **Fastställda rumsnummer** 3184

3184 Mottagningsrum

Mätbur, placeras här

Preliminära rumsnummer: 3184
Fastställda rumsnummer: 3184

Benämning förkortning:	Programarea (NTA):	Ritad area (NTA):	Användningstider:
MOTT	20	0	8-17
Personantal (dimensionerande):	Personantal (kommentar/intervall):		Funktionskod:
4	1-4		096

Beskrivning för utrymmet:

Rum som är inrättat för samtal Ytan beräknad på 4 pers. Ytan ökas med 1,3 kvm/person därutöver.

Anmärkning för utrymmet:

Kommentar:

▲ .Hörselbur placeras här ,

Funktionsytor:

Inredning/utrustning

	Gräns.	Kod	Inredning/utrustning	Befintligt antal	Antal
	F	301-3	Tvättplatsutrustning		1 st
		382-12	Hållare för torkpapper, stor		1 st
		382-18	Hållare för tvål/handdesinfektion med distansfäste		2 st
		383-5	Papperskorg trådkorg		1 st
		385-0	Spegel		1 st
	F	381-3	Kroklist 2x2 krokar		1 st
	F	521-4	Tvättställ stort utan bräddavlopp B=600 D=450		1 st
	F	523-5	Tvättställsblandare bänkmonterad, förlängd spak		1 st
	F	611-2	Elkanal väggkanalsystem, vertikalt placerad vid dörr		1 st
▲	F	631-13	Vägguttag brunnar, 230 V, 10A-16A *2 st vid besöksbord, 2 st övrigt*		4 st
	F	632-0	Belysning *Infälld*		Ospec
■	F	650-1	Datauttag - Enkelt RJ45 uttag för data, telefoni		1 st
	V	389-1	Skylt ledigt/upptaget		1 st
	V	403-0	Bord	1 st	0 st
▲	V	421-12	Karmfåtölj *Anhörigstol*	1 st	0 st
	V	432-0	Kontorsutrustning *It-utrustning*	1 st	0 st
	V	442-5	Hörselbox stor *Mätbur*	1 st	0 st

Funktionskrav		Värde
D61-18	Dörrar Fritt passagemått vid 90°	840 mm
F11-2	Komfortklass	Centralt reglerad kyla
F31-5	Min temperaturkrav	21 °C
G33-5	Min luftflöden l/s m²	2,5 l/s m²
G41-1	Tryckförhållanden till andra rum	Balanserat
H11-1	Belysningskrav. Enligt branschrekommendationer.	
■ H32-5	Färgtemperatur 4000K	Neutral färgtemperatur
H81-3	Belysningsstyrning - dimmer. Ljusreglering - manuell styrning via dimmer	Dimmer

■ Tillagd ▲ Ändrad ● Borttagen *Rapporten visar ändringar gjorda mellan 2024-12-27 och 2025-01-27, för ytterligare detaljer se händelseloggen.*

PTS © Copyright Region Jönköpings län, upplåten till PTS Forum. All obehörig användning är förbjuden.

Utrymme: Mottagningsrum **Fastställda rumsnummer** 3184

H81-5	Belysningsstyrning - frånvarostyrd. Manuell tändning med frånvarostyrd släckning	Frånvaro
I11-13	Ljudkrav. Enligt Akustikriktlinje	
J33-1	Dagsljus	Inga krav
K23-1	Kraft belysning. Övrig Last	ÖL 100%
K24-1	Kraftuttag 230V. Övrig Last.	ÖL 100%
K28-6	Anslutning av apparater / utrustningar. Elanslutning av övriga apparater och utrustningar upptagna under rubriken "inredning/utrustning".	
K29-5	Medicinska utrymmen. Enligt SS 436 40 00 kap. 710	Oklassificerat utrymme
K51-7	Flerfunktionsnät. Kommunikation med övriga apparater och utrustningar upptagna under rubriken "inredning/utrustning". Exempelvis tv, spoldesinfektor m.fl.	
N31-3	Hygienklass	2
N61-2	Låsning	Mekaniskt lås

Ytskikt

Gräns.	Kod	Ytskikt
F	201-16	Golv Matta uppvikt mot vägg
F	203-3	Vägg. Målad, glansvärde 20
F	205-7	Tak. Ljudabsorberande, nedpendlat undertak.

© Copyright Region Jönköpings län, upplåten till PTS Forum. All obehörig användning är förbjuden.

3185 Expedition/Samtal

Mätplats

Preliminära rumsnummer: 3185
Fastställda rumsnummer: 3185

Benämning förkortning:	Programarea (NTA):	Ritad area (NTA):	Användningstider:
EXP	11	0	8-17
Personantal (dimensionerande):	Personantal (kommentar/intervall):		Funktionskod:
1	0-1		036

Beskrivning för utrymmet:

Rum som är avsett för administrativt arbete.

Anmärkning för utrymmet:

Kommentar:

Funktionsytor:

Inredning/utrustning				
Gräns.	Kod	Inredning/utrustning	Befintligt antal	Antal
F	301-3	Tvättplatsutrustning		1 st
	382-12	Hållare för torkpapper, stor		1 st
	382-18	Hållare för tvål/handdesinfektion med distansfäste		2 st
	383-5	Papperskorg trådkorg		1 st
	385-0	Spegel		1 st
F	381-2	Kroklist 2 krokar		1 st
F	480-5	Persienn		1 st
F	521-4	Tvättställ stort utan bräddavlopp B=600 D=450		1 st
F	523-5	Tvättställsblandare bänkmonterad, förlängd spak		1 st
F	611-2	Elkanal väggkanalsystem, vertikalt placerad vid dörr		1 st
F	611-4	Elkanal väggkanalsystem vid arbetsplats		1 st
F	631-13	Vägguttag brunnar, 230 V, 10A-16A *6 st vid arbetsplats, 2 st övrigt.*		8 st
F	632-0	Belysning		Ospec
F	632-16	Arbetsplatsbelysning Upp och nerljus		1 st
F	650-19	Datauttag RJ45 *Vid arbetsplats.*		2 st
V	400-16	Skrivbord rakt, höj- och sänkbart		1 st
V	410-20	Bokhylla - 4 hyllplan med låsbar förvaring L=800 B=420 H=1700		1 st
V	421-1	Arbetsstol		1 st
V	421-3	Karmstol		1 st
V	480-14	Gardin komplett inkl skena och beslag per fönster		1 st
V-IT	432-11	PC-enhet		1 st

Funktionskrav		Värde
D61-18	Dörrar Fritt passagemått vid 90°	840 mm
F11-2	Komfortklass	Centralt reglerad kyla
F31-5	Min temperaturkrav	21 °C
G35-6	Min luftflöden l/s person	15 l/s person

Tillagd Ändrad Borttagen *Rapporten visar ändringar gjorda mellan 2024-12-27 och 2025-01-27, för ytterligare detaljer se händelseloggen.*

PTS © Copyright Region Jönköpings län, upplåten till PTS Forum. All obehörig användning är förbjuden.

Utrymme: Expedition/Samtal **Fastställda rumsnummer** 3185

G41-1	Tryckförhållanden till andra rum	Balanserat
H11-1	Belysningskrav. Enligt branschrekommendationer.	
H32-5	Färgtemperatur 4000K	Neutral färgtemperatur
H81-3	Belysningsstyrning - dimmer. Ljusreglering - manuell styrning via dimmer	Dimmer
H81-5	Belysningsstyrning - frånvarostyrd. Manuell tändning med frånvarostyrd släckning	Frånvaro
I11-13	Ljudkrav. Enligt Akustikriktlinje	
J33-2	Dagsljus	Krav föreligger
K23-1	Kraft belysning. Övrig Last	ÖL 100%
K24-1	Kraftuttag 230V. Övrig Last.	ÖL 100%
K28-6	Anslutning av apparater / utrustningar. Elanslutning av övriga apparater och utrustningar upptagna under rubriken "inredning/utrustning".	
K29-5	Medicinska utrymmen. Enligt SS 436 40 00 kap. 710	Oklassificerat utrymme
K51-7	Flerfunktionsnät. Kommunikation med övriga apparater och utrustningar upptagna under rubriken "inredning/utrustning". Exempelvis tv, spoldesinfektor m.fl.	
N31-3	Hygienklass	2
N61-2	Låsning	Mekaniskt lås

Ytskikt

Gräns.	Kod	Ytskikt
F	201-16	Golv Matta uppvikt mot vägg
F	203-3	Vägg. Målad, glansvärde 20
F	205-7	Tak. Ljudabsorberande, nedpendlat undertak.

PTS © Copyright Region Jönköpings län, upplåten till PTS Forum. All obehörig användning är förbjuden.

3186 Mottagningsrum

Mätbur

Preliminära rumsnummer: 3186
Fastställda rumsnummer: 3186

Benämning förkortning:	Programarea (NTA):	Ritad area (NTA):	Användningstider:
MOTT	9	0	8-17
Personantal (dimensionerande):	Personantal (kommentar/intervall):		Funktionskod:
4	1-4		096

Beskrivning för utrymmet:

Rum som är inrättat för samtal Ytan beräknad på 4 pers. Ytan ökas med 1,3 kvm/person därutöver.

Anmärkning för utrymmet:

Kommentar:

Funktionsytor:

Inredning/utrustning

	Gräns.	Kod	Inredning/utrustning	Befintligt antal	Antal
	F	381-3	Kroklist 2x2 krokar		1 st
	F	611-2	Elkanal väggkanalsystem, vertikalt placerad vid dörr		1 st
▲	F	631-13	Vägguttag brunnar, 230 V, 10A-16A *2 st vid besöksbord, 2 st övrigt*		4 st
	F	632-0	Belysning		Ospec
■	F	650-1	Datauttag - Enkelt RJ45 uttag för data, telefoni		1 st
	V	389-1	Skylt ledigt/upptaget		1 st
	V	403-10	Bord högt, runt		1 st
	V	421-12	Karmfåtölj		4 st
	V	480-14	Gardin komplett inkl skena och beslag per fönster		1 st
■	V	646-1	Ladd- och förvaringsfack Laddställ för personsökare / batterier		1 st

	Funktionskrav		Värde
	D61-18	Dörrar Fritt passagemått vid 90°	840 mm
	F11-2	Komfortklass	Centralt reglerad kyla
	F31-5	Min temperaturkrav	21 °C
	G33-5	Min luftflöden l/s m²	2,5 l/s m²
	G41-1	Tryckförhållanden till andra rum	Balanserat
	H11-1	Belysningskrav. Enligt branschrekommendationer.	
■	H32-5	Färgtemperatur 4000K	Neutral färgtemperatur
	H81-3	Belysningsstyrning - dimmer. Ljusreglering - manuell styrning via dimmer	Dimmer
	H81-5	Belysningsstyrning - frånvarostyrd. Manuell tändning med frånvarostyrd släckning	Frånvaro
	I11-13	Ljudkrav. Enligt Akustikriktlinje	
	J33-1	Dagsljus	Inga krav
	K23-1	Kraft belysning. Övrig Last	ÖL 100%
	K24-1	Kraftuttag 230V. Övrig Last.	ÖL 100%
	K28-6	Anslutning av apparater / utrustningar. Elanslutning av övriga apparater och utrustningar upptagna under rubriken "inredning/utrustning".	
	K29-5	Medicinska utrymmen. Enligt SS 436 40 00 kap. 710	Oklassificerat utrymme

■ Tillagd ▲ Ändrad ● Borttagen *Rapporten visar ändringar gjorda mellan 2024-12-27 och 2025-01-27, för ytterligare detaljer se händelseloggen.*

PTS © Copyright Region Jönköpings län, upplåten till PTS Forum. All obehörig användning är förbjuden.

Utrymme: Mottagningsrum **Fastställda rumsnummer** 3186

K51-7	Flerfunktionsnät. Kommunikation med övriga apparater och utrustningar upptagna under rubriken "inredning/utrustning". Exempelvis tv, spoldesinfektor m.fl.	
N31-2	Hygienklass	1
N61-2	Låsning	Mekaniskt lås

Ytskikt

Gräns.	Kod	Ytskikt
F	201-16	Golv Matta uppvikt mot vägg
F	203-3	Vägg. Målad, glansvärde 20
F	205-7	Tak. Ljudabsorberande, nedpendlat undertak.

PTS © Copyright Region Jönköpings län, upplåten till PTS Forum. All obehörig användning är förbjuden.

3197 Förråd

Preliminära rumsnummer: 3197
Fastställda rumsnummer: 3197

Benämning förkortning:	Programarea (NTA):	Ritad area (NTA):	Användningstider:
FRD	11	0	

Personantal (dimensionerande):	Personantal (kommentar/intervall):	Funktionskod:
0		049

Beskrivning för utrymmet:

Rum som är avsett för förvaring.

Anmärkning för utrymmet:

Kommentar:

• Här tänker vi öppna hyllplan med backsystem där man kan dra ut backen och ta med sig. • Här kommer vi förvara främst hörapparater, utrustning, men även lite laddare. • En hög arbetsbänk behöver vi ha här, så att man kan stå och packa upp på bänken, storlek ca 120 cm x 60, ståhöjd. • Generöst med eluttag på väggarna.

Funktionsytor:

Inredning/utrustning

	Gräns.	Kod	Inredning/utrustning	Befintligt antal	Antal
	F	354-5	Bänkskiva på underrede D=600 (mm) *Arbetsbänk, 120x60, ståhöjd*		1 st
	F	366-7	Hyllsektion 2+4 hyllplan D=600 (mm) *Öppna hyllsystem*		1 st
	F	382-13	Hållare för handdesinfektion		1 st
	F	631-13	Vägguttag brunnar, 230 V, 10A-16A		10 st
	F	632-0	Belysning *Infälld*		Ospec
	F	650-19	Datauttag RJ45		1 st
■	V	401-0	Arbetsbord *Arbetsbänk höj och sänkbart.*		1 st
	V-Vb	641-1	Kodlås med knappsats		1 st

	Funktionskrav		Värde
	D61-20	Dörrar Fritt passagemått vid 90°	1040 mm
	F11-1	Komfortklass	Inga krav på maxtemperatur
	F11-2	Komfortklass	Centralt reglerad kyla
	F31-4	Min temperaturkrav	20 °C
	G31-1	Min luftflöden l/s	10 l/s
	G41-5	Tryckförhållanden till andra rum. Endast frånluft	F-
	H11-1	Belysningskrav. Enligt branschrekommendationer.	
■	H32-5	Färgtemperatur 4000K	Neutral färgtemperatur
	H81-4	Belysningsstyrning - närvarostyrning. Automatisk tändning/släckning vid närvaro i rum	Närvarostyrning
	I11-13	Ljudkrav. Enligt Akustikriktlinje	
	J33-1	Dagsljus	Inga krav
	K23-1	Kraft belysning. Övrig Last	ÖL 100%
	K24-1	Kraftuttag 230V. Övrig Last.	ÖL 100%
	K28-6	Anslutning av apparater / utrustningar. Elanslutning av övriga apparater och utrustningar upptagna under rubriken "inredning/utrustning".	
	K29-5	Medicinska utrymmen. Enligt SS 436 40 00 kap. 710	Oklassificerat utrymme

■ Tillagd ▲ Ändrad ● Borttagen *Rapporten visar ändringar gjorda mellan 2024-12-27 och 2025-01-27, för ytterligare detaljer se händelseloggen.*

PTS © Copyright Region Jönköpings län, upplåten till PTS Forum. All obehörig användning är förbjuden.

Utrymme: Förråd **Fastställda rumsnummer** 3197

K51-7	Flerfunktionsnät. Kommunikation med övriga apparater och utrustningar upptagna under rubriken "inredning/utrustning". Exempelvis tv, spoldesinfektor m.fl.	
N31-2	Hygienklass	1
N61-3	Låsning. Med elektriskt lås menas kort eller bricka-styrning *Kodlås*	Elektriskt lås

Ytskikt

Gräns.	Kod	Ytskikt
F	201-16	Golv Matta uppvikt mot vägg
F	203-3	Vägg. Målad, glansvärde 20
F	205-7	Tak. Ljudabsorberande, nedpendlat undertak.

PTS © Copyright Region Jönköpings län, upplåten till PTS Forum. All obehörig användning är förbjuden.

Utrymme: Expedition/Samtal **Fastställda rumsnummer** 3198

3198 Expedition/Samtal

Mätplats

Preliminära rumsnummer: 3198
Fastställda rumsnummer: 3198

Benämning förkortning:	Programarea (NTA):	Ritad area (NTA):	Användningstider:
EXP	9	0	8-17
Personantal (dimensionerande):	Personantal (kommentar/intervall):		Funktionskod:
1	0-1		135

Beskrivning för utrymmet:

Rum som är inrättat för samtal Ytan beräknad på 4 pers. Ytan ökas med 1,3 kvm/person därutöver.

Anmärkning för utrymmet:

Kommentar:

Funktionsytor:

Inredning/utrustning

Gräns.	Kod	Inredning/utrustning	Befintligt antal	Antal
F	301-3	Tvättplatsutrustning		1 st
	382-12	Hållare för torkpapper, stor		1 st
	382-18	Hållare för tvål/handdesinfektion med distansfäste		2 st
	383-5	Papperskorg trådkorg		1 st
	385-0	Spegel		1 st
F	381-3	Kroklist 2x2 krokar		1 st
F	521-4	Tvättställ stort utan bräddavlopp B=600 D=450		1 st
F	523-5	Tvättställsblandare bänkmonterad, förlängd spak		1 st
F	611-2	Elkanal väggkanalsystem, vertikalt placerad vid dörr		1 st
F	631-13	Vägguttag brunnar, 230 V, 10A-16A *2 st vid besöksbord, 2 st övrigt fördelade i rummet.*		4 st
F	632-0	Belysning		Ospec
V	389-1	Skylt ledigt/upptaget		1 st
V	403-10	Bord högt, runt		1 st
V	421-12	Karmfåtölj		4 st
V	480-14	Gardin komplett inkl skena och beslag per fönster		1 st

Funktionskrav		Värde
D61-18	Dörrar Fritt passagemått vid 90°	840 mm
F11-2	Komfortklass	Centralt reglerad kyla
F31-5	Min temperaturkrav	21 °C
G33-5	Min luftflöden l/s m²	2,5 l/s m²
G41-1	Tryckförhållanden till andra rum	Balanserat
H11-1	Belysningskrav. Enligt branschrekommendationer.	
H32-5	Färgtemperatur 4000K	Neutral färgtemperatur
H81-3	Belysningsstyrning - dimmer. Ljusreglering - manuell styrning via dimmer	Dimmer
H81-5	Belysningsstyrning - frånvarostyrd. Manuell tändning med frånvarostyrd släckning	Frånvaro
I11-13	Ljudkrav. Enligt Akustikriktlinje	

Tillagd Ändrad Borttagen *Rapporten visar ändringar gjorda mellan 2024-12-27 och 2025-01-27, för ytterligare detaljer se händelseloggen.*

PTS © Copyright Region Jönköpings län, upplåten till PTS Forum. All obehörig användning är förbjuden.

Utrymme: Expedition/Samtal **Fastställda rumsnummer** 3198

J33-1	Dagsljus	Inga krav
K23-1	Kraft belysning. Övrig Last	ÖL 100%
K24-1	Kraftuttag 230V. Övrig Last.	ÖL 100%
K28-6	Anslutning av apparater / utrustningar. Elanslutning av övriga apparater och utrustningar upptagna under rubriken "inredning/utrustning".	
K29-5	Medicinska utrymmen. Enligt SS 436 40 00 kap. 710	Oklassificerat utrymme
K51-7	Flerfunktionsnät. Kommunikation med övriga apparater och utrustningar upptagna under rubriken "inredning/utrustning". Exempelvis tv, spoldesinfektor m.fl.	
N31-3	Hygienklass	2
N61-2	Låsning	Mekaniskt lås

Ytskikt

Gräns.	Kod	Ytskikt
F	201-16	Golv Matta uppvikt mot vägg
F	203-3	Vägg. Målad, glansvärde 20
F	205-7	Tak. Ljudabsorberande, nedpendlat undertak.

PTS © Copyright Region Jönköpings län, upplåten till PTS Forum. All obehörig användning är förbjuden.

3199 Mottagningsrum

Mätrum befintlig

Preliminära rumsnummer: 3199
Fastställda rumsnummer: 3199

Benämning förkortning:	Programarea (NTA):	Ritad area (NTA):	Användningstider:
MOTT	2	0	8-17
Personantal (dimensionerande):	Personantal (kommentar/intervall):		Funktionskod:
4	2-4		096

Beskrivning för utrymmet:

Rum som är inrättat för samtal Ytan beräknad på 4 pers. Ytan ökas med 1,3 kvm/person därutöver.

Anmärkning för utrymmet:

Kommentar:

Bra isolerat här

Funktionsytor:

Inredning/utrustning

	Gräns.	Kod	Inredning/utrustning	Befintligt antal	Antal
	F	381-3	Kroklist 2x2 krokar		1 st
	F	611-2	Elkanal väggkanalsystem, vertikalt placerad vid dörr		1 st
▲	F	631-13	Vägguttag brunnar, 230 V, 10A-16A *2 st vid besöksbord, 2 st övrigt fördelade i rummet.*		4 st
	F	632-0	Belysning *Infälld*		Ospec
	V	389-1	Skylt ledigt/upptaget		1 st
	V	403-0	Bord	1 st	0 st
	V	421-12	Karmfåtölj	2 st	0 st
	V	432-0	Kontorsutrustning	1 st	0 st
	V	442-5	Hörselbox stor	1 st	0 st

	Funktionskrav		Värde
	D61-18	Dörrar Fritt passagemått vid 90°	840 mm
	F11-2	Komfortklass	Centralt reglerad kyla
	F31-5	Min temperaturkrav	21 °C
	G33-5	Min luftflöden l/s m²	2,5 l/s m²
	G41-1	Tryckförhållanden till andra rum	Balanserat
	H11-1	Belysningskrav. Enligt branschrekommendationer.	
■	H32-5	Färgtemperatur 4000K	Neutral färgtemperatur
	H81-3	Belysningsstyrning - dimmer. Ljusreglering - manuell styrning via dimmer	Dimmer
	H81-5	Belysningsstyrning - frånvarostyrd. Manuell tändning med frånvarostyrd släckning	Frånvaro
	I11-13	Ljudkrav. Enligt Akustikriktlinje	
	J33-1	Dagsljus	Inga krav
	K23-1	Kraft belysning. Övrig Last	ÖL 100%
	K24-1	Kraftuttag 230V. Övrig Last.	ÖL 100%
	K28-6	Anslutning av apparater / utrustningar. Elanslutning av övriga apparater och utrustningar upptagna under rubriken "inredning/utrustning".	
	K29-5	Medicinska utrymmen. Enligt SS 436 40 00 kap. 710	Oklassificerat utrymme

■ Tillagd ▲ Ändrad ● Borttagen *Rapporten visar ändringar gjorda mellan 2024-12-27 och 2025-01-27, för ytterligare detaljer se händelseloggen.*

PTS © Copyright Region Jönköpings län, upplåten till PTS Forum. All obehörig användning är förbjuden.

Utrymme: Mottagningsrum **Fastställda rumsnummer** 3199

K51-7	Flerfunktionsnät. Kommunikation med övriga apparater och utrustningar upptagna under rubriken "inredning/utrustning". Exempelvis tv, spoldesinfektor m.fl.	
N31-2	Hygienklass	1
N61-2	Låsning	Mekaniskt lås

Ytskikt

Gräns.	Kod	Ytskikt
F	201-16	Golv Matta uppvikt mot vägg
F	203-3	Vägg. Målad, glansvärde 20
F	205-7	Tak. Ljudabsorberande, nedpendlat undertak.

PTS © Copyright Region Jönköpings län, upplåten till PTS Forum. All obehörig användning är förbjuden.

06660 ADH/HFS/Kommunikation (Syncentral,Hörselhabilitering,Hörselmottagning.HSK Syncentralen, HSK 06660

Upprättat av:	Version:	Status:
Marie Bengtsson	0.7	För godkännande
Upprättat datum:	Versionsdatum:	Godkänt av: Godkänt datum: 250127
2024-10-22	2025-01-23	
Verksamhetsbeskrivning		

Anmärkning:

OBS ! höga akustikkrav på mottagningsrum mellan rum och mot korridor, även på alla dörrar i projektet, akustiker har varit med i projektet.

På alla rum ska det finnas : solskydd, bländningsskydd på fönster, draperi mot korridor (hygiengodkänt)

Projktet sker i nybyggnation!! låst cykelparkering och två laddstolpar, bil ska finnas för verksamheten

Kommentar:

Syncentralen har i dagsläget 10/pers anställda

Innehållsförteckning

3011 Entré ... 3
3101 Väntrum ... 5
3102 Väntrum ... 7
3103 WC ... 9
3104 WC ... 11
3105 RWC Skötbord ... 13
3110 A Korridor Allmän ... 15
3110/B Korridor Allmän ... 17
3110C Korridor Allmän ... 19
3111 Grupprum ... 21
3112 Mottagningsrum Ögon, Öron. ... 23
3113 Grupprum ... 25
3114 Expedition 2 pers ... 27
3115 Samtalsrum ... 29
3116 RH - Mottagningsrum Ögon, Öron. ... 31
3117 RH - Mottagningsrum Ögon, Öron. ... 33
3118 RH - Mottagningsrum Ögon, Öron. ... 35
3120 Förråd ... 37
3121 Förråd Hjälpmedel ... 39
3122 Kök ... 41
3123 RWC ... 43

PTS © Copyright Region Jönköpings län, upplåten till PTS Forum. All obehörig användning är förbjuden.

Utrymmeslogg

	Utrymme	Preliminära rumsnummer	Fastställda rumsnummer	R-nummer	Ändrat datum
■	Data/Tele			R-634	2025-01-21 13:31
■	Data/Tele			R-635	2025-01-21 13:31
●	Data/Tele			R-635	2025-01-21 13:33
●	Data/Tele			R-634	2025-01-23 15:26

Övriga ändringar, se respektive RFP-utrymme

Utrymmen i RFP-enheten

Benämning	Preliminära rumsnummer	Fastställda rumsnummer	R-nummer	Antal
Entré		3011	R-315	1 st
Väntrum		3101	R-324	1 st
Väntrum	3102	3102	R-316	1 st
WC	3103	3103	R-309	1 st
WC	3104	3104	R-569	1 st
RWC Skötbord	3105	3105	R-619	1 st
Korridor Allmän	3110 A	3110 A	R-560	1 st
Korridor Allmän		3110/B	R-562	1 st
Korridor Allmän		3110C	R-563	1 st
Grupprum	3111	3111	R-525	1 st
Mottagningsrum Ögon, Öron.	3112	3112	R-329	1 st
Grupprum	3113	3113	R-333	1 st
Expedition 2 pers	3114	3114	R-570	1 st
Samtalsrum	3115	3115	R-585	1 st
RH - Mottagningsrum Ögon, Öron.	3116	3116	R-571	1 st
RH - Mottagningsrum Ögon, Öron.	3117	3117	R-572	1 st
RH - Mottagningsrum Ögon, Öron.	3118	3118	R-573	1 st
Förråd	3120	3120	R-564	1 st
Förråd Hjälpmedel	3121	3121	R-310	1 st
Kök	3122	3122	R-318	1 st
RWC	3123	3123	R-565	1 st

PTS © Copyright Region Jönköpings län, upplåten till PTS Forum. All obehörig användning är förbjuden.

3011 Entré

Hisshall

Preliminära rumsnummer:
Fastställda rumsnummer: 3011

Benämning förkortning:	Programarea (NTA):	Ritad area (NTA):	Användningstider:
ENTR	0	0	
Personantal (dimensionerande):	**Personantal (kommentar/intervall):**		**Funktionskod:**
0			034

Beskrivning för utrymmet:
Ingång till verksamhet.

Anmärkning för utrymmet:

Kommentar:

Funktionsytor:

Inredning/utrustning

Gräns.	Kod	Inredning/utrustning	Befintligt antal	Antal
F	387-5	Dörröppnare armbågskontakt		1 st
F	387-20	Dörrautomatik		Ospec
F	388-11	Påkörningsskydd		Ospec
F	388-16	Hörnskydd		Ospec
F	631-1	Vägguttag dubbelt, 230 V, 10A-16A *Städuttag*		Ospec
F	632-0	Belysning *Infälld*		Ospec

Funktionskrav

			Värde
	D61-9	Dörrar. *Entrédörrar*	Speciella krav mm
	F11-2	Komfortklass	Centralt reglerad kyla
	F31-5	Min temperaturkrav	21 °C
	G33-3	Min luftflöden l/s m²	1 l/s m²
	H11-1	Belysningskrav. Enligt branschrekommendationer.	
	H12-1	Synkrav. Synkrav enligt branchrekommendationer för denna typ av rum	Normala
	H13-1	Allmän belysning	
	H16-1	Belysningsstyrka. Belysningsstyrka enligt branschrekommendation för denna typ av rum.	Normal
■	H32-5	Färgtemperatur 4000K	Neutral färgtemperatur
	H81-7	Belysningsstyrning - tid. Styrning via tidfunktion	Tid
	I11-13	Ljudkrav. Enligt Akustikriktlinje	
	I12-1	Stegljudsnivå. Inga särskilda krav	Inga särskilda krav dB
	I13-5	Rumsakustik. Krav på kort efterklangstid	0,6s
	I14-3	Buller från installationer. Rum med låga krav på ljudnivåer. Allmänna utrymmen.	45 dB(A)
	I15-1	Trafikbuller. Inga särskilda krav	Inga särskilda krav dB
	J33-1	Dagsljus	Inga krav
▲	K23-1	Kraft belysning. Övrig Last	ÖL 100%
	K24-1	Kraftuttag 230V. Övrig Last.	ÖL 100%
	K28-6	Anslutning av apparater / utrustningar. Elanslutning av övriga apparater och utrustningar upptagna under rubriken "inredning/utrustning".	

■ Tillagd ▲ Ändrad ● Borttagen *Rapporten visar ändringar gjorda mellan 2024-12-23 och 2025-01-23, för ytterligare detaljer se händelseloggen.*

PTS © Copyright Region Jönköpings län, upplåten till PTS Forum. All obehörig användning är förbjuden.

Utrymme: Entré **Fastställda rumsnummer** 3011

K29-4	Medicinska utrymmen. Enligt SS 436 40 00 kap. 710	Utreds
K51-1	Datakommunikationsnät	normala
K51-5	Datakommunikationsnät	Speciella
K52-5	Telefoninät	Speciella krav
N13-4	Nödbelysning	Speciella krav
N31-2	Hygienklass	1
N61-4	Låsning	Speciella krav

Ytskikt

Gräns.	Kod	Ytskikt
F	201-0	Golv
F	201-24	Golv Torkmatta med ledstråkseffekt
F	203-3	Vägg. Målad, glansvärde 20

Borttagna krav

Kod	*Benämning*	*Kravtyp*	*Datum*	*Tid*	*Ändrat av*
K28-7	Dörrautomatik.	Funktionskrav	2025-01-22	12:10	Marie-Ann Jönsson

PTS © Copyright Region Jönköpings län, upplåten till PTS Forum. All obehörig användning är förbjuden.

Utrymme: Väntrum **Fastställda rumsnummer** 3101

3101 Väntrum

Barn

Preliminära rumsnummer:
Fastställda rumsnummer: 3101

Benämning förkortning:	Programarea (NTA):	Ritad area (NTA):	Användningstider:
VÄNT	31	31	8-17
Personantal (dimensionerande):	**Personantal (kommentar/intervall):**		**Funktionskod:**
12	5-12		188

Beskrivning för utrymmet:

Rum avsett för väntande patienter. Ytan beräknad på 10 pers. Ytan justeras med 1,4 kvm/person.

Anmärkning för utrymmet:

Kommentar:

▲ Delas med Hörselmott, Hörselhab.

Funktionsytor:

Inredning/utrustning

	Gräns.	Kod	Inredning/utrustning	Befintligt antal	Antal
	F	631-6	Vägguttag placeras över fönster, styrs via strömbrytare		1 st
	F	631-13	Vägguttag brunnar, 230 V, 10A-16A *2 st per vägg.*		6 st
	F	632-0	Belysning		Ospec
	F	648-3	Ur. Analogt ur som visar timmar, minuter samt svepande sekundvisare. *Gärna placering över dörr*		1 st
■	F	650-1	Datauttag - Enkelt RJ45 uttag för data, telefoni		1 st
	V	403-37	Bord lågt		2 st
	V	410-6	Tidskriftshylla tidskrift		1 st
	V	421-3	Karmstol		2 st
	V	421-4	Stol		8 st
	V	433-22	Bildskärm/ monitor vägg		1 st
	V-Vb	641-2	Kortläsare för kort *För SITHS kort. Vid dörrar in till korridor 3101A, och Korridor 3140E Se ritning.*		2 st
	V-Vb	645-2	Anropsapparater. Patientanrop med uttagsjack.		2 st
	V-Vb	645-7	Anrops och återställningsapparat med närvaromarkeringsfunktion och display. Med tryckknappar för anrop och närvaro/återställning med alfa-nummerisk display för presentation av anrop. Placeras vid dörr.		1 st

Funktionskrav

		Värde
F11-2	Komfortklass	Centralt reglerad kyla
F31-5	Min temperaturkrav	21 °C
G33-11	Min luftflöden l/s m²	8 l/s m²
G41-1	Tryckförhållanden till andra rum	Balanserat
H11-1	Belysningskrav. Enligt branschrekommendationer.	
■ H32-5	Färgtemperatur 4000K	Neutral färgtemperatur
H81-15	Belysningsstyrning Frånvarodämpning. *Samstyrs med korridor.*	ca 20 - 90%
I11-13	Ljudkrav. Enligt Akustikriktlinje	
J33-1	Dagsljus	Inga krav
K23-1	Kraft belysning. Övrig Last	ÖL 100%

■ Tillagd ▲ Ändrad ● Borttagen *Rapporten visar ändringar gjorda mellan 2024-12-23 och 2025-01-23, för ytterligare detaljer se händelseloggen.*

PTS © Copyright Region Jönköpings län, upplåten till PTS Forum. All obehörig användning är förbjuden.

Utrymme: Väntrum

Fastställda rumsnummer 3101

K24-1	Kraftuttag 230V. Övrig Last.	ÖL 100%
K28-6	Anslutning av apparater / utrustningar. Elanslutning av övriga apparater och utrustningar upptagna under rubriken "inredning/utrustning".	
K29-5	Medicinska utrymmen. Enligt SS 436 40 00 kap. 710	Oklassificerat utrymme
K51-7	Flerfunktionsnät. Kommunikation med övriga apparater och utrustningar upptagna under rubriken "inredning/utrustning". Exempelvis tv, spoldesinfektor m.fl.	
N31-2	Hygienklass	1
N61-3	Låsning. Med elektriskt lås menas kort eller bricka-styrning *För SITHS kort. Vid dörrar in till korridor 3101A, och Korridor 3140E Se ritning.*	Elektriskt lås

Ytskikt

Gräns.	Kod	Ytskikt
F	201-16	Golv Matta uppvikt mot vägg
F	203-3	Vägg. Målad, glansvärde 20
F	204-0	Stänkskydd
F	205-7	Tak. Ljudabsorberande, nedpendlat undertak.

PTS © Copyright Region Jönköpings län, upplåten till PTS Forum. All obehörig användning är förbjuden.

3102 Väntrum

Ankomstregistrering Mynnar ut till korridor

Preliminära rumsnummer: 3102
Fastställda rumsnummer: 3102

Benämning förkortning:	Programarea (NTA):	Ritad area (NTA):	Användningstider:
VÄNT	20	0	8-17
Personantal (dimensionerande):	Personantal (kommentar/intervall):		Funktionskod:
12	4-12		188

Beskrivning för utrymmet:

Rum avsett för väntande patienter. Ytan beräknad på 10 pers. Ytan justeras med 1,4 kvm/person.

Anmärkning för utrymmet:

Kommentar:

Ev 1-2, ankomsterminal placeras här, ev plåtskåp, brevlåda, pulpetbord

Funktionsytor:

Inredning/utrustning

Gräns.	Kod	Inredning/utrustning	Befintligt antal	Antal
F	631-6	Vägguttag placeras över fönster, styrs via strömbrytare		1 st
F	631-13	Vägguttag brunnar, 230 V, 10A-16A *2 st per vägg.*		6 st
F	632-0	Belysning		Ospec
F	647-4	Självbetjäningsterminal Check-in system		1 st
F	648-3	Ur. Analogt ur som visar timmar, minuter samt svepande sekundvisare. *Gärna placering över dörr*		1 st
F	650-1	Datauttag - Enkelt RJ45 uttag för data, telefoni		1 st
V	403-37	Bord lågt		2 st
V	410-6	Tidskriftshylla tidskrift		1 st
V	421-3	Karmstol		2 st
V	421-4	Stol		8 st
V	433-22	Bildskärm/ monitor vägg		1 st
V-Vb	645-2	Anropsapparater. Patientanrop med uttagsjack.		2 st
V-Vb	645-7	Anrops och återställningsapparat med närvaromarkeringsfunktion och display. Med tryckknappar för anrop och närvaro/återställning med alfa-nummerisk display för presentation av anrop. Placeras vid dörr.		1 st

Funktionskrav

		Värde
F11-2	Komfortklass	Centralt reglerad kyla
F31-5	Min temperaturkrav	21 °C
G33-11	Min luftflöden l/s m²	8 l/s m²
G41-1	Tryckförhållanden till andra rum	Balanserat
H11-1	Belysningskrav. Enligt branschrekommendationer.	
H32-5	Färgtemperatur 4000K	Neutral färgtemperatur
H81-15	Belysningsstyrning Frånvarodämpning. *Samstyrs med korridor.*	ca 20 - 90%
I11-13	Ljudkrav. Enligt Akustikriktlinje	
J33-1	Dagsljus	Inga krav
K23-1	Kraft belysning. Övrig Last	ÖL 100%

Tillagd ▲Ändrad ●Borttagen *Rapporten visar ändringar gjorda mellan 2024-12-23 och 2025-01-23, för ytterligare detaljer se händelseloggen.*

PTS © Copyright Region Jönköpings län, upplåten till PTS Forum. All obehörig användning är förbjuden.

Utrymme: Väntrum **Fastställda rumsnummer** 3102

K24-1	Kraftuttag 230V. Övrig Last.	ÖL 100%
K28-6	Anslutning av apparater / utrustningar. Elanslutning av övriga apparater och utrustningar upptagna under rubriken "inredning/utrustning".	
K29-5	Medicinska utrymmen. Enligt SS 436 40 00 kap. 710	Oklassificerat utrymme
K51-7	Flerfunktionsnät. Kommunikation med övriga apparater och utrustningar upptagna under rubriken "inredning/utrustning". Exempelvis tv, spoldesinfektor m.fl.	
N31-2	Hygienklass	1
N61-1	Låsning	Inga uttalade krav

Ytskikt

Gräns.	Kod	Ytskikt
F	201-16	Golv Matta uppvikt mot vägg
F	203-3	Vägg. Målad, glansvärde 20
F	204-0	Stänkskydd
F	205-7	Tak. Ljudabsorberande, nedpendlat undertak.

PTS © Copyright Region Jönköpings län, upplåten till PTS Forum. All obehörig användning är förbjuden.

Utrymme: WC **Fastställda rumsnummer** 3103

3103 WC

Pat

Preliminära rumsnummer: 3103
Fastställda rumsnummer: 3103

Benämning förkortning:	Programarea (NTA):	Ritad area (NTA):	Användningstider:
WC	2	2	
Personantal (dimensionerande):	**Personantal (kommentar/intervall):**		**Funktionskod:**
0			173

Beskrivning för utrymmet:

Avser wc i entré samt personal utrymmen

Anmärkning för utrymmet:

Kommentar:

Funktionsytor:

Inredning/utrustning

	Gräns.	Kod	Inredning/utrustning	Befintligt antal	Antal
■	F	301-3	Tvättplatsutrustning		1 st
		382-12	Hållare för torkpapper, stor		1 st
		382-18	Hållare för tvål/handdesinfektion med distansfäste		2 st
		383-5	Papperskorg trådkorg		1 st
		385-0	Spegel		1 st
	F	302-2	Toalettplatsutrustning WC, WC/Dusch		1 st
		382-16	Hållare för toalettpapper		1 st
		382-17	Hållare för toalettpapper, reservpappershållare		1 st
		382-23	Toalettborstställ		1 st
		383-3	Korg för sanitetspåsar inkl lock		1 st
	F	381-1	Kroklist 1 krok		1 st
	F	521-3	Tvättställ litet utan bräddavlopp		1 st
	F	522-3	WC-stol väggmontage		1 st
■	F	523-3	Tvättställsblandare väggmonterad, förlängd spak *Vattenstrålen ska ej träffa silen utan porslinet först (risk ur hygiensynpunkt)*		1 st

Funktionskrav

		Värde
D61-17	Dörrar Fritt passagemått vid 90°	740 mm
F11-2	Komfortklass	Centralt reglerad kyla
F31-5	Min temperaturkrav	21 °C
G31-3	Min luftflöden l/s	20 l/s
G41-5	Tryckförhållanden till andra rum. Endast frånluft *ljuddämpat ÖD*	F-
H11-1	Belysningskrav. Enligt branschrekommendationer.	
■ H32-5	Färgtemperatur 4000K	Neutral färgtemperatur
H81-4	Belysningsstyrning - närvarostyrning. Automatisk tändning/släckning vid närvaro i rum	Närvarostyrning
I11-13	Ljudkrav. Enligt Akustikriktlinje	
J33-1	Dagsljus	Inga krav

■ Tillagd ▲ Ändrad ● Borttagen *Rapporten visar ändringar gjorda mellan 2024-12-23 och 2025-01-23, för ytterligare detaljer se händelseloggen.*

PTS © Copyright Region Jönköpings län, upplåten till PTS Forum. All obehörig användning är förbjuden.

Projektnamn: ADH/HFS/Kommunikation (Syncentral,Hörselhabilitering,Hörselmottagning.HSK **Dokument skapat:** 2025-01-23
Omfattning: Syncentralen, HSK 06660
Status: För godkännande
Version: 0.7
Skede: Programarbete

Region Halland

Utrymme: WC

Fastställda rumsnummer 3103

K23-1	Kraft belysning. Övrig Last	ÖL 100%
K29-5	Medicinska utrymmen. Enligt SS 436 40 00 kap. 710	Oklassificerat utrymme
N31-3	Hygienklass	2
N61-8	Låsning	WC-behör

Ytskikt

Gräns.	Kod	Ytskikt
F	201-16	Golv Matta uppvikt mot vägg
F	203-3	Vägg. Målad, glansvärde 20
F	204-0	Stänkskydd
F	205-7	Tak. Ljudabsorberande, nedpendlat undertak.

Borttagna krav

Kod	*Benämning*	*Kravtyp*	*Datum*	*Tid*	*Ändrat av*
N61-3	Låsning.	Funktionskrav	2025-01-22	12:18	Marie-Ann Jönsson
301-16	Tvättplatsutrustning	Inredning	2025-01-22	16:58	Marie-Ann Jönsson
382-13	Hållare	Inredning	2025-01-22	16:58	Marie-Ann Jönsson
523-1	Tvättställsblandare	Inredning	2025-01-22	16:55	Marie-Ann Jönsson
630-0	Strömställare	Inredning	2025-01-22	12:17	Marie-Ann Jönsson

PTS © Copyright Region Jönköpings län, upplåten till PTS Forum. All obehörig användning är förbjuden.

3104 WC

Pat

Preliminära rumsnummer: 3104
Fastställda rumsnummer: 3104

Benämning förkortning:	Programarea (NTA):	Ritad area (NTA):	Användningstider:
WC	2	0	
Personantal (dimensionerande):	**Personantal (kommentar/intervall):**		**Funktionskod:**
0			173

Beskrivning för utrymmet:

Rum med toalettstol och tvättställ.

Anmärkning för utrymmet:

Kommentar:

Funktionsytor:

Inredning/utrustning

	Gräns.	Kod	Inredning/utrustning	Befintligt antal	Antal
■	F	301-3	Tvättplatsutrustning		1 st
		382-12	Hållare för torkpapper, stor		1 st
		382-18	Hållare för tvål/handdesinfektion med distansfäste		2 st
		383-5	Papperskorg trådkorg		1 st
		385-0	Spegel		1 st
	F	302-2	Toalettplatsutrustning WC, WC/Dusch		1 st
		382-16	Hållare för toalettpapper		1 st
		382-17	Hållare för toalettpapper, reservpappershållare		1 st
		382-23	Toalettborstställ		1 st
		383-3	Korg för sanitetspåsar inkl lock		1 st
	F	381-1	Kroklist 1 krok		1 st
	F	521-3	Tvättställ litet utan bräddavlopp		1 st
	F	522-3	WC-stol väggmontage		1 st
■	F	523-5	Tvättställsblandare bänkmonterad, förlängd spak *Vattenstrålen ska ej träffa silen utan porslinet först (risk ur hygiensynpunkt)*		1 st
	F	632-0	Belysning		Ospec
	V-Vb	645-1	Anropsapparater. Patientanrop. *Vid golv, om patientutrymme inom vårdavdelningar.*		1 st
	V-Vb	645-2	Anropsapparater. Patientanrop med uttagsjack. *Vid WC, om patientutrymme inom vårdavdelningar.*		1 st
	V-Vb	645-12	Återställningsapparat. Återställning av anropssignal, entrésignal, -gaslarm mfl. *Om patientutrymme inom vårdavdelningar.*		1 st

Funktionskrav

		Värde
D61-17	Dörrar Fritt passagemått vid 90°	740 mm
F11-2	Komfortklass	Centralt reglerad kyla
F31-5	Min temperaturkrav	21 °C
G31-3	Min luftflöden l/s	20 l/s
G41-5	Tryckförhållanden till andra rum. Endast frånluft	F-

■ Tillagd ▲ Ändrad ● Borttagen *Rapporten visar ändringar gjorda mellan 2024-12-23 och 2025-01-23, för ytterligare detaljer se händelseloggen.*

PTS © Copyright Region Jönköpings län, upplåten till PTS Forum. All obehörig användning är förbjuden.

Projektnamn: ADH/HFS/Kommunikation (Syncentral,Hörselhabilitering,Hörselmottagning.HSK **Dokument skapat:** 2025-01-23
Omfattning: Syncentralen, HSK 06660
Status: För godkännande
Version: 0.7
Skede: Programarbete

Region Halland

Utrymme: WC

Fastställda rumsnummer 3104

	H11-1	Belysningskrav. Enligt branschrekommendationer.	
■	H32-5	Färgtemperatur 4000K	Neutral färgtemperatur
	H81-4	Belysningsstyrning - närvarostyrning. Automatisk tändning/släckning vid närvaro i rum	Närvarostyrning
	I11-13	Ljudkrav. Enligt Akustikriktlinje	
	J33-1	Dagsljus	Inga krav
■	K23-1	Kraft belysning. Övrig Last	ÖL 100%
	K28-6	Anslutning av apparater / utrustningar. Elanslutning av övriga apparater och utrustningar upptagna under rubriken "inredning/utrustning".	
	K29-5	Medicinska utrymmen. Enligt SS 436 40 00 kap. 710	Oklassificerat utrymme
	N31-3	Hygienklass	2
	N61-8	Låsning	WC-behör

Ytskikt

Gräns.	Kod	Ytskikt
F	201-16	Golv Matta uppvikt mot vägg
F	203-3	Vägg. Målad, glansvärde 20
F	204-0	Stänkskydd
F	205-7	Tak. Ljudabsorberande, nedpendlat undertak.

● Borttagna krav

Kod	*Benämning*	*Kravtyp*	*Datum*	*Tid*	*Ändrat av*
K23-12	Kraft belysning	Funktionskrav	2025-01-22	12:23	Marie-Ann Jönsson
382-13	Hållare	Inredning	2025-01-22	16:57	Marie-Ann Jönsson
523-1	Tvättställsblandare	Inredning	2025-01-22	16:57	Marie-Ann Jönsson

PTS © Copyright Region Jönköpings län, upplåten till PTS Forum. All obehörig användning är förbjuden.

3105 RWC Skötbord

Preliminära rumsnummer: 3105
Fastställda rumsnummer: 3105

Benämning förkortning:	Programarea (NTA):	Ritad area (NTA):	Användningstider:
RWC/SKÖTB	5	0	
Personantal (dimensionerande):	**Personantal (kommentar/intervall):**		**Funktionskod:**
0			124

Beskrivning för utrymmet:

Rullstolsanpassat rum med toalettstol och tvättställ.

Anmärkning för utrymmet:

Kommentar:

Funktionsytor:

Inredning/utrustning

	Gräns.	Kod	Inredning/utrustning	Befintligt antal	Antal
	F	301-3	Tvättplatsutrustning		
		382-12	Hållare för torkpapper, stor		1 st
		382-18	Hållare för tvål/handdesinfektion med distansfäste		1 st
		383-5	Papperskorg trådkorg		2 st
		385-0	Spegel		1 st
	F	362-16	Hyllplan vid tvättställ B=200 D=100 (mm)		1 st
	F	381-3	Kroklist 2x2 krokar		1 st
	F	384-3	Draghandtag B=800 (mm)		1 st
	F	521-5	Tvättställ stort med integrerad distanshylla, utan bräddavlopp B=600 D=600		1 st
	F	522-0	WC-stol		1 st
	F	523-5	Tvättställsblandare bänkmonterad, förlängd spak *Vattenstrålen ska ej träffa silen utan porslinet först (risk ur hygiensynpunkt)*		1 st
	F	632-0	Belysning *Minst 2 stycken*		1 st
Tillagd	V	382-9	Hållare för engångshandskar		Ospec
Tillagd	V	382-22	Hållare för munskydd		1 st
	V	386-0	Skötbord		1 st
	V-Vb	645-1	Anropsapparater. Patientanrop. *Se skiss för placering*		1 st
	V-Vb	645-2	Anropsapparater. Patientanrop med uttagsjack. *Vid WC.*		2 st
	V-Vb	645-12	Återställningsapparat. Återställning av anropssignal, entrésignal, gaslarm mfl. *Utgår när återställning finns i angränsande rum. Alternativt alternativt 645-7*		1 st

Funktionskrav

		Värde
D61-18	Dörrar Fritt passagemått vid 90°	840 mm
F11-1	Komfortklass	Inga krav på maxtemperatur
F11-2	Komfortklass	Centralt reglerad kyla
F31-5	Min temperaturkrav	21 °C
G31-3	Min luftflöden l/s	20 l/s
G41-5	Tryckförhållanden till andra rum. Endast frånluft *ljuddämpat ÖD*	F-

Tillagd Ändrad Borttagen *Rapporten visar ändringar gjorda mellan 2024-12-23 och 2025-01-23, för ytterligare detaljer se händelseloggen.*

PTS © Copyright Region Jönköpings län, upplåten till PTS Forum. All obehörig användning är förbjuden.

Projektnamn: ADH/HFS/Kommunikation (Syncentral,Hörselhabilitering,Hörselmottagning.HSK **Dokument skapat:** 2025-01-23
Omfattning: Syncentralen, HSK 06660
Status: För godkännande
Version: 0.7
Skede: Programarbete
Region Halland

Utrymme: RWC Skötbord **Fastställda rumsnummer** 3105

	H11-1	Belysningskrav. Enligt branschrekommendationer.	
■	H32-5	Färgtemperatur 4000K	Neutral färgtemperatur
	H81-4	Belysningsstyrning - närvarostyrning. Automatisk tändning/släckning vid närvaro i rum	Närvarostyrning
	I11-13	Ljudkrav. Enligt Akustikriktlinje	
	J33-1	Dagsljus	Inga krav
■	K23-1	Kraft belysning. Övrig Last	ÖL 100%
	K28-6	Anslutning av apparater / utrustningar. Elanslutning av övriga apparater och utrustningar upptagna under rubriken "inredning/utrustning".	
	K29-5	Medicinska utrymmen. Enligt SS 436 40 00 kap. 710	Oklassificerat utrymme
	N31-3	Hygienklass	2
	N61-7	Låsning	RWC-behör

Ytskikt

Gräns.	Kod	Ytskikt
F	201-16	Golv Matta uppvikt mot vägg
F	203-3	Vägg. Målad, glansvärde 20
F	204-0	Stänkskydd
F	205-7	Tak. Ljudabsorberande, nedpendlat undertak.

● Borttagna krav

Kod	*Benämning*	*Kravtyp*	*Datum*	*Tid*	*Ändrat av*
K23-12	Kraft belysning	Funktionskrav	2025-01-22	12:27	Marie-Ann Jönsson

■ Tillagd ▲ Ändrad ● Borttagen *Rapporten visar ändringar gjorda mellan 2024-12-23 och 2025-01-23, för ytterligare detaljer se händelseloggen.*

PTS © Copyright Region Jönköpings län, upplåten till PTS Forum. All obehörig användning är förbjuden.

3110 A Korridor Allmän

Preliminära rumsnummer: 3110 A
Fastställda rumsnummer: 3110 A

Benämning förkortning:	Programarea (NTA):	Ritad area (NTA):	Användningstider:
KORR	0	0	
Personantal (dimensionerande):	**Personantal (kommentar/intervall):**		**Funktionskod:**
0			071

Beskrivning för utrymmet:

Korridor för allmän yta.

Anmärkning för utrymmet:

Kommentar:

Funktionsytor:

Inredning/utrustning

Gräns.	Kod	Inredning/utrustning	Befintligt antal	Antal
F	387-20	Dörrautomatik		Ospec
F	388-11	Påkörningsskydd		Ospec
F	388-16	Hörnskydd		1 st
F	631-13	Vägguttag brunnar, 230 V, 10A-16A *Städuttag - 1 per cc 12m.*		Ospec
F	632-0	Belysning		Ospec
V-Vb	641-2	Kortläsare för kort *För SITHS kort. Mellan 3110A och väntrum 3101. SE ritning.*		1 st

Funktionskrav

			Värde
	D61-28	Dörrar Fritt passagemått vid 90°	1800 mm
	F11-2	Komfortklass	Centralt reglerad kyla
	F31-5	Min temperaturkrav	21 °C
	G33-21	Min luftflöden l/s m²	0,7 l/s m²
	H11-1	Belysningskrav. Enligt branschrekommendationer.	
■	H32-5	Färgtemperatur 4000K	Neutral färgtemperatur
	H81-15	Belysningsstyrning Frånvarodämpning.	ca 20 - 90%
	I11-13	Ljudkrav. Enligt Akustikriktlinje	
	J33-1	Dagsljus	Inga krav
▲	K23-1	Kraft belysning. Övrig Last	ÖL 100%
	K24-1	Kraftuttag 230V. Övrig Last.	ÖL 100%
	K28-6	Anslutning av apparater / utrustningar. Elanslutning av övriga apparater och utrustningar upptagna under rubriken "inredning/utrustning".	
	K29-5	Medicinska utrymmen. Enligt SS 436 40 00 kap. 710	Oklassificerat utrymme
	K51-7	Flerfunktionsnät. Kommunikation med övriga apparater och utrustningar upptagna under rubriken "inredning/utrustning". Exempelvis tv, spoldesinfektor m.fl.	
	N13-4	Nödbelysning	Speciella krav
	N31-2	Hygienklass	1
	N61-3	Låsning. Med elektriskt lås menas kort eller bricka-styrning *Dörr mellan 3110A korridor och 3101 väntrum.*	Elektriskt lås

Ytskikt

Gräns.	Kod	Ytskikt

■ Tillagd ▲ Ändrad ● Borttagen *Rapporten visar ändringar gjorda mellan 2024-12-23 och 2025-01-23, för ytterligare detaljer se händelseloggen.*

PTS © Copyright Region Jönköpings län, upplåten till PTS Forum. All obehörig användning är förbjuden.

F	201-16	Golv Matta uppvikt mot vägg
F	203-3	Vägg. Målad, glansvärde 20
F	205-7	Tak. Ljudabsorberande, nedpendlat undertak.

PTS © Copyright Region Jönköpings län, upplåten till PTS Forum. All obehörig användning är förbjuden.

Projektnamn: ADH/HFS/Kommunikation (Syncentral,Hörselhabilitering,Hörselmottagning.HSK **Dokument skapat:** 2025-01-23
Omfattning: Syncentralen, HSK 06660
Status: För godkännande
Version: 0.7
Skede: Programarbete
Region Halland

Utrymme: Korridor Allmän **Fastställda rumsnummer** 3110/B

3110/B Korridor Allmän

Preliminära rumsnummer:
Fastställda rumsnummer: 3110/B

Benämning förkortning:	Programarea (NTA):	Ritad area (NTA):	Användningstider:
KORR	0	0	

Personantal (dimensionerande):	Personantal (kommentar/intervall):	Funktionskod:
0		071

Beskrivning för utrymmet:
Korridor för allmän yta.

Anmärkning för utrymmet:

Kommentar:

Funktionsytor:

Inredning/utrustning

Gräns.	Kod	Inredning/utrustning	Befintligt antal	Antal
F	387-20	Dörrautomatik		Ospec
F	388-11	Påkörningsskydd		Ospec
F	388-16	Hörnskydd		1 st
F	631-13	Vägguttag brunnar, 230 V, 10A-16A *Städuttag - 1 per cc 12m.*		Ospec
F	632-0	Belysning		Ospec

Funktionskrav

		Värde
D61-28	Dörrar Fritt passagemått vid 90°	1800 mm
F11-2	Komfortklass	Centralt reglerad kyla
F31-5	Min temperaturkrav	21 °C
G33-21	Min luftflöden l/s m²	0,7 l/s m²
H11-1	Belysningskrav. Enligt branschrekommendationer.	
H32-5	Färgtemperatur 4000K	Neutral färgtemperatur
H81-15	Belysningsstyrning Frånvarodämpning.	ca 20 - 90%
I11-13	Ljudkrav. Enligt Akustikriktlinje	
J33-1	Dagsljus	Inga krav
K23-1	Kraft belysning. Övrig Last	ÖL 100%
K24-1	Kraftuttag 230V. Övrig Last.	ÖL 100%
K28-6	Anslutning av apparater / utrustningar. Elanslutning av övriga apparater och utrustningar upptagna under rubriken "inredning/utrustning".	
K29-5	Medicinska utrymmen. Enligt SS 436 40 00 kap. 710	Oklassificerat utrymme
K51-7	Flerfunktionsnät. Kommunikation med övriga apparater och utrustningar upptagna under rubriken "inredning/utrustning". Exempelvis tv, spoldesinfektor m.fl.	
N13-4	Nödbelysning	Speciella krav
N31-2	Hygienklass	1
N61-4	Låsning	Speciella krav

Ytskikt

Gräns.	Kod	Ytskikt
F	201-16	Golv Matta uppvikt mot vägg

Tillagd ▲Ändrad ●Borttagen *Rapporten visar ändringar gjorda mellan 2024-12-23 och 2025-01-23, för ytterligare detaljer se händelseloggen.*

PTS © Copyright Region Jönköpings län, upplåten till PTS Forum. All obehörig användning är förbjuden.

F	203-3	Vägg. Målad, glansvärde 20
F	205-7	Tak. Ljudabsorberande, nedpendlat undertak.

PTS © Copyright Region Jönköpings län, upplåten till PTS Forum. All obehörig användning är förbjuden.

3110C Korridor Allmän

Preliminära rumsnummer:
Fastställda rumsnummer: 3110C

Benämning förkortning:	Programarea (NTA):	Ritad area (NTA):	Användningstider:
KORR	0	0	
Personantal (dimensionerande):	**Personantal (kommentar/intervall):**		**Funktionskod:**
0			071

Beskrivning för utrymmet:
Korridor för allmän yta.

Anmärkning för utrymmet:

Kommentar:

Funktionsytor:

Inredning/utrustning

Gräns.	Kod	Inredning/utrustning	Befintligt antal	Antal
F	387-20	Dörrautomatik		Ospec
F	388-11	Påkörningsskydd		Ospec
F	388-16	Hörnskydd		1 st
F	631-13	Vägguttag brunnar, 230 V, 10A-16A *Städuttag - 1 per cc 12m.*		Ospec
F	632-0	Belysning		Ospec
V-Vb	641-2	Kortläsare för kort *SITHS -Vid dörr mellan korridor 3010c och korridor 3130. SE ritning.*		1 st

Funktionskrav

			Värde
	D61-28	Dörrar Fritt passagemått vid 90° *Kortläsare för SITHS kort.*	1800 mm
	F11-2	Komfortklass	Centralt reglerad kyla
	F31-5	Min temperaturkrav	21 °C
	G33-21	Min luftflöden l/s m²	0,7 l/s m²
	H11-1	Belysningskrav. Enligt branschrekommendationer.	
■	H32-5	Färgtemperatur 4000K	Neutral färgtemperatur
	H81-15	Belysningsstyrning Frånvarodämpning.	ca 20 - 90%
	I11-13	Ljudkrav. Enligt Akustikriktlinje	
	J33-1	Dagsljus	Inga krav
	K23-1	Kraft belysning. Övrig Last	ÖL 100%
	K24-1	Kraftuttag 230V. Övrig Last.	ÖL 100%
	K28-6	Anslutning av apparater / utrustningar. Elanslutning av övriga apparater och utrustningar upptagna under rubriken "inredning/utrustning".	
	K29-5	Medicinska utrymmen. Enligt SS 436 40 00 kap. 710	Oklassificerat utrymme
	K51-7	Flerfunktionsnät. Kommunikation med övriga apparater och utrustningar upptagna under rubriken "inredning/utrustning". Exempelvis tv, spoldesinfektor m.fl.	
	N13-4	Nödbelysning	Speciella krav
	N31-2	Hygienklass	1
	N61-3	Låsning. Med elektriskt lås menas kort eller bricka-styrning *SITHS -Vid dörr mellan korridor 3010c och korridor 3130. SE ritning.*	Elektriskt lås

Ytskikt

■ Tillagd ▲ Ändrad ● Borttagen *Rapporten visar ändringar gjorda mellan 2024-12-23 och 2025-01-23, för ytterligare detaljer se händelseloggen.*

PTS © Copyright Region Jönköpings län, upplåten till PTS Forum. All obehörig användning är förbjuden.

Projektnamn: ADH/HFS/Kommunikation (Syncentral,Hörselhabilitering,Hörselmottagning.HSK **Dokument skapat:** 2025-01-23
Omfattning: Syncentralen, HSK 06660 **Version:** 0.7
Status: För godkännande **Skede:** Programarbete

Region Halland

Utrymme: Korridor Allmän **Fastställda rumsnummer** 3110C

Gräns.	Kod	Ytskikt
F	201-16	Golv Matta uppvikt mot vägg
F	203-3	Vägg. Målad, glansvärde 20
F	205-7	Tak. Ljudabsorberande, nedpendlat undertak.

PTS © Copyright Region Jönköpings län, upplåten till PTS Forum. All obehörig användning är förbjuden.

3111 Grupprum

(Nytt rum för verksamheten)

Preliminära rumsnummer: 3111
Fastställda rumsnummer: 3111

Benämning förkortning:	Programarea (NTA):	Ritad area (NTA):	Användningstider:
GRP RUM	17	17	8-17
Personantal (dimensionerande):	**Personantal (kommentar/intervall):**		**Funktionskod:**
8	6-8		061

Beskrivning för utrymmet:

Rum som är avsett för grupper om 10 personer. Ytan justeras med 2,0 kvm/person.

Anmärkning för utrymmet:

Kommentar:

Rummet ska användas för resande , förbereda för installation med uttag för videoutrustning, CCT utr. 6-8/pers

Funktionsytor:

Inredning/utrustning

	Gräns.	Kod	Inredning/utrustning	Befintligt antal	Antal
	F	301-3	Tvättplatsutrustning		1 st
		382-18	Hållare för tvål/handdesinfektion med distansfäste		2 st
		382-21	Hållare för pappershanddukar/papper		1 st
		383-5	Papperskorg trådkorg		1 st
		385-0	Spegel		1 st
	F	324-0	Bänkskåp *Med skjutdörrar*		1 st
	F	381-6	Kroklist 4 krokar		1 st
	F	480-5	Persienn *Draperi som är godkänt av hygien Sol o bländningsskydd*		1 st
	F	521-4	Tvättställ stort utan bräddavlopp B=600 D=450		1 st
	F	523-5	Tvättställsblandare bänkmonterad, förlängd spak		1 st
	F	611-1	Elkanal väggkanalsystem, horisontalt eller veritikalt		Ospec
	F	611-2	Elkanal väggkanalsystem, vertikalt placerad vid dörr		1 st
	F	631-13	Vägguttag brunnar, 230 V, 10A-16A		14 st
	F	632-0	Belysning		Ospec
	F	650-19	Datauttag RJ45 *I kanal/mediaskåp.*		2 st
	F	653-2	Uttag - Programingång VGA För video eller VGA/XGA bildkälla		1 st
■	V	382-9	Hållare för engångshandskar		1 st
■	V	382-22	Hållare för munskydd		1 st
	V	389-1	Skylt ledigt/upptaget		1 st
	V	401-8	Arbetsbord höj- och sänkbart L=1800 B=800 (mm) *2 M långt, bredd 80*		1 st
	V	402-0	Konferensbord *Mindre konferensbord m stolar, möte i mindre grupp.*		1 st
	V	411-36	Mediaskåp		1 st
	V	421-3	Karmstol *Stapelbara*		10 st
	V	431-9	Bordskärm fäst på skrivbord B=1200		1 st
	V-IT	432-11	PC-enhet		1 st
	V-IT	432-24	Bildskärm		1 st

■ Tillagd ▲ Ändrad ● Borttagen *Rapporten visar ändringar gjorda mellan 2024-12-23 och 2025-01-23, för ytterligare detaljer se händelseloggen.*

PTS © Copyright Region Jönköpings län, upplåten till PTS Forum. All obehörig användning är förbjuden.

Utrymme: Grupprum **Fastställda rumsnummer** 3111

V-IT	433-10	Videokonferansutrustning	1 st

Funktionskrav		Värde
D61-18	Dörrar Fritt passagemått vid 90°	840 mm
F11-2	Komfortklass	Centralt reglerad kyla
F31-5	Min temperaturkrav	21 °C
G39-3	Min luftflöde + forcering	0,35 l/s m² + forcering 10 l/pers
G41-1	Tryckförhållanden till andra rum	Balanserat
H11-1	Belysningskrav. Enligt branschrekommendationer.	
H32-5	Färgtemperatur 4000K	Neutral färgtemperatur
H81-3	Belysningsstyrning - dimmer. Ljusreglering - manuell styrning via dimmer	Dimmer
H81-5	Belysningsstyrning - frånvarostyrd. Manuell tändning med frånvarostyrd släckning	Frånvaro
I11-13	Ljudkrav. Enligt Akustikriktlinje	
J33-1	Dagsljus	Inga krav
K23-1	Kraft belysning. Övrig Last	ÖL 100%
K24-1	Kraftuttag 230V. Övrig Last.	ÖL 100%
K28-6	Anslutning av apparater / utrustningar. Elanslutning av övriga apparater och utrustningar upptagna under rubriken "inredning/utrustning".	
K29-5	Medicinska utrymmen. Enligt SS 436 40 00 kap. 710	Oklassificerat utrymme
K51-7	Flerfunktionsnät. Kommunikation med övriga apparater och utrustningar upptagna under rubriken "inredning/utrustning". Exempelvis tv, spoldesinfektor m.fl.	
N31-3	Hygienklass	2
N61-2	Låsning	Mekaniskt lås

Ytskikt		
Gräns.	Kod	Ytskikt
F	201-16	Golv Matta uppvikt mot vägg
F	203-3	Vägg. Målad, glansvärde 20
F	205-7	Tak. Ljudabsorberande, nedpendlat undertak.

PTS © Copyright Region Jönköpings län, upplåten till PTS Forum. All obehörig användning är förbjuden.

3112 Mottagningsrum Ögon, Öron.

Sjukgymnast Nina

Preliminära rumsnummer: 3112
Fastställda rumsnummer: 3112

Benämning förkortning:	Programarea (NTA):	Ritad area (NTA):	Användningstider:
MOTT	22	22	8-17
Personantal (dimensionerande):	**Personantal (kommentar/intervall):**		**Funktionskod:**
8	6-8		096

Beskrivning för utrymmet:

Undersökning, samtal och dokumentation i samband med mottagning. Anpassat främst för primärvård.

Anmärkning för utrymmet:

Kommentar:

Få plats med skrivbord, ev soffgrupp, mörkläggningsgardin krävs

Funktionsytor:

Inredning/utrustning

	Gräns.	Kod	Inredning/utrustning	Befintligt antal	Antal
	F	301-3	Tvättplatsutrustning		1 st
		382-18	Hållare för tvål/handdesinfektion med distansfäste		2 st
		382-21	Hållare för pappershanddukar/papper		1 st
		383-5	Papperskorg trådkorg		1 st
		385-0	Spegel		1 st
	F	324-0	Bänkskåp	2 st	0 st
	F	330-0	Högskåp	1 st	0 st
	F	381-3	Kroklist 2x2 krokar		1 st
	F	382-9	Hållare för engångshandskar		1 st
▲	F	480-5	Persienn		1 st
	F	521-4	Tvättställ stort utan bräddavlopp B=600 D=450		1 st
	F	523-5	Tvättställsblandare bänkmonterad, förlängd spak *Vattenstrålen ska ej träffa silen utan porslinet först (risk ur hygiensynpunkt)*		1 st
	F	611-2	Elkanal väggkanalsystem, vertikalt placerad vid dörr		1 st
	F	611-4	Elkanal väggkanalsystem vid arbetsplats		1 st
	F	611-5	Elkanal, väggkanalsystem vid patientplats		1 st
	F	620-5	Jordfelsbrytare en per grupp, placeras i rum		Ospec
	F	630-1	Strömställare strömbrytare		1 st
	F	631-13	Vägguttag brunnar, 230 V, 10A-16A *2 vid bänkuppställning, 2 vid fönster, 6 vid arbetsplats, 4 vid brits. 1 st till synlåda*		16 st
	F	632-0	Belysning *Allmän infälld*		Ospec
	F	650-19	Datauttag RJ45 *2 st vid arbetsplats, 1 st vid patientplats, 1 st vid bänk.*		4 st
	V	382-22	Hållare för munskydd		1 st
	V	400-3	Skrivbord höj och sänkbart		1 st
	V	403-4	Soffbord runt *Litet (cafebord)*		1 st
	V	421-3	Karmstol	2 st	0 st

Tillagd ▲Ändrad ●Borttagen *Rapporten visar ändringar gjorda mellan 2024-12-23 och 2025-01-23, för ytterligare detaljer se händelseloggen.*

PTS © Copyright Region Jönköpings län, upplåten till PTS Forum. All obehörig användning är förbjuden.

V	421-6	Sadelstol	1 st	0 st
V	445-4	Gymnastikmattor *106 bred 26 djup, Ev köpa in brandmatta ??*	1 st	1 st
V	445-6	Upphängning till gymnastikmattor	1 st	0 st
V-Vb	645-7	Anrops och återställningsapparat med närvaromarkeringsfunktion och display. Med tryckknappar för anrop och närvaro/återställning med alfa-nummerisk display för presentation av anrop. Placeras vid dörr.		1 st
V-Vb	645-10	Rumsdisplay - liten. Display för presentation av larm och närvaro.		1 st
V-IT	432-11	PC-enhet	1 st	0 st

Funktionskrav		Värde
D61-18	Dörrar Fritt passagemått vid 90°	840 mm
F11-2	Komfortklass	Centralt reglerad kyla
F31-6	Min temperaturkrav	23 °C
G33-5	Min luftflöden l/s m²	2,5 l/s m²
G41-1	Tryckförhållanden till andra rum	Balanserat
H11-1	Belysningskrav. Enligt branschrekommendationer.	
H32-5	Färgtemperatur 4000K	Neutral färgtemperatur
H81-2	Belysningsstyrning - flera strömbrytare. Normala krav olika styrningar (manuell styrning).	Flera strömbrytare
H81-3	Belysningsstyrning - dimmer. Ljusreglering - manuell styrning via dimmer	Dimmer
I10-1	Akustikkrav enligt Riktlinje Akustikkrav i vårdlokaler	
J33-2	Dagsljus	Krav föreligger
K23-1	Kraft belysning. Övrig Last	ÖL 100%
K24-1	Kraftuttag 230V. Övrig Last.	ÖL 100%
K28-6	Anslutning av apparater / utrustningar. Elanslutning av övriga apparater och utrustningar upptagna under rubriken "inredning/utrustning".	
K29-2	Medicinska utrymmen. Enligt SS 436 40 00 kap. 710	Grupp 1
K51-7	Flerfunktionsnät. Kommunikation med övriga apparater och utrustningar upptagna under rubriken "inredning/utrustning". Exempelvis tv, spoldesinfektor m.fl.	
N13-3	Nödbelysning för medicinskt klassade rum Enligt SS 436 40 00 kap. 710 *Utredning behövs. Utgår vid nyttjande av K29-1.*	
N31-3	Hygienklass	2
N61-1	Låsning	Inga uttalade krav

Ytskikt		
Gräns.	Kod	Ytskikt
F	201-16	Golv Matta uppvikt mot vägg
F	203-3	Vägg. Målad, glansvärde 20
F	204-0	Stänkskydd
F	205-7	Tak. Ljudabsorberande, nedpendlat undertak.

PTS © Copyright Region Jönköpings län, upplåten till PTS Forum. All obehörig användning är förbjuden.

3113 Grupprum

Barnsynpedagog

Preliminära rumsnummer: 3113
Fastställda rumsnummer: 3113

Benämning förkortning:	Programarea (NTA):	Ritad area (NTA):	Användningstider:
GRP RUM	20	20	8-17
Personantal (dimensionerande):	Personantal (kommentar/intervall):		Funktionskod:
8	6-8		061

Beskrivning för utrymmet:

Rum som är avsett för grupper om 10 personer. Ytan justeras med 2,0 kvm/person.

Anmärkning för utrymmet:

Kommentar:

Med handfat

Funktionsytor:

Inredning/utrustning

Gräns.	Kod	Inredning/utrustning	Befintligt antal	Antal
F	301-3	Tvättplatsutrustning		1 st
	382-18	Hållare för tvål/handdesinfektion med distansfäste		2 st
	382-21	Hållare för pappershanddukar/papper		1 st
	383-5	Papperskorg trådkorg		1 st
	385-0	Spegel		1 st
F	330-0	Högskåp *Flyttar med bef bokhyllor och skåp*	1 st	0 st
F	480-5	Persienn *Solskydd och bländningsskydd Draperi som är godkänt av hygien*		1 st
F	521-4	Tvättställ stort utan bräddavlopp B=600 D=450		1 st
F	523-5	Tvättställsblandare bänkmonterad, förlängd spak		1 st
F	611-1	Elkanal väggkanalsystem, horisontalt eller veritikalt		Ospec
F	611-2	Elkanal väggkanalsystem, vertikalt placerad vid dörr		1 st
F	631-13	Vägguttag brunnar, 230 V, 10A-16A		16 st
F	632-0	Belysning *Infälld*		Ospec
F	650-19	Datauttag RJ45 *I kanal/mediaskåp.*		4 st
V	400-0	Skrivbord *160X80,*	1 st	0 st
V	421-3	Karmstol	2 st	2 st
V	431-9	Bordskärm fäst på skrivbord B=1200 *160*		1 st
V	480-4	Mörkläggningsgardin *mörklägningsmöjlighet, både vid fönster och mot korridor*		1 st
V-Vb	645-10	Rumsdisplay - liten. Display för presentation av larm och närvaro.		1 st
V-IT	432-11	PC-enhet	1 st	1 st

Funktionskrav

		Värde
D61-18	Dörrar Fritt passagemått vid 90° *Samma klassning på dörr som samtalsrum*	840 mm
F11-2	Komfortklass	Centralt reglerad kyla
F31-5	Min temperaturkrav	21 °C
G39-3	Min luftflöde + forcering	0,35 l/s m² + forcering 10 l/pers

Tillagd ▲ Ändrad ● Borttagen *Rapporten visar ändringar gjorda mellan 2024-12-23 och 2025-01-23, för ytterligare detaljer se händelseloggen.*

PTS © Copyright Region Jönköpings län, upplåten till PTS Forum. All obehörig användning är förbjuden.

Projektnamn: ADH/HFS/Kommunikation (Syncentral,Hörselhabilitering,Hörselmottagning.HSK **Dokument skapat:** 2025-01-23
Omfattning: Syncentralen, HSK 06660
Status: För godkännande
Version: 0.7
Skede: Programarbete

Region Halland

Utrymme: Grupprum

Fastställda rumsnummer 3113

G41-1	Tryckförhållanden till andra rum	Balanserat
H11-1	Belysningskrav. Enligt branschrekommendationer.	Neutral färgtemperatur
H32-5	Färgtemperatur 4000K	Dimmer
H81-3	Belysningsstyrning - dimmer. Ljusreglering - manuell styrning via dimmer	Frånvaro
H81-5	Belysningsstyrning - frånvarostyrd. Manuell tändning med frånvarostyrd släckning	Inga krav
I11-13	Ljudkrav. Enligt Akustikriktlinje	ÖL 100%
J33-1	Dagsljus	ÖL 100%
K23-1	Kraft belysning. Övrig Last	
K24-1	Kraftuttag 230V. Övrig Last.	Oklassificerat utrymme
K28-6	Anslutning av apparater / utrustningar. Elanslutning av övriga apparater och utrustningar upptagna under rubriken "inredning/utrustning".	2
K29-5	Medicinska utrymmen. Enligt SS 436 40 00 kap. 710	Mekaniskt lås
K51-7	Flerfunktionsnät. Kommunikation med övriga apparater och utrustningar upptagna under rubriken "inredning/utrustning". Exempelvis tv, spoldesinfektor m.fl.	
N31-3	Hygienklass	
N61-2	Låsning	

Ytskikt

Gräns.	Kod	Ytskikt
F	201-16	Golv Matta uppvikt mot vägg
F	203-3	Vägg. Målad, glansvärde 20
F	205-7	Tak. Ljudabsorberande, nedpendlat undertak.

PTS © Copyright Region Jönköpings län, upplåten till PTS Forum. All obehörig användning är förbjuden.

3114 Expedition 2 pers

Sekreterare

Preliminära rumsnummer: 3114
Fastställda rumsnummer: 3114

Benämning förkortning:	Programarea (NTA):	Ritad area (NTA):	Användningstider:
EXP 2P	15	0	8-17
Personantal (dimensionerande):	Personantal (kommentar/intervall):		Funktionskod:
4	2-4		037

Beskrivning för utrymmet:

Utrymme som är inrättat för skrivarbete

Anmärkning för utrymmet:

Kommentar:

Linda sekr sitta här

Funktionsytor:

Inredning/utrustning

Gräns.	Kod	Inredning/utrustning	Befintligt antal	Antal
F	301-3	Tvättplatsutrustning		1 st
	382-18	Hållare för tvål/handdesinfektion med distansfäste		2 st
	382-21	Hållare för pappershanddukar/papper		1 st
	383-5	Papperskorg trådkorg		1 st
	385-0	Spegel		1 st
F	381-2	Kroklist 2 krokar		2 st
F	480-5	Persienn *Solskydd o bländningsskydd Draperi som är godkänt av hygien*		1 st
F	521-4	Tvättställ stort utan bräddavlopp B=600 D=450		1 st
F	523-5	Tvättställsblandare bänkmonterad, förlängd spak		1 st
F	611-2	Elkanal väggkanalsystem, vertikalt placerad vid dörr		1 st
F	611-4	Elkanal väggkanalsystem vid arbetsplats		2 st
F	631-13	Vägguttag brunnar, 230 V, 10A-16A *6 st per arbetsplats, 2 st övrigt.*		14 st
F	632-0	Belysning *allmänbelysning*		1 st
F	650-19	Datauttag RJ45 *2 st per arbetsplats.*		4 st
V	400-16	Skrivbord rakt, höj- och sänkbart	2 st	0 st
V	410-20	Bokhylla - 4 hyllplan med låsbar förvaring L=800 B=420 H=1700	2 st	2 st
V	421-1	Arbetsstol	1 st	1 st
V	421-3	Karmstol	1 st	1 st
V	432-9	Kabeldike		2 st
V-Vb	645-10	Rumsdisplay - liten. Display för presentation av larm och närvaro.		1 st
V-IT	432-11	PC-enhet	1 st	1 st

Funktionskrav

		Värde
D61-18	Dörrar Fritt passagemått vid 90° *Samma klassning på dörr som samtalsrum*	840 mm
F11-2	Komfortklass	Centralt reglerad kyla
F31-5	Min temperaturkrav	21 °C
G35-6	Min luftflöden l/s person	15 l/s person

Tillagd ▲ Ändrad ● Borttagen *Rapporten visar ändringar gjorda mellan 2024-12-23 och 2025-01-23, för ytterligare detaljer se händelseloggen.*

PTS © Copyright Region Jönköpings län, upplåten till PTS Forum. All obehörig användning är förbjuden.

Projektnamn: ADH/HFS/Kommunikation (Syncentral,Hörselhabilitering,Hörselmottagning.HSK **Dokument skapat:** 2025-01-23
Omfattning: Syncentralen, HSK 06660
Status: För godkännande
Version: 0.7
Skede: Programarbete
Region Halland

Utrymme: Expedition 2 pers **Fastställda rumsnummer** 3114

G41-1	Tryckförhållanden till andra rum	Balanserat
H11-1	Belysningskrav. Enligt branschrekommendationer.	
H32-5	Färgtemperatur 4000K	Neutral färgtemperatur
H81-3	Belysningsstyrning - dimmer. Ljusreglering - manuell styrning via dimmer	Dimmer
H81-5	Belysningsstyrning - frånvarostyrd. Manuell tändning med frånvarostyrd släckning	Frånvaro
I11-13	Ljudkrav. Enligt Akustikriktlinje	
J33-2	Dagsljus	Krav föreligger
K23-1	Kraft belysning. Övrig Last	ÖL 100%
K24-1	Kraftuttag 230V. Övrig Last.	ÖL 100%
K28-6	Anslutning av apparater / utrustningar. Elanslutning av övriga apparater och utrustningar upptagna under rubriken "inredning/utrustning".	
K29-5	Medicinska utrymmen. Enligt SS 436 40 00 kap. 710	Oklassificerat utrymme
K51-7	Flerfunktionsnät. Kommunikation med övriga apparater och utrustningar upptagna under rubriken "inredning/utrustning". Exempelvis tv, spoldesinfektor m.fl.	
N31-3	Hygienklass	2
N61-2	Låsning	Mekaniskt lås

Ytskikt

Gräns.	Kod	Ytskikt
F	201-16	Golv Matta uppvikt mot vägg
F	203-3	Vägg. Målad, glansvärde 20
F	205-7	Tak. Ljudabsorberande, nedpendlat undertak.

PTS © Copyright Region Jönköpings län, upplåten till PTS Forum. All obehörig användning är förbjuden.

Projektnamn: ADH/HFS/Kommunikation (Syncentral,Hörselhabilitering,Hörselmottagning.HSK **Dokument skapat:** 2025-01-23
Omfattning: Syncentralen, HSK 06660
Status: För godkännande **Version:** 0.7
Skede: Programarbete Region Halland
Utrymme: Samtalsrum **Fastställda rumsnummer** 3115

3115 Samtalsrum

Kurator: byte av rum jmf med ursprungsplan

Preliminära rumsnummer: 3115
Fastställda rumsnummer: 3115

Benämning förkortning:	Programarea (NTA):	Ritad area (NTA):	Användningstider:
SAMTAL	9	0	8-17
Personantal (dimensionerande):	Personantal (kommentar/intervall):		Funktionskod:
6	3-6		135

Beskrivning för utrymmet:

Rum som är inrättat för samtal Ytan beräknad på 4 pers. Ytan ökas med 1,3 kvm/person därutöver.

Anmärkning för utrymmet:

Kommentar:

Funktionsytor:

Inredning/utrustning

Gräns.	Kod	Inredning/utrustning	Befintligt antal	Antal
F	301-3	Tvättplatsutrustning		1 st
	382-18	Hållare för tvål/handdesinfektion med distansfäste		2 st
	382-21	Hållare för pappershanddukar/papper		1 st
	383-5	Papperskorg trådkorg		1 st
	385-0	Spegel		1 st
F	324-0	Bänkskåp	2 st	2 st
F	381-3	Kroklist 2x2 krokar		1 st
F	521-4	Tvättställ stort utan bräddavlopp B=600 D=450		1 st
F	523-5	Tvättställsblandare bänkmonterad, förlängd spak		1 st
F	611-2	Elkanal väggkanalsystem, vertikalt placerad vid dörr		1 st
F	631-13	Vägguttag brunnar, 230 V, 10A-16A		16 st
F	632-0	Belysning *GoMampa*		Ospec
V	389-1	Skylt ledigt/upptaget	1 st	Ospec
V	400-0	Skrivbord *Ny skiva på bef. skrivbord 160x80, placeras i västra delen och sitt grupp m fåtäljer o mindre runt bord*	1 st	0 st
V	403-38	Soffbord		1 st
V	421-12	Karmfåtölj		4 st
V	430-1	Whiteboard *Mobilt med blädderblock*		1 st
V	431-8	Bordskärm fäst på skrivbord B=800		1 st
V	432-33	PC enhet med 2 skärmar	1 st	0 st
V	480-0	Draperi/gardiner *Solskydd och bländningsskydd Draperi som är godkänt av hygien*		1 st
V-Vb	645-10	Rumsdisplay - liten. Display för presentation av larm och närvaro.		1 st

Funktionskrav

		Värde
D61-18	Dörrar Fritt passagemått vid 90°	840 mm
F11-2	Komfortklass	Centralt reglerad kyla
F31-5	Min temperaturkrav	21 °C

Tillagd Ändrad Borttagen *Rapporten visar ändringar gjorda mellan 2024-12-23 och 2025-01-23, för ytterligare detaljer se händelseloggen.*

PTS © Copyright Region Jönköpings län, upplåten till PTS Forum. All obehörig användning är förbjuden.

Projektnamn: ADH/HFS/Kommunikation (Syncentral,Hörselhabilitering,Hörselmottagning.HSK **Dokument skapat:** 2025-01-23
Omfattning: Syncentralen, HSK 06660
Status: För godkännande
Version: 0.7
Skede: Programarbete
Region Halland

Utrymme: Samtalsrum **Fastställda rumsnummer** 3115

■	G35-4	Min luftflöden l/s person	10 l/s person
	G41-1	Tryckförhållanden till andra rum	Balanserat
	H11-1	Belysningskrav. Enligt branschrekommendationer.	
■	H32-5	Färgtemperatur 4000K	Neutral färgtemperatur
	H81-3	Belysningsstyrning - dimmer. Ljusreglering - manuell styrning via dimmer	Dimmer
	H81-5	Belysningsstyrning - frånvarostyrd. Manuell tändning med frånvarostyrd släckning	Frånvaro
	I11-13	Ljudkrav. Enligt Akustikriktlinje	
	J33-1	Dagsljus	Inga krav
	K23-1	Kraft belysning. Övrig Last	ÖL 100%
	K24-1	Kraftuttag 230V. Övrig Last.	ÖL 100%
	K28-6	Anslutning av apparater / utrustningar. Elanslutning av övriga apparater och utrustningar upptagna under rubriken "inredning/utrustning".	
	K29-5	Medicinska utrymmen. Enligt SS 436 40 00 kap. 710	Oklassificerat utrymme
	K51-7	Flerfunktionsnät. Kommunikation med övriga apparater och utrustningar upptagna under rubriken "inredning/utrustning". Exempelvis tv, spoldesinfektor m.fl.	
	N31-3	Hygienklass	2
	N61-2	Låsning	Mekaniskt lås

Ytskikt

Gräns.	Kod	Ytskikt
F	201-16	Golv Matta uppvikt mot vägg
F	203-3	Vägg. Målad, glansvärde 20
F	205-7	Tak. Ljudabsorberande, nedpendlat undertak.

Borttagna krav

Kod	*Benämning*	*Kravtyp*	*Datum*	*Tid*	*Ändrat av*
G33-5	Min luftflöden l/s m²	Funktionskrav	2025-01-15	12:38	Marie-Ann Jönsson

PTS © Copyright Region Jönköpings län, upplåten till PTS Forum. All obehörig användning är förbjuden.

Projektnamn: ADH/HFS/Kommunikation (Syncentral,Hörselhabilitering,Hörselmottagning.HSK **Dokument skapat:** 2025-01-23
Omfattning: Syncentralen, HSK 06660
Status: För godkännande **Version:** 0.7
Skede: Programarbete Region Halland

Utrymme: RH - Mottagningsrum Ögon, Öron. **Fastställda rumsnummer** 3116

3116 RH - Mottagningsrum Ögon, Öron.

Synpedagog

Preliminära rumsnummer: 3116
Fastställda rumsnummer: 3116

Benämning förkortning:	Programarea (NTA):	Ritad area (NTA):	Användningstider:
MOTT	16	16	8-17
Personantal (dimensionerande):	Personantal (kommentar/intervall):		Funktionskod:
8	6-8		096

Beskrivning för utrymmet:

Undersökning, samtal och dokumentation i samband med mottagning. Anpassat främst för primärvård.

Anmärkning för utrymmet:

Kommentar:

Funktionsytor:

Inredning/utrustning

Gräns.	Kod	Inredning/utrustning	Befintligt antal	Antal
F	301-3	Tvättplatsutrustning		
	382-18	Hållare för tvål/handdesinfektion med distansfäste		1 st
	382-21	Hållare för pappershanddukar/papper		2 st
	383-5	Papperskorg trådkorg		1 st
	385-0	Spegel		1 st
F	324-0	Bänkskåp		1 st
F	327-0	Väggskåp	1 st	2 st
F	354-0	Bänkskiva *140X60 i björk*		1 st
F	381-3	Kroklist 2x2 krokar		1 st
F	480-5	Persienn *Solskydd och bländningsskydd krävs i rummet Draperi som är godkänt av hygien*		1 st
F	521-4	Tvättställ stort utan bräddavlopp B=600 D=450		1 st
F	523-5	Tvättställsblandare bänkmonterad, förlängd spak *Vattenstrålen ska ej träffa silen utan porslinet först (risk ur hygiensynpunkt)*		1 st
F	611-2	Elkanal väggkanalsystem, vertikalt placerad vid dörr		1 st
F	611-4	Elkanal väggkanalsystem vid arbetsplats		1 st
F	611-5	Elkanal, väggkanalsystem vid patientplats		1 st
F	620-5	Jordfelsbrytare en per grupp, placeras i rum		1 st
F	630-1	Strömställare strömbrytare		Ospec
F	630-6	Närvarodetektor för styrning av belysning		1 st
F	631-13	Vägguttag brunnar, 230 V, 10A-16A *2 vid bänkuppställning, 2 vid fönster, 6 vid arbetsplats, 4 vid brits. 1 st till synlåda*		1 st 16 st
F	632-0	Belysning *Allmän infälld*		
F	648-3	Ur. Analogt ur som visar timmar, minuter samt svepande sekundvisare. *Gärna placering över dörr*		Ospec
F	650-19	Datauttag RJ45 *2 st vid arbetsplats, 1 st vid patientplats, 1 st vid bänk.*	1 st	1 st
V	382-9	Hållare för engångshandskar		4 st
V	382-22	Hållare för munskydd		1 st
V	400-3	Skrivbord höj och sänkbart		1 st
			1 st	0 st

Tillagd ▲ Ändrad ● Borttagen *Rapporten visar ändringar gjorda mellan 2024-12-23 och 2025-01-23, för ytterligare detaljer se händelseloggen.*

PTS © Copyright Region Jönköpings län, uppläten till PTS Forum. All obehörig användning är förbjuden.

Utrymme: RH - Mottagningsrum Ögon, Öron. **Fastställda rumsnummer** 3116

V	421-3	Karmstol	2 st	0 st
V-Vb	645-7	Anrops och återställningsapparat med närvaromarkeringsfunktion och display. Med tryckknappar för anrop och närvaro/återställning med alfa-nummerisk display för presentation av anrop. Placeras vid dörr.		1 st
V-Vb	645-10	Rumsdisplay - liten. Display för presentation av larm och närvaro.		1 st
V-IT	432-11	PC-enhet	1 st	1 st
V-MT	420-7	Behandlingsstol öron	1 st	0 st

Funktionskrav

		Värde
D61-18	Dörrar Fritt passagemått vid 90°	840 mm
F11-2	Komfortklass	Centralt reglerad kyla
F31-6	Min temperaturkrav	23 °C
G33-5	Min luftflöden l/s m²	2,5 l/s m²
G41-1	Tryckförhållanden till andra rum	Balanserat
H11-1	Belysningskrav. Enligt branschrekommendationer.	
H32-5	Färgtemperatur 4000K	Neutral färgtemperatur
H81-2	Belysningsstyrning - flera strömbrytare. Normala krav olika styrningar (manuell styrning).	Flera strömbrytare
H81-3	Belysningsstyrning - dimmer. Ljusreglering - manuell styrning via dimmer	Dimmer
I10-1	Akustikkrav enligt Riktlinje Akustikkrav i vårdlokaler	
J33-2	Dagsljus	Krav föreligger
K23-1	Kraft belysning. Övrig Last	ÖL 100%
K24-1	Kraftuttag 230V. Övrig Last.	ÖL 100%
K28-6	Anslutning av apparater / utrustningar. Elanslutning av övriga apparater och utrustningar upptagna under rubriken "inredning/utrustning".	
K29-2	Medicinska utrymmen. Enligt SS 436 40 00 kap. 710	Grupp 1
K51-7	Flerfunktionsnät. Kommunikation med övriga apparater och utrustningar upptagna under rubriken "inredning/utrustning". Exempelvis tv, spoldesinfektor m.fl.	
N13-3	Nödbelysning för medicinskt klassade rum Enligt SS 436 40 00 kap. 710 *Utredning behövs. Utgår vid nyttjande av K29-1.*	
N31-3	Hygienklass	2
N61-1	Låsning	Inga uttalade krav

Ytskikt

Gräns.	Kod	Ytskikt
F	201-16	Golv Matta uppvikt mot vägg
F	203-3	Vägg. Målad, glansvärde 20
F	204-0	Stänkskydd
F	205-7	Tak. Ljudabsorberande, nedpendlat undertak.

Borttagna krav

Kod	*Benämning*	*Kravtyp*	*Datum*	*Tid*	*Ändrat av*
480-4	Mörkläggningsgardin	Inredning	2025-01-17	16:09	Marie Bengtsson

Tillagd ▲Ändrad ●Borttagen *Rapporten visar ändringar gjorda mellan 2024-12-23 och 2025-01-23, för ytterligare detaljer se händelseloggen.*

PTS © Copyright Region Jönköpings län, uppläten till PTS Forum. All obehörig användning är förbjuden.

Projektnamn: ADH/HFS/Kommunikation (Syncentral,Hörselhabilitering,Hörselmottagning.HSK **Dokument skapat:** 2025-01-23
Omfattning: Syncentralen, HSK 06660
Status: För godkännande **Version:** 0.7
Skede: Programarbete Region Halland

Utrymme: RH - Mottagningsrum Ögon, Öron. **Fastställda rumsnummer** 3117

3117 RH - Mottagningsrum Ögon, Öron.

Synpedagog

Preliminära rumsnummer: 3117
Fastställda rumsnummer: 3117

Benämning förkortning:	Programarea (NTA):	Ritad area (NTA):	Användningstider:
MOTT	16	16	8-17
Personantal (dimensionerande):	Personantal (kommentar/intervall):		Funktionskod:
8	6-8		096

Beskrivning för utrymmet:

Undersökning, samtal och dokumentation i samband med mottagning. Anpassat främst för primärvård.

Anmärkning för utrymmet:

Kommentar:

Funktionsytor:

Inredning/utrustning

Gräns.	Kod	Inredning/utrustning	Befintligt antal	Antal
F	301-3	Tvättplatsutrustning		
	382-18	Hållare för tvål/handdesinfektion med distansfäste		1 st
	382-21	Hållare för pappershanddukar/papper		2 st
	383-5	Papperskorg trådkorg		1 st
	385-0	Spegel		1 st
F	324-0	Bänkskåp		1 st
F	327-0	Väggskåp	1 st	1 st
F	354-0	Bänkskiva	1 st	Ospec
F	381-3	Kroklist 2x2 krokar	1 st	1 st
F	382-9	Hållare för engångshandskar		1 st
F	480-5	Persienn *Solskydd och bländningsskydd krävs i rummet Draperi som är godkänt av hygien*		1 st
F	521-4	Tvättställ stort utan bräddavlopp B=600 D=450		1 st
F	523-5	Tvättställsblandare bänkmonterad, förlängd spak *Vattenstrålen ska ej träffa silen utan porslinet först*		1 st
		(risk ur hygiensynpunkt)		1 st
F	611-2	Elkanal väggkanalsystem, vertikalt placerad vid dörr		
F	611-4	Elkanal väggkanalsystem vid arbetsplats		1 st
F	611-5	Elkanal, väggkanalsystem vid patientplats		1 st
F	620-5	Jordfelsbrytare en per grupp, placeras i rum		1 st
F	630-1	Strömställare strömbrytare		Ospec
F	631-13	Vägguttag brunnar, 230 V, 10A-16A *2 vid bänkuppställning, 2 vid fönster, 6 vid arbetsplats, 4 vid brits.*		1 st
		1 st till synlåda		16 st
F	632-0	Belysning *Allmän infälld*		
F	648-3	Ur. Analogt ur som visar timmar, minuter samt svepande sekundvisare. *Gärna placering över dörr*		Ospec
F	650-19	Datauttag RJ45 *2 st vid arbetsplats, 1 st vid patientplats, 1 st vid bänk.*	1 st	Ospec
V	382-22	Hållare för munskydd		4 st
V	400-3	Skrivbord höj och sänkbart		1 st
V	421-3	Karmstol	1 st	1 st
			2 st	0 st

Tillagd Ändrad Borttagen *Rapporten visar ändringar gjorda mellan 2024-12-23 och 2025-01-23, för ytterligare detaljer se händelseloggen.*

PTS © Copyright Region Jönköpings län, upplåten till PTS Forum. All obehörig användning är förbjuden.

Utrymme: RH - Mottagningsrum Ögon, Öron. **Fastställda rumsnummer** 3117

■	V	480-4	Mörkläggningsgardin *mörklägningsmöjlighet, både vid fönster och mot korridor*		1 st
	V-Vb	645-7	Anrops och återställningsapparat med närvaromarkeringsfunktion och display. Med tryckknappar för anrop och närvaro/återställning med alfa-nummerisk display för presentation av anrop. Placeras vid dörr.		1 st
	V-IT	432-11	PC-enhet		1 st
	V-MT	420-7	Behandlingsstol öron	1 st	0 st

Funktionskrav		Värde
D61-18	Dörrar Fritt passagemått vid 90°	840 mm
F11-2	Komfortklass	Centralt reglerad kyla
F31-6	Min temperaturkrav	23 °C
G33-5	Min luftflöden l/s m²	2,5 l/s m²
G41-1	Tryckförhållanden till andra rum	Balanserat
H11-1	Belysningskrav. Enligt branschrekommendationer.	
■ H32-5	Färgtemperatur 4000K	Neutral färgtemperatur
H81-2	Belysningsstyrning - flera strömbrytare. Normala krav olika styrningar (manuell styrning).	Flera strömbrytare
H81-3	Belysningsstyrning - dimmer. Ljusreglering - manuell styrning via dimmer	Dimmer
I10-1	Akustikkrav enligt Riktlinje Akustikkrav i vårdlokaler	
J33-2	Dagsljus	Krav föreligger
K23-1	Kraft belysning. Övrig Last	ÖL 100%
K24-1	Kraftuttag 230V. Övrig Last.	ÖL 100%
K28-6	Anslutning av apparater / utrustningar. Elanslutning av övriga apparater och utrustningar upptagna under rubriken "inredning/utrustning".	
K29-2	Medicinska utrymmen. Enligt SS 436 40 00 kap. 710	Grupp 1
K51-7	Flerfunktionsnät. Kommunikation med övriga apparater och utrustningar upptagna under rubriken "inredning/utrustning". Exempelvis tv, spoldesinfektor m.fl.	
N13-3	Nödbelysning för medicinskt klassade rum Enligt SS 436 40 00 kap. 710 *Utredning behövs. Utgår vid nyttjande av K29-1.*	
N31-3	Hygienklass	2
N61-1	Låsning	Inga uttalade krav

Ytskikt		
Gräns.	Kod	Ytskikt
F	201-16	Golv Matta uppvikt mot vägg
F	203-3	Vägg. Målad, glansvärde 20
F	204-0	Stänkskydd
F	205-7	Tak. Ljudabsorberande, nedpendlat undertak.

PTS © Copyright Region Jönköpings län, upplåten till PTS Forum. All obehörig användning är förbjuden.

3118 RH - Mottagningsrum Ögon, Öron.

Optikerrummet

Preliminära rumsnummer: 3118
Fastställda rumsnummer: 3118

Benämning förkortning:	Programarea (NTA):	Ritad area (NTA):	Användningstider:
MOTT	19	19	8-17
Personantal (dimensionerande):	**Personantal (kommentar/intervall):**		**Funktionskod:**
8	6-8		096

Beskrivning för utrymmet:

Undersökning, samtal och dokumentation i samband med mottagning. Anpassat främst för primärvård.

Anmärkning för utrymmet:

Kommentar:

Funktionsytor:

Inredning/utrustning

Gräns.	Kod	Inredning/utrustning	Befintligt antal	Antal
F	301-3	Tvättplatsutrustning		
	382-18	Hållare för tvål/handdesinfektion med distansfäste		1 st
	382-21	Hållare för pappershanddukar/papper		2 st
	383-5	Papperskorg trådkorg		1 st
	385-0	Spegel		1 st
F	324-0	Bänkskåp		1 st
F	327-0	Väggskåp		2 st
F	381-3	Kroklist 2x2 krokar		2 st
F	382-9	Hållare för engångshandskar		1 st
F	480-5	Persienn *Mörkläggningsrullgardin, även mot korridor Ej draperi i detta rum*		1 st
F	521-4	Tvättställ stort utan bräddavlopp B=600 D=450		1 st
F	523-5	Tvättställsblandare bänkmonterad, förlängd spak *Vattenstrålen ska ej träffa silen utan porslinet först (risk ur hygiensynpunkt)*		1 st
F	611-2	Elkanal väggkanalsystem, vertikalt placerad vid dörr		1 st
F	611-4	Elkanal väggkanalsystem vid arbetsplats		1 st
F	611-5	Elkanal, väggkanalsystem vid patientplats		1 st
F	620-5	Jordfelsbrytare en per grupp, placeras i rum		1 st
F	630-1	Strömställare strömbrytare		Ospec
F	631-13	Vägguttag brunnar, 230 V, 10A-16A *2 vid bänkuppställning, 2 vid fönster, 6 vid arbetsplats, 4 vid brits. 1 st till synlåda*		1 st 18 st
F	632-0	Belysning *Allmän infälld, dimmbar*		Ospec
F	648-3	Ur. Analogt ur som visar timmar, minuter samt svepande sekundvisare. *Gärna placering över dörr*	1 st	Ospec
F	650-19	Datauttag RJ45 *2 st vid arbetsplats, 1 st vid patientplats, 1 st vid bänk.*		4 st
V	382-22	Hållare för munskydd		1 st
V	400-3	Skrivbord höj och sänkbart *Skrivbord placeras på vägg mot korridor*	1 st	1 st
V	421-3	Karmstol	2 st	2 st
V	447-1	Belysningslåda för synprövning *Digital*	1 st	1 st

Tillagd ▲ Ändrad ● Borttagen *Rapporten visar ändringar gjorda mellan 2024-12-23 och 2025-01-23, för ytterligare detaljer se händelseloggen.*

PTS © Copyright Region Jönköpings län, upplåten till PTS Forum. All obehörig användning är förbjuden.

Utrymme: RH - Mottagningsrum Ögon, Öron. **Fastställda rumsnummer** 3118

V	447-9	Ögonmikroskop bordsmodell		
V	447-10	Ögonundersökningsbord		1 st
▲ V	480-4	Mörkläggningsgardin *Mörkläggningsmöjlighet både vid fönster och mot korridor*		1 st
V-Vb	645-7	Anrops och återställningsapparat med närvaromarkeringsfunktion och display. Med tryckknappar för anrop och närvaro/återställning med alfa-nummerisk display för presentation av anrop. Placeras vid dörr.		1 st 1 st
V-IT	432-11	PC-enhet		
V-MT	420-7	Behandlingsstol öron	2 st	Ospec
			1 st	Ospec

Funktionskrav

		Värde
D61-18	Dörrar Fritt passagemått vid 90°	840 mm
F11-2	Komfortklass	Centralt reglerad kyla
F31-6	Min temperaturkrav	23 °C
G33-5	Min luftflöden l/s m²	2,5 l/s m²
G41-1	Tryckförhållanden till andra rum	Balanserat
H11-1	Belysningskrav. Enligt branschrekommendationer.	
■ H32-5	Färgtemperatur 4000K	Neutral färgtemperatur
H81-2	Belysningsstyrning - flera strömbrytare. Normala krav olika styrningar (manuell styrning).	Flera strömbrytare
H81-3	Belysningsstyrning - dimmer. Ljusreglering - manuell styrning via dimmer	Dimmer
I10-1	Akustikkrav enligt Riktlinje Akustikkrav i vårdlokaler	
■ J32-2	Mörkläggning. Ex: mörk rullgardin *Både vid fönster och korridor*	Fördunkling
J33-2	Dagsljus	Krav föreligger
K23-1	Kraft belysning. Övrig Last	ÖL 100%
K24-1	Kraftuttag 230V. Övrig Last.	ÖL 100%
K28-6	Anslutning av apparater / utrustningar. Elanslutning av övriga apparater och utrustningar upptagna under rubriken "inredning/utrustning".	
K29-2	Medicinska utrymmen. Enligt SS 436 40 00 kap. 710	Grupp 1
K51-7	Flerfunktionsnät. Kommunikation med övriga apparater och utrustningar upptagna under rubriken "inredning/utrustning". Exempelvis tv, spoldesinfektor m.fl.	
N13-3	Nödbelysning för medicinskt klassade rum Enligt SS 436 40 00 kap. 710 *Utredning behövs. Utgår vid nyttjande av K29-1.*	
N31-3	Hygienklass	2
N61-1	Låsning	Inga uttalade krav

Ytskikt

Gräns.	Kod	Ytskikt
F	201-16	Golv Matta uppvikt mot vägg
F	203-3	Vägg. Målad, glansvärde 20
F	204-0	Stänkskydd
F	205-7	Tak. Ljudabsorberande, nedpendlat undertak.

PTS © Copyright Region Jönköpings län, upplåten till PTS Forum. All obehörig användning är förbjuden.

Utrymme: Förråd **Fastställda rumsnummer** 3120

3120 Förråd

Optikerverkstad,

Preliminära rumsnummer: 3120
Fastställda rumsnummer: 3120

Benämning förkortning:	Programarea (NTA):	Ritad area (NTA):	Användningstider:
FRD	9	9	8-17
Personantal (dimensionerande):	Personantal (kommentar/intervall):		Funktionskod:
0			049

Beskrivning för utrymmet:
Rum som är avsett för förvaring.

Anmärkning för utrymmet:

Kommentar:
Kväver hyllor för förvaring

Funktionsytor:

Inredning/utrustning

Gräns.	Kod	Inredning/utrustning	Befintligt antal	Antal
F	301-3	Tvättplatsutrustning		
	382-18	Hållare för tvål/handdesinfektion med distansfäste		1 st
	382-21	Hållare för pappershanddukar/papper		2 st
	383-5	Papperskorg trådkorg		1 st
	385-0	Spegel		1 st
F	324-0	Bänkskåp *Med belysning*		1 st
F	327-0	Väggskåp		3 st
F	352-1	Diskbänk 1 liten diskläda längd specificeras i text *Placeras på lämpligaste vägg*		3 st
F	382-38	Hållare för engångshandskar/förkläden 4 paket		1 st
F	521-4	Tvättställ stort utan bräddavlopp B=600 D=450		1 st
F	523-5	Tvättställsblandare bänkmonterad, förlängd spak		1 st
F	631-13	Vägguttag brunnar, 230 V, 10A-16A		1 st
F	632-0	Belysning		14 st
V	382-22	Hållare för munskydd		Ospec
V-Vb	645-10	Rumsdisplay - liten. Display för presentation av larm och närvaro.		1 st
				1 st

Funktionskrav

		Värde
D61-20	Dörrar Fritt passagemått vid 90°	1040 mm
F11-1	Komfortklass	Inga krav på maxtemperatur
F11-2	Komfortklass	Centralt reglerad kyla
F31-4	Min temperaturkrav	20 °C
G31-1	Min luftflöden l/s	10 l/s
G41-5	Tryckförhållanden till andra rum. Endast frånluft	F-
H11-1	Belysningskrav. Enligt branschrekommendationer.	
H32-5	Färgtemperatur 4000K	Neutral färgtemperatur
H81-4	Belysningsstyrning - närvarostyrning. Automatisk tändning/släckning vid närvaro i rum	Närvarostyrning

Tillagd ▲Ändrad ●Borttagen *Rapporten visar ändringar gjorda mellan 2024-12-23 och 2025-01-23, för ytterligare detaljer se händelseloggen.*

PTS © Copyright Region Jönköpings län, upplåten till PTS Forum. All obehörig användning är förbjuden.

Utrymme: Förråd

Fastställda rumsnummer 3120

I11-13	Ljudkrav. Enligt Akustikriktlinje	
J33-1	Dagsljus	
K23-1	Kraft belysning. Övrig Last	Inga krav
K24-1	Kraftuttag 230V. Övrig Last.	ÖL 100%
K28-6	Anslutning av apparater / utrustningar. Elanslutning av övriga apparater och utrustningar upptagna under rubriken "inredning/utrustning".	ÖL 100%
K29-5	Medicinska utrymmen. Enligt SS 436 40 00 kap. 710	
K51-7	Flerfunktionsnät. Kommunikation med övriga apparater och utrustningar upptagna under rubriken "inredning/utrustning". Exempelvis tv, spoldesinfektor m.fl.	Oklassificerat utrymme
N31-3	Hygienklass	
N61-2	Låsning	2
		Mekaniskt lås

Ytskikt

Gräns.	Kod	Ytskikt
F	201-16	Golv Matta uppvikt mot vägg
F	203-3	Vägg. Målad, glansvärde 20
F	205-7	Tak. Ljudabsorberande, nedpendlat undertak.

PTS © Copyright Region Jönköpings län, upplåten till PTS Forum. All obehörig användning är förbjuden.

3121 Förråd Hjälpmedel

Hjälpmedelsförråd

Preliminära rumsnummer: 3121
Fastställda rumsnummer: 3121

Benämning förkortning:	Programarea (NTA):	Ritad area (NTA):	Användningstider:
FRD HJÄLPM	19	19	8-17
Personantal (dimensionerande):	**Personantal (kommentar/intervall):**		**Funktionskod:**
1	0-1		049

Beskrivning för utrymmet:
Rum som är avsett för förvaring.

Anmärkning för utrymmet:

Kommentar:
Närvarobelysning, lås dörr , kodlås punktskrivare placeras här. Rummet kräver översyn av hygien/inredare

Funktionsytor:

Inredning/utrustning

Gräns.	Kod	Inredning/utrustning	Befintligt antal	Antal
F	366-7	Hyllsektion 2+4 hyllplan D=600 (mm)		1 st
F	382-13	Hållare för handdesinfektion		1 st
F	631-13	Vägguttag brunnar, 230 V, 10A-16A		4 st
F	632-0	Belysning		Ospec
F	650-19	Datauttag RJ45		4 st
V-Vb	641-1	Kodlås med knappsats		1 st

Funktionskrav

		Värde
D61-20	Dörrar Fritt passagemått vid 90°	1040 mm
F11-1	Komfortklass	Inga krav på maxtemperatur
F11-2	Komfortklass	Centralt reglerad kyla
F31-4	Min temperaturkrav	20 °C
G31-1	Min luftflöden l/s	10 l/s
G41-5	Tryckförhållanden till andra rum. Endast frånluft	F-
H11-1	Belysningskrav. Enligt branschrekommendationer.	
H32-5	Färgtemperatur 4000K	Neutral färgtemperatur
H81-5	Belysningsstyrning - frånvarostyrd. Manuell tändning med frånvarostyrd släckning	Frånvaro
I11-13	Ljudkrav. Enligt Akustikriktlinje	
J33-1	Dagsljus	Inga krav
K23-1	Kraft belysning. Övrig Last	ÖL 100%
K24-1	Kraftuttag 230V. Övrig Last.	ÖL 100%
K28-6	Anslutning av apparater / utrustningar. Elanslutning av övriga apparater och utrustningar upptagna under rubriken "inredning/utrustning".	
K29-5	Medicinska utrymmen. Enligt SS 436 40 00 kap. 710	Oklassificerat utrymme
K51-7	Flerfunktionsnät. Kommunikation med övriga apparater och utrustningar upptagna under rubriken "inredning/utrustning". Exempelvis tv, spoldesinfektor m.fl.	
N31-2	Hygienklass	1

Tillagd ▲Ändrad ●Borttagen *Rapporten visar ändringar gjorda mellan 2024-12-23 och 2025-01-23, för ytterligare detaljer se händelseloggen.*

PTS © Copyright Region Jönköpings län, upplåten till PTS Forum. All obehörig användning är förbjuden.

Projektnamn: ADH/HFS/Kommunikation (Syncentral,Hörselhabilitering,Hörselmottagning.HSK **Dokument skapat:** 2025-01-23
Omfattning: Syncentralen, HSK 06660 **Version:** 0.7
Status: För godkännande **Skede:** Programarbete

Region Halland

Utrymme: Förråd Hjälpmedel **Fastställda rumsnummer** 3121

N61-2 Låsning

Mekaniskt lås

Ytskikt

Gräns.	Kod	Ytskikt
F	201-16	Golv Matta uppvikt mot vägg
F	203-3	Vägg. Målad, glansvärde 20
F	205-7	Tak. Ljudabsorberande, nedpendlat undertak.

Borttagna krav

Kod	*Benämning*	*Kravtyp*	*Datum*	*Tid*	*Ändrat av*
H81-4	Belysningsstyrning - närvarostyrning.	Funktionskrav	2025-01-22	12:58	Marie-Ann Jönsson

PTS © Copyright Region Jönköpings län, upplåten till PTS Forum. All obehörig användning är förbjuden.

3122 Kök

Rekond för hjälpmedel

Preliminära rumsnummer: 3122
Fastställda rumsnummer: 3122

Benämning förkortning:	Programarea (NTA):	Ritad area (NTA):	Användningstider:
KÖK	7	7	8-17
Personantal (dimensionerande):	Personantal (kommentar/intervall):		Funktionskod:
1	0-1		078

Beskrivning för utrymmet:

Rum som är avsett för beredning, servering och förvaring av matvaror.

Anmärkning för utrymmet:

Kommentar:

Återlämnade hjälpmedel, rengöras här.

Funktionsytor:

Inredning/utrustning

Gräns.	Kod	Inredning/utrustning	Befintligt antal	Antal
F	325-14	Bänkskåp för diskbänk/sopsortering - 1 Låda B=800 D=600 H=870 (mm)		1 st
F	325-21	Bänkskåp 2 lådor B=400 D=600 H=900 (mm)		1 st
F	325-24	Bänkskåp 3 lådor B=600 D=600 H=900 (mm)		2 st
F	325-32	Bänkskåp 3 lådor B=800 D=600 H=900 (mm)		1 st
F	327-25	Väggskåp 2 hyllor, lutande överdel B=800 D=320 H=700 (mm)		1 st
F	352-9	Diskbänk stor disklådskombination (2 stora) L=1800 (mm)		1 st
F	354-5	Bänkskiva på underrede D=600 (mm)		1 st
F	382-38	Hållare för engångshandskar/förkläden 4 paket		1 st
F	523-11	Disklådsblandare bänkmonterad, förlängd spak *Avstängningsventil för diskmaskin.*		1 st
F	630-6	Närvarodetektor för styrning av belysning		1 st
F	631-13	Vägguttag brunnar, 230 V, 10A-16A		14 st
F	632-0	Belysning *Infälld*		Ospec
F	632-12	Underskåpsarmatur Bänkskåpsbelysning		Ospec
V	382-22	Hållare för munskydd		1 st
V	460-9	Sopsäckhållare 30L *Med fotpedal*		1 st
V	471-5	Transportvagn rostfri		1 st
V-Vb	645-10	Rumsdisplay - liten. Display för presentation av larm och närvaro.		1 st

Funktionskrav

		Värde
D61-18	Dörrar Fritt passagemått vid 90°	840 mm
F11-2	Komfortklass	Centralt reglerad kyla
F31-5	Min temperaturkrav	21 °C
G31-3	Min luftflöden l/s	20 l/s
G41-3	Tryckförhållanden till andra rum. Till-och frånluft med tilluftsunderskott	FT-
H11-1	Belysningskrav. Enligt branschrekommendationer.	
H32-5	Färgtemperatur 4000K	Neutral färgtemperatur
H81-2	Belysningsstyrning - flera strömbrytare. Normala krav olika styrningar (manuell styrning).	Flera strömbrytare

Tillagd ▲Ändrad ●Borttagen *Rapporten visar ändringar gjorda mellan 2024-12-23 och 2025-01-23, för ytterligare detaljer se händelseloggen.*

PTS © Copyright Region Jönköpings län, upplåten till PTS Forum. All obehörig användning är förbjuden.

Utrymme: Kök **Fastställda rumsnummer** 3122

I11-13	Ljudkrav. Enligt Akustikriktlinje	
J33-2	Dagsljus	Krav föreligger
K23-1	Kraft belysning. Övrig Last	ÖL 100%
K24-1	Kraftuttag 230V. Övrig Last.	ÖL 100%
K28-6	Anslutning av apparater / utrustningar. Elanslutning av övriga apparater och utrustningar upptagna under rubriken "inredning/utrustning".	
K29-5	Medicinska utrymmen. Enligt SS 436 40 00 kap. 710	Oklassificerat utrymme
K51-7	Flerfunktionsnät. Kommunikation med övriga apparater och utrustningar upptagna under rubriken "inredning/utrustning". Exempelvis tv, spoldesinfektor m.fl.	
N31-2	Hygienklass	1
N61-2	Låsning	Mekaniskt lås

Ytskikt

Gräns.	Kod	Ytskikt
F	201-16	Golv Matta uppvikt mot vägg
F	203-3	Vägg. Målad, glansvärde 20
F	204-0	Stänkskydd
F	205-4	Tak. Hygien, ljudabsorberande, nedpendlat undertak.

PTS © Copyright Region Jönköpings län, upplåten till PTS Forum. All obehörig användning är förbjuden.

3123 RWC

Personal

Preliminära rumsnummer: 3123
Fastställda rumsnummer: 3123

Benämning förkortning:	Programarea (NTA):	Ritad area (NTA):	Användningstider:
RWC	5	0	
Personantal (dimensionerande):	Personantal (kommentar/intervall):		Funktionskod:
0			124

Beskrivning för utrymmet:

Rullstolsanpassat rum med toalettstol och tvättställ.

Anmärkning för utrymmet:

Kommentar:

Personal

Funktionsytor:

Inredning/utrustning

Gräns.	Kod	Inredning/utrustning	Befintligt antal	Antal
F	301-3	Tvättplatsutrustning		
	382-18	Hållare för tvål/handdesinfektion med distansfäste		1 st
	382-21	Hållare för pappershanddukar/papper		2 st
	383-5	Papperskorg trådkorg		1 st
	385-0	Spegel		1 st
F	302-3	Toalettplatsutrustning RWC, RWC/Dusch		1 st
	382-16	Hållare för toalettpapper		1 st
	382-17	Hållare för toalettpapper, reservpappershållare		1 st
	382-23	Toalettborrställ		1 st
	383-3	Korg för sanitetspåsar inkl lock		1 st
	384-4	Toalettarmstöd väggmodell (med stödben) inkl dubbla toalettpappershållare		1 st
F	362-16	Hyllplan vid tvättställ B=200 D=100 (mm)		2 st
F	362-20	Hylla fällbar B=350 D=400 (mm) *Placeras i närheten av toastol, i wc höjd för stomipåsar. Bra om fällbar*		1 st
F	381-3	Kroklist 2x2 krokar		1 st
F	384-3	Draghandtag B=800 (mm)		1 st
F	521-5	Tvättställ stort med integrerad distanshylla, utan bräddavlopp B=600 D=600		1 st
F	522-0	WC-stol		1 st
F	523-5	Tvättställsblandare bänkmonterad, förlängd spak *Vattenstrålen ska ej träffa silen utan porslinet först (risk ur hygiensynpunkt)*		1 st
F	632-0	Belysning *Minst 2 stycken*		Ospec
V	385-3	Spegel B=450 H=900 (mm)		1 st
V-Vb	645-1	Anropsapparater. Patientanrop. *Se skiss för placering*		2 st
V-Vb	645-2	Anropsapparater. Patientanrop med uttagsjack. *Vid WC.*		1 st
V-Vb	645-12	Återställningsapparat. Återställning av anropssignal, entrésignal, -gaslarm mfl. *Utgår när återställning finns i angränsande rum. Alternativt alternativt 645-7*		1 st

Tillagd ▲Ändrad ●Borttagen *Rapporten visar ändringar gjorda mellan 2024-12-23 och 2025-01-23, för ytterligare detaljer se händelseloggen.*

PTS © Copyright Region Jönköpings län, upplåten till PTS Forum. All obehörig användning är förbjuden.

Projektnamn: ADH/HFS/Kommunikation (Syncentral,Hörselhabilitering,Hörselmottagning.HSK **Dokument skapat:** 2025-01-23
Omfattning: Syncentralen, HSK 06660
Status: För godkännande **Version:** 0.7
Skede: Programarbete Region Halland

Utrymme: RWC

Fastställda rumsnummer 3123

Funktionskrav		Värde
D61-18	Dörrar Fritt passagemått vid 90°	840 mm
F11-1	Komfortklass	Inga krav på maxtemperatur
F11-2	Komfortklass	Centralt reglerad kyla
F31-5	Min temperaturkrav	21 °C
G31-3	Min luftflöden l/s	20 l/s
G41-5	Tryckförhållanden till andra rum. Endast frånluft *ljuddämpat ÖD*	F-
H11-1	Belysningskrav. Enligt branschrekommendationer.	
H32-5	Färgtemperatur 4000K	Neutral färgtemperatur
H81-4	Belysningsstyrning - närvarostyrning. Automatisk tändning/släckning vid närvaro i rum	Närvarostyrning
I11-13	Ljudkrav. Enligt Akustikriktlinje	
J33-1	Dagsljus	Inga krav
K23-1	Kraft belysning. Övrig Last	ÖL 100%
K23-12	Kraft belysning kraftförsörjning skall utföras redundant mot samma typ av rum	
K28-6	Anslutning av apparater / utrustningar. Elanslutning av övriga apparater och utrustningar upptagna under rubriken "inredning/utrustning".	
K29-5	Medicinska utrymmen. Enligt SS 436 40 00 kap. 710	Oklassificerat utrymme
N31-3	Hygienklass	2
N61-7	Låsning	RWC-behör

Ytskikt		
Gräns.	Kod	Ytskikt
F	201-16	Golv Matta uppvikt mot vägg
F	203-3	Vägg. Målad, glansvärde 20
F	204-0	Stänkskydd
F	205-7	Tak. Ljudabsorberande, nedpendlat undertak.

Tillagd Ändrad Borttagen *Rapporten visar ändringar gjorda mellan 2024-12-23 och 2025-01-23, för ytterligare detaljer se händelseloggen.*

PTS © Copyright Region Jönköpings län, upplåten till PTS Forum. All obehörig användning är förbjuden.

06660 ADH/HFS/Kommunikation (Syncentral,Hörselhabilitering,Hörselmottagning.HSK Gemensamma utrymmen, 06660 HSK

Upprättat av:	Version:	Status:	
Marie Bengtsson	0.5	För godkännande	
Upprättat datum:	Versionsdatum:	Godkänt av:	Godkänt datum:
2024-11-22	2025-01-23		
Verksamhetsbeskrivning			
Anmärkning: Rum 4105 mötesrum gemensamt 46 kvmHörslinga ska installeras innan golvmatta läggs på plats (motfasslingor, tidigare leverantör Ketab). Projektet utförs i nybyggnation			
Kommentar:			

Innehållsförteckning

3101 Väntrum 3
3102 Korridor Allmän 5
3102 Korridor Allmän 7
3151 Pentry 9
3160 Grupprum 11
4001 Hisshall 13
4002, 3012 Teknikrum 14
4007 Hisshall 16
4103 Vilrum Personal 17
4104 Grupprum 19
4105 Konferensrum 21
4121 WC Allmän/Personal 23
4122 Omklädningsrum 25
4123, 4152, 4202, 4101 RWC Dusch 27
4131 Personalrum med pentry 29
4150, 4100, 4120 Korridor Allmän 31
4151 Omklädningsrum 33
4152 RWC Dusch 35
4153, 4102, 4124 Förråd 37
4154, 4203 Städrum övrigt 39

PTS © Copyright Region Jönköpings län, upplåten till PTS Forum. All obehörig avkopiering är förbjuden.

Utrymmen i RFP-enheten				
Benämning	Preliminära rumsnummer	Fastställda rumsnummer	R-nummer	Antal
Väntrum	3101	3101	R-464	1 st
Korridor Allmän	3102	3102	R-613	1 st
Korridor Allmän	3102	3102	R-614	1 st
Pentry	3151	3151	R-545	1 st
Grupprum	3160	3160	R-617	1 st
Hisshall		4001	R-547	1 st
Teknikrum		4002, 3012	R-486, R-559	2 st
Hisshall		4007	R-550	1 st
Vilrum Personal		4103	R-472	1 st
Grupprum	4104	4104	R-558	1 st
Konferensrum	4105	4105	R-618	1 st
WC Allmän/Personal	4121	4121	R-553	1 st
Omklädningsrum		4122	R-465	1 st
RWC Dusch		4123, 4152, 4202, 4101	R-468, R-523, R-554, R-556	4 st
Personalrum med pentry		4131	R-467	1 st
Korridor Allmän		4150, 4100, 4120	R-548, R-551, R-552	3 st
Omklädningsrum	4151	4151	R-508	1 st
RWC Dusch	4152	4152	R-631	1 st
Förråd		4153, 4102, 4124	R-549, R-555, R-557	3 st
Städrum övrigt		4154, 4203	R-471, R-546	2 st

© Copyright Region Jönköpings län, upplåten till PTS Forum. All obehörig spridning av innehållet förbjuden.

3101 Väntrum

Hab/syn delar

Preliminära rumsnummer: 3101
Fastställda rumsnummer: 3101

Benämning förkortning:	Programarea (NTA):	Ritad area (NTA):	Användningstider:
VÄNT	31	31	8-17
Personantal (dimensionerande):	Personantal (kommentar/intervall):		Funktionskod:
12	4-12		188

Beskrivning för utrymmet:
Rum avsett för väntande patienter. Ytan beräknad på 10 pers. Ytan justeras med 1,4 kvm/person.

Anmärkning för utrymmet:

Kommentar:
Förbereda för TV

Funktionsytor:

Inredning/utrustning				
Gräns.	Kod	Inredning/utrustning	Befintligt antal	Antal
F	631-6	Vägguttag placeras över fönster, styrs via strömbrytare		1 st
F	631-13	Vägguttag brunnar, 230 V, 10A-16A *2 st per vägg.*		6 st
F	632-0	Belysning		Ospec
F	647-2	Biljettautomat för kösignal		1 st
F	647-4	Självbetjäningsterminal Check-in system		1 st
F	648-3	Ur. Analogt ur som visar timmar, minuter samt svepande sekundvisare. *Gärna placering över dörr*		1 st
V	403-37	Bord lågt		2 st
V	410-6	Tidskriftshylla tidskrift		1 st
V	421-3	Karmstol		2 st
V	421-4	Stol		12 st
V	482-0	Barnmöbler *Lekhörna för barn,(godkänd av hygien)*		1 st
V-Vb	645-7	Anrops och återställningsapparat med närvaromarkeringsfunktion och display. Med tryckknappar för anrop och närvaro/återställning med alfa-nummerisk display för presentation av anrop. Placeras vid dörr.		1 st

Funktionskrav		Värde
F11-2	Komfortklass	Centralt reglerad kyla
F31-5	Min temperaturkrav	21 °C
G33-11	Min luftflöden l/s m²	8 l/s m²
G41-1	Tryckförhållanden till andra rum	Balanserat
H11-1	Belysningskrav. Enligt branschrekommendationer.	
H32-5	Färgtemperatur 4000K	Neutral färgtemperatur
H81-15	Belysningsstyrning Frånvarodämpning. *Samstyrs med korridor.*	ca 20 - 90%
I11-13	Ljudkrav. Enligt Akustikriktlinje	
J33-1	Dagsljus	Inga krav
K23-1	Kraft belysning. Övrig Last	ÖL 100%
K24-1	Kraftuttag 230V. Övrig Last.	ÖL 100%

Tillagd Ändrad Borttagen *Rapporten visar ändringar gjorda mellan 2024-12-27 och 2025-01-27, för ytterligare detaljer se händelseloggen.*

PTS © Copyright Region Jönköpings län, upplåten till PTS Forum. All obehörig [illegible] förbjuden.

Utrymme: Väntrum **Fastställda rumsnummer** 3101

K28-6	Anslutning av apparater / utrustningar. Elanslutning av övriga apparater och utrustningar upptagna under rubriken "inredning/utrustning".	
K29-5	Medicinska utrymmen. Enligt SS 436 40 00 kap. 710	Oklassificerat utrymme
K51-7	Flerfunktionsnät. Kommunikation med övriga apparater och utrustningar upptagna under rubriken "inredning/utrustning". Exempelvis tv, spoldesinfektor m.fl.	
K71-1	System för anslutning av radio- och TV apparater. Kabel-TV system för anslutning av en TV- och radiomottagare. Distribution av riksprogram för TV och radion samt interna program	
N31-2	Hygienklass	1
N61-1	Låsning	Inga uttalade krav

Ytskikt

Gräns.	Kod	Ytskikt
F	201-16	Golv Matta uppvikt mot vägg
F	203-3	Vägg. Målad, glansvärde 20
F	204-0	Stänkskydd
F	205-7	Tak. Ljudabsorberande, nedpendlat undertak.

© Copyright Region Jönköpings län, upplåten till PTS Forum. All obehörig spridning av innehållet förbjuden.

3102 Korridor Allmän

Preliminära rumsnummer: 3102
Fastställda rumsnummer: 3102

Benämning förkortning:	Programarea (NTA):	Ritad area (NTA):	Användningstider:
KORR	0	0	
Personantal (dimensionerande):	Personantal (kommentar/intervall):		Funktionskod:
0			071

Beskrivning för utrymmet:
Korridor för allmän yta.

Anmärkning för utrymmet:

Kommentar:

Funktionsytor:

Inredning/utrustning

Gräns.	Kod	Inredning/utrustning	Befintligt antal	Antal
F	387-20	Dörrautomatik		Ospec
F	388-11	Påkörningsskydd		Ospec
F	388-16	Hörnskydd		1 st
F	631-13	Vägguttag brunnar, 230 V, 10A-16A *Städuttag - 1 per cc 12m.*		Ospec
F	632-0	Belysning		Ospec

Funktionskrav

			Värde
	D61-28	Dörrar Fritt passagemått vid 90°	1800 mm
	F11-2	Komfortklass	Centralt reglerad kyla
	F31-5	Min temperaturkrav	21 °C
	G33-21	Min luftflöden l/s m²	0,7 l/s m²
	H11-1	Belysningskrav. Enligt branschrekommendationer.	
■	H32-5	Färgtemperatur 4000K	Neutral färgtemperatur
	H81-15	Belysningsstyrning Frånvarodämpning.	ca 20 - 90%
	I11-13	Ljudkrav. Enligt Akustikriktlinje	
	J33-1	Dagsljus	Inga krav
	K23-1	Kraft belysning. Övrig Last	ÖL 100%
	K24-1	Kraftuttag 230V. Övrig Last.	ÖL 100%
	K28-6	Anslutning av apparater / utrustningar. Elanslutning av övriga apparater och utrustningar upptagna under rubriken "inredning/utrustning".	
	K29-5	Medicinska utrymmen. Enligt SS 436 40 00 kap. 710	Oklassificerat utrymme
	K51-7	Flerfunktionsnät. Kommunikation med övriga apparater och utrustningar upptagna under rubriken "inredning/utrustning". Exempelvis tv, spoldesinfektor m.fl.	
	N13-4	Nödbelysning	Speciella krav
	N31-2	Hygienklass	1
	N61-4	Låsning	Speciella krav

Ytskikt

Gräns.	Kod	Ytskikt
F	201-16	Golv Matta uppvikt mot vägg

■ Tillagd ▲ Ändrad ● Borttagen *Rapporten visar ändringar gjorda mellan 2024-12-27 och 2025-01-27, för ytterligare detaljer se händelseloggen.*

PTS © Copyright Region Jönköpings län, upplåten till PTS Forum. All obehörig [illegible] förbjuden.

Utrymme: Korridor Allmän **Fastställda rumsnummer** 3102

F	203-3	Vägg. Målad, glansvärde 20
F	205-7	Tak. Ljudabsorberande, nedpendlat undertak.

© Copyright Region Jönköpings län, upplåten till PTS Forum. All obehörig spridning av innehållet förbjuden.

3102 Korridor Allmän

Preliminära rumsnummer: 3102
Fastställda rumsnummer: 3102

Benämning förkortning:	Programarea (NTA):	Ritad area (NTA):	Användningstider:
KORR	0	0	
Personantal (dimensionerande):	Personantal (kommentar/intervall):		Funktionskod:
0			071

Beskrivning för utrymmet:
Korridor för allmän yta.

Anmärkning för utrymmet:

Kommentar:
Ankomstterminal placeras här, Bänkskåp behövs pat lämna/åter hjälpmedel (instabox) hörapparat

Funktionsytor:

Inredning/utrustning

Gräns.	Kod	Inredning/utrustning	Befintligt antal	Antal
F	387-20	Dörrautomatik		Ospec
F	388-11	Påkörningsskydd		Ospec
F	388-16	Hörnskydd		1 st
F	631-13	Vägguttag brunnar, 230 V, 10A-16A *Städuttag - 1 per cc 12m.*		Ospec
F	632-0	Belysning		Ospec

Funktionskrav

			Värde
	D61-28	Dörrar Fritt passagemått vid 90°	1800 mm
	F11-2	Komfortklass	Centralt reglerad kyla
	F31-5	Min temperaturkrav	21 °C
	G33-21	Min luftflöden l/s m²	0,7 l/s m²
	H11-1	Belysningskrav. Enligt branschrekommendationer.	
■	H32-5	Färgtemperatur 4000K	Neutral färgtemperatur
	H81-15	Belysningsstyrning Frånvarodämpning.	ca 20 - 90%
	I11-13	Ljudkrav. Enligt Akustikriktlinje	
	J33-1	Dagsljus	Inga krav
	K23-1	Kraft belysning. Övrig Last	ÖL 100%
	K24-1	Kraftuttag 230V. Övrig Last.	ÖL 100%
	K28-6	Anslutning av apparater / utrustningar. Elanslutning av övriga apparater och utrustningar upptagna under rubriken "inredning/utrustning".	
	K29-5	Medicinska utrymmen. Enligt SS 436 40 00 kap. 710	Oklassificerat utrymme
	K51-7	Flerfunktionsnät. Kommunikation med övriga apparater och utrustningar upptagna under rubriken "inredning/utrustning". Exempelvis tv, spoldesinfektor m.fl.	
	N13-4	Nödbelysning	Speciella krav
	N31-2	Hygienklass	1
	N61-4	Låsning	Speciella krav

Ytskikt

Gräns.	Kod	Ytskikt

■ Tillagd ▲ Ändrad ● Borttagen *Rapporten visar ändringar gjorda mellan 2024-12-27 och 2025-01-27, för ytterligare detaljer se händelseloggen.*

PTS © Copyright Region Jönköpings län, upplåten till PTS Forum. All obehörig användning förbjuden.

F	201-16	Golv Matta uppvikt mot vägg
F	203-3	Vägg. Målad, glansvärde 20
F	205-7	Tak. Ljudabsorberande, nedpendlat undertak.

PTS © Copyright Region Jönköpings län, upplåten till PTS Forum. All obehörig spridning av innehållet förbjuden.

3151 Pentry

Orangeri

Preliminära rumsnummer: 3151
Fastställda rumsnummer: 3151

Benämning förkortning:	Programarea (NTA):	Ritad area (NTA):	Användningstider:
PENTRY	26	0	8-17
Personantal (dimensionerande):	Personantal (kommentar/intervall):		Funktionskod:
10	2-10		112

Beskrivning för utrymmet:
Begränsat utrustat utrymme för enklare mathantering.

Anmärkning för utrymmet:
Kan vara patient/personal pentry, verksamhetsanpassas i projekt

Kommentar:
Tänka på tillgängligheten här, Höj o sänkbar bänkskiva o vask där kaffemaskinen står., soffa/fåtöljer för ca 10-12/pers, nya köpas in (vattenmaskin)

Funktionsytor:

Inredning/utrustning

	Gräns.	Kod	Inredning/utrustning	Befintligt antal	Antal
	F	325-39	Bänkskåp för diskbänk/sopsortering - 1 Låda B=600 D=600 H=870 (mm)		1 st
	F	326-8	Lådskåp En liten och två stora lådor. B=600 D=600 H=870 (mm)		1 st
	F	327-24	Väggskåp 2 hyllor, lutande överdel B=600 D=320 H=700 (mm)		1 st
	F	352-2	Diskbänk liten disklådskombination (1 liten och 1 stor) L=1200 (mm)		1 st
	F	354-5	Bänkskiva på underrede D=600 (mm)		1 st
	F	362-30	Hyllsektion 2 hyllplan på konsol D=400 (mm)		1 st
	F	373-3	Kylskåp under bänk H=850 (mm) *liten*		1 st
	F	521-3	Tvättställ litet utan bräddavlopp		1 st
	F	523-1	Tvättställsblandare bänkmonterad *Vattenstrålen ska ej träffa silen utan porslinet först (risk ur hygiensynpunkt)*		1 st
	F	523-11	Disklådsblandare bänkmonterad, förlängd spak		1 st
	F	545-3	Anslutning Vatten kaffeautomat		1 st
	F	630-7	Timer för uttag, värmeapparater mm, elektronisk justerbar tid		1 st
	F	631-13	Vägguttag brunnar, 230 V, 10A-16A		4 st
▲	F	632-0	Belysning *Infälld*		Ospec
	F	632-12	Underskåpsarmatur Bänkskåpsbelysning		1 st
	V	375-3	Mikrovågsugn fristående		1 st
	V	422-4	Soffa 3 sits *Loungemöbler*		1 st
	V	486-2	Kaffeautomat		1 st
▲	V-Vb	372-3	Diskmaskin snabb B=600 D=600 (mm) *Tillgänglighetsanpassad*		1 st

Funktionskrav		Värde
D61-18	Dörrar Fritt passagemått vid 90°	840 mm
F11-1	Komfortklass	Inga krav på maxtemperatur

■ Tillagd ▲ Ändrad ● Borttagen *Rapporten visar ändringar gjorda mellan 2024-12-27 och 2025-01-27, för ytterligare detaljer se händelseloggen.*

PTS © Copyright Region Jönköpings län, upplåten till PTS Forum. All obehörig [illegible] förbjuden.

Utrymme: Pentry **Fastställda rumsnummer** 3151

	F11-2	Komfortklass	Centralt reglerad kyla
	F31-5	Min temperaturkrav	21 °C
	G39-1	Min luftflöden	Speciella krav
	H11-1	Belysningskrav. Enligt branschrekommendationer.	
■	H32-5	Färgtemperatur 4000K	Neutral färgtemperatur
	H81-4	Belysningsstyrning - närvarostyrning. Automatisk tändning/släckning vid närvaro i rum	Närvarostyrning
	I11-13	Ljudkrav. Enligt Akustikriktlinje	
	J33-1	Dagsljus	Inga krav
	K23-1	Kraft belysning. Övrig Last	ÖL 100%
	K24-1	Kraftuttag 230V. Övrig Last.	ÖL 100%
	K28-6	Anslutning av apparater / utrustningar. Elanslutning av övriga apparater och utrustningar upptagna under rubriken "inredning/utrustning".	
	K29-5	Medicinska utrymmen. Enligt SS 436 40 00 kap. 710	Oklassificerat utrymme
	K51-7	Flerfunktionsnät. Kommunikation med övriga apparater och utrustningar upptagna under rubriken "inredning/utrustning". Exempelvis tv, spoldesinfektor m.fl.	
	N31-2	Hygienklass	1
	N61-1	Låsning	Inga uttalade krav

Ytskikt

Gräns.	Kod	Ytskikt
F	201-16	Golv Matta uppvikt mot vägg
F	203-3	Vägg. Målad, glansvärde 20
F	204-0	Stänkskydd
F	205-7	Tak. Ljudabsorberande, nedpendlat undertak.

© Copyright Region Jönköpings län, upplåten till PTS Forum. All obehörig spridning av innehållet är förbjuden.

3160 Grupprum

Preliminära rumsnummer: 3160
Fastställda rumsnummer: 3160

Benämning förkortning:	Programarea (NTA):	Ritad area (NTA):	Användningstider:
GRP RUM	20	0	8-17
Personantal (dimensionerande):	Personantal (kommentar/intervall):		Funktionskod:
20	5-20		061

Beskrivning för utrymmet:
Rum som är avsett för grupper om 10 personer. Ytan justeras med 2,0 kvm/person.

Anmärkning för utrymmet:

Kommentar:
Rum 3160 grupprum gemensamt 43kvm Hörslinga ska installeras innan golvmatta läggs på plats (motfasslingor, tidigare leverantör Ketab).

Funktionsytor:

Inredning/utrustning

Gräns.	Kod	Inredning/utrustning	Befintligt antal	Antal
F	381-6	Kroklist 4 krokar		1 st
F	480-5	Persienn		1 st
F	611-1	Elkanal väggkanalsystem, horisontalt eller veritikalt		Ospec
F	611-2	Elkanal väggkanalsystem, vertikalt placerad vid dörr		1 st
F	631-13	Vägguttag brunnar, 230 V, 10A-16A		10 st
F	632-0	Belysning		Ospec
F	650-19	Datauttag RJ45 *I kanal/mediaskåp.*		2 st
V	389-1	Skylt ledigt/upptaget		1 st
V	402-3	Konferensbord L=3200 B=1200		1 st
V	411-36	Mediaskåp		1 st
V	421-3	Karmstol		10 st
V	430-1	Whiteboard		1 st
V	449-0	Hjälpmedel *Hörselslinga Rum 3160 mötesrum gemensamt 46 kvm Hörslinga ska installeras innan golvmatta läggs på plats (motfasslingor, tidigare leverantör Ketab).*		1 st
V	480-14	Gardin komplett inkl skena och beslag per fönster		1 st
V-IT	432-11	PC-enhet		1 st
V-IT	432-24	Bildskärm		1 st

Funktionskrav		Värde
D61-18	Dörrar Fritt passagemått vid 90°	840 mm
F11-2	Komfortklass	Centralt reglerad kyla
F31-5	Min temperaturkrav	21 °C
G39-3	Min luftflöde + forcering	0,35 l/s m² + forcering 10 l/pers
G41-1	Tryckförhållanden till andra rum	Balanserat
H11-1	Belysningskrav. Enligt branschrekommendationer.	
H32-5	Färgtemperatur 4000K	Neutral färgtemperatur
H81-3	Belysningsstyrning - dimmer. Ljusreglering - manuell styrning via dimmer	Dimmer

Tillagd Ändrad Borttagen *Rapporten visar ändringar gjorda mellan 2024-12-27 och 2025-01-27, för ytterligare detaljer se händelseloggen.*

PTS © Copyright Region Jönköpings län, upplåten till PTS Forum. All obehörig kopiering förbjuden.

Utrymme: Grupprum **Fastställda rumsnummer** 3160

H81-5	Belysningsstyrning - frånvarostyrd. Manuell tändning med frånvarostyrd släckning	Frånvaro
I11-13	Ljudkrav. Enligt Akustikriktlinje	
J33-1	Dagsljus	Inga krav
K23-1	Kraft belysning. Övrig Last	ÖL 100%
K24-1	Kraftuttag 230V. Övrig Last.	ÖL 100%
K28-6	Anslutning av apparater / utrustningar. Elanslutning av övriga apparater och utrustningar upptagna under rubriken "inredning/utrustning".	
K29-5	Medicinska utrymmen. Enligt SS 436 40 00 kap. 710	Oklassificerat utrymme
K51-7	Flerfunktionsnät. Kommunikation med övriga apparater och utrustningar upptagna under rubriken "inredning/utrustning". Exempelvis tv, spoldesinfektor m.fl.	
N31-2	Hygienklass	1
N61-2	Låsning	Mekaniskt lås

Ytskikt

Gräns.	Kod	Ytskikt
F	201-16	Golv Matta uppvikt mot vägg
F	203-3	Vägg. Målad, glansvärde 20
F	205-7	Tak. Ljudabsorberande, nedpendlat undertak.

© Copyright Region Jönköpings län, upplåten till PTS Forum. All obehörig användning är förbjuden.

4001 Hisshall

Preliminära rumsnummer:
Fastställda rumsnummer: 4001

Benämning förkortning:	Programarea (NTA):	Ritad area (NTA):	Användningstider:
Hisshall/S	0	0	
Personantal (dimensionerande):	Personantal (kommentar/intervall):		Funktionskod:
0			

Beskrivning för utrymmet:
Utrymme vid hissar. Oinrett

Anmärkning för utrymmet:
Utrymmet är inte kravsatt, behöver ses över innan projektering.

Kommentar:
Hisshall/S

Funktionsytor:

Inredning/utrustning

Gräns.	Kod	Inredning/utrustning	Befintligt antal	Antal
F	630-0	Strömställare		1 st
F	631-1	Vägguttag dubbelt, 230 V, 10A-16A		1 st
F	632-2	Ljusarmatur. Allmänbelysning dikt tak		1 st
V-Vb	641-2	Kortläsare för kort *SIHTS kort från hisshall 4001 in till korridor 4150. Se ritning.*		1 st

Funktionskrav

		Värde
F11-1	Komfortklass	Inga krav på maxtemperatur
F11-2	Komfortklass	Centralt reglerad kyla
F31-5	Min temperaturkrav	21 °C
G33-3	Min luftflöden l/s m²	1 l/s m²
G41-1	Tryckförhållanden till andra rum	Balanserat
H32-5	Färgtemperatur 4000K	Neutral färgtemperatur
I11-13	Ljudkrav. Enligt Akustikriktlinje *ses över beroende på vad för disponibelt rum*	
K23-1	Kraft belysning. Övrig Last	ÖL 100%
K24-1	Kraftuttag 230V. Övrig Last.	ÖL 100%
N31-1	Hygienklass *N31-3 om placerad inom vårdlokal*	0
N61-3	Låsning. Med elektriskt lås menas kort eller bricka-styrning *SIHTS kort från hisshall 4001 in till korridor 4150. Se ritning.*	Elektriskt lås

Ytskikt

Gräns.	Kod	Ytskikt
F	201-16	Golv Matta uppvikt mot vägg
F	203-5	Vägg. Målad *Glansvärde 20*

Tillagd Ändrad Borttagen *Rapporten visar ändringar gjorda mellan 2024-12-27 och 2025-01-27, för ytterligare detaljer se händelseloggen.*

© Copyright Region Jönköpings län, upplåten till PTS Forum. All obehörig spridning av innehållet är förbjuden.

4002, […] Teknikrum

Preliminära rumsnummer:
Fastställda rumsnummer: 4002, 3012

Benämning förkortning:	Programarea (NTA):	Ritad area (NTA):	Användningstider:
TEKNIKRUM	0	0	
Personantal (dimensionerande):	Personantal (kommentar/intervall):		Funktionskod:
0			151
Beskrivning för utrymmet:			
Anmärkning för utrymmet:			
Kommentar:			
Funktionsytor:			

Utrymmen i utrymmesgruppen			
R-nummer	Preliminärt rumsnummer	Fastställt rumsnummer	Kommentar
R-486		4002	EL
R-559		3012	Fläktrum

Inredning/utrustning				
Gräns.	Kod	Inredning/utrustning	Befintligt antal	Antal
F	630-0	Strömställare		1 st
F	631-1	Vägguttag dubbelt, 230 V, 10A-16A		Ospec
F	632-0	Belysning		1 st
F	650-2	Datauttag - Dubbelt RJ45 uttag för data, telefoni		1 st

Funktionskrav		Värde
D61-4	Dörrar. Fri passage	900 mm
F11-2	Komfortklass	Centralt reglerad kyla
G33-1	Min luftflöden l/s m²	0,35 l/s m²
H12-1	Synkrav. Synkrav enligt branchrekommendationer för denna typ av rum	Normala
H16-1	Belysningsstyrka. Belysningsstyrka enligt branschrekommendation för denna typ av rum.	Normal
H32-5	Färgtemperatur 4000K	Neutral färgtemperatur
H81-1	Belysningsstyrning - strömbrytare. Normala krav (manuell styrning).	Strömställare
I11-13	Ljudkrav. Enligt Akustikriktlinje	
I13-7	Rumsakustik. Specialdimensionering	speciella krav
I15-1	Trafikbuller. Inga särskilda krav	Inga särskilda krav dB
J33-1	Dagsljus	Inga krav
K23-1	Kraft belysning. Övrig Last	ÖL 100%
K24-1	Kraftuttag 230V. Övrig Last.	ÖL 100%
K25-1	Kraftuttag 230V data. Övrig Last.	ÖL 100%
K29-4	Medicinska utrymmen. Enligt SS 436 40 00 kap. 710	Utreds
N31-1	Hygienklass	0

Ytskikt		
Gräns.	Kod	Ytskikt
F	201-16	Golv Matta uppvikt mot vägg

Tillagd Ändrad Borttagen *Rapporten visar ändringar gjorda mellan 2024-12-27 och 2025-01-27, för ytterligare detaljer se händelseloggen.*

PTS © Copyright Region Jönköpings län, upplåten till PTS Forum. All obehörig [illegible] uden.

F	203-5	Vägg. Målad

© Copyright Region Jönköpings län, upplåten till PTS Forum. All obehörig spridning av innehållet förbjuden.

4007 Hisshall

Preliminära rumsnummer:
Fastställda rumsnummer: 4007

Benämning förkortning:	Programarea (NTA):	Ritad area (NTA):	Användningstider:
Hisshall/S	0	0	
Personantal (dimensionerande):	Personantal (kommentar/intervall):		Funktionskod:
0			

Beskrivning för utrymmet:
Utrymme vid hissar. Oinrett

Anmärkning för utrymmet:
Utrymmet är inte kravsatt, behöver ses över innan projektering.

Kommentar:
Hisshall/N

Funktionsytor:

Inredning/utrustning

Gräns.	Kod	Inredning/utrustning	Befintligt antal	Antal
F	630-0	Strömställare		1 st
F	631-1	Vägguttag dubbelt, 230 V, 10A-16A		1 st
F	632-2	Ljusarmatur. Allmänbelysning dikt tak		1 st
V-Vb	641-2	Kortläsare för kort *För SIHTS kort, en in till korridor 4100 och en in till korridor 4120. SE ritning.*		2 st

Funktionskrav

		Värde
F11-1	Komfortklass	Inga krav på maxtemperatur
F11-2	Komfortklass	Centralt reglerad kyla
F31-5	Min temperaturkrav	21 °C
G33-3	Min luftflöden l/s m²	1 l/s m²
G41-1	Tryckförhållanden till andra rum	Balanserat
■ H32-5	Färgtemperatur 4000K	Neutral färgtemperatur
I11-13	Ljudkrav. Enligt Akustikriktlinje *ses över beroende på vad för disponibelt rum*	
K23-1	Kraft belysning. Övrig Last	ÖL 100%
K24-1	Kraftuttag 230V. Övrig Last.	ÖL 100%
N31-1	Hygienklass *N31-3 om placerad inom vårdlokal*	0
N61-3	Låsning. Med elektriskt lås menas kort eller bricka-styrning *För SIHTS kort, en in till korridor 4100 och en in till korridor 4120. SE ritning.*	Elektriskt lås

Ytskikt

Gräns.	Kod	Ytskikt
F	201-16	Golv Matta uppvikt mot vägg
F	203-5	Vägg. Målad *Glansvärde 20*

■ Tillagd ▲ Ändrad ● Borttagen *Rapporten visar ändringar gjorda mellan 2024-12-27 och 2025-01-27, för ytterligare detaljer se händelseloggen.*

PTS © Copyright Region Jönköpings län, upplåten till PTS Forum. All obehörig kopiering av ritningar förboden.

4103 Vilrum Personal

Preliminära rumsnummer:
Fastställda rumsnummer: 4103

Benämning förkortning:	Programarea (NTA):	Ritad area (NTA):	Användningstider:
VILRUM PERS	9	0	8-17
Personantal (dimensionerande):	Personantal (kommentar/intervall):		Funktionskod:
1	0-1		179

Beskrivning för utrymmet:
Utrymme för tillfällig enskild vila, personal

Anmärkning för utrymmet:

Kommentar:
Rummet användas till flera funktioner, skärm , datauttag

Funktionsytor:

Inredning/utrustning				
Gräns.	Kod	Inredning/utrustning	Befintligt antal	Antal
F	381-2	Kroklist 2 krokar		1 st
F	631-13	Vägguttag brunnar, 230 V, 10A-16A *2 st vid vilplats, 2 st övrigt fördelade i rummet.*		4 st
F	632-0	Belysning		Ospec
V	389-1	Skylt ledigt/upptaget		1 st
V	405-10	Sängbord		1 st
V	421-3	Karmstol		1 st
V	422-4	Soffa 3 sits		1 st
V	423-7	Vilbrits		1 st
V-Vb	433-2	TV vägg		1 st
V-Vb	632-5	Ljusarmatur sängplatsbelysning		1 st
V-Vb	645-2	Anropsapparater. Patientanrop med uttagsjack.		1 st
V-Vb	645-7	Anrops och återställningsapparat med närvaromarkeringsfunktion och display. Med tryckknappar för anrop och närvaro/återställning med alfa-nummerisk display för presentation av anrop. Placeras vid dörr.		1 st

Funktionskrav		Värde
D61-18	Dörrar Fritt passagemått vid 90°	840 mm
F11-2	Komfortklass	Centralt reglerad kyla
F31-5	Min temperaturkrav	21 °C
G31-1	Min luftflöden l/s	10 l/s
G41-1	Tryckförhållanden till andra rum	Balanserat
H11-1	Belysningskrav. Enligt branschrekommendationer.	
H32-5	Färgtemperatur 4000K	Neutral färgtemperatur
H81-2	Belysningsstyrning - flera strömbrytare. Normala krav olika styrningar (manuell styrning).	Flera strömbrytare
H81-3	Belysningsstyrning - dimmer. Ljusreglering - manuell styrning via dimmer	Dimmer
I11-13	Ljudkrav. Enligt Akustikriktlinje	
J33-1	Dagsljus	Inga krav
K23-1	Kraft belysning. Övrig Last	ÖL 100%

Tillagd Ändrad Borttagen *Rapporten visar ändringar gjorda mellan 2024-12-27 och 2025-01-27, för ytterligare detaljer se händelseloggen.*

PTS © Copyright Region Jönköpings län, upplåten till PTS Forum. All obehörig kopiering av innehållet förbjuden.

Utrymme: Vilrum Personal **Fastställda rumsnummer** 4103

K24-1	Kraftuttag 230V. Övrig Last.	ÖL 100%
K28-6	Anslutning av apparater / utrustningar. Elanslutning av övriga apparater och utrustningar upptagna under rubriken "inredning/utrustning".	
K29-5	Medicinska utrymmen. Enligt SS 436 40 00 kap. 710	Oklassificerat utrymme
K51-7	Flerfunktionsnät. Kommunikation med övriga apparater och utrustningar upptagna under rubriken "inredning/utrustning". Exempelvis tv, spoldesinfektor m.fl.	
N31-2	Hygienklass	1
N61-8	Låsning	WC-behör

Ytskikt

Gräns.	Kod	Ytskikt
F	201-16	Golv Matta uppvikt mot vägg
F	203-3	Vägg. Målad, glansvärde 20
F	205-7	Tak. Ljudabsorberande, nedpendlat undertak.

© Copyright Region Jönköpings län, upplåten till PTS Forum. All obehörig kopiering är förbjuden.

4104 Grupprum

Möte/kontor

Preliminära rumsnummer: 4104
Fastställda rumsnummer: 4104

Benämning förkortning:	Programarea (NTA):	Ritad area (NTA):	Användningstider:
GRP RUM	18	18	8-17
Personantal (dimensionerande):	Personantal (kommentar/intervall):		Funktionskod:
▲ 8	▲ 6-8		061

Beskrivning för utrymmet:
Rum som är avsett för grupper om 10 personer. Ytan justeras med 2,0 kvm/person.

Anmärkning för utrymmet:

Kommentar:
Bokningsbart rum Möte 6-8/pers

Funktionsytor:

Inredning/utrustning				
Gräns.	Kod	Inredning/utrustning	Befintligt antal	Antal
F	381-6	Kroklist 4 krokar		1 st
F	480-5	Persienn *Mellan glas*		1 st
F	611-1	Elkanal väggkanalsystem, horisontalt eller veritikalt		Ospec
F	611-2	Elkanal väggkanalsystem, vertikalt placerad vid dörr		1 st
F	631-13	Vägguttag brunnar, 230 V, 10A-16A		10 st
F	632-0	Belysning		Ospec
F	650-19	Datauttag RJ45 *I kanal/mediaskåp.*		2 st
V	389-1	Skylt ledigt/upptaget		1 st
V	402-3	Konferensbord L=3200 B=1200 *Finns i gamla personalrummet*	1 st	0 st
V	411-36	Mediaskåp		1 st
V	421-3	Karmstol	10 st	0 st
V-IT	433-10	Videokonferansutrustning		1 st

Funktionskrav		Värde
D61-18	Dörrar Fritt passagemått vid 90°	840 mm
F11-2	Komfortklass	Centralt reglerad kyla
F31-5	Min temperaturkrav	21 °C
G39-3	Min luftflöde + forcering	0,35 l/s m² + forcering 10 l/pers
G41-1	Tryckförhållanden till andra rum	Balanserat
H11-1	Belysningskrav. Enligt branschrekommendationer.	
■ H32-5	Färgtemperatur 4000K	Neutral färgtemperatur
H81-3	Belysningsstyrning - dimmer. Ljusreglering - manuell styrning via dimmer	Dimmer
H81-5	Belysningsstyrning - frånvarostyrd. Manuell tändning med frånvarostyrd släckning	Frånvaro
I11-13	Ljudkrav. Enligt Akustikriktlinje	
J33-1	Dagsljus	Inga krav
K23-1	Kraft belysning. Övrig Last	ÖL 100%

■ Tillagd ▲ Ändrad ● Borttagen *Rapporten visar ändringar gjorda mellan 2024-12-27 och 2025-01-27, för ytterligare detaljer se händelseloggen.*

PTS © Copyright Region Jönköpings län, upplåten till PTS Forum. All obehörig kopiering av innehållet förbjuden.

Utrymme: Grupprum **Fastställda rumsnummer** 4104

K24-1	Kraftuttag 230V. Övrig Last.	ÖL 100%
K28-6	Anslutning av apparater / utrustningar. Elanslutning av övriga apparater och utrustningar upptagna under rubriken "inredning/utrustning".	
K29-5	Medicinska utrymmen. Enligt SS 436 40 00 kap. 710	Oklassificerat utrymme
K51-7	Flerfunktionsnät. Kommunikation med övriga apparater och utrustningar upptagna under rubriken "inredning/utrustning". Exempelvis tv, spoldesinfektor m.fl.	
N31-2	Hygienklass	1
N61-2	Låsning	Mekaniskt lås

Ytskikt

Gräns.	Kod	Ytskikt
F	201-16	Golv Matta uppvikt mot vägg
F	203-3	Vägg. Målad, glansvärde 20
F	205-7	Tak. Ljudabsorberande, nedpendlat undertak.

© Copyright Region Jönköpings län, upplåten till PTS Forum. All obehörig kopiering är förbjuden.

4105 Konferensrum

Mötesrum

Preliminära rumsnummer: 4105
Fastställda rumsnummer: 4105

Benämning förkortning:	Programarea (NTA):	Ritad area (NTA):	Användningstider:
KONFERENS	46	46	8-17
Personantal (dimensionerande):	Personantal (kommentar/intervall):		Funktionskod:
20	5-20		069

Beskrivning för utrymmet:
Rum som är avsett för grupper om 20 personer. Ytan justeras med 2,0 kvm/person.

Anmärkning för utrymmet:

Kommentar:
Rum 4105 mötesrum gemensamt 46 kvm Hörslinga ska installeras innan golvmatta läggs på plats (motfasslingor, tidigare leverantör Ketab).

Funktionsytor:

Inredning/utrustning				
Gräns.	Kod	Inredning/utrustning	Befintligt antal	Antal
F	381-3	Kroklist 2x2 krokar		2 st
F	611-1	Elkanal väggkanalsystem, horisontalt eller veritikalt *1 st vid presentationsplats.*		Ospec
F	611-2	Elkanal väggkanalsystem, vertikalt placerad vid dörr		1 st
F	631-13	Vägguttag brunnar, 230 V, 10A-16A *4 st vid presentationsplats (till TV, konferensutrustning mm) , 4 st vid mediaskåp, övriga fördelas i rummet*		20 st
F	632-0	Belysning		Ospec
F	650-19	Datauttag RJ45 *Nära TV*		2 st
V	389-1	Skylt ledigt/upptaget		1 st
V	402-6	Konferensbord L=5600 B=1200		1 st
V	403-35	Ståbord L=600 B=600 (mm)		1 st
V	411-36	Mediaskåp		1 st
V	421-3	Karmstol		20 st
V	430-3	Projektorduk		1 st
V	430-6	Skrivtavla		1 st
V	449-0	Hjälpmedel *Hörselslinga Rum 4105 mötesrum gemensamt 46 kvm Hörslinga ska installeras innan golvmatta läggs på plats (motfasslingor, tidigare leverantör Ketab).*		1 st
V-IT	432-3	Projektor tak		1 st
V-IT	432-11	PC-enhet		1 st

Funktionskrav		Värde
D61-18	Dörrar Fritt passagemått vid 90°	840 mm
F11-2	Komfortklass	Centralt reglerad kyla
F31-5	Min temperaturkrav	21 °C
G35-4	Min luftflöden l/s person *Forcering via närvaro/tryckknapp/CO2/temp*	10 l/s person
G41-1	Tryckförhållanden till andra rum	Balanserat
H11-1	Belysningskrav. Enligt branschrekommendationer.	

Tillagd Ändrad Borttagen *Rapporten visar ändringar gjorda mellan 2024-12-27 och 2025-01-27, för ytterligare detaljer se händelseloggen.*

PTS © Copyright Region Jönköpings län, upplåten till PTS Forum. All obehörig kopiering av innehållet förbjuden.

Utrymme: Konferensrum **Fastställda rumsnummer** 4105

■	H32-5	Färgtemperatur 4000K	Neutral färgtemperatur
	H81-3	Belysningsstyrning - dimmer. Ljusreglering - manuell styrning via dimmer	Dimmer
	H81-5	Belysningsstyrning - frånvarostyrd. Manuell tändning med frånvarostyrd släckning	Frånvaro
	H81-14	Belysningsstyrning Scenariestyrd	
	I11-13	Ljudkrav. Enligt Akustikriktlinje	
	J33-1	Dagsljus	Inga krav
	K23-1	Kraft belysning. Övrig Last	ÖL 100%
	K24-1	Kraftuttag 230V. Övrig Last.	ÖL 100%
	K28-6	Anslutning av apparater / utrustningar. Elanslutning av övriga apparater och utrustningar upptagna under rubriken "inredning/utrustning".	
	K29-5	Medicinska utrymmen. Enligt SS 436 40 00 kap. 710	Oklassificerat utrymme
	K51-7	Flerfunktionsnät. Kommunikation med övriga apparater och utrustningar upptagna under rubriken "inredning/utrustning". Exempelvis tv, spoldesinfektor m.fl.	
	K71-5	Presentationssystem. För visning av ljud och bild via dator eller annan programkälla	
	K74-1	Teleslinga i rum *Utredning behövs.*	
	N31-2	Hygienklass	1
	N61-3	Låsning. Med elektriskt lås menas kort eller bricka-styrning	Elektriskt lås

Ytskikt

Gräns.	Kod	Ytskikt
F	201-16	Golv Matta uppvikt mot vägg
F	203-3	Vägg. Målad, glansvärde 20
F	205-7	Tak. Ljudabsorberande, nedpendlat undertak.

© Copyright Region Jönköpings län, upplåten till PTS Forum. All obehörig kopiering förbjuden.

4121 WC Allmän/Personal

Personal

Preliminära rumsnummer: 4121
Fastställda rumsnummer: 4121

Benämning förkortning:	Programarea (NTA):	Ritad area (NTA):	Användningstider:
WC	2	0	
Personantal (dimensionerande):	Personantal (kommentar/intervall):		Funktionskod:
0			173
Beskrivning för utrymmet:			
Avser wc i entré samt personal utrymmen			
Anmärkning för utrymmet:			
Kommentar:			
Funktionsytor:			

Inredning/utrustning				
Gräns.	Kod	Inredning/utrustning	Befintligt antal	Antal
F	302-2	Toalettplatsutrustning WC, WC/Dusch		1 st
	382-16	Hållare för toalettpapper		1 st
	382-17	Hållare för toalettpapper, reservpappershållare		1 st
	382-23	Toalettborstställ		1 st
	383-3	Korg för sanitetspåsar inkl lock		1 st
F	381-1	Kroklist 1 krok		1 st
F	382-13	Hållare för handdesinfektion *vid tvättställ, om patientutrymme.*		1 st
F	521-3	Tvättställ litet utan bräddavlopp		1 st
F	522-3	WC-stol väggmontage		1 st
F	523-1	Tvättställsblandare bänkmonterad *Vattenstrålen ska ej träffa silen utan porslinet först (risk ur hygiensynpunkt)*		1 st
F	630-0	Strömställare		Ospec

Funktionskrav		Värde
D61-17	Dörrar Fritt passagemått vid 90°	740 mm
F11-2	Komfortklass	Centralt reglerad kyla
F31-5	Min temperaturkrav	21 °C
G31-3	Min luftflöden l/s	20 l/s
G41-5	Tryckförhållanden till andra rum. Endast frånluft *ljuddämpat ÖD*	F-
H11-1	Belysningskrav. Enligt branschrekommendationer.	
H32-5	Färgtemperatur 4000K	Neutral färgtemperatur
H81-4	Belysningsstyrning - närvarostyrning. Automatisk tändning/släckning vid närvaro i rum	Närvarostyrning
I11-13	Ljudkrav. Enligt Akustikriktlinje	
J33-1	Dagsljus	Inga krav
K23-1	Kraft belysning. Övrig Last	ÖL 100%
K29-5	Medicinska utrymmen. Enligt SS 436 40 00 kap. 710	Oklassificerat utrymme
N31-3	Hygienklass	2

Tillagd Ändrad Borttagen *Rapporten visar ändringar gjorda mellan 2024-12-27 och 2025-01-27, för ytterligare detaljer se händelseloggen.*

PTS © Copyright Region Jönköpings län, upplåten till PTS Forum. All obehörig kopiering förbjuden.

Utrymme: WC Allmän/Personal **Fastställda rumsnummer** 4121

N61-3	Låsning. Med elektriskt lås menas kort eller bricka-styrning *om personaltoalett i allmänna ytor*	Elektriskt lås
N61-8	Låsning	WC-behör

Ytskikt

Gräns.	Kod	Ytskikt
F	201-16	Golv Matta uppvikt mot vägg
F	203-3	Vägg. Målad, glansvärde 20
F	204-0	Stänkskydd
F	205-7	Tak. Ljudabsorberande, nedpendlat undertak.

© Copyright Region Jönköpings län, upplåten till PTS Forum. All obehörig kopiering av innehållet förbjuden.

4122 Omklädningsrum

Dam

Preliminära rumsnummer:
Fastställda rumsnummer: 4122

Benämning förkortning:	Programarea (NTA):	Ritad area (NTA):	Användningstider:
OMKL	30	30	8-17
Personantal (dimensionerande):	Personantal (kommentar/intervall):		Funktionskod:
10	5-10		101

Beskrivning för utrymmet:
Rum avsett för omklädning och klädförvaring för personal. Avsett för 20 personer.

Anmärkning för utrymmet:
Tänk på att kolla om städ är medräknade i omklädningsrummen

Kommentar:

Funktionsytor:

Inredning/utrustning				
Gräns.	Kod	Inredning/utrustning	Befintligt antal	Antal
F	301-3	Tvättplatsutrustning		1 st
	382-12	Hållare för torkpapper, stor		1 st
	382-18	Hållare för tvål/handdesinfektion med distansfäste		2 st
	383-5	Papperskorg trådkorg		1 st
	385-0	Spegel		1 st
F	381-3	Kroklist 2x2 krokar		2 st
F	521-4	Tvättställ stort utan bräddavlopp B=600 D=450		1 st
F	523-5	Tvättställsblandare bänkmonterad, förlängd spak *Vattenstrålen ska ej träffa silen utan porslinet först (risk ur hygiensynpunkt)*		1 st
F	631-13	Vägguttag brunnar, 230 V, 10A-16A *1 per spegel.*		Ospec
F	632-0	Belysning		Ospec
F	632-14	Nödljusarmatur		1 st
V	411-17	Klädskåp B=400 (mm) *Klädskåp i metall*		25 st
V	421-2	Sittbänk ribbänk		2 st
V	460-4	Tvättsäckshållare 125L		2 st

Funktionskrav		Värde
D61-18	Dörrar Fritt passagemått vid 90°	840 mm
F31-5	Min temperaturkrav	21 °C
G33-3	Min luftflöden l/s m²	1 l/s m²
G41-1	Tryckförhållanden till andra rum	Balanserat
H11-1	Belysningskrav. Enligt branschrekommendationer.	
H32-5	Färgtemperatur 4000K	Neutral färgtemperatur
H81-4	Belysningsstyrning - närvarostyrning. Automatisk tändning/släckning vid närvaro i rum	Närvarostyrning
I11-13	Ljudkrav. Enligt Akustikriktlinje	
J33-1	Dagsljus	Inga krav

Tillagd Ändrad Borttagen *Rapporten visar ändringar gjorda mellan 2024-12-27 och 2025-01-27, för ytterligare detaljer se händelseloggen.*

PTS © Copyright Region Jönköpings län, upplåten till PTS Forum. All obehörig kopiering förbjuden.

Utrymme: Omklädningsrum **Fastställda rumsnummer** 4122

K23-1	Kraft belysning. Övrig Last	ÖL 100%
K24-1	Kraftuttag 230V. Övrig Last.	ÖL 100%
K28-6	Anslutning av apparater / utrustningar. Elanslutning av övriga apparater och utrustningar upptagna under rubriken "inredning/utrustning".	
K29-5	Medicinska utrymmen. Enligt SS 436 40 00 kap. 710	Oklassificerat utrymme
N31-2	Hygienklass	1
N61-2	Låsning	Mekaniskt lås

Ytskikt

Gräns.	Kod	Ytskikt
F	201-16	Golv Matta uppvikt mot vägg
F	203-3	Vägg. Målad, glansvärde 20
F	204-0	Stänkskydd
F	205-7	Tak. Ljudabsorberande, nedpendlat undertak.

Borttagna krav

Kod	*Benämning*	*Kravtyp*	*Datum*	*Tid*	*Ändrat av*
F11-2	Komfortklass	Funktionskrav	2025-01-15	12:44	Marie-Ann Jönsson

© Copyright Region Jönköpings län, upplåten till PTS Forum. All obehörig kopiering förbjuden.

4123, […] RWC Dusch

Preliminära rumsnummer:
Fastställda rumsnummer: 4123, 4152, 4202, 4101

Benämning förkortning:	Programarea (NTA):	Ritad area (NTA):	Användningstider:
RWC/D	6	6	
Personantal (dimensionerande):	Personantal (kommentar/intervall):		Funktionskod:
0			126

Beskrivning för utrymmet:

Rullstolsanpassat rum med toalettstol, tvättställ och duschplats i anslutning till vårdrum. Om utrymmet ej ligger i anslutning till vårdrum minskas ytan med 1 kvm.

Anmärkning för utrymmet:

Kommentar:

Funktionsytor:

Utrymmen i utrymmesgruppen

R-nummer	Preliminärt rumsnummer	Fastställt rumsnummer	Kommentar
R-468		4123	placeras i närheten av omkl.rum/Dam
R-523		4152	placeras i närheten av omkl.rum/Herr
R-554		4202	
R-556		4101	

Inredning/utrustning

Gräns.	Kod	Inredning/utrustning	Befintligt antal	Antal
F	301-3	Tvättplatsutrustning		1 st
	382-18	Hållare för tvål/handdesinfektion med distansfäste		2 st
	382-21	Hållare för pappershanddukar/papper		1 st
	383-5	Papperskorg trådkorg		1 st
	385-0	Spegel		1 st
F	302-3	Toalettplatsutrustning RWC, RWC/Dusch		1 st
	382-16	Hållare för toalettpapper		1 st
	382-17	Hållare för toalettpapper, reservpappershållare		1 st
	382-23	Toalettborstställ		1 st
	383-3	Korg för sanitetspåsar inkl lock		1 st
	384-4	Toalettarmstöd väggmodell (med stödben) inkl dubbla toalettpappershållare		2 st
F	362-14	Hyllplan vid tvättställ B=300 D=250 (mm)		1 st
F	362-20	Hylla fällbar B=350 D=400 (mm) *Placeras i närheten av toalettstol, i wc höjd för stomipåsar. Bra om fällbar*		1 st
F	381-3	Kroklist 2x2 krokar		1 st
F	382-1	Hållare för borste/skrapa		1 st
F	383-4	Tvålkorg		1 st
F	384-1	Resningshandtag		1 st
F	384-3	Draghandtag B=800 (mm)		1 st
F	384-24	Klätterhandtag		1 st
F	388-2	Duschvägg		1 st

PTS © Copyright Region Jönköpings län, upplåten till PTS Forum. All obehörig kopiering förbjuden.

Utrymme: RWC Dusch **Fastställda rumsnummer** 4123, 4152, 4202, 4101

F	521-5	Tvättställ stort med integrerad distanshylla, utan bräddavlopp B=600 D=600	1 st
F	522-3	WC-stol väggmontage	1 st
F	523-5	Tvättställsblandare bänkmonterad, förlängd spak *Vattenstrålen ska ej träffa silen utan porslinet först (risk ur hygiensynpunkt)*	1 st
F	523-12	Termostatblandare för dusch	1 st
F	524-13	Duschanordning med duschstång, slang och handtag	1 st
F	528-1	Golvbrunn med rostfri sil	1 st
F	632-0	Belysning *Minst 2 stycken*	Ospec
V	460-14	Gummiskrapa med skaft	1 st
V-Vb	645-1	Anropsapparater. Patientanrop. *Vid golv*	1 st
V-Vb	645-2	Anropsapparater. Patientanrop med uttagsjack. *Vid WC*	1 st
V-Vb	645-4	Anropsapparat Patientanrop med dragsnöre *Vid dusch*	1 st
V-Vb	645-12	Återställningsapparat. Återställning av anropssignal, entrésignal, -gaslarm mfl. *Utgår när återställning finns i en angränsade rum. alternativt 645-7*	1 st

Funktionskrav		Värde
D61-18	Dörrar Fritt passagemått vid 90°	840 mm
F11-2	Komfortklass	Centralt reglerad kyla
F31-5	Min temperaturkrav	21 °C
G31-4	Min luftflöden l/s	25 l/s
G41-5	Tryckförhållanden till andra rum. Endast frånluft	F-
H11-1	Belysningskrav. Enligt branschrekommendationer.	
H32-5	Färgtemperatur 4000K	Neutral färgtemperatur
H81-4	Belysningsstyrning - närvarostyrning. Automatisk tändning/släckning vid närvaro i rum	Närvarostyrning
I11-13	Ljudkrav. Enligt Akustikriktlinje	
J33-1	Dagsljus	Inga krav
K23-1	Kraft belysning. Övrig Last	ÖL 100%
K28-6	Anslutning av apparater / utrustningar. Elanslutning av övriga apparater och utrustningar upptagna under rubriken "inredning/utrustning".	
K29-5	Medicinska utrymmen. Enligt SS 436 40 00 kap. 710	Oklassificerat utrymme
N31-3	Hygienklass	2
N61-7	Låsning	RWC-behör

Ytskikt		
Gräns.	Kod	Ytskikt
F	201-19	Golv Matta uppvikt mot vägg, halkhämmande
F	203-11	Vägg. Våtrumsklassat ytskikt *Kontrastmarkering vid tvättställ, toalett och dusch*
F	205-4	Tak. Hygien, ljudabsorberande, nedpendlat undertak.

Tillagd Ändrad Borttagen *Rapporten visar ändringar gjorda mellan 2024-12-27 och 2025-01-27, för ytterligare detaljer se händelseloggen.*

© Copyright Region Jönköpings län, upplåten till PTS Forum. All obehörig spridning av tillhandahållanden förbjuden.

4131 Personalrum med pentry

Pausrum

Preliminära rumsnummer:
Fastställda rumsnummer: 4131

Benämning förkortning:	Programarea (NTA):	Ritad area (NTA):	Användningstider:
PERS/PENTRY	79	79	8-17
Personantal (dimensionerande):	Personantal (kommentar/intervall):		Funktionskod:
35	10-35		114

Beskrivning för utrymmet:
Personalrum med pentry ytan beräknad på 20 personer samtidigt närvarande

Anmärkning för utrymmet:

Kommentar:
Emelie/utrustare se över detta. Önskemål från verksamheten, Emelie informerad

Funktionsytor:

Inredning/utrustning

Gräns.	Kod	Inredning/utrustning	Befintligt antal	Antal
F	301-3	Tvättplatsutrustning		1 st
	382-12	Hållare för torkpapper, stor		1 st
	382-18	Hållare för tvål/handdesinfektion med distansfäste		2 st
	383-5	Papperskorg trådkorg		1 st
	385-0	Spegel		1 st
F	325-39	Bänkskåp för diskbänk/sopsortering - 1 Låda B=600 D=600 H=870 (mm)		1 st
F	326-8	Lådskåp En liten och två stora lådor. B=600 D=600 H=870 (mm)		3 st
F	327-20	Överskåp till kyl/frys B=600 D=600 H=600 (mm)		2 st
F	327-24	Väggskåp 2 hyllor, lutande överdel B=600 D=320 H=700 (mm)		1 st
F	352-14	Diskbänk 1 ho *L 1200 mm*		2 st
F	354-5	Bänkskiva på underrede D=600 (mm)		2 st
F	364-3	Hyllsektion 1 hyllplan på konsol D=450 (mm) *För mikrovågsugn*		1 st
F	373-1	Kylskåp fullhöjd B=600 D=600 H=1800 (mm)		1 st
F	373-4	Kyl/Frys fullhöjd B=600 D=600 H=1800 (mm)		1 st
F	382-8	Hållare för flytande tvål		2 st
F	382-12	Hållare för torkpapper, stor		2 st
F	523-11	Disklådsblandare bänkmonterad, förlängd spak		2 st
F	611-2	Elkanal väggkanalsystem, vertikalt placerad vid dörr		1 st
F	630-7	Timer för uttag, värmeapparater mm, elektronisk justerbar tid		Ospec
F	631-6	Vägguttag placeras över fönster, styrs via strömbrytare		1 st
F	631-13	Vägguttag brunnar, 230 V, 10A-16A *4 st i pentry, 12 st fördelas i rummet.*		30 st
F	632-0	Belysning		Ospec
F	632-12	Underskåpsarmatur Bänkskåpsbelysning		Ospec
F	648-3	Ur. Analogt ur som visar timmar, minuter samt svepande sekundvisare. *Gärna placering över dörr*		1 st
V	372-3	Diskmaskin snabb B=600 D=600 (mm)		2 st
V	375-3	Mikrovågsugn fristående		8 st

Tillagd Ändrad Borttagen *Rapporten visar ändringar gjorda mellan 2024-12-27 och 2025-01-27, för ytterligare detaljer se händelseloggen.*

PTS © Copyright Region Jönköpings län, upplåten till PTS Forum. All obehörig kopiering förbjuden.

Utrymme: Personalrum med pentry **Fastställda rumsnummer** 4131

V	403-36	Bord högt	3 st
V	403-40	Bord lågt H620-700 diam 620	1 st
V	410-6	Tidskriftshylla tidskrift	1 st
V	421-3	Karmstol	18 st
V	421-4	Stol	2 st
V	422-4	Soffa 3 sits	2 st
V	460-31	Källsortering	1 st
V	480-14	Gardin komplett inkl skena och beslag per fönster	1 st
V	486-2	Kaffeautomat	1 st
V-Vb	645-10	Rumsdisplay - liten. Display för presentation av larm och närvaro.	1 st

Funktionskrav		Värde
D61-18	Dörrar Fritt passagemått vid 90°	840 mm
F11-2	Komfortklass	Centralt reglerad kyla
F31-5	Min temperaturkrav	21 °C
G39-9	min luftflöde + forcering	1 l/s.m² + forcering 7 l/s pers
G41-1	Tryckförhållanden till andra rum	Balanserat
H11-1	Belysningskrav. Enligt branschrekommendationer.	
H32-5	Färgtemperatur 4000K	Neutral färgtemperatur
H81-2	Belysningsstyrning - flera strömbrytare. Normala krav olika styrningar (manuell styrning).	Flera strömbrytare
H81-3	Belysningsstyrning - dimmer. Ljusreglering - manuell styrning via dimmer	Dimmer
H81-5	Belysningsstyrning - frånvarostyrd. Manuell tändning med frånvarostyrd släckning	Frånvaro
I11-13	Ljudkrav. Enligt Akustikriktlinje	
J33-2	Dagsljus	Krav föreligger
K23-1	Kraft belysning. Övrig Last	ÖL 100%
K24-1	Kraftuttag 230V. Övrig Last.	ÖL 100%
K28-6	Anslutning av apparater / utrustningar. Elanslutning av övriga apparater och utrustningar upptagna under rubriken "inredning/utrustning".	
K29-5	Medicinska utrymmen. Enligt SS 436 40 00 kap. 710	Oklassificerat utrymme
K51-7	Flerfunktionsnät. Kommunikation med övriga apparater och utrustningar upptagna under rubriken "inredning/utrustning". Exempelvis tv, spoldesinfektor m.fl.	
N31-2	Hygienklass	1
N61-2	Låsning	Mekaniskt lås

Ytskikt		
Gräns.	Kod	Ytskikt
F	201-16	Golv Matta uppvikt mot vägg
F	203-3	Vägg. Målad, glansvärde 20
F	204-2	Stänkskydd Kakel
F	205-7	Tak. Ljudabsorberande, nedpendlat undertak.

© Copyright Region Jönköpings län, upplåten till PTS Forum. All obehörig spridning förbjuden.

4150, […] Korridor Allmän

Preliminära rumsnummer:
Fastställda rumsnummer: 4150, 4100, 4120

Benämning förkortning:	Programarea (NTA):	Ritad area (NTA):	Användningstider:
KORR	0	0	
Personantal (dimensionerande):	Personantal (kommentar/intervall):		Funktionskod:
0			071
Beskrivning för utrymmet:			
Korridor för allmän yta.			
Anmärkning för utrymmet:			
Kommentar:			
Funktionsytor:			

Utrymmen i utrymmesgruppen			
R-nummer	Preliminärt rumsnummer	Fastställt rumsnummer	Kommentar
R-548		4150	
R-551		4100	
R-552		4120	Utrustas med skåp/hyllor förvaring

Inredning/utrustning				
Gräns.	Kod	Inredning/utrustning	Befintligt antal	Antal
F	387-20	Dörrautomatik		Ospec
F	388-11	Påkörningsskydd		Ospec
F	388-16	Hörnskydd		1 st
F	631-13	Vägguttag brunnar, 230 V, 10A-16A *Städuttag - 1 per cc 12m.*		Ospec
F	632-0	Belysning		Ospec

Funktionskrav		Värde
D61-28	Dörrar Fritt passagemått vid 90°	1800 mm
F11-2	Komfortklass	Centralt reglerad kyla
F31-5	Min temperaturkrav	21 °C
G33-21	Min luftflöden l/s m²	0,7 l/s m²
H11-1	Belysningskrav. Enligt branschrekommendationer.	
H32-5	Färgtemperatur 4000K	Neutral färgtemperatur
H81-15	Belysningsstyrning Frånvarodämpning.	ca 20 - 90%
I11-13	Ljudkrav. Enligt Akustikriktlinje	
J33-1	Dagsljus	Inga krav
K23-1	Kraft belysning. Övrig Last	ÖL 100%
K24-1	Kraftuttag 230V. Övrig Last.	ÖL 100%
K28-6	Anslutning av apparater / utrustningar. Elanslutning av övriga apparater och utrustningar upptagna under rubriken "inredning/utrustning".	
K29-5	Medicinska utrymmen. Enligt SS 436 40 00 kap. 710	Oklassificerat utrymme
K51-7	Flerfunktionsnät. Kommunikation med övriga apparater och utrustningar upptagna under rubriken "inredning/utrustning". Exempelvis tv, spoldesinfektor m.fl.	
N13-4	Nödbelysning	Speciella krav

Tillagd Ändrad Borttagen *Rapporten visar ändringar gjorda mellan 2024-12-27 och 2025-01-27, för ytterligare detaljer se händelseloggen.*

© Copyright Region Jönköpings län, upplåten till PTS Forum. All obehörig kopiering förbjuden.

Utrymme: Korridor Allmän **Fastställda rumsnummer** 4150, 4100, 4120

N31-2	Hygienklass	1
N61-4	Låsning	Speciella krav

Ytskikt

Gräns.	Kod	Ytskikt
F	201-16	Golv Matta uppvikt mot vägg
F	203-3	Vägg. Målad, glansvärde 20
F	205-7	Tak. Ljudabsorberande, nedpendlat undertak.

© Copyright Region Jönköpings län, upplåten till PTS Forum. All obehörig avvändning är förbjuden.

4151 Omklädningsrum

Omkl/personal/herr

Preliminära rumsnummer: 4151
Fastställda rumsnummer: 4151

Benämning förkortning:	Programarea (NTA):	Ritad area (NTA):	Användningstider:
OMKL	16	16	8-17
Personantal (dimensionerande):	Personantal (kommentar/intervall):		Funktionskod:
4	2-4		101

Beskrivning för utrymmet:
Rum avsett för omklädning och klädförvaring för personal. Avsett för 20 personer.

Anmärkning för utrymmet:
Tänk på att kolla om städ är medräknade i omklädningsrummen

Kommentar:

Funktionsytor:

Inredning/utrustning				
Gräns.	Kod	Inredning/utrustning	Befintligt antal	Antal
F	301-3	Tvättplatsutrustning		1 st
	382-12	Hållare för torkpapper, stor		1 st
	382-18	Hållare för tvål/handdesinfektion med distansfäste		2 st
	383-5	Papperskorg trådkorg		1 st
	385-0	Spegel		1 st
F	521-7	Tvättställ stort med bräddavlopp B=600 D=450		1 st
F	523-5	Tvättställsblandare bänkmonterad, förlängd spak *Vattenstrålen ska ej träffa silen utan porslinet först (risk ur hygiensynpunkt)*		1 st
F	631-13	Vägguttag brunnar, 230 V, 10A-16A *1 per spegel.*		Ospec
F	632-0	Belysning		Ospec
F	632-14	Nödljusarmatur		1 st
V	411-17	Klädskåp B=400 (mm) *Klädskåp i metall*		20 st
V	460-4	Tvättsäckshållare 125L		2 st

Funktionskrav		Värde
D61-18	Dörrar Fritt passagemått vid 90°	840 mm
F31-5	Min temperaturkrav	21 °C
G33-3	Min luftflöden l/s m²	1 l/s m²
G41-1	Tryckförhållanden till andra rum	Balanserat
H11-1	Belysningskrav. Enligt branschrekommendationer.	
H32-5	Färgtemperatur 4000K	Neutral färgtemperatur
H81-4	Belysningsstyrning - närvarostyrning. Automatisk tändning/släckning vid närvaro i rum	Närvarostyrning
I11-13	Ljudkrav. Enligt Akustikriktlinje	
J33-1	Dagsljus	Inga krav
K23-1	Kraft belysning. Övrig Last	ÖL 100%
K24-1	Kraftuttag 230V. Övrig Last.	ÖL 100%

Tillagd Ändrad Borttagen *Rapporten visar ändringar gjorda mellan 2024-12-27 och 2025-01-27, för ytterligare detaljer se händelseloggen.*

PTS © Copyright Region Jönköpings län, upplåten till PTS Forum. All obehörig kopiering förbjuden.

Utrymme: Omklädningsrum **Fastställda rumsnummer** 4151

K28-6	Anslutning av apparater / utrustningar. Elanslutning av övriga apparater och utrustningar upptagna under rubriken "inredning/utrustning".	
K29-5	Medicinska utrymmen. Enligt SS 436 40 00 kap. 710	Oklassificerat utrymme
N31-2	Hygienklass	1
N61-2	Låsning	Mekaniskt lås

Ytskikt

Gräns.	Kod	Ytskikt
F	201-16	Golv Matta uppvikt mot vägg
F	203-3	Vägg. Målad, glansvärde 20
F	204-0	Stänkskydd
F	205-7	Tak. Ljudabsorberande, nedpendlat undertak.

Borttagna krav

Kod	*Benämning*	*Kravtyp*	*Datum*	*Tid*	*Ändrat av*
F11-2	Komfortklass	Funktionskrav	2025-01-15	12:45	Marie-Ann Jönsson

PTS © Copyright Region Jönköpings län, upplåten till PTS Forum. All obehörig kopiering är förbjuden.

4152 RWC Dusch

Preliminära rumsnummer: 4152
Fastställda rumsnummer: 4152

Benämning förkortning:	Programarea (NTA):	Ritad area (NTA):	Användningstider:
RWC/D	6	0	
Personantal (dimensionerande):	Personantal (kommentar/intervall):		Funktionskod:
0			126

Beskrivning för utrymmet:

Rullstolsanpassat rum med toalettstol, tvättställ och duschplats i anslutning till vårdrum. Om utrymmet ej ligger i anslutning till vårdrum minskas ytan med 1 kvm.

Anmärkning för utrymmet:

Kommentar:

Tillhör omkl/herr

Funktionsytor:

Inredning/utrustning

Gräns.	Kod	Inredning/utrustning	Befintligt antal	Antal
F	301-3	Tvättplatsutrustning		1 st
	382-12	Hållare för torkpapper, stor		1 st
	382-18	Hållare för tvål/handdesinfektion med distansfäste		2 st
	383-5	Papperskorg trådkorg		1 st
	385-0	Spegel		1 st
F	302-3	Toalettplatsutrustning RWC, RWC/Dusch		1 st
	382-16	Hållare för toalettpapper		1 st
	382-17	Hållare för toalettpapper, reservpappershållare		1 st
	382-23	Toalettborstställ		1 st
	383-3	Korg för sanitetspåsar inkl lock		1 st
	384-4	Toalettarmstöd väggmodell (med stödben) inkl dubbla toalettpappershållare		2 st
F	362-14	Hyllplan vid tvättställ B=300 D=250 (mm)		1 st
F	362-20	Hylla fällbar B=350 D=400 (mm) *Placeras i närheten av toalettstol, i wc höjd för stomipåsar. Bra om fällbar*		1 st
F	381-3	Kroklist 2x2 krokar		1 st
F	382-1	Hållare för borste/skrapa		1 st
F	383-4	Tvålkorg		1 st
F	384-1	Resningshandtag		1 st
F	384-3	Draghandtag B=800 (mm)		1 st
F	384-24	Klätterhandtag		1 st
F	388-2	Duschvägg		1 st
F	521-5	Tvättställ stort med integrerad distanshylla, utan bräddavlopp B=600 D=600		1 st
F	522-3	WC-stol väggmontage		1 st
F	523-5	Tvättställsblandare bänkmonterad, förlängd spak *Vattenstrålen ska ej träffa silen utan porslinet först (risk ur hygiensynpunkt)*		1 st
F	523-12	Termostatblandare för dusch		1 st
F	524-13	Duschanordning med duschstång, slang och handtag		1 st

PTS © Copyright Region Jönköpings län, upplåten till PTS Forum. All obehörig kopiering av innehållet förbjuden.

Utrymme: RWC Dusch **Fastställda rumsnummer** 4152

F	528-1	Golvbrunn med rostfri sil	1 st
F	632-0	Belysning *Minst 2 stycken*	Ospec
V	460-14	Gummiskrapa med skaft	1 st
V-Vb	645-1	Anropsapparater. Patientanrop. *Vid golv*	1 st
V-Vb	645-2	Anropsapparater. Patientanrop med uttagsjack. *Vid WC*	1 st
V-Vb	645-4	Anropsapparat Patientanrop med dragsnöre *Vid dusch*	1 st
V-Vb	645-12	Återställningsapparat. Återställning av anropssignal, entrésignal, gaslarm mfl. *Utgår när återställning finns i en angränsade rum. alternativt 645-7*	1 st

Funktionskrav		Värde
D61-18	Dörrar Fritt passagemått vid 90°	840 mm
F11-2	Komfortklass	Centralt reglerad kyla
F31-5	Min temperaturkrav	21 °C
G31-4	Min luftflöden l/s	25 l/s
G41-5	Tryckförhållanden till andra rum. Endast frånluft	F-
H11-1	Belysningskrav. Enligt branschrekommendationer.	
H32-5	Färgtemperatur 4000K	Neutral färgtemperatur
H81-4	Belysningsstyrning - närvarostyrning. Automatisk tändning/släckning vid närvaro i rum	Närvarostyrning
I11-13	Ljudkrav. Enligt Akustikriktlinje	
J33-1	Dagsljus	Inga krav
K23-1	Kraft belysning. Övrig Last	ÖL 100%
K28-6	Anslutning av apparater / utrustningar. Elanslutning av övriga apparater och utrustningar upptagna under rubriken "inredning/utrustning".	
K29-5	Medicinska utrymmen. Enligt SS 436 40 00 kap. 710	Oklassificerat utrymme
N31-3	Hygienklass	2
N61-7	Låsning	RWC-behör

Ytskikt		
Gräns.	Kod	Ytskikt
F	201-19	Golv Matta uppvikt mot vägg, halkhämmande
F	203-11	Vägg. Våtrumsklassat ytskikt *Kontrastmarkering vid tvättställ, toalett och dusch*
F	205-4	Tak. Hygien, ljudabsorberande, nedpendlat undertak.

PTS © Copyright Region Jönköpings län, upplåten till PTS Forum. All obehörig kopiering förbjuden.

4153, […] Förråd

Preliminära rumsnummer:
Fastställda rumsnummer: 4153, 4102, 4124

Benämning förkortning:	Programarea (NTA):	Ritad area (NTA):	Användningstider:
FRD	9	0	
Personantal (dimensionerande):	Personantal (kommentar/intervall):		Funktionskod:
0			049

Beskrivning för utrymmet:
Rum som är avsett för förvaring.

Anmärkning för utrymmet:

Kommentar:

Funktionsytor:

Utrymmen i utrymmesgruppen			
R-nummer	Preliminärt rumsnummer	Fastställt rumsnummer	Kommentar
R-549		4153	Hyllplan
R-555		4102	Hyllplan :Förråd/arbetskläder
R-557		4124	Hyllplan

Inredning/utrustning				
Gräns.	Kod	Inredning/utrustning	Befintligt antal	Antal
F	366-7	Hyllsektion 2+4 hyllplan D=600 (mm)		1 st
F	382-13	Hållare för handdesinfektion		1 st
F	631-13	Vägguttag brunnar, 230 V, 10A-16A		2 st
F	632-0	Belysning		Ospec
F	650-19	Datauttag RJ45		1 st
V-IT	432-12	Handscanner för spårbarhet		1 st

Funktionskrav		Värde
D61-20	Dörrar Fritt passagemått vid 90°	1040 mm
F11-1	Komfortklass	Inga krav på maxtemperatur
F11-2	Komfortklass	Centralt reglerad kyla
F31-4	Min temperaturkrav	20 °C
G31-1	Min luftflöden l/s	10 l/s
G41-5	Tryckförhållanden till andra rum. Endast frånluft	F-
H11-1	Belysningskrav. Enligt branschrekommendationer.	
H32-5	Färgtemperatur 4000K	Neutral färgtemperatur
H81-4	Belysningsstyrning - närvarostyrning. Automatisk tändning/släckning vid närvaro i rum	Närvarostyrning
I11-13	Ljudkrav. Enligt Akustikriktlinje	
J33-1	Dagsljus	Inga krav
K23-1	Kraft belysning. Övrig Last	ÖL 100%
K24-1	Kraftuttag 230V. Övrig Last.	ÖL 100%
K28-6	Anslutning av apparater / utrustningar. Elanslutning av övriga apparater och utrustningar upptagna under rubriken "inredning/utrustning".	

Tillagd Ändrad Borttagen *Rapporten visar ändringar gjorda mellan 2024-12-27 och 2025-01-27, för ytterligare detaljer se händelseloggen.*

PTS © Copyright Region Jönköpings län, upplåten till PTS Forum. All obehörig kopiering av innehållet förbjuden.

Utrymme: Förråd **Fastställda rumsnummer** 4153, 4102, 4124

K29-5	Medicinska utrymmen. Enligt SS 436 40 00 kap. 710	Oklassificerat utrymme
K51-7	Flerfunktionsnät. Kommunikation med övriga apparater och utrustningar upptagna under rubriken "inredning/utrustning". Exempelvis tv, spoldesinfektor m.fl.	
N31-2	Hygienklass	1
N61-2	Låsning	Mekaniskt lås

Ytskikt

Gräns.	Kod	Ytskikt
F	201-16	Golv Matta uppvikt mot vägg
F	203-3	Vägg. Målad, glansvärde 20
F	205-7	Tak. Ljudabsorberande, nedpendlat undertak.

© Copyright Region Jönköpings län, upplåten till PTS Forum. All obehörig kopiering förbjuden.

Utrymme: Städrum övrigt **Fastställda rumsnummer** 4154, 4203

4154, […] Städrum övrigt

Preliminära rumsnummer:
Fastställda rumsnummer: 4154, 4203

Benämning förkortning:	Programarea (NTA):	Ritad area (NTA):	Användningstider:
STÄD	6	0	
Personantal (dimensionerande):	Personantal (kommentar/intervall):		Funktionskod:
0			147

Beskrivning för utrymmet:
Rum som är avsett för förvaring av utrustning och förbrukningsvaror för lokalvård.

Anmärkning för utrymmet:
Om det är en verksamhet som ligger på flera plan, bör det ses över om det ska finnas städrum på varje plan
Detta städrum ska användas för mottagningar/ avdelningar som inte ligger anslutna till sjukhusen, ex VC, tandvård, externa lokaler mm

Kommentar:

Funktionsytor:

Utrymmen i utrymmesgruppen

R-nummer	Preliminärt rumsnummer	Fastställt rumsnummer	Kommentar
R-471		4154	
R-546		4203	Städ/förråd

Inredning/utrustning

Gräns.	Kod	Inredning/utrustning	Befintligt antal	Antal
F	301-2	Tvättplatsutrustning		1 st
	382-8	Hållare för flytande tvål		1 st
	382-12	Hållare för torkpapper, stor		1 st
	382-13	Hållare för handdesinfektion		1 st
	383-5	Papperskorg trådkorg		1 st
	385-6	Spegel B=450 H=600 (mm)		1 st
F	363-2	Hyllsektion 3 hyllplan på konsol D=300 (mm) *Finns plats för bänkskiva? Har städ behov av bänkskiva?*		1 st
F	364-4	Hyllsektion 2 hyllplan på konsol D=450 (mm) *Trådhyllplan för att kunna lägga vissa delar på tork*		1 st
F	382-1	Hållare för borste/skrapa		1 st
F	382-38	Hållare för engångshandskar/förkläden 4 paket		1 st
F	521-3	Tvättställ litet utan bräddavlopp		1 st
F	523-1	Tvättställsblandare bänkmonterad *Vattenstrålen ska ej träffa silen utan porslinet först (risk ur hygiensynpunkt)*		1 st
F	523-13	Blandare vid utslagsback väggmonterad		1 st
F	528-5	Golvbrunn normal *mått 300-450 mm. Stäms av med städ om krav på golvbrunn hos denna verksamhet*		1 st
F	537-5	Utslagsback Med uppfällbart galler och stänkplåt		1 st
F	545-6	Anslutningar Vatten Avlopp tvättmaskin *Om städ är i behov av tvättmaskin på sikt*		1 st
F	631-13	Vägguttag brunnar, 230 V, 10A-16A		2 st
F	632-0	Belysning		Ospec
F	637-12	Anslutning El tvättmaskin *om städ är i behov av tvättmaskin på sikt*		1 st
V	411-23	Skåp ventilerade *Plåtskåp, vid 10 liter brandfarliga vätskor*		1 st

Tillagd Ändrad Borttagen *Rapporten visar ändringar gjorda mellan 2024-12-27 och 2025-01-27, för ytterligare detaljer se händelseloggen.*

© Copyright Region Jönköpings län, upplåten till PTS Forum. All obehörig kopiering av innehållet förbjuden.

Utrymme: Städrum övrigt **Fastställda rumsnummer** 4154, 4203

V	460-16	Städvagn standard	1 st
V	460-27	Skurmaskin golv *Inte alltid detta behövs, mottagning på sjukhus behöver inte skurmaskin. Övriga vårdlokaler bör utredas i projekt om de ska ha detta*	1 st
V-Vb	376-1	Tvättmaskin hushåll *Stäms av med städ om de ska ha in tvättmaskin här*	1 st

Funktionskrav		Värde
D61-18	Dörrar Fritt passagemått vid 90°	840 mm
F11-2	Komfortklass	Centralt reglerad kyla
F31-4	Min temperaturkrav	20 °C
G31-2	Min luftflöden l/s	15 l/s
G41-5	Tryckförhållanden till andra rum. Endast frånluft	F-
H11-1	Belysningskrav. Enligt branschrekommendationer.	
H32-5	Färgtemperatur 4000K	Neutral färgtemperatur
H81-4	Belysningsstyrning - närvarostyrning. Automatisk tändning/släckning vid närvaro i rum	Närvarostyrning
I11-13	Ljudkrav. Enligt Akustikriktlinje	
J33-1	Dagsljus	Inga krav
K23-1	Kraft belysning. Övrig Last	ÖL 100%
K24-1	Kraftuttag 230V. Övrig Last.	ÖL 100%
K28-6	Anslutning av apparater / utrustningar. Elanslutning av övriga apparater och utrustningar upptagna under rubriken "inredning/utrustning".	
K29-5	Medicinska utrymmen. Enligt SS 436 40 00 kap. 710	Oklassificerat utrymme
N31-3	Hygienklass	2
N61-2	Låsning	Mekaniskt lås

Ytskikt		
Gräns.	Kod	Ytskikt
F	201-16	Golv Matta uppvikt mot vägg
F	203-3	Vägg. Målad, glansvärde 20
F	204-5	Stänkskydd Rostfritt
F	205-7	Tak. Ljudabsorberande, nedpendlat undertak.

Tillagd Ändrad Borttagen *Rapporten visar ändringar gjorda mellan 2024-12-27 och 2025-01-27, för ytterligare detaljer se händelseloggen.*

© Copyright Region Jönköpings län, upplåten till PTS Forum. All obehörig kopiering förbjuden.